
小形無停電電源装置

Little star

E2 プラスタイプ

取扱説明書

外形図

展開接続図

株式会社 TMEiC

ご 注 意

1. お使いになる前に、本書の内容を良く理解してから正しくお使いください。
読み終わったら、いつもお手元に保管してください。
2. 本書の内容は、予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
4. 本書の内容については万全を期していますが、万が一不可解な点や、誤り、
お気付きの点がありましたら、販売店へご一報くださるようお願いいたします。
5. セットメーカー様へのお願い
本書は、実際に小形無停電電源装置をご使用になる方のお手元に必ず届くようお取り計ら
いください。

該当仕様行のファイル番号をクリックしてください。

ドキュメントの内容は、お断りなしに変更することがありますので、ご了承ください。

■E2P【3kVA／5kVA】

形式		定格出力	仕様(3/5.1kVA)	備考	取扱説明書	展開図	外形図
ECE2P-	U10030L	3kVA	単相2線100V入力 単相2線100V出力 バッテリー寿命5年	UPS本体	6E3H3678	7K3H8777	3H3H4193
ECE2P-	U10050L	5kVA	単相2線100V入力 単相2線100V出力 バッテリー寿命5年	UPS本体		7K3H8778	3H3H4194
ECE2P-	B3S05PS	3kVA	増設バッテリーボックス	3kVA 20分バックアップ用	4GAH0004	7K3H8777	3CAH0023
ECE2P-	B3S07PS	3kVA/ 5kVA	増設バッテリーボックス	3kVA 30分バックアップ用 5kVA 20分バックアップ用		7K3H8777 7K3H8778	
ECE2P-	B3S12PS	5kVA	増設バッテリーボックス	5kVA 30分バックアップ用		7K3H8778	
ECE2P-	M30	3kVA	メンテナンスバイパスBOX	カムスイッチタイプ	4GAH0004	7K3H8777	3CAH0024
ECE2P-	M50	5kVA	メンテナンスバイパスBOX	カムスイッチタイプ		7K3H8778	
A120-	※外形図参照	3kVA/ 5kVA	トランスBOX	入力:単相2線200V／出力：単相2線100V 入力:単相2線200V／出力：単相3線200-100V	-	-	3CAH0025
ECE1P	CTT1 CTT3	F1/E1P/ E2P	接点インターフェイスボード	CTT1：一般用全数配線、ケーブル無し CTT3：一般用全数配線、ケーブル付	4GAH0341	-	-

小形無停電電源装置

取扱説明書

Little star

E2P タイプ

出力容量

3kVA (2100W)

5kVA (3500W)

2024 年 3 月

ご 注 意

1. お使いになる前に、本書の内容を良く理解してから正しくお使いください。
読み終わったら、いつもお手元に保管してください。
2. 本書の内容は、予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
4. 本書の内容については万全を期していますが、万が一不可解な点や、誤り、
お気付きの点がありましたら、販売店へご一報くださるようお願いいたします。
5. セットメーカー様へのお願い
本書は、実際に小形無停電電源装置をご使用になる方のお手元に必ず届くよう
お取り計らいください。

Copyright © 2008 TMEIC CORPORATION.

All Rights Reserved.

安全上のご注意

装置本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)を良く理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

1. 表示・図記号の説明

[表示の説明]

表示	表示の意味
 警告	“誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性のあること”を示します。
 注意	*1 *2 “誤った取扱いをすると人が障害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性のあること”を示します。

*1：障害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさす。

*2：物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさす。

[図記号の説明]

図記号	図記号の意味
	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、図記号の近くに絵や文章で指示します。

2. 用途限定について

■人の生命に関わる装置など(*1)には、絶対に使用しないこと

*1: 人の生命に関わる装置などとは、以下のものをいいます。

- ・手術室用機器
- ・生命維持装置(人工透析器、保育器など)
- ・有毒ガスなどの排ガス、排煙装置
- ・消防法、建築基準法などの各種法令により設置が義務づけられている装置
- ・上記に準ずる装置

■人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置など(*2)については、システムの運用、維持、管理に関して、特別な配慮(*3)をすること

*2: 人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置などとは、以下のものをいいます。

- ・航空、鉄道、道路、海運など交通管制、または制御を行う装置
- ・原子力発電所などの制御などを行う装置
- ・通信制御装置
- ・上記に準ずる装置

*3: 特別な配慮とは、システム設計者と十分な協議を行い、システムを多重系にする、非常用発電設備を設置するなど、無停電電源装置の故障時におけるバックアップシステムを事前に構築することをいいます。

■本装置は日本国内仕様品です。海外で使用するすると電源・周囲環境が異なり、装置故障の原因になる恐れがあります。この場合の製品責任は一切応じかねます。また海外サービスも対応しかねますので、ご容赦願います。

3. 免責事項について

■装置・接続機器・ソフトの異常・故障に対する損害、その他二次的、三次的な波及損害を含むすべての損害の補償には応じかねます。

4. 電波障害について

■この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

(注) 上記は標準品のみ適合です。別売オプションである接点インタフェースボード、一括制御ボード、SNMPエージェントボード、バッテリー延長ボックス等を取り付けた場合は非適合となります。

5. バッテリーの取扱いについて

(1) JEMA パンフレット（UPS のバッテリー交換は計画的に）



停電時はバッテリーがエネルギー

UPSのバッテリーは、商用電源停電時の代替エネルギー源として、通信システムやコンピュータなどに電源を供給し続ける重要な役割を担っています。よって、バッテリーの性能が維持されていない場合は、期待されるバックアップ時間を保てずにUPSは停止してしまいます。



点検と計画的なバッテリー交換でいつもフレッシュ

バッテリーの性能維持と安全性の確保は、ユーザの皆様にご管理をお願いします。設置環境を含めた点検・管理、製造業者又は専門業者による定期点検、計画的な交換を必ず行っていただくようお願いします。

1. 設置環境の維持管理・自主点検
2. 製造業者又は専門業者による定期点検
3. 計画的な交換



「一般社団法人 日本電機工業会」

「UPS のバッテリー交換は計画的に」より引用

1. 設置環境の維持管理・自主点検

■UPSもやさしく扱ってください

UPSに組み込まれているバッテリーの性能及び寿命は、設置環境によって大きく変化します。

UPSを設置するときには環境に配慮してください。維持管理をお願いします。

バッテリーは温度が高くなると寿命が短くなります。



■自主点検でバックアップ時間を確認する場合

実負荷による模擬停電試験を行う場合の注意事項をJEM-TR204「UPS用小形制御弁式鉛蓄電池ユーザーズガイドライン」(JEMA発行)より抜粋します。実施に際しては、交換時期を過ぎていたり、使用環境などの原因でバッテリーが寿命期に至っているおそれがあるので、必ず負荷機器が停止しても支障がない状態で行ってください。

1) 試験条件

試験は、負荷機器への電源供給が停止しても支障がない状態で行う。

UPSに模擬停電試験機能がある場合は、取扱説明書を参照する。

2) 試験方法・判定基準

交流入力を実験的に停電させ、使用開始時に測定したバックアップ時間の1/2以上、運転可能であることを確認する。

例えば、バックアップ能力として初期に10分間放電可能な蓄電池の場合には、バックアップ時間が5分未満になったときを寿命の目安とする。

詳細は、製造業者の取扱説明書を参照する。



「一般社団法人 日本電機工業会」
「UPS のバッテリー交換は計画的に」より引用

2. 製造業者又は専門業者の定期点検

製造業者又は専門業者による定期点検時に、外観点検（異臭、電槽の異常な膨張、き（亀）裂、端子部腐食の有無など）、端子電圧測定、内部インピーダンス測定などによって異常があった場合は、寿命と判定します。交換してください。

■バッテリーはだんだんとやせ細ってしまいます

バッテリーは長年使用していると電気エネルギーを蓄積できる能力が徐々に低下し、その能力が半分になったときが寿命とされています。

UPSに使われるバッテリーの交換時期の目安は、バックアップ時間が購入時の約半分になったときです。それ以降は短期間に能力が減少します。

購入時、定格負荷をかけた時のバックアップ時間を示しています。

取扱説明書(例)

バックアップ時間 10分



寿命末期のバックアップ時間は購入時の約半分になります。

寿命末期バックアップ時間 $5分 = 10分 \div 2$

3. 計画的な交換

■バッテリーには寿命があります

UPSに使用されるバッテリーには寿命があります。小形のUPSでは、期待寿命が大別して1～3年の従来品と、2～5年の長寿命品、あるいはそれ以上のものがあります。

温度が上昇するような環境での使用は、バッテリーの寿命を短くします。

交換時期を過ぎたバッテリーを使っていると

- 1) UPSは普段と変わりなく働き続けますが、瞬時停電などが発生したときにUPSの出力が止まります。
- 2) バッテリーの容器が割れ、液が漏れたり、異臭、発煙、発火などの二次障害を引き起こす原因となります。

これらの現象を防ぐために、寿命が尽きる前にバッテリーの交換をお願いします。

■計画的なバッテリー交換でいつもリフレッシュ

取扱説明書、各種ラベルに従い、使用期間を超える前にバッテリーを交換してください。（従来品では1～3年、長寿命品では2～5年を目安）。バッテリー以外にもファンなどの消耗品の交換は購入後3年目をめどに、交換をご計画ください。さらに、1年に1度の定期点検をお勧めします。詳細につきましてはメーカーにお問い合わせください。



「一般社団法人 日本電機工業会」

「UPS のバッテリー交換は計画的に」より引用

事業で使用したバッテリーの廃棄について

使用済みバッテリーは法に則って適正に処理する必要があります。
 バッテリーは鉛、希硫酸及びプラスチックが主な材料です。事業
 用に使用した使用済みバッテリーは廃棄物処理法上、特別管理産
 業廃棄物となります。
 事業者自ら処分できない場合は、処分業の許可をもった処分業
 者へ委託しなければなりません。又、処分が確実に行われたこ
 とを確認するために管理票（マニフェスト）の発行・管理が
 必要です。



「一般社団法人 日本電機工業会」
 「UPS のバッテリー交換は計画的に」より引用

6. バッテリー（鉛蓄電池）のリサイクルについて

お願い

■この製品には、バッテリー（鉛蓄電池）を使用しております。バッテリー（鉛蓄電池）はリサイ
 クル可能な貴重な資源です。バッテリー（鉛蓄電池）の交換およびご使用済み製品の破棄に際
 しては、リサイクルにご協力ください。

7. 廃棄について



■製品を破棄する場合は、専門の廃棄物処理業者(*)に依頼すること
 産業廃棄物の収集・運搬及び処分は認可を受けていない者が行くと、
 法律により罰せられます。（「廃棄物の処理ならびに清掃に関する
 法律」）

(*)専門の廃棄物処理業者とは、「産業廃棄物収集運搬業者」、「産業
 廃棄物処分業者」をいう。



強 制

8. 長期運転しない場合の取扱いについて

 注意	■3ヵ月以上停止させるときは、平均保存温度に応じて下記間隔で一度は24時間以上補充電(13.3項参照)を行うこと。								
	<table border="1"> <tr> <th>平均保存温度</th> <th>補充電間隔</th> </tr> <tr> <td>25℃以下</td> <td>6ヵ月以内</td> </tr> <tr> <td>30℃以下</td> <td>4ヵ月以内</td> </tr> <tr> <td>35℃以下</td> <td>3ヵ月以内</td> </tr> </table>	平均保存温度	補充電間隔	25℃以下	6ヵ月以内	30℃以下	4ヵ月以内	35℃以下	3ヵ月以内
	平均保存温度	補充電間隔							
	25℃以下	6ヵ月以内							
	30℃以下	4ヵ月以内							
35℃以下	3ヵ月以内								
尚、購入から使用開始までの期間が長い場合は、装置上面安全ラベルに記載の日付(11ページ参照)を起算日とした補充電間隔で24時間以上補充電を行なうこと。									
使用可能期間(5年)に達しなくても、補充電なく3ヵ月以上放置されると、バッテリーが自己放電を起こし劣化し、バックアップ時間の短縮、最終的にはバッテリーが使用不能となる恐れがあります。									

9. バッテリー交換時期の警報について

 注意	■バッテリー交換時期の半年前(周囲温度25℃環境)になると、「警告」および「バッテリー」LEDが0.8秒間隔で点滅し、12秒間隔でブザーが鳴ります。
	■バッテリーの交換時期になると「警告」および「バッテリー」LEDが0.2秒間隔で点滅し、2秒間隔でブザーが鳴ります。
	■バッテリー交換時期から更に半年(周囲温度25℃環境)を超過すると「警告」LEDが点灯し、LED1～5が0.2秒間隔で点滅、ブザーが連続して鳴り続けます。またUPSはバイパス給電に自動切換され、停電状態でもバッテリーバックアップ動作はできなくなります。
	(詳細は9.3項を参照下さい)
	交換時期(寿命期)のバッテリーをそのまま使用すると、バッテリーの発煙・発火などの二次障害を引き起こす原因となりますので、早急に交換する必要があります。

10. 取扱い・設置に関して

 警告	
■技術担当員以外の方は絶対にカバーを開けないこと  禁 止 ・感電・出力断・装置故障の恐れがあります。	■装置の通気孔などから物(金属、紙、水など)を差込んだり中に入れたりしないこと  禁 止 ・火災、感電、故障の原因となります。
■装置の近くで殺虫剤などの可燃性ガスを使用しないこと  禁 止 ・引火し、やけど・火災の原因となることがあります。	■ぬれた手で操作しないこと ぬれた布でふかないこと  禁 止 ・背面接続部に触れると感電の恐れがあります。
■装置の上に花瓶、植木鉢などの液体の入った容器を置かないこと。  禁 止 ・液体がこぼれ内部に入った場合、火災、故障の原因となります。	■装置を引きずらないこと。 コードを引っ張らないこと。 フロントカバーを持って運ばないこと。  禁 止 ・装置の変形や破損の原因となります。
■傾斜した場所に置かないこと  禁 止 ・転倒の恐れがあり、内部故障の原因となります。	■煙・異臭等の異常が発生した場合はすぐに停止スイッチを押し、入力ブレーカを「OFF」にすること  強 制 ・そのまま使用すると、火災の原因となります。 販売店にご連絡下さい。
■電源は分電盤に確実に接続すること  強 制 ・アースをしないと感電や静電気等ノイズ障害の恐れがあり電源の独立はコンセントの過負荷を防止します。	■必ずアースをおとり下さい (13.1項参照)  強 制 ・アースを確実に取り付けないと、故障・漏電の時に感電の原因となります。またノイズ混入の原因にもなります。
■振動する場所で使用しないこと (車、電車等の移動体に設置しないこと)  禁 止 ・装置破損、けがの原因となります。	

10. 取扱い・設置に関して(続き)

⚠ 警告	
■入出力端子台のカバーを取り付けた状態で使用すること  強 制	■電源配線工事は電気工事士有資格者が行うこと  強 制 ・火災、感電の原因となります。 配線工事は販売店にご依頼されることをおすすめします。
■端子台カバーにて装置を持ち上げないこと  禁 止 ・装置破損、けがの原因となります。	■入出力端子台のカバーをはずす前に、運転を停止し、入力ブレーカを「OFF」、配電盤のUPS電源用ブレーカを「OFF」にすること  強 制 ・これらの操作をせずに、入出力端子台のカバーをはずすと、感電の原因となります。
■不安定な姿勢で持ち上げないこと  禁 止 ・装置質量は3kVAの場合50kg、5kVAの場合82kgあります。不安定な姿勢で持ち上げると、けがの原因になります。	■1人で持ち運ばないこと  禁 止 ・装置質量は3kVAの場合50kg、5kVAの場合82kgあります。1人で運ぶと、けがの原因となります。
■改造・分解・修理・部品交換・廃棄しないこと  禁 止 ・火災、感電の原因となります。 修理・部品交換は販売店にご依頼ください。 廃棄は専門の廃棄物処理業者にご依頼ください。	■据付後、装置を固定すること  強 制 キャスターのストッパーを下げて装置を固定すること。 ・装置破損、けがの原因となります。




10. 取扱い・設置に関して(続き)

⚠注意	
■風通しの悪い場所に置かないこと  禁 止 ・性能の低下や故障の原因となります。	■直射日光のあたる場所に置かないこと  禁 止 ・性能の低下や故障の原因となります。
■前後に空間がとれない場所に置かないこと 前後20cm以上開けること  禁 止 ・放熱できずに温度が上昇し、性能の低下や故障の原因となります。	■通風口(正面下・背面ファン部はさらに両側面)をふさがないこと。ストッパーを下げ、装置を固定した状態で運転すること。  禁 止 ・温度が上昇し、性能の低下や故障の原因となります。
■ほこりの多い場所で使用しないこと  禁 止 ・性能の低下や故障の原因となります。	■装置の上に物を置かないこと  禁 止 ・特に磁気製品(フロッピーディスク・磁気テープ等)はデータ消去の恐れがあります。
■テレビ(モニタ)、ラジオに近い場所で使用しないこと  禁 止 ・映像が乱れたり、雑音が入ることがあります。	■シンナーなどの薬品を含んだ布でふかないこと  禁 止 ・装置の表面が変質・変色する恐れがあります。
■腐食性因子を含む環境では使用しないこと (2項参照)  禁 止 ・UPS内部の部品腐食の原因となり、装置の寿命低下故障の要因となります。	■横向き設置しないこと  禁 止 ・机のすきまなどに、横にして使用してはいけません。放熱できずに温度が上昇し、性能の低下や故障の原因となります。
■絶縁耐圧試験や絶縁抵抗試験は実施しないこと  禁 止 ・発煙、火災、故障の原因となります。	■半波整流負荷には接続しないこと (7項参照)  禁 止 ・装置の故障や、正常に動作できない原因となります。

11. 安全ラベルの確認について

- ・本装置に取り付けてある全ての安全ラベルは、次に示してあります。開梱後この安全ラベルを確認し、紛失・誤りなどがありましたら担当営業所へご連絡ください。
- ・安全のため、全ての安全ラベルを読み、よく理解してください。
- ・安全ラベルは、見やすい状態に保ち、汚損、取り外し、カバーによる覆いなどをしないでください。

<3kVA の例>

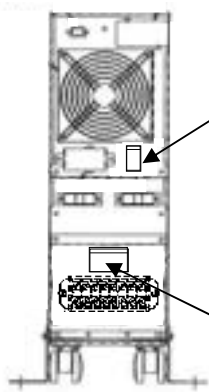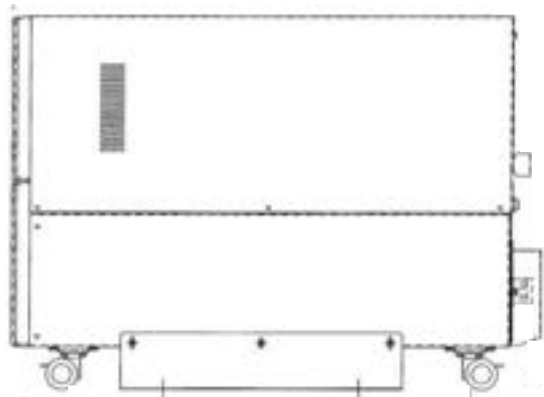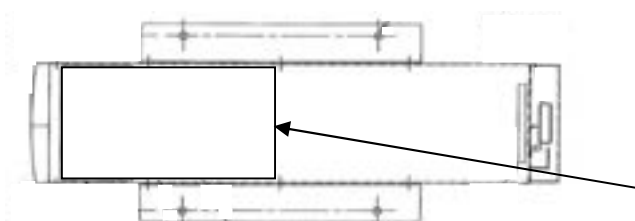

警告

感電のおそれあり
バッテリー延長コネクタについて

- ・バッテリー延長時以外はカバーを外さないこと。
- ・短絡しないこと。
- ・指定のバッテリーボックス及びそれに付属のケーブル以外は接続しないこと。

4A2H0377P002

警告

感電のおそれあり

- ・カバーを外さないこと。
- ・アース線を接続すること。

4A2H0377P002

警告

感電のおそれあり
サービスマン以外カバーをはずさないこと

警告

アース線を確実に接続すること。

- 故障・漏電のときに感電の恐れがあります。
- ノイズの漏入原因になります。

注意

次の負荷装置をUPSに接続した場合
故障の原因となったり、正常に動作できない恐れがあります

- トランスノイズ低減装置を内蔵する負荷
- 掃除機・モーター・ドライヤー
- コンダクタリレーなどのコイル類
- レーザープリンター・複写機
- 蛍光灯などの照明機器
- その他、起動時以外でもUPS定格以上の電流が流れる装置

人の生命に関わる装置などには、絶対に使用しないこと
人の生命に関わる装置などには、以下のものをいいます

- 手術室用機器
- 生命維持装置（人工透析機、保育箱など）
- 有毒ガスなどの検知器、排気装置
- 消防法、無罪基準法などの各種法令により設置が義務づけられている装置
- 上記に準ずる装置

保守点検のお願い

■設備維持のため定期点検が必要です。
■保守点検の交換時期については
取扱説明書を参照してください。
■警告LEDが点灯しLED1-5が点滅し
ブザー音が発生した場合は、緊急警報です。
新品への交換（リプレイス）をしてください。
■警告音（約7分）を抑制して使用すると
正常に動作しなくなる可能性があります。

注意

付が、感電、火災のおそれあり
開封、運搬の前に取扱説明書を必ず読むこと

- 付がのおそれあり
●開封、運搬などを入れないこと
- 感電のおそれあり
●火災のおそれあり
●火災の発生を防止するための
装置として設置して使用すること
- 火災、火災の発生に関わる
用途には使用しないこと

警告

内部には絶縁に
ていないこと
停止時でも高電圧には
なっています
内部に絶縁には使用しないこと

警告

火災、火災のおそれあり
開封、運搬の前に取扱説明書を必ず読むこと

火災の発生を防止するための
装置として設置して使用すること

火災、火災の発生に関わる
用途には使用しないこと

警告

火災、火災のおそれあり
開封、運搬の前に取扱説明書を必ず読むこと

火災の発生を防止するための
装置として設置して使用すること

火災、火災の発生に関わる
用途には使用しないこと

電池取替のお願い

本UPSで使用する鉛蓄電池の推奨取替周期は
10年を目安とさせていただきます。
下記年表はあくまでも目安、電圧を測定ください。
又、電圧が低下した場合は、電圧を測定してください。

周囲温度	取替周期
20～25℃	6年
30℃	5年6ヶ月
40℃	1年9ヶ月

警告LEDとバッテリーLEDが同時に点滅し
ブザー音（110秒間隔）が発生した場合は、
バッテリー交換をしてください。
初期充電年月
（運送後経過）

鉛蓄電池はリサイクルへ
鉛蓄電池の回収率 kg

（運送後経過）

バッテリー（鉛蓄電池）の質量
等が記載されています。

※ バッテリーはこの導入年月から起算して5年を目安に早目の交換をお勧めします（平均周囲温度25℃の場合）。
交換作業は技術担当者が行ないますので、販売店までご連絡ください。

はじめに

このたびは、弊社小形無停電電源装置（UPS:Uninterruptible Power System）Little star E2プラスタイプをお買い上げいただき、まことに有難うございます。

本装置は、商用電力からの瞬時停電、瞬時電圧降下、電圧変動、周波数変動等に対し、定電圧と定周波数の電力を無瞬断で負荷機器に供給します。

取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、この取扱説明書をお買い上げのUPSの近くに保管して、運転操作担当者が必要な時、ただちに利用できるようにご配慮ください。

E2プラスの特長（※1）

E2プラスタイプUPSは3kVA、5kVAの2機種で構成されます。各UPSには共通して以下のような特長があります。

（1）豊富なモニタ機能

UPSの運転状態などをLEDに表示します。また、LEDレベルメータにはUPSの運転状態に応じて出力電流、バッテリー残量を表示します。また故障時には、自己診断を行った上で原因を表示します。

（2）余裕ある電流波高率

負荷機器のピーク電流に対して高い許容電流波高率(=3)を持っているため、安心してご使用いただけます。

（3）5年間メンテナンス不要

本装置はシール形鉛蓄電池を使用しているため、補液・電解液比重点検など面倒なバッテリー点検作業が不要です。約5年間（UPSの周囲温度25℃の場合）メンテナンス無しでご使用いただけます（但し、周囲温度が25℃を超過した場合、使用期間は短くなります）。

（※1）仕様（オプション仕様含む）につきましては11項を参照願います。

目 次

安全上のご注意	1
はじめに	12
目次	13
1. UPSの開梱	14
2. 設置方法	17
3. 各部の名称と機能	19
3.1 正面	19
3.2 側面及び背面	22
4. 接続方法	24
4.1 接続概念	24
4.2 接続時の確認	24
5. 使用前の点検と確認	27
6. UPSの操作方法	28
6.1 UPSを運転する場合	28
6.2 UPSを停止する場合	28
6.3 UPSの電源をしゃ断する場合	29
6.4 停電時限シャットダウン機能	30
7. 負荷動作確認	32
7.1 負荷機器の適性容量確認	32
7.2 バッテリバックアップ機能確認	33
7.3 バッテリテスト	34
8. トラブルシューティング	35
8.1 トラブル発生と対応	35
8.2 技術担当員を呼ぶ前に	35
8.3 トラブル診断表1	36
8.4 トラブル診断表2（「警告」LED点灯およびブザー音連続）	38
9. 保守点検	40
9.1 日常点検	40
9.2 部品交換サービス	40
9.3 バッテリ寿命および装置寿命アラーム	41
10. 保証について	41
11. UPSの仕様	42
11.1 標準仕様	42
11.2 オプション仕様	43
11.3 UPS停止方法（バイパス回路無し）	43
12. RS-232C I/Fの概要	44
13. 付録	46
13.1 接地	46
13.2 火災予防条例に関して	48
13.3 バッテリの充電	49
13.4 長時間運転しない場合	49
13.5 廃棄	49
13.6 UPSの詳細外形図	50
13.7 UPS固定パネル（標準仕様）	52
13.8 ECパワーモニタ使用時の停止方法	53
13.9 形式凡例	54

1. UPSの開梱

(1) 開梱前の点検

開梱前に、外観に著しい損傷（凹み）がないかご確認ください。万一あれば、中のUPSも損傷している可能性があります。開梱し製品に何らかの損傷やご不審な点がありましたら購入した販売店または当社の営業にご連絡ください。


 注意	UPSお買い上げ時の梱包箱は強度が低下している恐れがあるので、移設などで輸送の際に再使用すると、装置を破損させる可能性があります。
	こまを引き抜く際、浮き足が急につぶれることがありますので、底部のすきまに手や足を入れないで下さい。けがの原因となります。
	こまを複数同時に抜くと、強度が弱くなり、浮き足がつぶれてしまうので、こまを抜く際は、浮き足がつぶれないように注意して順番通りに抜いて下さい。
	作業中、装置がバランスを崩して転倒し、装置の故障、けがの原因となることがありますので、開梱作業は慎重に行ってください。

(2) 開梱


本製品は、重量物ですので、必ず3人以上の作業員にて取り出し作業を行ってください。その際、下記の取り出し方に従い、安全には十分注意してお取り扱い下さい。

開梱手順


- ① 後方左右2ヶ所のこまを i, ii の順で引き抜いて下さい。

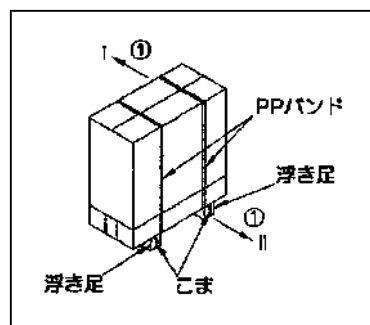

- ② 前方から後方に向けて慎重に力を加え、後側の浮き足をゆっくりとつぶして下さい。

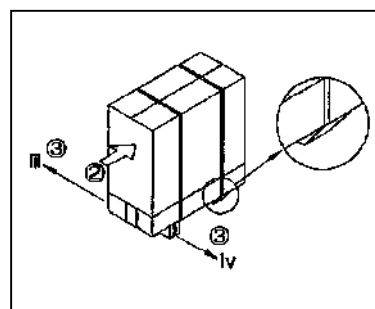


- ③ 前方左右2ヶ所のこまを iii, iv の順で引き抜いて下さい。

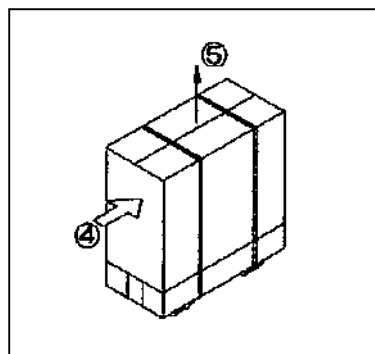


- ④ 後方向に力を加え、手順②と同様に前側の浮き足をゆっくりとつぶして下さい。
- ⑤ PPバンドを外し、外装箱を上方向に抜いて下さい。


- ⑥ 内装材を外して下さい。

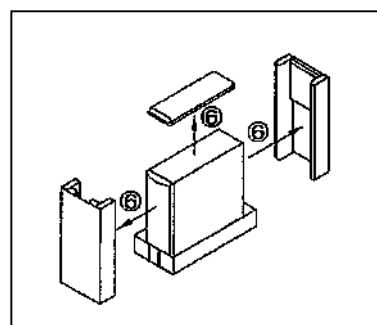


- ⑦ 床カバーを開いて下さい。
 ⑧ キャスターのストッパーが下がっている(ロックされた状態)ことを確認下さい(4ヶ所)。
 ⑨ 後方左右2ヶ所のこまをv, viの順で引き抜いて下さい。

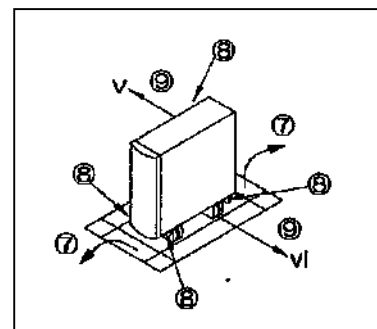

- ⑩ 前方から後方に向けて慎重に力を加え、装置後方のキャスターが地面に着くまで、後側の浮き足をゆっくりとつぶして下さい。
 ⑪ 前方左右2ヶ所のこまをvii, viiiの順で引き抜いて下さい。

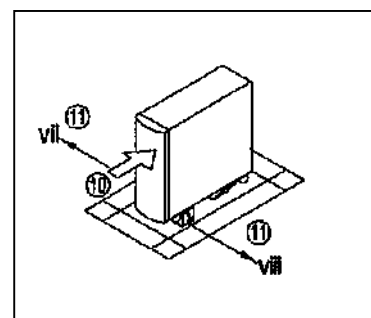

- ⑫ 前側の浮き足がつぶれ、キャスターにて自立しますので、キャスターのストッパーを上げてロックを解除し(4ヶ所)、後ろ方向に押し出して下さい。

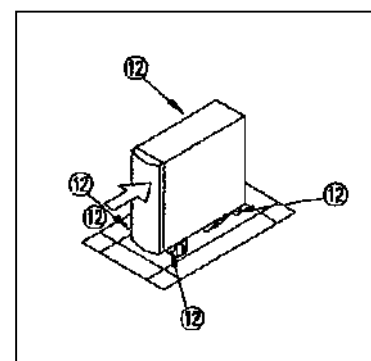

(3) 設置

**警告**

■据付後、キャスターをストッパーで固定すること
固定しないと、装置が動いたり、転倒し、けがの原因となります。

UPS を設置する位置に移動します。位置決めが終わったら、全てのキャスター（4カ所）をストッパーで固定して下さい。


お願い：固定パネル（標準仕様）で床面に UPS を固定する場合、固定パネルの施工方法は付録(13.7 項)をご参照ください。

(4) 付属品の確認


UPS 本体及び下記の付属品が損傷なく揃っているかご確認ください。
不足している場合は、販売店にご連絡ください。



取扱説明書(本書)
バッテリー交換推奨書



お客様サービス登録
FAXカード



固定パネル 2 枚

(5) 保証書の入手と保管

お客様サービス登録 FAX カードに必要事項を記入の上、FAX にて東芝電機サービス(株)窓口まで送信してください。お客様サービス登録手続後、「保証書」をお客様に送付いたします。

お客様サービス登録 FAX カードを送信頂けない場合は、保証およびサービスが受けられない場合がありますのでご注意願います。

お客様サービス登録 FAX カードを送信頂いているのにもかかわらず、万一お客様に「保証書」が到着しない場合、その旨を東芝電機サービス(株)窓口にご報告ください、必ず入手してください。

「保証書」は記載内容を確認の上、取扱説明書内に添付するなどして大切に保管してください。

2. 設置方法

(1) 設置環境について

■UPSおよび関連機器の設置・運転環境は表 2.1 に示す環境基準をお守りください。
この基準を守らないと、装置の絶縁劣化などによる寿命低下・故障の原因となります。
設置前に設置場所の環境測定と評価を実施され、万一、基準値を満足しない場合、UPS 設置
運転前に必要な対策を実施されることを推奨します。

表 2.1 UPS 設置・運転環境基準


No.	項目	環境基準		
1	設置場所	屋 内		
2	周囲温度	最低温度：0℃、最高温度：40℃ 24時間の平均値は 5～35℃の範囲とする。		
3	相対湿度	30～90%。温度変化による結露がないこと。		
4	高 度	海拔 1000m以下とする。		
5	気 圧	860～1060hPa の範囲とする。		
6	振動・衝撃	振動数は 10Hz 以下、または 20Hz 以上。 振動加速度は、振動数 10Hz 以下の場合、0.5G 以下 " 振動数 20Hz 超過 50Hz 以下の場合、0.5G 以下 " 振動数 50Hz 超過 100Hz 以下の場合、全振幅 0.1mm 以下		
7	粉 塵	設置室内の粉塵は大気粉塵程度とし、特に鉄粉、油脂、有機材シリコン等を含まないこと。		
8	引火性ガス	引火性ガス・爆発性ガスは存在しないこと。		
9	腐食性因子	各腐食性因子は、下記濃度以内であること。		
注) IEC-60654-4 (1987) Annex 1 を参考として規定。			平均値 [PPM]	最大値 [PPM]
		硫化水素 (H ₂ S)	< 0.003	< 0.01
		亜硫酸ガス (SO ₂)	< 0.01	< 0.03
		塩素ガス (Cl ₂) (相対湿度 > 50%)	< 0.0005	< 0.001
		塩素ガス (Cl ₂) (相対湿度 < 50%)	< 0.002	< 0.01
		フッ化水素 (HF)	< 0.001	< 0.005
		アンモニアガス (NH ₃)	< 1	< 5
		窒素酸化物 (NO _x)	< 0.05	< 0.1
		オゾン (O ₃)	< 0.002	< 0.005



警告

- ぐらつく場所、傾いた場所、台の上などに置かないこと
装置が転倒・落下し、けがの原因となります。
- 水などの液体のかかる場所に置かないこと
火災・感電の原因となります。

(2) 設置について

 注意	■ 壁などから20cm以上離すこと 離さないと、内部に熱がこもり、火災の原因となります。 ■ UPSは運転中、磁気を発生します。 ディスク装置やCRTモニタから50cm以上 離れた場所にUPSを設置してください。 ■ UPSを横にして設置しないでください。 
---	--

 警告	■ 冷却ファンに手を触れないようにすること 運転中は冷却ファンが回転しているため、装置破損、けがの原因となります。
---	---


ファンによる冷却を妨げないようUPS正面及び背面には最低20cmの吸気・排気用のスペースが必要です。

また、両側面についても各 20cm 以上の吸気用スペースを確保してください。

3. 各部の名称と機能

3.1 正面の操作・表示部

<3kVA の例>

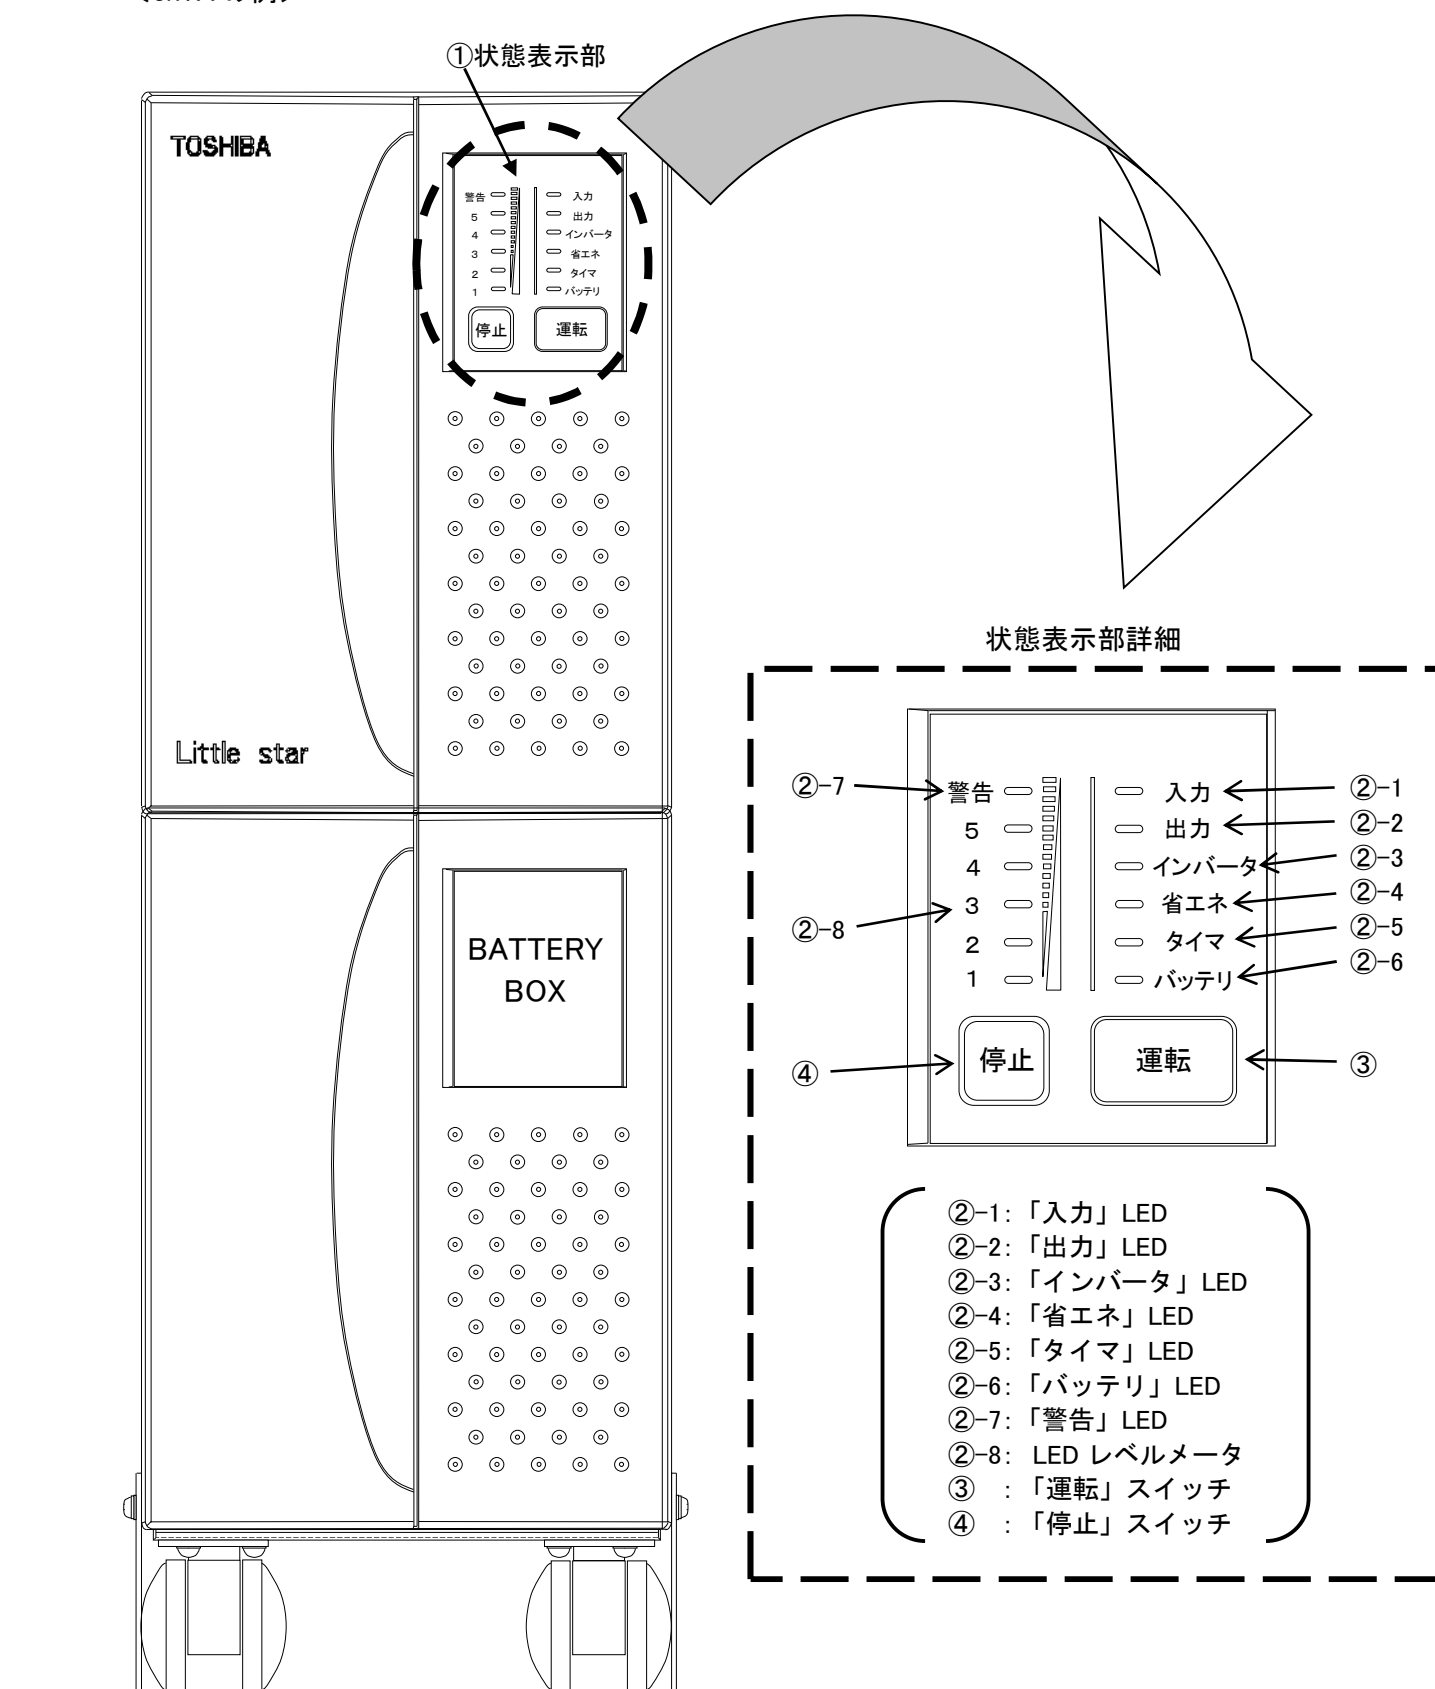


No.	名 称	機 能																					
①	状態表示部	「運転」スイッチ・「停止」スイッチ、UPSの状態表示用LED、負荷電流・バッテリー電圧他表示用のLEDレベルメータで構成されます。																					
②	電源およびUPSの状態表示用LED	LEDにより電源およびUPSの状態を表示します。 ・「入力」LED …入力電源状態の表示 点灯 : 正常 点滅（0.2秒毎） : 過電圧または周波数異常または非同期 点滅（0.8秒毎） : 低電圧 消灯 : 停電 ・「出力」LED …出力状態の表示 点灯 : 出力1および出力2共出力中 点滅 : 出力1出力中、出力2しゃ断中（出力ディレイ制御中） 消灯 : 出力1および出力2共しゃ断中 ・「インバータ」LED …運転モード表示 <table><tr><th>「インバータ」LED</th><th>「省エネ」LED</th><th>動作内容</th></tr><tr><td>点灯</td><td>消灯</td><td>インバータ運転中</td></tr><tr><td>消灯</td><td>消灯</td><td>バイパス運転中または出力しゃ断中</td></tr></table> ・「タイマ」LED …タイマ動作の表示（UPSのタイマは別売モニタソフトのスケジュール機能などで使用します） 点灯：タイマ運転またはタイマ停止カウンタカウント中、停止中の場合、設定時間経過により出力開始、運転中の場合出力停止となります。 点滅（0.8秒毎）：タイマ運転または停止実行まで5分以内、 点滅（1秒点灯、9秒消灯）：停電時限シャットダウン機能設定中（6.4項を参照） 消灯：タイマ設定なし ・「バッテリー」LED …バッテリーの運転および状態表示 点灯：バッテリー運転中 点滅（0.2秒毎）：バッテリー寿命超過（警告LEDも点滅0.2秒） 点滅（0.8秒毎） ：バッテリー交換アラーム（警告LEDも点滅0.8秒） ：バッテリー電圧低下 ：バッテリーテスト結果異常 消灯：正常 ・「警告」LED …バッテリー保守および故障表示 点灯：故障発生を示します（詳細は「8.4トラブル診断表」参照） 点滅（0.2秒毎）：バッテリー寿命超過（バッテリーLEDも点滅0.2秒） 点滅（0.8秒毎）：バッテリー交換アラーム（バッテリーLEDも点滅0.8秒） 消灯：正常 ・LEDレベルメータ 通常運転時には出力電流等を、バッテリー運転時にはバッテリー電圧等を表示します。また、故障発生時には故障内容をパターン表示します（表示モードの切換えについては次ページ③、④を参照してください）。故障内容に付いては「8.4トラブル診断表」を参照願います。 <table><tr><th>電源投入およびしゃ断時</th><th>出力電流表示モード</th></tr><tr><td>5 </td><td>5 過負荷計測中</td></tr><tr><td>4 </td><td>4 100% 以下</td></tr><tr><td>3 </td><td>3 75%</td></tr><tr><td>2 </td><td>2 50%</td></tr><tr><td>1 </td><td>1 25%</td></tr></table> 起動または停止処理中であることを示します。（出力しゃ断中） 負荷量に応じて下から順々に点灯します。上図の例は負荷量が 25% 以上 50%以下の場合を示します。 (注)LED 表示は下記の記号で示します。 : 消灯 : 点灯 : 点滅	「インバータ」LED	「省エネ」LED	動作内容	点灯	消灯	インバータ運転中	消灯	消灯	バイパス運転中または出力しゃ断中	電源投入およびしゃ断時	出力電流表示モード	5	5 過負荷計測中	4	4 100% 以下	3	3 75%	2	2 50%	1	1 25%
「インバータ」LED	「省エネ」LED	動作内容																					
点灯	消灯	インバータ運転中																					
消灯	消灯	バイパス運転中または出力しゃ断中																					
電源投入およびしゃ断時	出力電流表示モード																						
5	5 過負荷計測中																						
4	4 100% 以下																						
3	3 75%																						
2	2 50%																						
1	1 25%																						

② 続き	(注)LED 表示は下記の記号で示します。 □ : 消灯 ■ : 点灯 ■ : 点滅	バッテリー寿命表示モード 5 ■ 残り 0.5 年以内 4 ■ 残り 0.6～0.9 年以内 3 ■ 残り 1～1.9 年以内 2 □ 残り 2～2.9 年以内 1 □ 残り 3 年以上 寿命が短くなるほど下から順々に消灯します。 上図の例は、1 年以上 1.9 年以下の寿命であることを示します。 バッテリー電圧表示モード 5 ■ 84% 4 ■ 88% 3 ■ 92% 2 ■ 96% 1 □ 100%以上 電圧が低下するとレベルメータは下から順々に消灯します。 上図の例は、バッテリー電圧 96%以上 100%以下であることを示します。																																												
③	「運転」スイッチ (ブザー停止およびLED レベルメータ表示モード 変更スイッチ兼用) (注) ブザー音とともに LED レベルメータの表 示も変わります。 LED の表示は下記 の記号で示しま す。 □ : 消灯 ■ : 点灯 ■ : 点滅	(1)バイパス運転からインバータ運転に切替える時に、「ピッ」というブザー音が鳴るまで、本スイッチを押します(約1秒)。 (2)インバータ運転に切替わった後、本スイッチを次表の通り押し続ける時間によってLEDレベルメータの表示モードを上述のように変更することができます。(表示時間は25秒で初期表示に戻ります) この際、スイッチの押し時間に応じて下記タイムチャートのようにブザー音が鳴りますので押し時間の確認ができます。 <table><tr><th>押し続ける時間</th><th>通常運転時</th><th>停電時</th><th>故障時</th></tr><tr><td>初期状態</td><td>出力電流</td><td>バッテリー電圧</td><td>故障(異常)情報</td></tr><tr><td>1秒</td><td>出力電流</td><td>出力電流</td><td>出力電流</td></tr><tr><td>3秒</td><td>バッテリー寿命</td><td>バッテリー寿命</td><td>バッテリー寿命</td></tr><tr><td>4秒</td><td>バッテリー電圧</td><td>バッテリー電圧</td><td>バッテリー電圧</td></tr></table> 運転スイッチ ブザー音 時間 1 3 4 5 秒 LED 表示 <table><tr><td>警告</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td></tr><tr><td>5</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td></tr><tr><td>4</td><td>□</td><td>■</td><td>■</td></tr><tr><td>3</td><td>□</td><td>■</td><td>■</td></tr><tr><td>2</td><td>□</td><td>■</td><td>■</td></tr><tr><td>1</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr></table> また、警報ブザー音を停止させたい場合、「ピッ」「ピッピッ」というブザー音が鳴るまで、本スイッチを約3秒押します。	押し続ける時間	通常運転時	停電時	故障時	初期状態	出力電流	バッテリー電圧	故障(異常)情報	1秒	出力電流	出力電流	出力電流	3秒	バッテリー寿命	バッテリー寿命	バッテリー寿命	4秒	バッテリー電圧	バッテリー電圧	バッテリー電圧	警告	□	□	□	5	□	□	□	4	□	■	■	3	□	■	■	2	□	■	■	1	■	■	■
押し続ける時間	通常運転時	停電時	故障時																																											
初期状態	出力電流	バッテリー電圧	故障(異常)情報																																											
1秒	出力電流	出力電流	出力電流																																											
3秒	バッテリー寿命	バッテリー寿命	バッテリー寿命																																											
4秒	バッテリー電圧	バッテリー電圧	バッテリー電圧																																											
警告	□	□	□																																											
5	□	□	□																																											
4	□	■	■																																											
3	□	■	■																																											
2	□	■	■																																											
1	■	■	■																																											
④	「停止」スイッチ(LEDレ ベルメータ表示モード変 更スイッチ兼用)	(1)UPSをインバータ運転からバイパス運転に切替える時に「ピッ」というブザー音が鳴るまで、本スイッチを約1秒押し続けます。 (2)バイパス運転に切替わった後、「運転」スイッチと同様に本スイッチを押し続けることでLEDレベルメータの表示モードを変更することができます。																																												

3.2 側面及び背面


(1) 3kVAの場合

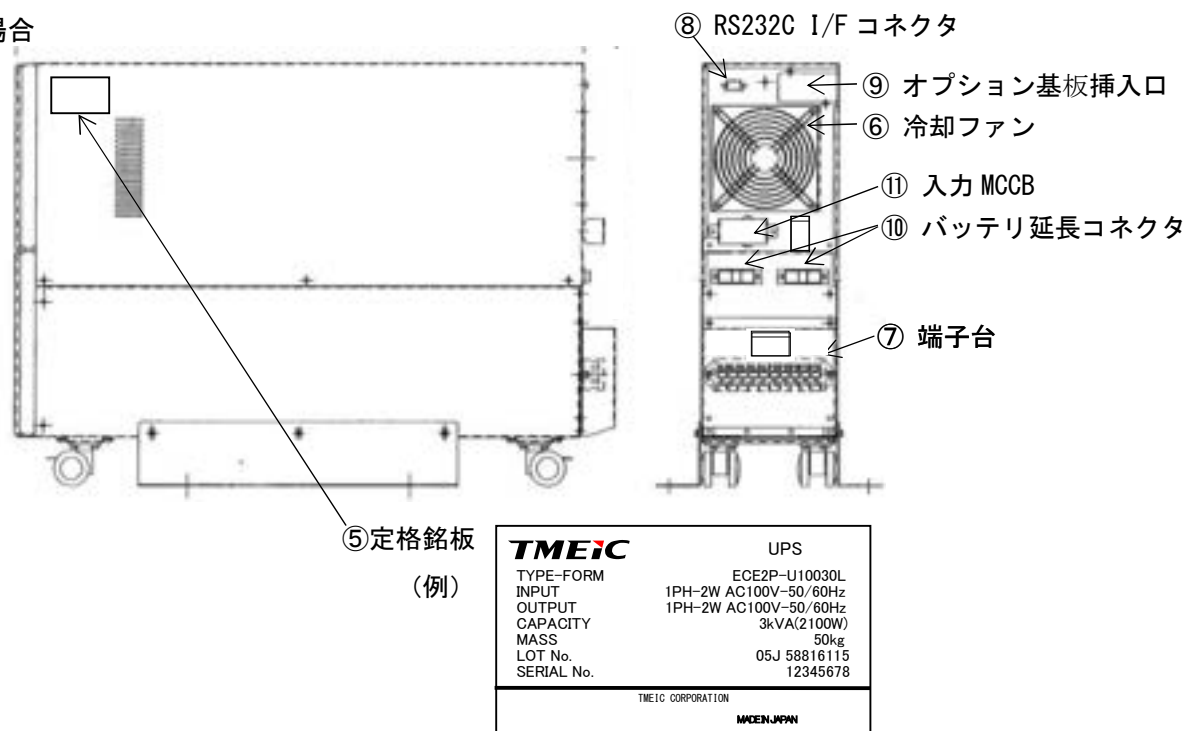

各部の名称と機能（側面及び背面）

No.	名 称	機 能
⑤	定格銘板	UPS形式、入出力電圧、容量、質量、製造番号等が記載されています。
⑥	冷却ファン	UPS内部を冷却した空気を排気します。 お願い：排気スペースは20cm以上必要です。排気孔をふさがないようにご注意ください。UPS内部が過熱し十分な性能を発揮できない恐れがあります。
⑦	端子台	ケーブルを端子台の該当する端子に接続します（詳細は4.2(2)を参照のこと）。 （注）電源配線工事は電源工事士有資格者が行うこと。 負荷機器の電源ケーブルを接続することで、負荷機器へ電源を供給します。また出力1と出力2は時間差を設けて出力できます。 t1, t2の設定は、通信で設定（0～9999秒）します。（標準設定は0） 端子台の出力負荷がUPSの定格容量を超えないようにしてください。
⑧	RS-232C I/F コネクタ	通信用D-SUB 9ピン（メス）のコネクタです（12項参照）。
⑨	オプション基板挿入口	接点I/F・PC-LAN等オプション基板（別売り）を挿入する場所です。
⑩	バッテリ延長コネクタ	バッテリ延長ボックスを接続するコネクタです。 （注）上記バッテリ延長ボックスおよびその付属ケーブル以外は接続しないでください。また、バッテリ延長時以外はカバーを外さないでください。
⑪	入力MCCB	UPSの入力電源用ブレーカです。

(2) 5kVAの場合

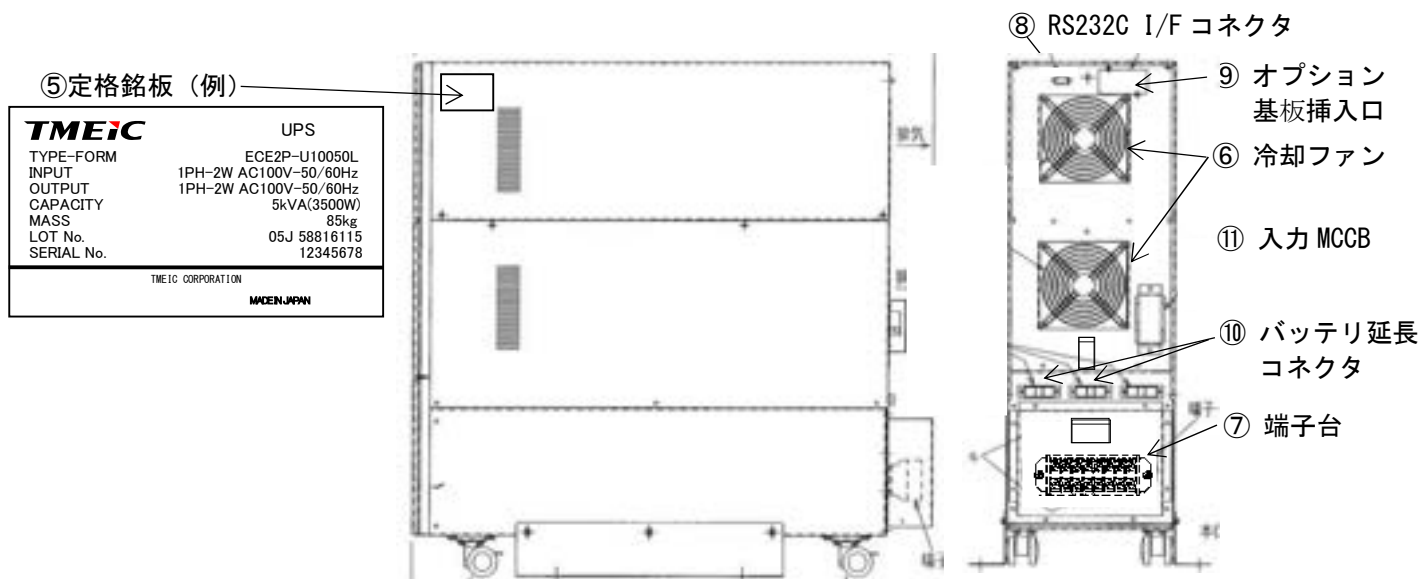


各部の名称と機能 (側面及び背面)

No.	名 称	機 能
⑤	定格銘板	UPS形式、入出力電圧、容量、質量、製造番号等が記載されています。
⑥	冷却ファン	UPS内部を冷却した空気を排気します。 お願い：排気スペースは20cm以上必要です。排気孔をふさがないようにご注意ください。UPS内部が過熱し十分な性能を発揮できない恐れがあります。
⑦	端子台	ケーブルを端子台の該当する端子に接続します (詳細は4.2 (2)を参照のこと)。 (注) 電源配線工事は電源工事士有資格者が行うこと。 負荷機器の電源ケーブルを接続することで、負荷機器へ電源を供給します。 また出力1と出力2は時間差を設けて出力できます。 t1, t2の設定は、通信で設定 (0~9999秒) します。(標準設定は0) 端子台の出力負荷がUPSの定格容量を超えないようにしてください。 (注) 出力2の最大許容電流は30Aですので、使用時は30Aを超えないようご注意ください。
⑧	RS-232C I/F コネクタ	通信用D-SUB 9ピン (メス) のコネクタです (12項参照)。
⑨	オプション基板挿入口	接点I/F・PC-LAN等オプション基板 (別売り) を挿入する場所です。
⑩	バッテリー延長コネクタ	バッテリー延長ボックスを接続するコネクタです。 (注) 上記バッテリー延長ボックスおよびその付属ケーブル以外は接続しないでください。また、バッテリー延長時以外はカバーを外さないでください。
⑪	入力MCCB	UPSの入力電源用ブレーカです。

4. 接続方法

4.1 接続概念

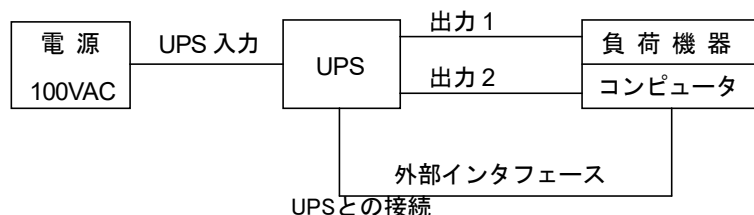

4.2 接続時の確認

[安全上のご注意]



■アースを確実に取り付けること(D種接地)
アースを確実に取り付けないと、故障・漏電のときに感電の恐れがあります。
また、ノイズ混入の原因にもなります。(13.1項参照)


(1) 電源を確認する

(a) 電源容量の確認

商用電源(単相2線式、100VAC、50/60Hz)は、ある程度過負荷を考慮し余裕のある電源容量としてください。

UPSの最大入力容量

形式(容量)	電源容量
ECE2P-U10030L(3kVA)	3kVA
ECE2P-U10050L(5kVA)	5kVA

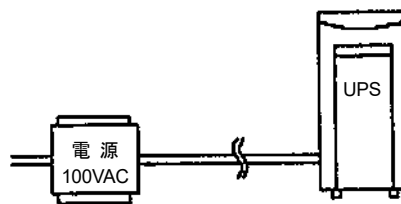

(b) 電圧変動範囲の確認

電圧変動がUPS入力電源使用範囲(80V～138VAC)にあることを確認ください。
電圧変動範囲を外れている場合は、UPSが運転(インバータ運転)を開始できません。
また運転中に使用範囲を外れますとバッテリーバックアップ運転となります。

(c) 周波数変動範囲の確認

電源周波数がUPS入力周波数変動範囲(±1Hz以内)であることを確認ください。
周波数同期範囲を外れている場合は、「入力」LEDが1.6秒間隔で2回点滅 () を繰り返します。
周波数変動範囲を外れている場合、UPSは非同期運転となり装置寿命を短くする恐れがあります。

(d) 電源極性の確認

商用電源には通常、接地相(ニュートラル相: 対アース約0V)と非接地相(ライン相: 対アース約100V)があります。ニュートラル相をN端子に、ライン相をL端子に接続して下さい。これが逆に接続されていますと負荷装置に影響を与える場合があります。


お願い: UPSに自家発電用の発電機や緊急発電用の発電機から電源を供給する場合、発電機の出力電圧や周波数が不安定となりUPSが運転できないことがあります。目安としてUPS定格の3倍以上の単相発電機をご使用ください。また、発電機の出力特性はメーカー毎に異なりますので発電機の選定は発電機メーカーにご相談の上、事前に組み合わせ試験を実施してください。

(2) 端子台の接続

**警告**


- 電源配線工事は電気工事士有資格者が行うこと
資格を持っていないかたが行うと、火災・感電の原因となります。
配線工事は販売店にご依頼されることをおすすめします。
- 端子台のカバーをはずす前に、停止スイッチを1秒以上押し「インバータ」と「省エネ」LEDが消灯していることを確認した後、入力ブレーカを「OFF」、配電盤のUPS電源用ブレーカを「OFF」にすること
これらの操作をせずに、端子台のカバーをはずすと、感電の原因になります。
- 配線ケーブルを取り扱うときは、次の点を守ること
 - ・引っ張ったり、無理に曲げたり、傷つけない。
 - ・物を載せたり、加熱しない。
 守らないと、ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。
- 入力と出力を逆に接続しないこと
UPS故障の原因となります。

ケーブルを端子台の該当する端子に接続してください。ご使用の際は必ず端子台カバーを取り付けてください。

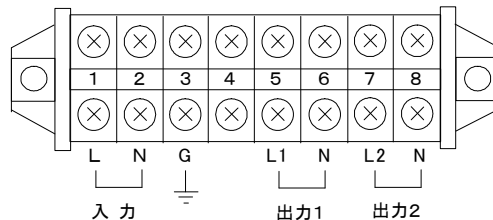

端子台

(注) 5kVA の場合、出力 2 の最大許容電流は 30A です
ので、使用時は超えないようご注意ください。

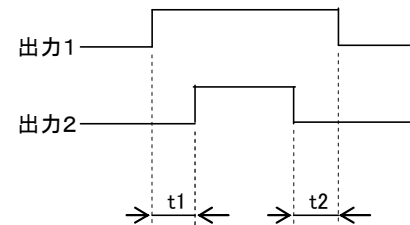

(注) 出力 1 と出力 2 は時間を設けて出力できます。
t1、t2 の設定は通信で設定 (0~9999 秒) します。
(標準設定は 0)

お願い : UPS に電源を供給する分電盤のブレーカ (MCOB) にて、ライン相(L)とニュートラル相(N)及び
グランド(G)を確認してください。

(3) 配線長とケーブルサイズを決める

配電盤からUPS、UPSからコンピュータなどの負荷機器への配線は、電圧降下が各2%以下となるように、ケーブルサイズを決定してください。

お願い：配線長に対して十分なケーブルサイズ（ケーブル断面積 mm^2 ）を選定してください。

UPS電源入力側の配線長が長すぎたりケーブルサイズが小さすぎたりしますと入力電源側の配線での電圧降下が大きくなり入力電圧低下を検出する場合があります。

UPS用入出力ケーブルサイズ

UPS形式	定格電流(A)	ケーブルサイズ [*] (mm^2)	限界配線長(m)	適合圧着端子
ECE2P-U10030L	30	3.5	6.5	R5.5-4
		5.5	10.5	
ECE2P-U10050L	50	5.5	6.5	R5.5-6
		8	9.2	R8-6
		14	15	R14-6

お願い (1)：ご使用になるケーブルと適合圧着端子はお客様でご用意ください。

(2)：接地線については、断面積 3.5mm^2 以上を有するケーブルをご使用ください。

(4) 配電盤のブレーカ定格を確認する

UPSに給電する配電盤のブレーカ(MCCB)定格が下表の推奨定格より小さい場合、保護協調の点から、推奨定格以上のブレーカに交換することを推奨します。

UPS用電源回路MCCB

UPS形式	内蔵MCCB定格	推奨定格
ECE2P-U10030L	30A	50A
ECE2P-U10050L	50A	75A

5. 使用前の点検と確認

 警告	■ 端子台のカバーをはずす前に、UPSを停止し、入力MCCBを「OFF」、配電盤のUPS電源用ブレーカを「OFF」にすること これらの操作をせずに、端子台のカバーをはずすと、感電の原因となります。
	■ 配線ケーブルを取り扱うときは、次の点を守ること ・ 引っ張ったり、無理に曲げたり、傷つけない。 ・ 物を載せたり、加熱しない。 守らないと、ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。
	■ 装置の上や近くに、飲み物など液体の入った容器を置かないこと 液体がこぼれて内部に入ると、火災・感電の原因となります。
	■ 吸気・排気スペースを確保すること UPS内部の冷却が不十分となり故障の原因になります。

UPSの設置・配線接続工事が完了したら、UPSへの通電を開始する前に、必ず次の点検と確認を実施してください。

5.1 接続完了のチェック

- (1) 配電盤のUPS電源用ブレーカが「OFF」、UPS背面の入力MCCBが「OFF」側にある。
- (2) 入出力ケーブルが端子台に正しくかつ確実に接続されている（誤配線していないこと）。

6. UPSの操作方法

6.1 UPSを運転する場合



注意

- 初めて運転するときや、バッテリーバックアップ運転後は、接続機器を使用する前に24時間以上充電すること。
充電しないと、バッテリーバックアップ運転時間が短くなり、処理中のデータを破壊する原因となります。
- 軽負荷でバッテリーバックアップ運転させ、出力遮断に至るまで運転させた場合、バッテリーが過放電してしまい、次回UPS起動時に起動できない場合があります。
UPSが起動できなくなった場合には、販売店もしくは技術相談窓口へご連絡ください。

運転とは、停電時バックアップ運転を可能にすることを意味し、運転方法は次の通りです。

(a) UPSの入力側端子が電源に接続されていない場合：

UPSの入力側端子を電源に接続します。接続後、UPSは自動的に運転を開始します。

(b) UPSの入力側端子が電源に接続されていてUPSの運転を再開する場合：


「運転」スイッチを「ピッ」というブザー音が鳴るまで約1秒押します。

運転を開始した場合、「インバータ」LEDが点灯します。

(補足)

UPSの入力電源が無くても、バッテリーからUPSを起動させるバッテリー起動オプションがあります。(標準仕様では具備されていません)

この場合は設定変更が必要になりますので、ご希望の場合は販売店にお問合せ下さい。

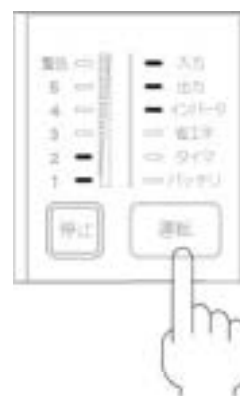


上記LED表示は、インバータ運転、負荷 50%の場合の例です。

6.2 UPSを停止する場合

停止とは、停電時バックアップ運転を行わないことを意味し、停止方法は以下の通りです。

「停止」スイッチを「ピッ」というブザー音が鳴るまで約1秒押します。この時「インバータ」LEDおよび「省エネ」LEDは消灯しますが、負荷にはバイパス回路で給電します。

また負荷がサーバやPCで、シャットダウンソフトにECパワーモニタ(株)アイエスエイ社製)がインストールされている場合は、UPSを停止する前にECパワーモニタの設定を一旦変更してから、停止ボタンを押す手順を踏む必要があります。詳細は13.8項を参照下さい。




注意

ECパワーモニタの稼働中にUPS正面の停止ボタンを押すと、サーバが不要なシャットダウン処理に入ることがあるので、必ず13.8項に示す手順を守って下さい。

(注意)

- ① インバータ給電状態で入力電源が喪失し、UPSが停電バックアップ運転になっている間に「停止」スイッチを押すと、UPSは停止し出力が喪失します。
- ② インバータ給電状態で入力電源が喪失し続けると、バッテリー電圧は低下してゆき、やがて放電終止後にUPSの出力が喪失します。
- ③ ①②いずれの出力喪失後もLED1とLED2が約20秒点滅し、その後消灯してUPSは完全無電圧状態になります。
- ④ ③のLED点滅中、または完全無電圧のいずれの状態でも、入力電源が復電すればUPSは自動的に運転を開始し、6.2(a)の運転状態に戻ります。
- ⑤ オプション仕様で、バイパス回路無しの停止方法は 11.3 項を参照下さい。

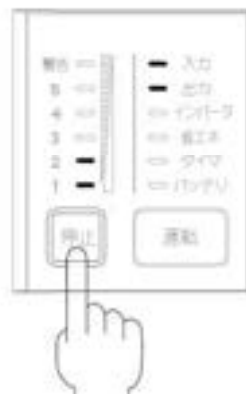

上記LED表示は、正常時のバイパス運転、負荷 50%の場合の例です。

6.3 UPS への入力電源供給を停止する場合

「6.2 UPSを停止する場合」の操作で、バイパス給電に切替後、背面の入力ブレーカをOFFにして下さい。出力端子台の出力は遮断します。

電源がOFFになると、「入力」LEDおよび「出力」LEDは消灯し、レベルメータのLED「1」と「2」が約20秒間点滅し、その後消灯します。

**注意**

■UPSの入力電源供給を停止する前に、接続している負荷機器を停止させること（停止方法は接続機器の取扱説明書を参照してください）
負荷機器を停止させないでUPSの入力電源供給を停止すると、処理中のデータを破壊する原因となります。負荷機器を停止させた上でUPSから負荷を切り離れた後、UPSの入力電源供給を停止してください。

**注意**

■UPSの入力電源供給停止中は、運転スイッチを押さないこと。
UPSの回路がバッテリーで動作し、出力はしませんがブザー音と共にLEDが点灯してバッテリーの電力を消費します。運転スイッチが押されたままであったり頻繁に操作した場合、バッテリーの容量が低下しバッテリーバックアップ時間が短くなったり、バッテリーが劣化する場合があります。

6.4 停電時限シャットダウン機能

本 UPS には、停電時にバッテリーバックアップ運転を 5 分間だけ行い、その後出力を断する機能(停電時限シャットダウン機能)をスイッチ操作により設定できます。


注) バッテリーバックアップ運転中(5 分以内)に入力電源が回復すると出力を断されません。

出荷時には、停電時限シャットダウン機能は無効になっておりますので、設定される場合は下記操作を実施してください。


但し、形式末尾に「PV」がある場合、出荷時に停電時限シャットダウン機能を設定しています。

(1) 停電時限シャットダウン機能の設定方法


- ①「停止」スイッチを「ピッ」というブザー音が鳴るまで約 1 秒押して、バイパス運転に切換えてください。
この時、「インバータ」LED 及び、「省エネ」LED が消灯していることを確認してください。

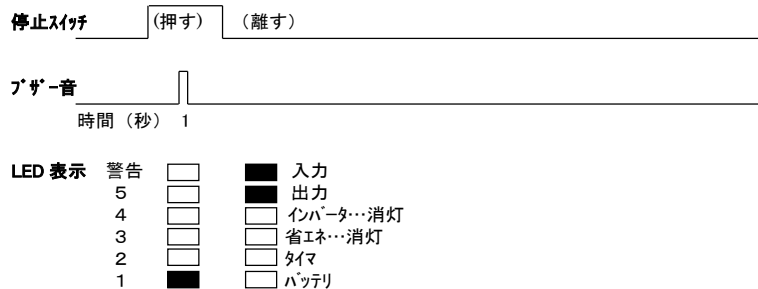

- ②「停止」スイッチを「ピッ、ピッピッ、ピッ、ピッ、ピッピッ、ピッ、ピッピッ」というブザー音が鳴るまで 12 秒以上押すと、「タイマ」LED が点滅(1 秒点灯、9 秒消灯)します。

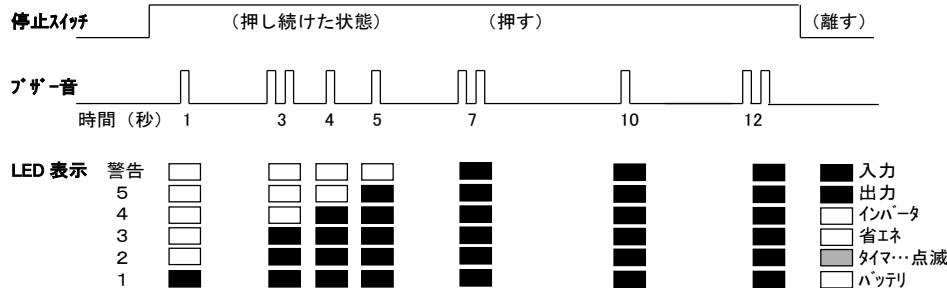


- ③「運転」スイッチを「ピッ」というブザー音が鳴るまで約 1 秒押して、インバータ運転に切換えてください。
この時、「インバータ」LED が点灯することを確認してください。

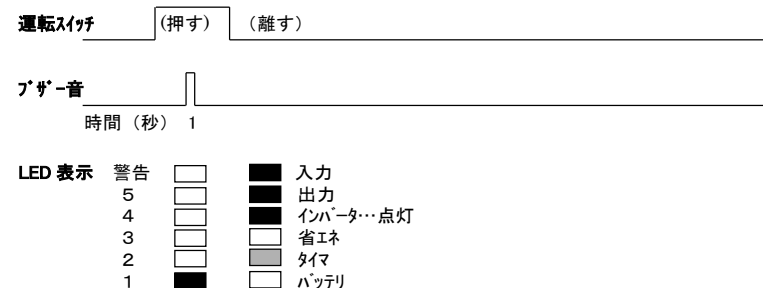


これにより、停電時限シャットダウン機能が設定されます。

(2) 停電時限シャットダウン機能の解除方法


- ①「停止」スイッチを「ピッ」というブザー音が鳴るまで約1秒押して、バイパス運転に切換えてください。
この時、「インバータ」LED及び、「省エネ」LEDが消灯していることを確認してください。

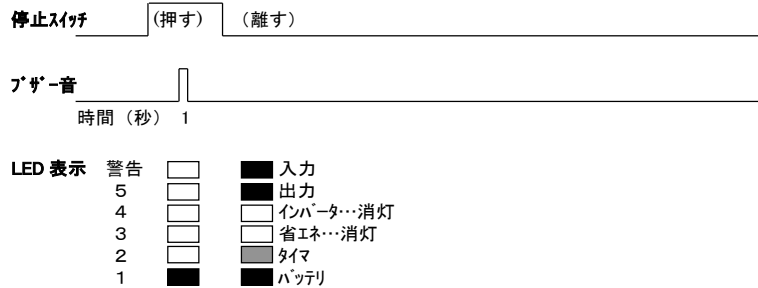

- ②「停止」スイッチを「ピッ、ピッピッ、ピッ、ピッ、ピッピッ、ピッ、ピッピッ」というブザー音が鳴るまで12秒以上押すと、「タイマ」LEDが消灯します。

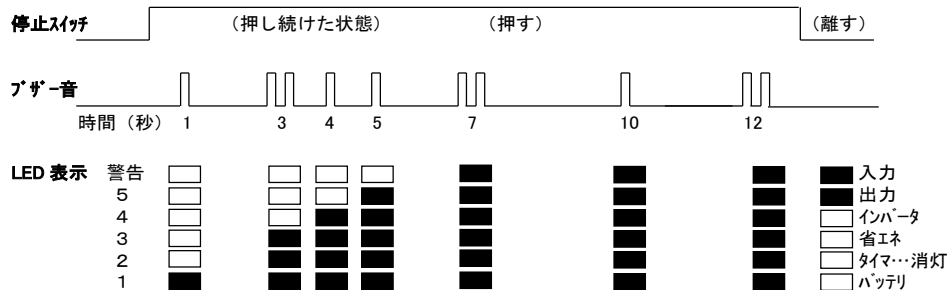

- ③「運転」スイッチを「ピッ」というブザー音が鳴るまで約1秒押して、インバータ運転に切換えてください。
この時、「インバータ」LEDが点灯することを確認してください。

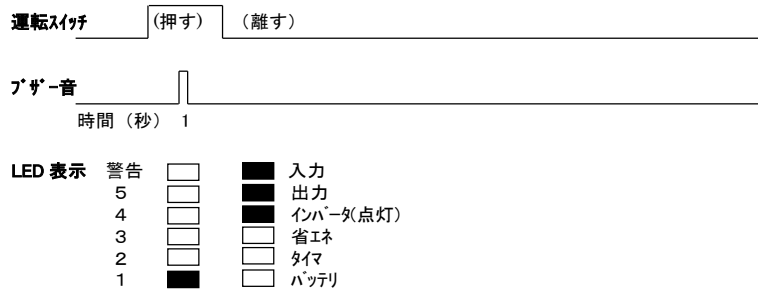

これにより、停電時限シャットダウン機能が解除されます。

※停電時の出力しゃ断するまでの時限が5分以外をご希望される場合は、販売店もしくは技術
ご相談窓口にご連絡ください。

7. 負荷動作確認


 注意	■ 次の負荷装置をUPSに接続しないこと 故障の原因となったり、正常に動作できない恐れがあります。
	・ トランス／半波整流器を内蔵する負荷 ・ 掃除機／モーター／ドライヤー ・ コンダクタ／リレー等のコイル類 ・ レーザープリンター／複写機 ・ 蛍光灯等の照明機器 ・ その他、起動時以外でもUPS定格以上の電流が流れる装置

7.1 負荷機器の適正容量確認

UPSの容量に対し、接続したOA機器の負荷容量が上回っていないかどうかを確認します。UPSに接続した全負荷機器の起動スイッチをOFFにします。UPSの入力に電源が接続されていることを確認してからUPSを運転し、次の手順で確認します。

お願い：負荷機器のアンペア容量(A)の総和がUPSの定格電流を超えないよう、負荷機器の接続台数を調整して下さい。

- (a) UPSに接続した各負荷機器（OA機器）の起動スイッチを順にONにします。
- (b) 負荷の増設に応じて、LEDレベルメータの点灯数が増加します。
負荷が100%（LED「1」～「4」（緑色）点灯）以下で使用して下さい。（LED1個当たり約25%の負荷量を示します。）

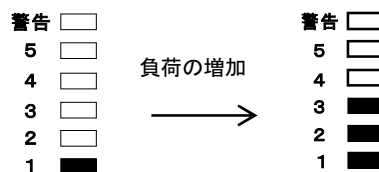

（ ☒ : 点灯、 ☐ : 消灯 ）


- (c) 負荷率（負荷電流）が約110%を超えると、LED「5」（赤色）が点灯し、ブザーが鳴ります（2秒間隔の断続音）。
この場合は負荷機器の数を減らして下さい。このまま使用するとインバータ運転時はバイパス運転に切りかわり、停電時にバックアップできなくなります。また、バイパス運転に切りかわった後も負荷量が110%以下にならないと、やがて出力しや断になります。



7.2 バッテリバックアップ機能確認

負荷が定格以内であることを確認した後、以下の順序でUPSのバッテリバックアップ機能を確認します。なお、意図的に停電にしますので万一に備え負荷機器は実務に影響の無い状態としてください。

- (a) UPSが運転状態（「インバータ」LED点灯状態）であることを確認し（運転方法は、「6.2 UPSを運転する場合」を参照してください）、配電盤のUPS電源用ブレーカをOFFにして、停電状態にします。
- (b) 「入力」LEDが消灯し、「バッテリ」LEDが点灯します。LEDレベルメータの表示は出力電流からバッテリ電圧に切り替わります。
レベルメータのLEDは、バッテリ電圧が100%以上の時は、LED「1」～「5」が全点灯し、バッテリ電圧低下と共に、下から順々に消灯します。
(■ : 点灯、□ : 消灯)

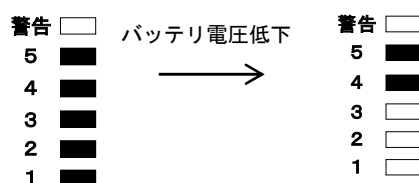

- (c) 停電発生10秒経過後、12秒おきにブザー（「ピッピッ」音）が鳴ることを確認します。

そのまま放電し続け、バッテリ電圧低下（LB:LED「4」、 「5」が点灯）レベルになりますと約2秒毎のブザー音（「ピッ、ピッ」音）に変化します。

更に放電し続けるとシステムダウン（SD:LED「1」～「5」消灯）になり、出力しゃ断に至ります。
バッテリ電圧低下発生時点で、配電盤のUPS電源用ブレーカをONにして通常状態にもどしてください。

- (d) 再度、配電盤のUPS電源用ブレーカをONにして通常状態にもどることを確認します。

出力しゃ断後電源投入した場合、レベルメータのLED「1」が点滅します。これは起動準備中を示し、起動完了後通常電流表示に切り替わります。

なお、バックアップ時間は初期満充電条件(25℃)で下表のようになります。

機種（容量）	負荷	バックアップ時間	負荷	バックアップ時間
ECE2P-U10030L (3kVA)	1400W	約10分	2100W	約6分
ECE2P-U10050L (5kVA)	2300W	約10分	3500W	約6分

(バッテリ電圧低下からシステムダウンまでのバックアップ時間：約2分)。

バックアップ時間は、バッテリが周囲温度と使用時間に応じて劣化するに従い短くなっていきます。バッテリ寿命末期ではバッテリ容量が初期状態の約半分となるため、バックアップ時間も半減します。

 注意	■負荷は余裕をもって定格以内で使用のこと 過負荷にて停電バックアップ運転になりますと、電流表示なく出力停止してしまいます。停電処理時の負荷増加を考慮し、通常緑色LED「1」～「4」点灯（100%以下）までを目安に使用してください。
---	--

7.3 バッテリテスト

入力電源を OFF することなく、バッテリバックアップ運転を行いバッテリ電圧が正常か否かの 確認を行うことができます。


ただし、UPS電源投入後の運転の際も自動的にバッテリテストを実施しますので、頻繁なバッテリテストは行わないで下さい（バッテリエネルギーを消費します）。

また、UPSの運転を連続10日以上行う場合、10日毎に自動的にバッテリテストを実施します。

- (a) UPSが運転状態（「インバータ」LED点灯状態）であることを確認してください。（運転方法は、「6.2 UPSを運転する場合」を参照してください）
- (b) 操作パネルの「運転」スイッチで下記に示す手順で操作を行い、バッテリテストモードにします。

- ①. 「運転」スイッチをブザーが「ピッ、ピッピッ、ピッ、ピッ」と応答するまで約5秒押し続けます（LEDレベルメータ「1」～「5」が点灯します）
- ②. 一旦「運転」スイッチを離します
- ③. 3秒以内に再度「運転」スイッチをブザーが「ピッ」と鳴るまで押します（LEDレベルメータ「1」が点灯します）
- ④. 「運転」スイッチを離します

これによりバッテリテストモードに移行します。

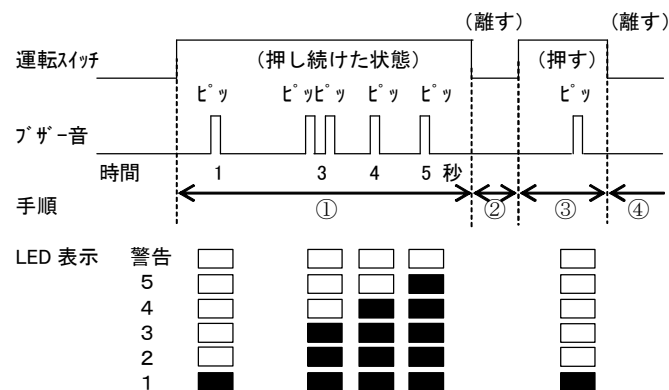

- (c) バッテリテストモードでは、レベルメータのLEDをバッテリ電圧表示モード（表示内容については21ページを参照してください）にします。UPS内部では、入力電源を切離しバッテリ運転を約5秒間実行します。バッテリ電圧が正常な場合、元の運転状態に戻ります。バッテリ電圧低下を検出した場合、UPSはバッテリ運転を中止すると共に、ブザー（約2秒毎に「ピッピッ」）を鳴らし、「バッテリ」LEDを点滅（約2秒毎）させます。

「バッテリ」LEDの点滅リセットは、バッテリ電圧正常（100%以上）10分間継続を確認した後になります。また、ブザー音を停止するには「運転」スイッチを「ピッ」「ピッピッ」というブザー音が鳴るまで約3秒間押してください。


8. トラブルシューティング

8.1 トラブル発生と対応

故障発生時、停電等のバックアップ運転時、バッテリー電圧低下時、過負荷時にブザーが鳴ります。

基本的な処置の流れは下記「トラブル発生と基本的対応」に従ってください。

詳細な処置については「8.3 トラブル診断表1」および「8.4 トラブル診断表2」に従って行なってください。

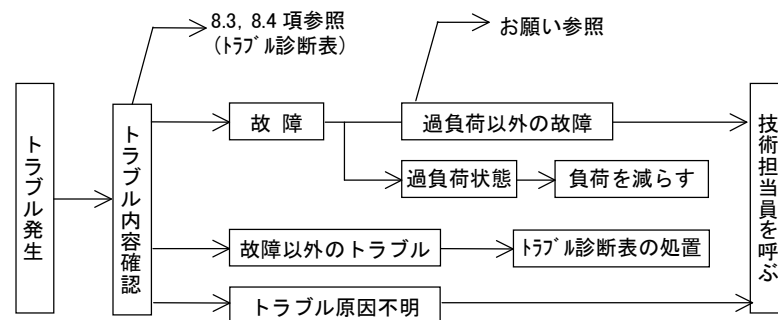

トラブル発生と基本的対応

お願い：弊社技術担当員の指示に従って、必要な場合には、負荷を停止させた後に、UPS背面の入力ブレーカをOFFにしてUPSの電源をしゃ断してください。UPSの電源をしゃ断しますと、負荷機器への給電がしゃ断されますので、先に負荷機器を停止させてください。

なお、故障リセットは、負荷機器を停止した後、UPSの電源を遮断することで行なえますが、過負荷以外の故障の場合は、次回UPS運転開始時に故障が拡大する可能性があるにご注意ください。



8.2 技術担当員に連絡する前に

トラブル（故障、異常現象）が発生して技術担当員に連絡する場合、その状態を正確に伝えることが適切・迅速な修理サービスを受けるために不可欠です。事前に次ページ以降(8.3、8.4項)で状況を判断し、必要な場合は以下の点を確認してください。

- トラブル発生時のLEDの表示状態は？
- どのような状態でトラブルが発生したか？いま、どういう状況か？
- 製品の形式（定格銘板に記載のTYPE-FORM）と製造番号（定格銘板に記載のLOT No.とSERIAL No.）は？（定格銘板の位置は「3.2 正面及び背面」を参照してください。）
- 納入時期は？

8.3 トラブル診断表1

「警告」LEDが点灯およびブザー音が連続している場合は8.4項を参照ください。



トラブル状態	LED 表示／状態変化	推定原因	処 置
UPS から出力なし (バイパス／インバータ共 出力なし)	全 LED が消灯	- 電源の供給が止まっている - 入力電源ケーブルが切れている - UPS 内の入力ヒューズ 溶断	- 電源を確認ください - 電源からの配線をチェックしてください - 販売店もしくは技術ご相談窓口へご連絡ください
	「タイマ」LED が消灯で レベルメータ LED1 が点滅	運転準備中もしくは、 しゃ断処理中	1 分以上 LED1 が点滅を続ける場合は、販売店もしくは技術ご相談窓口へご連絡ください
	レベルメータ LED2 が点滅	出力しゃ断中において運 転スイッチが押されてい ないと認識	バイパスなし設定時には、「運 転」スイッチを押して運転し てください
	レベルメータ LED3 が点滅	リモート停止信号（オ プション）あり	リモート停止信号を解除して ください
	レベルメータ LED4 が点滅	復電再起動（バックアップ 運転中に出力しゃ断し た後の復電）時の起動 デिलイアウト中	10 秒後に起動します
	レベルメータ LED5 が点滅	タイマ停止指令のみ書 込まれ停止している	「運転」スイッチを 5 秒押す ことで強制運転できます
	「タイマ」LED が点灯または 点滅	タイマ運転による出力 しゃ断中	「運転」スイッチを 5 秒押す ことで強制運転できます
	「バッテリー」LED が点滅で レベルメータ LED1 が点滅	- バッテリーの過放電 - 保護ヒューズ 溶断	充電してください。24 時間充 電しても消灯しない場合、販 売店もしくは技術ご相談窓口 へご連絡ください。
「運転」スイッチを押して も、UPS の運転ができない	「入力」LED が 0.2 秒間 隔で点滅	入力電圧が高い	電源を仕様範囲内に調整くだ さい (4.2 項参照)
	「入力」LED が 0.8 秒間 隔で点滅	入力電圧が低い	電源を仕様範囲内に調整くだ さい (4.2 項参照)
	1.6 秒間隔で「入力」LED が 2 回点滅 	入力非同期中	入力周波数の変動が大きくな いか確認してください (4.2 項参照)
	1.6 秒間隔で「入力」LED が 3 回点滅 	入力周波数異常	電源周波数を確認してくださ い (4.2 項参照)
復電動作しない (電源復帰時もバッテリーバ ックアップ運転のまま)	「入力」LED が点滅	入力電圧もしくは周波 数が仕様範囲外	電源を確認ください (4.2 項参照)
負荷装置が動作しない	「入力」「出力」およ びレベルメータ LED1 が点灯	- 負荷への配線が外れ ている - 負荷の電源スイッチ が入っていない	- 配線を確認してください - 電源スイッチを入れてくだ さい
	「出力」LED が点滅	出力2デिलイ制御中	デिलイ時間設定を変更して ください

(前頁からの続き)

トラブル状態	LED 表示／状態変化	推定原因	処 置
ブザー音無し、正常動作	「バッテリー」LED が 0.8 秒間隔で点滅	バッテリー電圧低下	充電してください。24 時間以上充電しても消灯しない場合、販売店もしくは技術ご相談窓口へご連絡ください
ブザーが約 12 秒間隔で鳴る	「バッテリー」LED が点灯	バッテリー運転中	負荷機器のデータ保存を行ってください (UPS は正常動作)
ブザーが約 2 秒毎に「ピッピッ」連呼する	「バッテリー」LED が点灯	バッテリー運転中でバッテリー電圧低下を検出	至急負荷機器のデータ保存を行ってください (UPS は正常動作)
ブザーが約 2 秒毎に「ピッピッ」連呼する	「バッテリー」LED が 0.8 秒間隔で点滅 バッテリー電圧回復 10 分後、ブザー連呼及び「バッテリー」LED 点滅状態はリセットされます。	バッテリーテスト結果が異常 バッテリーテスト実施中に負荷側へ過荷電流が流れバッテリー電圧低下が発生	充電してください。 24 時間以上充電してもリセットされない場合、バッテリーが寿命期に近づいている可能性がありますので、販売店もしくは技術ご相談窓口へご連絡ください。 UPS 電源確立後、負荷装置を順次投入するか或いは負荷低減を実施し、装置定格以下に負荷突入電流を抑制してください。
ブザーが約 12 秒間隔で鳴る	「警告」および「バッテリー」LED が 0.8 秒間隔で点滅	バッテリー残り寿命が半年以下 (25℃換算)	バッテリー交換の準備をお願いします
ブザーが約 2 秒間隔で鳴る	「警告」および「バッテリー」LED が 0.2 秒間隔で点滅	バッテリー交換時期	バッテリー交換を実施してください
ブザーが約 2 秒間隔で鳴る	パネル LED1～5 が全て点灯	・過負荷状態 ・負荷アンバランス	・負荷を減らしてください ・半波整流負荷が接続されていないか確認してください
バッテリーバックアップ運転時間が短い	—	・バッテリー充電不足 ・過負荷状態になっている ・周囲温度が低い	・充電してください ・負荷を低減してください ・周囲環境を見直してください (推奨温度: 15～25℃)
負荷装置の CRT 画面が揺れる	—	UPS が CRT に近接している	影響のない所まで離してください (目安: 50cm 以上)

警告中のブザー音を停止させるには、「運転」スイッチをブザーが「ピッ」「ピッピッ」と鳴るまで約3秒間押してください。

8.4 トラブル診断表2 (「警告」LED点灯およびブザー音連続) (■:点灯、□:消灯、▒:点滅)

内容および故障時の運転状態	LED 表示	原因	処 置
過負荷 (出力しゃ断)	警告 ■ 5 ■ 4 ■ 3 ■ 2 ■ 1 ■	負荷機器の容量 オーバー	負荷機器を減らしてください(力率が高い負荷を接続した場合電流が定格電流未満でも定格電力を超えると過負荷となります)。
インバータ過負荷 (バイパス運転に移行)	警告 ■ 5 ■ 4 □ 3 □ 2 □ 1 □	負荷機器の容量 オーバー	負荷機器を減らしてください。(本状態が継続すると、上記過負荷状態となります。)
直流過電流 (バイパス運転に移行)	警告 ■ 5 □ 4 ■ 3 □ 2 □ 1 □	UPS 故障	出力短絡、負荷の短路、または重度の過負荷を接続していないか確認してください。負荷に問題ない場合は、販売店もしくは技術ご相談窓口にご連絡ください。
直流電圧異常 (直流過電圧 または直流アンバランス) (バイパス運転に移行)	警告 ■ 5 □ 4 □ 3 ■ 2 □ 1 □	UPS 故障	規定以外の負荷機器を接続していないか調査してください(7 項参照)。負荷に問題ない場合は、販売店もしくは技術ご相談窓口にご連絡ください。
出力異常 (過電圧または不足電圧) (バイパス運転に移行)	警告 ■ 5 □ 4 □ 3 □ 2 ■ 1 □	UPS 故障	出力短絡、負荷の短路、または重度の過負荷を接続していないか確認してください。負荷に問題ない場合は、販売店もしくは技術ご相談窓口にご連絡ください。
UPS 過熱 (バイパス運転に移行、過熱 状態が継続した場合は1 時 間後に出力しゃ断)	①故障による温度異常 警告 ■ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 ■ ②内部温度による温度異常 警告 ■ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 ▒ ③出力しゃ断時の表示 警告 ■ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 ▒	FAN 故障または 温度異常 (注) 左図 LED1 点滅の違い ②内部温度による温度 異常の LED1 の点滅  ③出力しゃ断時の表示 の LED1 の点滅 	周囲温度が 40℃を超えている場合、換気条件を見直し、40℃以下となるようにしてください。 周囲温度が 40℃以下の場合は、FAN 動作をご確認の上、販売店もしくは技術ご相談窓口にご連絡ください。 左図の LED 表示の①或いは②の状態が1 時間継続すると③のような LED 表示となり出力しゃ断となります。 但し、その1 時間の間に温度が下がると ・①の場合、そのままバイパス運転を継続します。 ・②の場合、その間にスイッチ操作がなければ設定のモードの運転に復帰します。スイッチ操作があると運転復帰の際に受付けるのでご注意ください。
入力回路異常 (バイパス運転のみ可能)	警告 ■ 5 ■ 4 ■ 3 □ 2 □ 1 □	UPS 故障	運転開始時の自己診断で UPS 内部の入力回路に異常が検出され、運転できません。 販売店もしくは技術ご相談窓口にご連絡ください。
バッテリー回路異常 (バイパス運転のみ可能)	警告 ■ 5 ■ 4 □ 3 ■ 2 □ 1 □	UPS 故障	運転開始時の自己診断でバッテリー回路に異常が検出され、運転できません。 販売店もしくは技術ご相談窓口にご連絡ください。
インバータ回路異常 (バイパス運転のみ可能)	警告 ■ 5 ■ 4 □ 3 □ 2 ■ 1 □	UPS 故障	自己診断でインバータ回路に異常が検出され、運転できません。 販売店もしくは技術ご相談窓口にご連絡ください。

( : 点灯、  : 消灯、  : 点滅)

警告 

5  } 0.2 秒
4  } 毎の
3  } 点減
2 
1   バッテリ

9. 保守点検

 警告	■改造・分解・修理・部品交換・廃棄しないこと 火災・感電の原因となります。 修理・部品交換・廃棄は販売店にご依頼ください。廃棄は専門の廃棄物処理業者にご依頼ください。 ■発煙、異臭などの異常のときは、すぐに「停止」スイッチにてバイパス運転にした後、負荷機器を停止しUPSの電源をしゃ断すること そのまま使用すると、火災の原因となります。ただちに、販売店にご連絡ください。
---	---

次の日常点検及び部品交換を適切に行ってください。

9.1 日常点検

 注意	■日常点検をすること 日常点検をしないと、異常・故障を発見できずに、処理中のデータを破壊する原因となります。
---	---

日常点検は以下の内容を確認してください。

- (a) UPS出力中（「出力」LEDが点灯または点滅）に排気用冷却ファンからの風を感じる。
- (b) 異常音がしないこと。（例：排気用冷却ファンのカラカラ音）
- (c) 異臭がしないこと。（例：焦げ臭い）

異常のある場合は、ただちに販売店にご連絡ください。

なお、本装置の性能を維持するために年1回程度の内部点検、および清掃を推奨します。内部点検は販売店にご依頼ください。

9.2 部品交換サービス

 警告	■部品交換しないこと 火災・感電の原因となります。部品交換は販売店にご依頼ください。
 注意	■バッテリーは交換時期前に販売店に交換を依頼すること バッテリーを交換しないと、バッテリー電槽（ケース）割れによる漏液でリークが発生し火災の原因になります。また、バッテリーは時間の経過とともに劣化するので、交換が遅れるとバッテリーバックアップ運転時間が短くなり、処理中のデータを破壊する原因となります。

UPS 内のバッテリー及び排気用冷却ファンは期待寿命期限内（周囲温度 25℃の場合、約 5 年以内）に同時に交換することをお勧めします（UPS の装置期待寿命は約 7 年です）。ご用命の際は、購入した販売店までお申しつけください。

本装置ではバッテリー交換時期が近づくとブザー音およびLEDにて警告します（8.3項参照）ので速やかにバッテリー交換をご依頼ください。

バッテリー寿命は、停電の頻度、周囲温度により異なるため次の表を目安にしてバッテリー交換してください（バッテリーの交換時期はUPS上面の注意ラベルのバッテリー充電日より起算します）。

周囲温度	バッテリー交換時期
25℃	5 年以内
30℃	3 年 6 カ月
35℃	2 年 6 カ月
40℃	1 年 9 カ月

バッテリーを交換せずにバッテリー寿命に達し、更に6ヶ月（周囲温度25℃の場合）超過すると、UPSはバッテリーを充電回路から切り離すと共にバイパス運転に移行します。この後は停電などの異常が発生しても一切バッテリーバックアップ運転しませんので、このような状態になる前にバッテリー交換をご依頼ください。

9.3 バッテリー寿命および装置寿命アラーム

(1) バッテリー寿命

バッテリー寿命に応じて下記のような警告があります。

内容	LED 表示	ブザー	運転状態
バッテリー寿命予告(6ヶ月前)	「警告」および「バッテリー」LED が 0.8 秒間隔で点滅	12 秒間隔でブザーが鳴ります	LED 表示およびアラームのみ。接点信号出力、RS232C 通信出力共にありません。
バッテリー寿命	「警告」および「バッテリー」LED が 0.2 秒間隔で点滅	2 秒間隔でブザーが鳴ります	LED 表示およびアラームのみ。接点信号出力、RS232C 通信出力共にありません。
バッテリー寿命超過(6ヶ月後)	「警告」LED が点灯し、LED1～5 が 0.2 秒間隔で点滅	連続してブザーが鳴ります	自動的にバイパス運転に移行します。故障扱いになるため、アラームの他に接点信号が ON します。

(2) 装置寿命

装置寿命に応じて、下記のような警告があります。

内容	LED 表示	ブザー	運転状態
装置寿命	「警告」LED が点灯し、LED1～5 が点滅	連続してブザーが鳴ります	LED 表示およびアラームのみ。接点信号出力、RS232C 出力共にありません。バイパス運転に移行せずに UPS 運転を継続します。リプレースを含めた装置の保守点検が必要となります。

10. 装置の保証について

装置の保証期間はご購入から 1 年以内となります。

なお、次のような場合には、保証期間中でも有償扱いになります。

- ・ ご使用の誤り、および不当な修理や改造、接続により故障または損傷した場合。
- ・ お買い上げ後の取扱場所の移動、落下などにより故障または損傷した場合。
- ・ 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷による異常電圧およびその他の天災地変により故障および損傷した場合。
- ・ 仕様範囲外のご使用による装置故障時の部品交換。

11. UPSの仕様

11.1 標準仕様

形式		ECE2P-U10030L		ECE2P-U10050L	
定格出力容量		3kVA/2100W		5kVA/3500W	
給電方式		常時インバータ給電			
交流入力	相数・線数	単相2線			
	電圧(*1)(*7)	100V(+38%, -40%)			
	周波数(*2)	50-60Hz（自動切換）±5%以内			
	入力容量	3kVA		5kVA	
交流出力	相数・線数	単相2線			
	電圧(*7)	100V±3%以内			
	電圧波形歪率	±3%以下（定格線形負荷時）			
	過渡電圧変動	±5%以内（負荷急変及び停電時）			
	定格電流(*7,*8)	30A		50A	
	クレストファクタ(*3)	3.0			
	周波数(*7)	50Hz又は60Hz（自動切換）±0.1%（自走時）以内			
	過電流耐量	定格電流（実効値）の150%-5秒			
	負荷力率	0.7遅れ（0.6～1.0遅れ）			
	切替時間	停電復電時：無瞬断、バイパス切換時：無瞬断（半導体スイッチ）			
バックアップ時間(*4,*5)		10分間(1400W負荷時) 6分間(定格2100W負荷時)		10分間(2300W負荷時) 6分間(定格3500W負荷時)	
充電時間		24時間(16時間80%充電)		24時間（20時間80%充電）	
冷却方式		風冷			
周囲温度		+0℃～+40℃（使用推奨温度+15℃～+25℃）			
相対湿度		30%～90%（結露しないこと）			
騒音(*6) (装置正面中央 1m/A 特性)		47dB(A)以下		47dB(A)以下	
外形寸法（突起部不含）		W:154, H:478, D:640 (mm)		W:229, H:689, D:640 (mm)	
質量		50kg		85kg	
発生熱量		430W(110kcal/h)		660W(185kcal/h)	
換気量		2.5m³/h		4.2m³/h	
RS-232C インタフェース		D-sub9ピン（UPS側メスコネクタ）			
出力ディレイ(*8)		出力端子台にて2グループに分け時間差（出荷時設定：0秒）を設けて投入			
EMIノイズ		VCCIクラスA適合			

(*1) 負荷100%時は、80%電圧にてバックアップ開始。負荷ディレーティング時最低60%電圧にてバックアップ開始。

(*2) 同期範囲選択は1、2、3、5Hzの4種類。出荷時設定は±1Hz。通信にて切換可能。

(*3) 定格電流実効値の何倍の瞬時電流を許容できるかを示す指標 (JEM1464で規定される負荷)。

(*4) 蓄電池充電完了25℃、初期特性。

(*5) 停電シャットダウン機能設定時、バックアップ時間は一律5分。

(*6) UPSの設置環境によっては、周囲の騒音及び冷却ファンの反響音等の影響で騒音レベルが仕様よりアップすることがあります。

(*7) オプション仕様によっては、標準仕様と異なります。詳細につきましては11.2項を参照願います。

(*8) 5kVAの場合、出力ディレイ (出力2) の最大許容電流は30Aとなります。

11.2 オプション仕様

下記形式のUPSは、標準仕様に対して変更になります。

形式	入力電圧	出力電圧	定格電流	定格容量	備考
ECE2P-UD4030L	単相2線 105V-50/60Hz	単相2線 105V-50/60Hz	28.6A	3kVA	
ECE2P-UB1030L	単相2線 110V-50/60Hz	単相2線 110V-50/60Hz	27.3A	3kVA	
ECE2P-UF7030L	単相2線 115V-50/60Hz	単相2線 115V-50/60Hz	26.1A	3kVA	
ECE2P-UG2030L	単相2線 120V-50/60Hz	単相2線 120V-50/60Hz	25A	3kVA	
ECE2P-U12030L(*1)	単相2線 100V-50/60Hz	単相2線 120V-50/60Hz	25A	3kVA	バイパス回路無し
ECE2P-U10030LFC(*1)	単相2線 100V-50/60Hz	単相2線 100V-50Hz	30A	3kVA	出力周波数固定
ECE2P-U10030LFD(*1)	単相2線 100V-50/60Hz	単相2線 100V-60Hz	30A	3kVA	出力周波数固定
ECE2P-UD4050L	単相2線 105V-50/60Hz	単相2線 105V-50/60Hz	47.6A	5kVA	
ECE2P-UB1050L	単相2線 110V-50/60Hz	単相2線 110V-50/60Hz	45.5A	5kVA	
ECE2P-UF7050L	単相2線 115V-50/60Hz	単相2線 115V-50/60Hz	43.5A	5kVA	
ECE2P-UG2050L	単相2線 120V-50/60Hz	単相2線 120V-50/60Hz	41.7A	5kVA	
ECE2P-U12050L(*1)	単相2線 100V-50/60Hz	単相2線 120V-50/60Hz	41.7A	5kVA	バイパス回路無し
ECE2P-U10050LFC(*1)	単相2線 100V-50/60Hz	単相2線 100V-50Hz	50A	5kVA	出力周波数固定
ECE2P-U10050LFD(*1)	単相2線 100V-50/60Hz	単相2線 100V-60Hz	50A	5kVA	出力周波数固定


(*1)バイパス回路がありませんので、UPS 運転を停止すると出力も停止します。トラブル診断表内に記載のバイパス運転時には、出力遮断になりますのでご注意ください。

11.3 UPS停止方法(バイパス回路無しの場合)

バイパス回路無しの場合のUPS運転を停止する場合は、停止ボタンを5秒押して離します。
警報ブザー音(「ピッ」「ピッピッ」)を、参考にしてください。(下記参照)

(注)
ブザー音とともに
LED インジケータの表
示も変わります。
LED の表示は下記
の記号で示しま
す。

□ : 消灯
■ : 点灯
◐ : 点滅

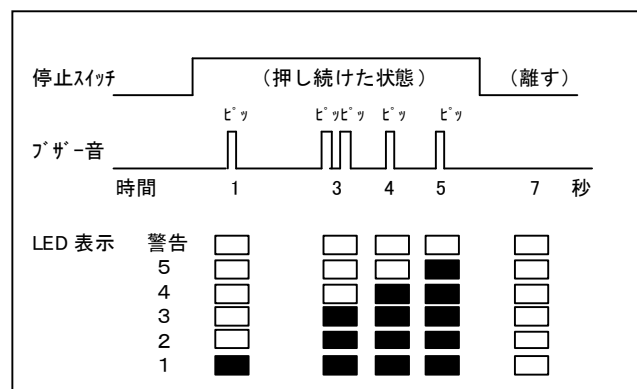

12. RS-232C I/Fの概要


本機能はコンピュータとUPS間でキャラクタ・メッセージを送受信し、UPSを監視・コントロールするためのものです。

- ・接続ケーブル（D-sub9/9Pまたは9/25P）は別売りの専用ケーブルをお買い求めください。

12.1 通信仕様

通信方式	半二重通信方式（直列伝送）
接続制御方式	セントライズド制御方式 ポーリング／セレクトイング方式
伝送速度	1200ボー固定
同期方式	調歩同期方式
通信回線	非交換回線
回線構成	1：1
伝送コード	JISX0201 7ビット(ANSI)
誤り検出方式	垂直パリティチェック(VRC) 水平パリティチェック(LRC)
誤り訂正方式	なし
応答監視方式	なし
伝送キャラクタ形式	10ビット
ビット送出順位	低位ビット先行
フレーム長（情報メッセージ）	可変長（最長256バイト）
通信距離（ケーブル長）	最大15m（10m以下推奨）

12.2 コネクタピン配置

ピン番号	信号名	意味	信号の方項	コネクタ形状
1	—	未接続	—	 装置側 D-SUB: メス インチネジ
2	RXD	受信データ	コンピュータ→UPS	
3	TXD	送信データ	コンピュータ←UPS	
4	DTR*	データ端末レディ	コンピュータ←UPS	
5	GND	信号グラウンド	—	
6	DSR*	データセットレディ	コンピュータ→UPS	
7	RTS*	送信要求	コンピュータ←UPS	
8	CTS*	送信可	コンピュータ→UPS	
9	—	未接続	—	

* UPS内部ではDTR・DSR・RTS・CTSの制御線は使用しません。
（RXD、TXD、GNDのみの使用となります）

（注）別売りの専用ケーブル以外のケーブルをご使用の際は、DTRとDSR、RTSとCTSを接続してください。

12.3 アクセスデータ

下記に代表例を示します。

データ	表示内容	データの方向
出力電圧	%表示	コンピュータ←UPS（読み出し）
出力電流	%表示	同上
出力周波数	Hz表示	同上
入力電圧	%表示	同上
入力周波数	Hz表示	同上
バッテリー電圧	%表示	同上
故障内容	ビットで表示	同上
装置の状態 （故障・停電・バイパス/インバータ運転）	ビットで表示	同上
バックアップ停止指令		コンピュータ→UPS（書き込み）
タイマ（運転・停止時間等）設定		同上
出力ディレイ時間設定		同上

13. 付録

13.1 接地



■アースを確実に取り付けること

アースを確実に取り付けないと故障・漏電のときに感電の原因となります。
また、ノイズ混入の原因にもなります。

(1) 電子計算機システムの安全対策基準について

コンピュータの誤動作を防止するため、接地は大変重要です。できる限り、コンピュータはコンピュータ専用接地とし、UPSの接地と分離してください。

情報システム安全対策基準（平成9年9月通商産業省告示第536号）よりコンピュータの接地に関する項を下記に抜粋し、説明を補足します。

抜粋（一部加筆）


（段階の区分：A、B）

設 IV-(8)

電子計算機システムの接地は、専用のものとする。やむを得ず共用する場合は、接地を接地極付近で行うこと。


1. 電子計算機システムの接地は、他の電気機器からの影響を防ぐため、専用の接地線を分電盤まで設けること。

接地を専用とする場合の接続の例

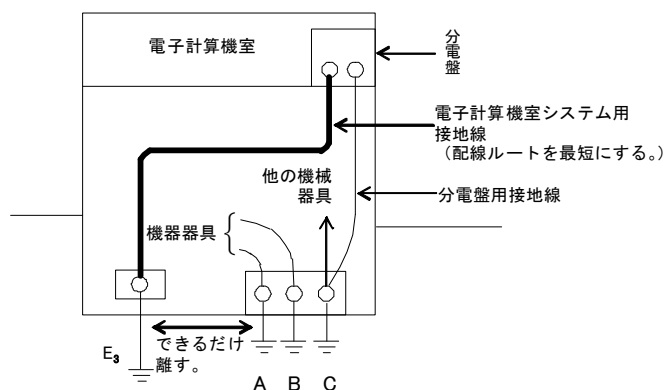


2. 接地を共用する場合は、図のように接地極付近で共用すること。

接地を専用とする場合の接続の例

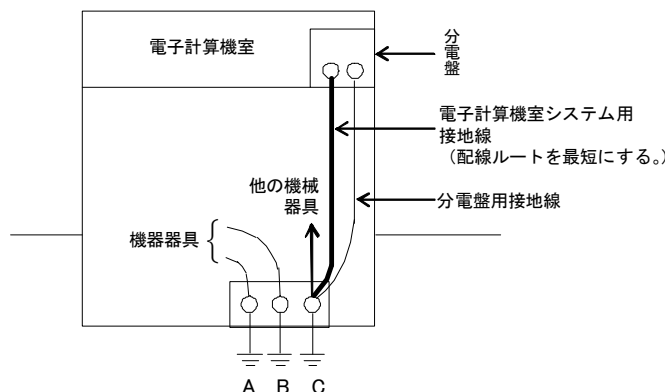

お願い：UPSの場合、接地は漏電による感電防止を目的としていますので、特に専用である必要はありませんが、外来ノイズの影響をなくすために必ず設けてください（D種接地……100Ω以下）。


(2) UPS側接地

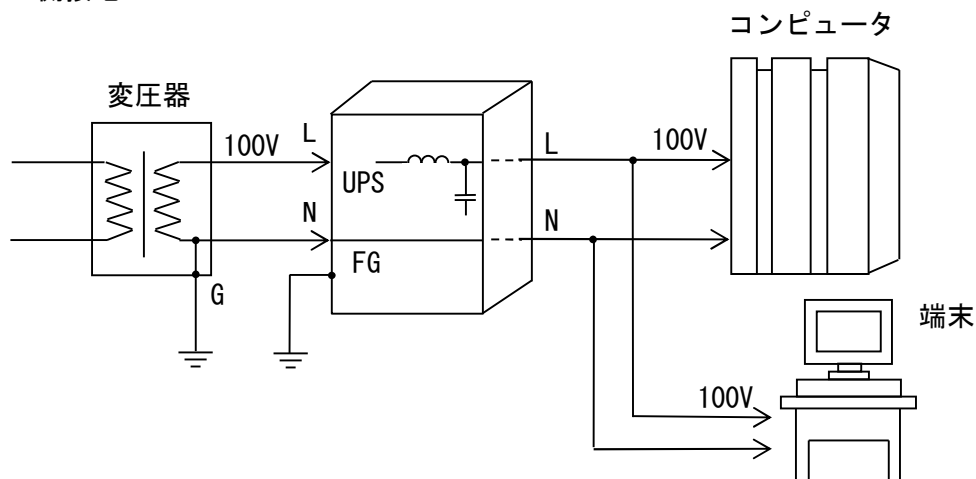

本UPSはN相がUPS入／出力で共通となっております。


従いましてUPS入力電源が接地されている場合、出力側を接地する必要はありません。

(3) コンピュータ側接地

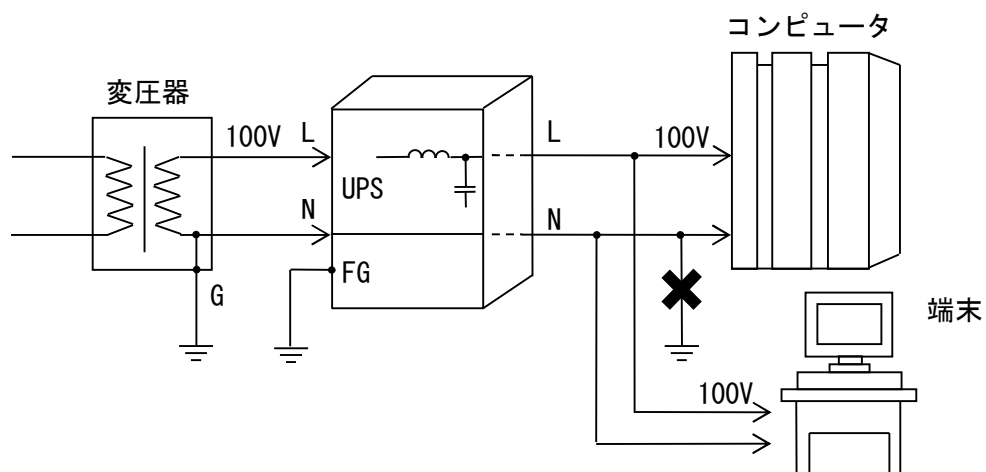

N相はすでにUPS入力側で接地されています。従いましてコンピュータ側で接地しますと2点接地状態となりノイズによる不整合が発生するおそれがありますのでおやめください。

(4) 電源変圧器側非接地

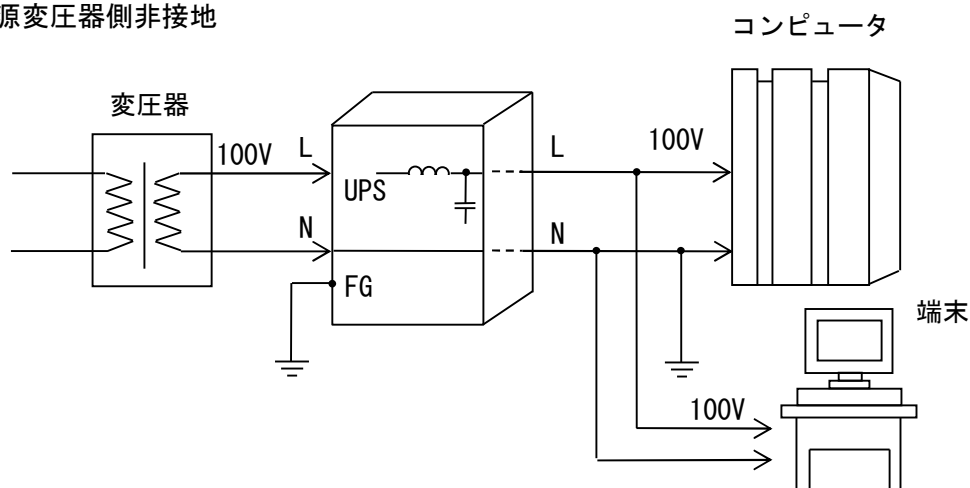

場合によってはコンピュータ側を接地してください。

お願い：負荷がコンピュータ等の電子機器である場合は、専用の接地線を設けることが一般的です。

電子機器側の取扱説明書で推奨する接地方式をご採用ください。

13.2 火災予防条例に関して

本装置の他にも無停電電源装置を設置するなど、バッテリー容量とセル数の積の合計が4800Ah・セル以上となるときは、専用不燃区画に設置する必要があります（火災予防条例準則第11条、13条より）。

詳しくは所轄消防署にお問い合わせの上、「設置届書」をご提出ください。

（標準の装置バッテリー容量）

形 式	バッテリー容量	備 考
ECE2P-U10030L	389Ah・セル	使用バッテリー：12V(6セル)–7.2Ah 9個 $7.2 \times 6 \times 9 = 389(\text{Ah} \cdot \text{セル})$
ECE2P-U10050L	648Ah・セル	使用バッテリー：12V(6セル)–7.2Ah 15個 $7.2 \times 6 \times 15 = 648(\text{Ah} \cdot \text{セル})$

13.3 バッテリーの充電

充電は、UPSを電源に接続（インバータ／バイパス運転に限らず）するだけで行うことができます。（ただし、8.4項トラブル診断表2のバッテリー寿命6ヶ月超過の場合を除く）

充電は、バッテリーが初期の状態ですら24時間（平均周囲温度25℃）行くと、仕様記載のバックアップ時間が期待できます。

バッテリーは充電中内部で発熱を起こします。UPSの周囲温度が高くと、バッテリー自体がさらに過熱しますので劣化を早め、寿命に影響を与えます。反対に温度が低い状況が続きますと短時間のバックアップしか期待できないなど、バッテリーの性能を充分活かしきれない点があります。周囲温度15～25℃の環境で使用されることを推奨いたします。

13.4 長期間運転しない場合

長期間運転しない場合は、UPSを停止・負荷機器を取り外し、所定の場所に設置または保管してください（設置環境について：2.(1)項参照）。尚、製品の性能を保持するためにも下記内容をお守りください。


 注意	■3ヵ月以上停止させるときは、平均保存温度に応じて下記間隔で一度は24時間以上補充電（13.3項参照）を行うこと。								
	<table border="1"> <tr> <th>平均保存温度</th> <th>補充電間隔</th> </tr> <tr> <td>25℃以下</td> <td>6ヵ月以内</td> </tr> <tr> <td>30℃以下</td> <td>4ヵ月以内</td> </tr> <tr> <td>35℃以下</td> <td>3ヵ月以内</td> </tr> </table>	平均保存温度	補充電間隔	25℃以下	6ヵ月以内	30℃以下	4ヵ月以内	35℃以下	3ヵ月以内
	平均保存温度	補充電間隔							
	25℃以下	6ヵ月以内							
	30℃以下	4ヵ月以内							
35℃以下	3ヵ月以内								
なお、購入から使用開始までの期間が長い場合は、装置正面安全ラベルに記載の日付（11ページ参照）を起算日とした補充電間隔で24時間以上補充電を行なうこと。									
装置に内蔵されたバッテリーの期待寿命（平均周囲温度25℃の場合、約5年）に達しなくても、補充電なく3ヵ月以上放置されると、バッテリーが自己放電を起こし劣化し、バックアップ時間の短縮、最終的にはバッテリーが使用不能となる恐れがあります。									

13.5 廃棄

 注意	
 強 制	■製品を破棄する場合は、専門の廃棄物処理業者(*)に依頼すること 産業廃棄物の収集・運搬及び処分は認可を受けていない者が行くと、法律により罰せられます。（「廃棄物の処理ならびに清掃に関する法律」） (*)専門の廃棄物処理業者とは、「産業廃棄物収集運搬業者」、「産業廃棄物処分業者」をいう。


13.6 UPSの外形詳細図

(1) 3kVA 外形詳細図

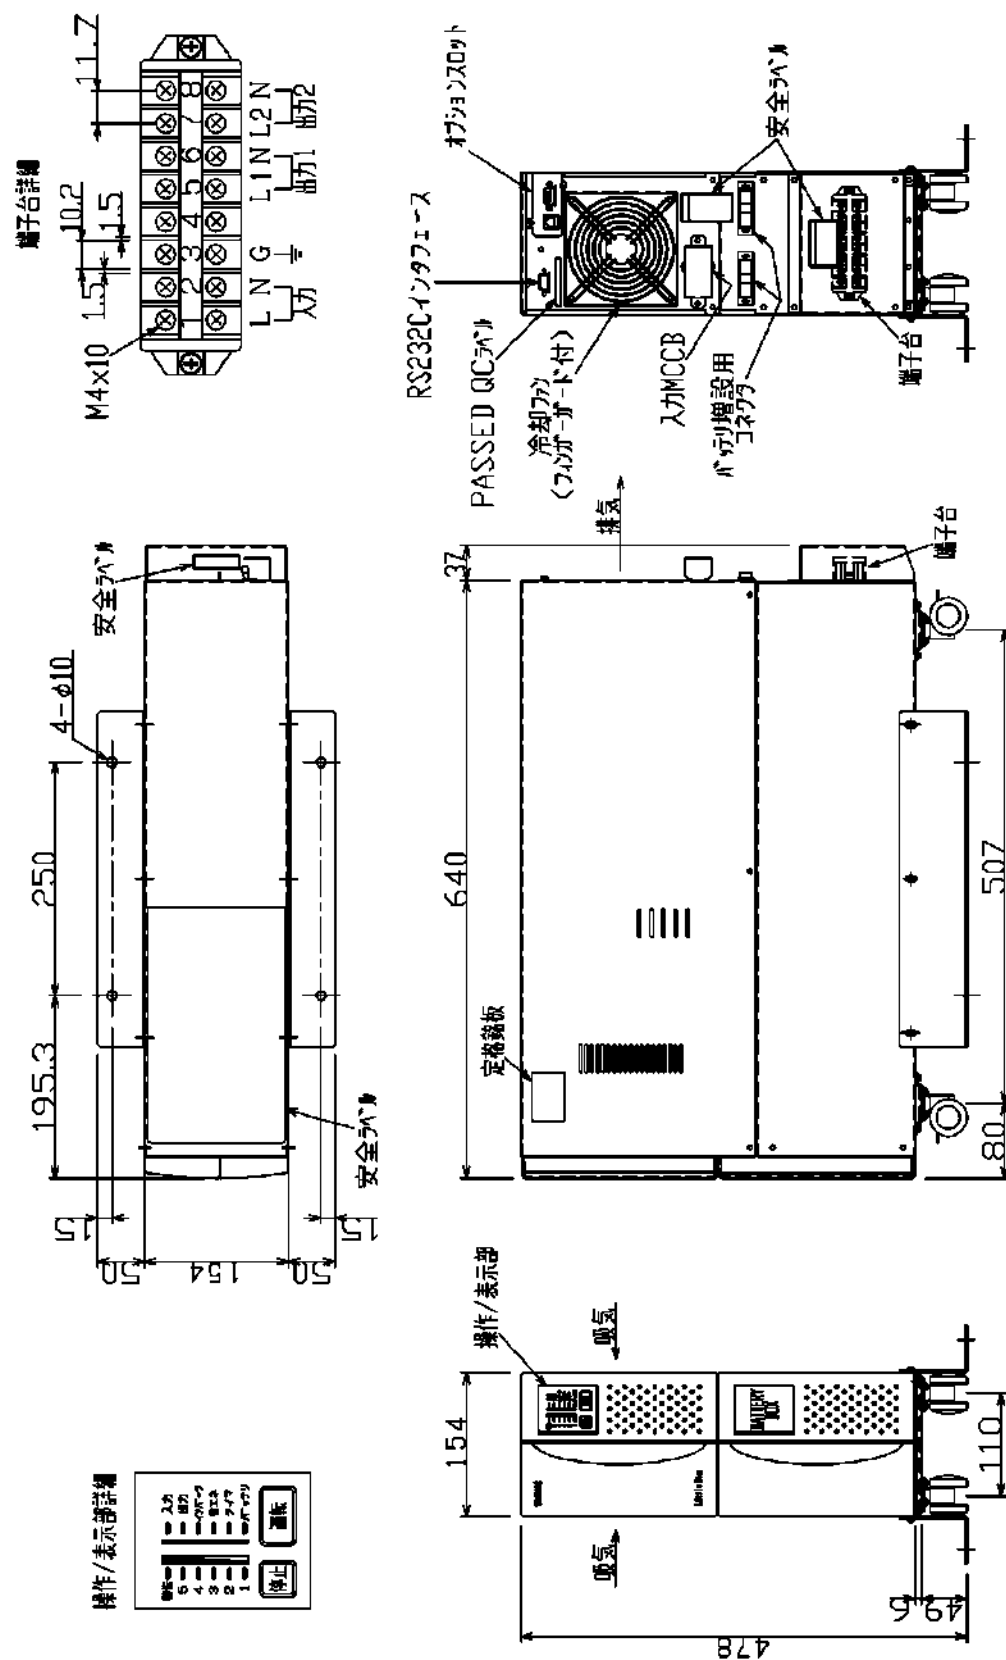


13.7 UPS固定パネル（標準仕様）

UPS本体を床面に固定するためのパネルが付属しています。ただし、アンカーボルトは付属していません。

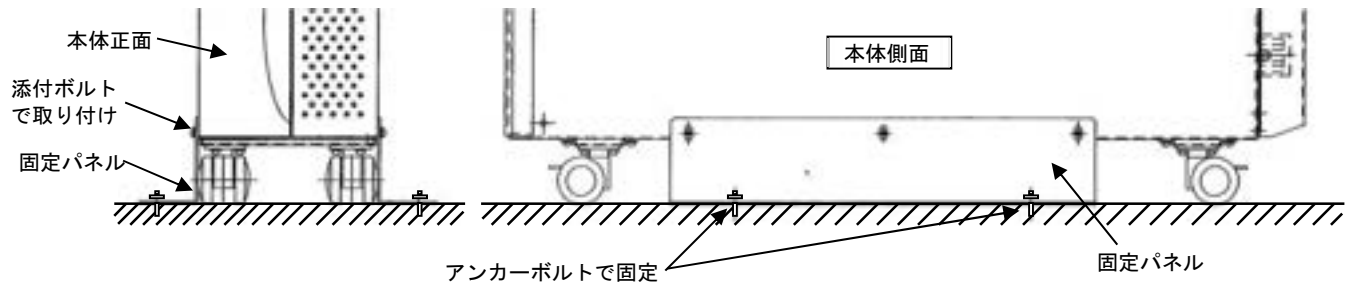

固定するためには床面に以下のような加工が必要です。

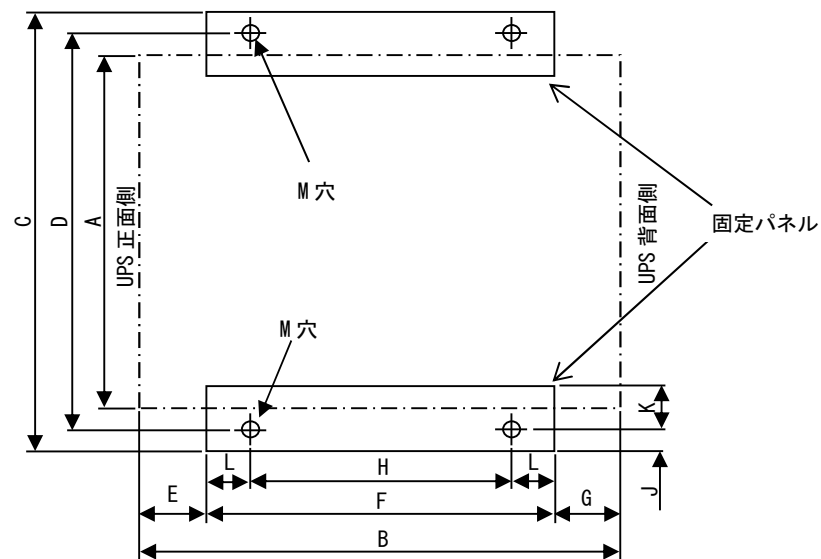

床面加工図

容量	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
3kVA	154	677	254	224	140.3	360	176.7	250	15	35	55	φ 10
5kVA	229	699	329	299	140	360	199	250	15	35	55	φ 10

13.8 ECパワーモニタ使用時の停止方法

⚠ 注意

ECパワーモニタの稼働中にUPS正面の停止ボタンを押すと、負荷のサーバが不要なシャットダウン処理に入ることがあるので、必ず本手順を守って下さい。


サーバ上でシャットダウンソフト「ECパワーモニタ(株アイエスエイ社製)」が稼働している時、UPSは停止操作は出力遮断(シャットダウン)にカスタマイズされています。従ってUPS正面の停止ボタンを押すと、サーバはシャットダウン処理を始め、その後UPSは出力を遮断します。

このため、バイパス給電中に保守作業目的などでUPSを停止する前には、ECパワーモニタの設定を変更する必要があります。

- ①UPSを停止する前に、ECパワーモニタを立ち上げ、下記の画面をサーバ上に表示させます。




- ②詳細設定を選択し、「UPSパネルスイッチによるシャットダウンを無効にする」にチェックを入れ、「適用」ボタンをクリックします

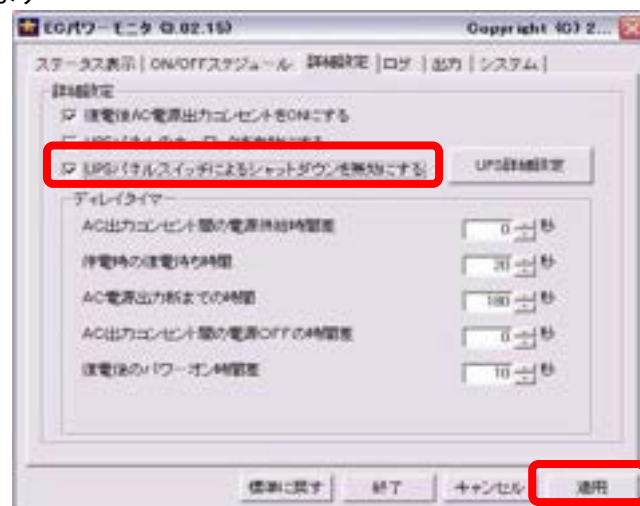

- ③保守作業、装置暫時移動などが必要ある場合、UPS背面のRS232C通信ケーブルを取外します。
 ④UPS正面の停止ボタンを押し、バイパス運転にして停止操作終了です。
 ⑤停止操作終了後は、UPS背面にRS232C通信ケーブルを再び接続し、ECパワーモニタ画面を立上げ、詳細設定の「UPSパネルスイッチによるシャットダウンを無効にする」にチェックを元に戻して、適用ボタンを押してください。運転ボタンを押せば再度UPS給電に戻ります。

13.9 形式凡例

下記に、UPS本体形式の凡例を下記に示します。

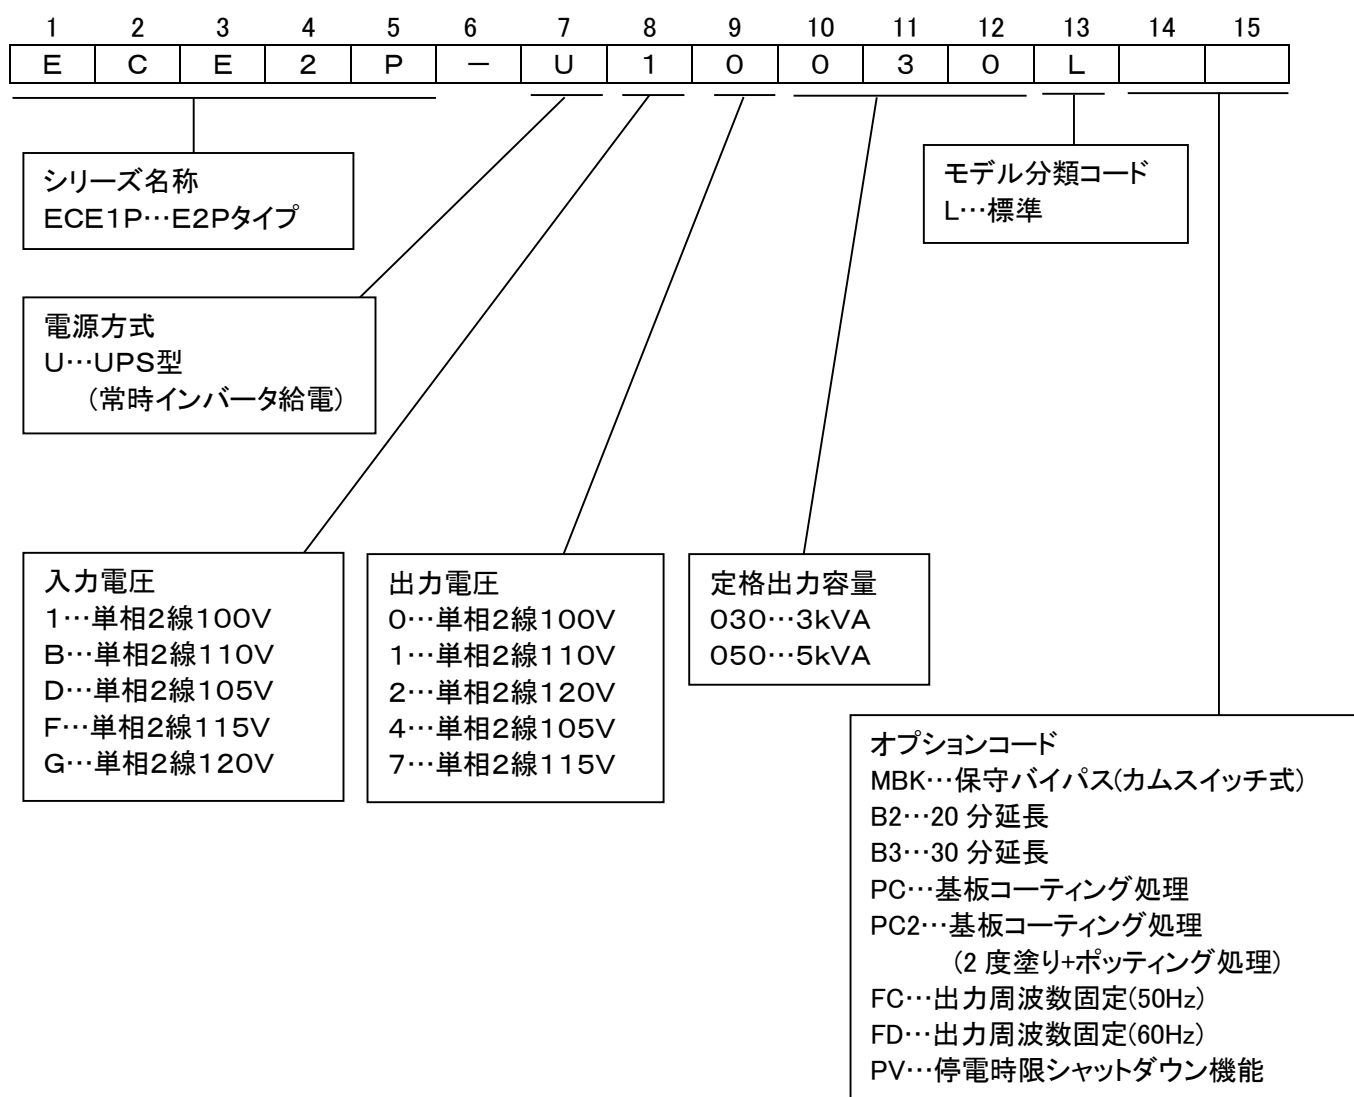

製造元

TMEiC

株式会社 TMEIC

〒104-0031 東京都中央区京橋3丁目－1－1 東京スクエアガーデン
パワーエレクトロニクスシステム事業部

※本取扱説明書の著作権は株式会社TMEICに属します。

※本取扱説明書の文責は株式会社TMEICが負います。

●本取扱説明書は2024年3月の発行です。

TOSHIBA

小形無停電電源装置

取扱説明書

Little star

E2P タイプオプション

200V入出力

保守バイパス

バッテリー延長(20分／30分)

単相 2 線 100V 入力

単相 2 線 100V 出力

50/60Hz(共用)

2024 年 3 月

ご 注 意

1. お使いになる前に、本書の内容を良く理解してから正しくお使いください。
読み終わったら、いつもお手元に保管してください。
2. 本書の内容は、予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
4. 本書の内容については万全を期していますが、万が一不可解な点や、誤り、
お気づきの点がありましたら、販売店へご一報くださるようお願いいたします。
5. セットメーカー様へのお願い
本書は、実際に小形無停電電源装置をご使用になる方のお手元に必ず届くようお
取り計らいください。

Copyright © 2012 TMEIC CORPORATION.

All Rights Reserved.

安全上のご注意

装置本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)を良く理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

1. 表示・図記号の説明

[表示の説明]

表示	表示の意味
 警告	“誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性のあること”を示します。
 注意	*1 *2 “誤った取扱いをすると人が障害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性のあること”を示します。

*1：障害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさす。

*2：物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさす。

[図記号の説明]

図記号	図記号の意味
	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、図記号の近くに絵や文章で指示します。

2. 用途限定について

■人の生命に関わる装置など(*1)には、絶対に使用しないこと

*1: 人の生命に関わる装置などとは、以下のものをいいます。

- ・手術室用機器
- ・生命維持装置(人工透析器、保育器など)
- ・有毒ガスなどの排ガス、排煙装置
- ・消防法、建築基準法などの各種法令により設置が義務づけられている装置
- ・上記に準ずる装置

■人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置など(*2)については、システムの運用、維持、管理に関して、特別な配慮(*3)をすること

*2: 人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置などとは、以下のものをいいます。

- ・航空、鉄道、道路、海運など交通管制、または制御を行う装置
- ・原子力発電所などの制御などを行う装置
- ・通信制御装置
- ・上記に準ずる装置

*3: 特別な配慮とは、システム設計者と十分な協議を行い、システムを多重系にする、非常用発電設備を設置するなど、無停電電源装置の故障時におけるバックアップシステムを事前に構築することをいいます。

■本装置は日本国内仕様品です。海外で使用するすると電源・周囲環境が異なり、装置故障の原因になる恐れがあります。この場合の製品責任は一切応じかねます。また海外サービスも対応しかねますので、ご容赦願います。

3. 免責事項について

■装置・接続機器・ソフトの異常・故障に対する損害、その他二次的、三次的な波及損害を含むすべての損害の補償には応じかねます。

4. 電波障害について

■この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

(注) 上記は標準品のみ適合です。別売オプションである接点インタフェースボード、一括制御ボード、SNMPエージェントボード、バッテリー延長ボックス等を取り付けた場合は非適合となります。

5. JEMAパンフレット（UPSのバッテリー交換は計画的に）



UPSの
(Uninterruptible Power Systems)
バッテリー交換は
計画的に

ご案内
UPSをお使い頂いているユーザの皆様やこれからご購入を予定されているユーザの皆様に、UPSに使われているバッテリー保守についてのご案内を申し上げます。

停電時はバッテリーがエネルギー

UPSのバッテリーは、商用電源停電時の代替エネルギー源として、通信システムやコンピュータなどに電源を供給し続ける重要な役割を担っています。よって、バッテリーの性能が維持されていない場合は、期待されるバックアップ時間を保てずにUPSは停止してしまいます。

**点検と計画的なバッテリー交換でいつもフレッシュ**

バッテリーの性能維持と安全性の確保は、ユーザの皆様にご管理をお願いします。設置環境を含めた点検・管理、製造業者又は専門業者による定期点検、計画的な交換を必ず行っていただくようお願いします。

1. 設置環境の維持管理・自主点検
2. 製造業者又は専門業者による定期点検
3. 計画的な交換



「一般社団法人 日本電機工業会」
「UPS のバッテリー交換は計画的に」より引用

1. 設置環境の維持管理・自主点検

■UPSもやさしく扱ってください

UPSに組み込まれているバッテリーの性能及び寿命は、設置環境によって大きく変化します。

UPSを設置するときには環境に配慮してください。維持管理をお願いします。

バッテリーは温度が高くなると寿命が短くなります。



■自主点検でバックアップ時間を確認する場合

実負荷による模擬停電試験を行う場合の注意事項をJEM-TR204「UPS用小形制御弁式鉛蓄電池ユーザズガイドライン」(JEMA発行)より抜粋します。実施に際しては、交換時期を過ぎていたり、使用環境などの原因でバッテリーが寿命期に至っているおそれがあるので、必ず負荷機器が停止しても支障がない状態で行ってください。

1) 試験条件

試験は、負荷機器への電源供給が停止しても支障がない状態で行う。

UPSに模擬停電試験機能がある場合は、取扱説明書を参照する。

2) 試験方法・判定基準

交流入力的人為的に停電させ、使用開始時に測定したバックアップ時間の1/2以上、運転可能であることを確認する。

例えば、バックアップ能力として初期に10分間放電可能な蓄電池の場合には、バックアップ時間が5分未満になったときを寿命の目安とする。

詳細は、製造業者の取扱説明書を参照する。



「一般社団法人 日本電機工業会」
「UPS のバッテリー交換は計画的に」より引用

2. 製造業者又は専門業者の定期点検

製造業者又は専門業者による定期点検時に、外観点検（異臭、電槽の異常な膨張、き（亀）裂、端子部腐食の有無など）、端子電圧測定、内部インピーダンス測定などによって異常があった場合は、寿命と判定します。交換してください。

■バッテリーはだんだんとやせ細ってしまいます

バッテリーは長年使用していると電気エネルギーを蓄積できる能力が徐々に低下し、その能力が半分になったときが寿命とされています。

UPSに使われるバッテリーの交換時期の目安は、バックアップ時間が購入時の約半分になったときです。

それ以降は短期間に能力が減少します。

購入時、定格負荷をかけた時のバックアップ時間を示しています。

取扱説明書(例)

バックアップ時間 10分



寿命末期バックアップ時間 $5分 = 10分 \div 2$

3. 計画的な交換

■バッテリーには寿命があります

UPSに使用されるバッテリーには寿命があります。小形のUPSでは、期待寿命が大別して1～3年の従来品と、2～5年の長寿命品、あるいはそれ以上のものがあります。

温度が上昇するような環境での使用は、バッテリーの寿命を短くします。

交換時期を過ぎたバッテリーを使っていると

- 1) UPSは普段と変わりなく働きますが、瞬時停電などが発生したときにUPSの出力が止まります。
- 2) バッテリーの容器が割れ、液が漏れたり、異臭、発煙、発火などの二次障害を引き起こす原因となります。

これらの現象を防ぐために、寿命が尽きる前にバッテリーの交換をお願いします。

■計画的なバッテリー交換でいつもリフレッシュ

取扱説明書、各種ラベルに従い、使用期間を超える前にバッテリーを交換してください。（従来品では1～3年、長寿命品では2～5年を目安）。バッテリー以外にもファンなどの消耗品の交換は購入後3年目をめどに、交換をご計画ください。さらに、1年に1度の定期点検をお勧めします。

詳細につきましてはメーカーにお問い合わせください。



「一般社団法人 日本電機工業会」

「UPS のバッテリー交換は計画的に」より引用

事業で使用したバッテリーの廃棄について

使用済みバッテリーは法に則って適正に処理する必要があります。
バッテリーは鉛、希硫酸及びプラスチックが主な材料です。事業
用を使用した使用済みバッテリーは廃棄物処理法上、特別管理産
業廃棄物となります。

事業者自ら処分できない場合は、処分業の許可をもった処分業
者へ委託しなければなりません。又、処分が確実に行われたこ
とを確認するために管理票（マニフェスト）の発行・管理が
必要です。



「一般社団法人 日本電機工業会」
「UPS のバッテリー交換は計画的に」より引用

6. バッテリー（鉛蓄電池）のリサイクルについて

お願い

■この製品には、バッテリー（鉛蓄電池）を使用しております。バッテリー（鉛蓄電池）はリサイ
クル可能な貴重な資源です。バッテリー（鉛蓄電池）の交換およびご使用済み製品の破棄に際
しては、リサイクルにご協力ください。

7. 廃棄について



注意

■製品を破棄する場合は、専門の廃棄物処理業者(*)に依頼すること
産業廃棄物の収集・運搬及び処分は認可を受けていない者が行くと、法律
により罰せられます。（「廃棄物の処理ならびに清掃に関する法律」）
(*)専門の廃棄物処理業者とは、「産業廃棄物収集運搬業者」、「産業廃棄物
処分業者」をいう。



強 制

8. 長期運転しない場合の取扱いについて

 注意	■3ヵ月以上停止させるときは、平均保存温度に応じて下記間隔で 一度はバックアップ時間に応じた補充電(標準:24時間、20分延長:48時間、30分延長:72時間、10.3項参照)を行うこと。								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>平均保存温度</th> <th>補充電間隔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25℃以下</td> <td>6ヵ月以内</td> </tr> <tr> <td>30℃以下</td> <td>4ヵ月以内</td> </tr> <tr> <td>35℃以下</td> <td>3ヵ月以内</td> </tr> </tbody> </table>	平均保存温度	補充電間隔	25℃以下	6ヵ月以内	30℃以下	4ヵ月以内	35℃以下	3ヵ月以内
	平均保存温度	補充電間隔							
	25℃以下	6ヵ月以内							
30℃以下	4ヵ月以内								
35℃以下	3ヵ月以内								
尚、購入から使用開始までの期間が長い場合は、装置上面安全ラベルに記載の日付(13頁およびUPS本体取説11頁参照)を起算日とした補充電間隔でバックアップ時間に応じた補充電(標準:24時間、20分延長:48時間、30分延長:72時間)を行なうこと。									
使用可能期間(5年)に達しなくても、補充電なく3ヵ月以上放置されると、バッテリーが自己放電を起こし劣化し、バックアップ時間の短縮、最終的にはバッテリーが使用不能となる恐れがあります。									

9. バッテリー交換時期の警報について

 注意	■バッテリー交換時期の半年前(周囲温度25℃環境)になると、「警告」および「バッテリー」LEDが0.8秒間隔で点滅し、12秒間隔でブザーが鳴ります。
	■バッテリーの交換時期になると「警告」および「バッテリー」LEDが0.2秒間隔で点滅し、2秒間隔でブザーが鳴ります。 ■バッテリー交換時期から更に半年(周囲温度25℃環境)を超過すると「警告」LEDが点灯し、LED1～5が0.2秒間隔で点滅、ブザーが連続して鳴り続けます。またUPSはバイパス給電に自動切換され、停電状態でもバッテリーバックアップ動作はできなくなります。(詳細は43ページを参照下さい) 交換時期(寿命期)のバッテリーをそのまま使用すると、バッテリーの発煙・発火などの二次障害を引き起こす原因となりますので、早急に交換する必要があります。

10. 取扱い・設置に関して

⚠ 警告	
■技術担当員以外の方は絶対にカバーを開けないこと  禁 止 ・感電・出力断・装置故障の恐れがあります。	■装置の通気孔などから物(金属、紙、水など)を差込んだり中に入れたりしないこと  禁 止 ・火災、感電、故障の原因となります。
■装置の近くで殺虫剤などの可燃性ガスを使用しないこと  禁 止 ・引火し、やけど・火災の原因となることがあります。	■ぬれた手で操作しないこと ぬれた布でふかないこと  禁 止 ・背面接続部に触れると感電の恐れがあります。
■装置の上に花瓶、植木鉢などの液体の入った容器を置かないこと  禁 止 ・液体がこぼれ内部に入った場合、火災、故障の原因となります。	■装置を引きずらないこと コードを引っ張らないこと フロントカバーを持って運ばないこと  禁 止 ・装置の変形や破損の原因となります。
■傾斜した場所に置かないこと  禁 止 ・転倒の恐れがあり、内部故障の原因となります。	■煙・異臭等の異常が発生した場合はすぐに停止スイッチを押し、入力ブレーカを「OFF」にすること  強 制 ・そのまま使用すると、火災の原因となります。 販売店にご連絡下さい。
■電源は分電盤に確実に接続すること  強 制 ・アースをしないと感電や静電気等ノイズ障害の恐れがあり電源の独立はコンセントの過負荷を防止します。	■必ずアースをおとり下さい（44ページ参照）  強 制 ・アースを確実に取り付けないと、故障・漏電のときに感電の原因となります。また、ノイズ混入の原因にもなります。
■振動する場所で使用しないこと (車、電車等の移動体に設置しないこと)  禁 止 ・装置破損、けがの原因となります。	

10. 取扱い・設置に関して(続き)

⚠ 警告	
■入出力端子台のカバーを取り付けた状態で使用すること  強 制	■電源配線工事は電気工事士有資格者が行うこと  強 制 ・火災、感電の原因となります。 配線工事は販売店にご依頼されることをおすすめします。
■端子台カバーにて装置を持ち上げないこと  禁 止 ・装置破損、けがの原因となります。	■入出力端子台のカバーをはずす前に、運転を停止し、入力ブレーカを「OFF」、配電盤のUPS電源用ブレーカを「OFF」にすること  強 制 ・これらの操作をせずに、入出力端子台のカバーをはずすと、感電の原因となります。
■不安定な姿勢で持ち上げないこと  禁 止 ・オプション装置質量は200V入出力ボックスの場合43～69kg、バッテリー延長ボックスの場合73～136kgあります。不安定な姿勢で持ち上げると、けがの原因になります。	■1人で持ち運ばないこと  禁 止 ・オプション装置質量は200V入出力ボックスの場合43～69kg、バッテリー延長ボックスの場合73～136kgあります。1人で運ぶと、けがの原因となります。
■改造・分解・修理・部品交換・廃棄しないこと  禁 止 ・火災、感電の原因となります。 修理・部品交換は販売店にご依頼ください。 廃棄は専門の廃棄物処理業者にご依頼ください。	■据付後、装置を固定すること  強 制 キャスターのストッパーを下げて装置を固定すること。 ・装置破損、けがの原因となります。


10. 取扱い・設置に関して(続き)

⚠注意	
■風通しの悪い場所に置かないこと  禁 止 ・性能の低下や故障の原因となります。	■直射日光のあたる場所に置かないこと  禁 止 ・性能の低下や故障の原因となります。
■前後に空間がとれない場所に置かないこと 前後20cm以上開けること  禁 止 ・放熱できずに温度が上昇し、性能の低下や故障の原因となります。	■通風口(正面下・背面ファン部はさらに両側面)をふさがない ストッパーを下げ、装置を固定した状態で運転すること。  禁 止 ・温度が上昇し、性能の低下や故障の原因となります。
■ほこりの多い場所で使用しないこと  禁 止 ・性能の低下や故障の原因となります。	■装置の上に物を置かないこと  禁 止 ・特に磁気製品(フロッピーディスク・磁気テープ等)はデータ消去の恐れがあります。
■テレビ(モニタ)、ラジオに近い場所で使用しないこと  禁 止 ・映像が乱れたり、雑音が入ることがあります。	■シンナーなどの薬品を含んだ布でふかないこと  禁 止 ・装置の表面が変質・変色する恐れがあります。
■ 腐食性因子を含む環境では使用しないこと (22 ページ)  禁 止 ・UPS内部の部品腐食の原因となり、装置の寿命低下・故障の要因となります。	■横向き設置しないこと  禁 止 ・機のすきまなどに、横にして使用してはいけません。放熱できずに温度が上昇し、性能の低下や故障の原因となります。
■絶縁耐圧試験や絶縁抵抗試験は実施しないこと  禁 止 ・発煙、火災、故障の原因となります。	■半波整流器負荷には接続しないこと  禁 止 ・装置の故障や、正常に動作できない原因となります。

11. 安全ラベルの確認について


- ・本装置に取り付けてある全ての安全ラベルは、次に示してあります。開梱後この安全ラベルを確認し、紛失・誤りなどがありましたら担当営業所へご連絡ください。
- ・安全のため、全ての安全ラベルを読み、よく理解してください。
- ・安全ラベルは、見やすい状態に保ち、汚損、取り外し、カバーによる覆いなどをしないでください。

＜200V 入出力ボックスの場合＞

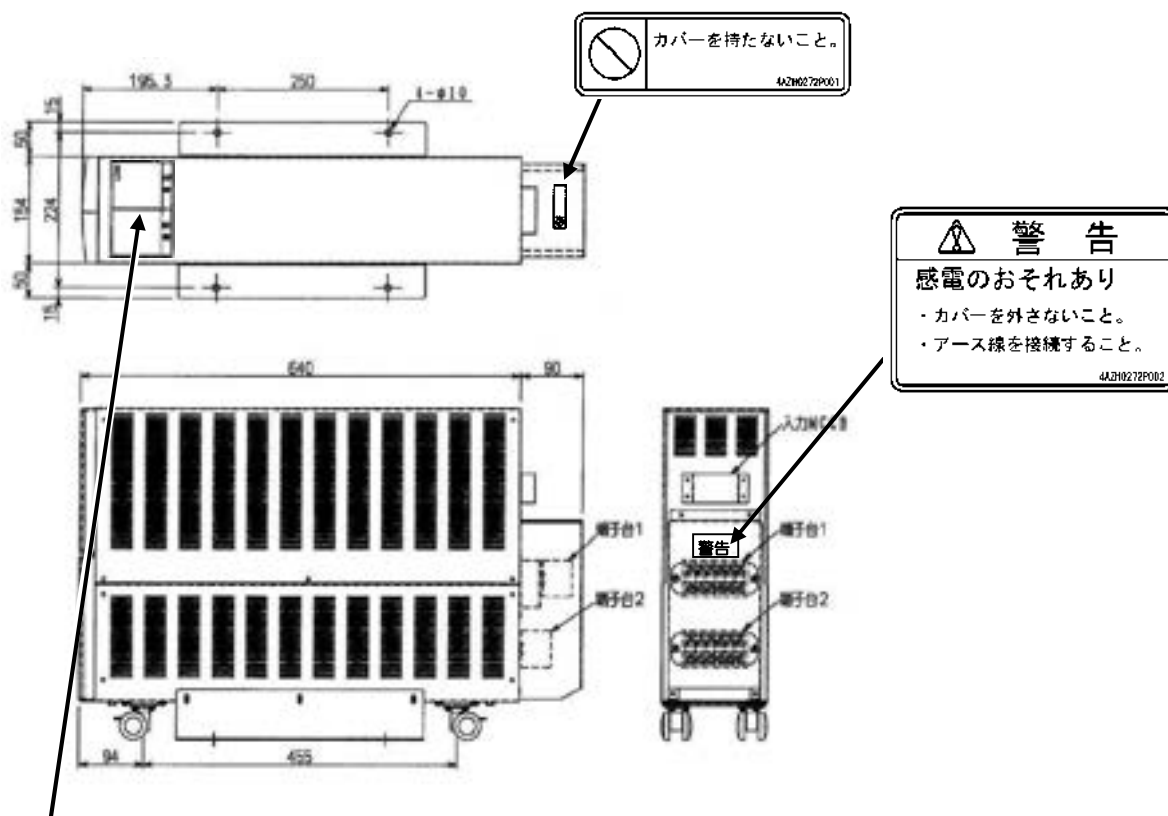


⚠ 注 意		
けが、感電、火災のおそれあり 据付、運転の前に取扱説明書を必読のこと		
⚠ 火災のおそれあり 装置周囲の換気スペースを確保すること。 (1)側面は壁などから10cm以上離すこと。 (2)少なくともどちらか一方の側面は壁などから充分(装置の幅以上)離すこと。 (3)背面は壁などから20cm以上離すこと。 (4)上部の空間は塞がないこと。 (5)狭い空間や机の下などに設置しないこと。	⊘	けがのおそれあり 上に乗らないこと 寄りかからないこと
	⊘	感電、火災のおそれあり 装置の上に物を置かないこと
	⊘	火災の影響を軽減するため 空調をしている環境で使うこと
	⊘	人命、人身の損傷に関わる 用途には使用しないこと
	⊘	火災のおそれあり 装置周辺での喫煙、火気厳禁
⚠ けがのおそれあり 棒、指などを入れないこと	⚠	感電のおそれあり 金属棒、指などを入れないこと
⚠ 警 告		
⚠ けがのおそれあり サービスマン以外カバーをはずさないこと	⊘	内部には絶対に触れないこと





＜保守バイパスボックスの場合＞

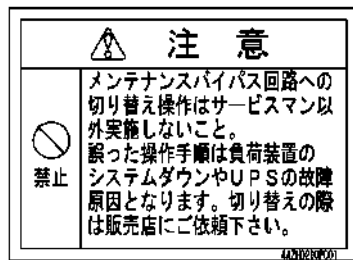


保守バイパスの切替操作は
取扱説明書を参照下さい



常用⇔待機間の操作は インバータLED消灯
かつ 出力LED点灯の時だけ行って下さい

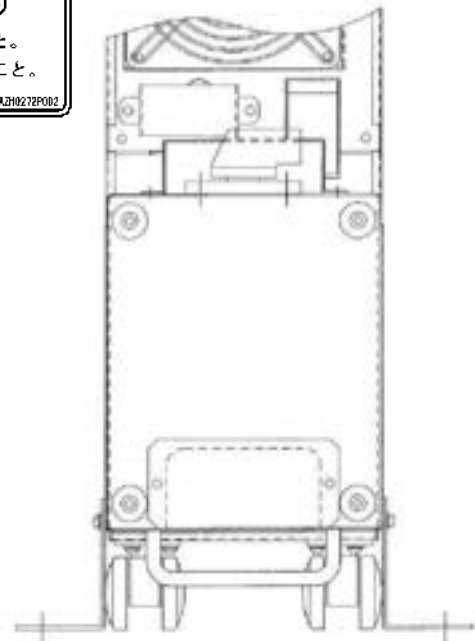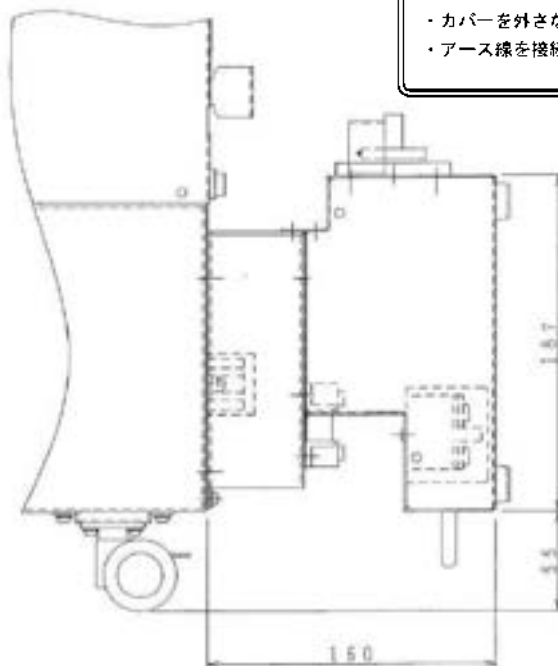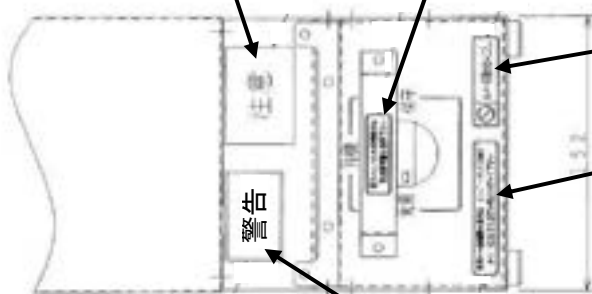

＜バッテリー延長ボックスの場合＞
 （例：3kVA・30分の場合）

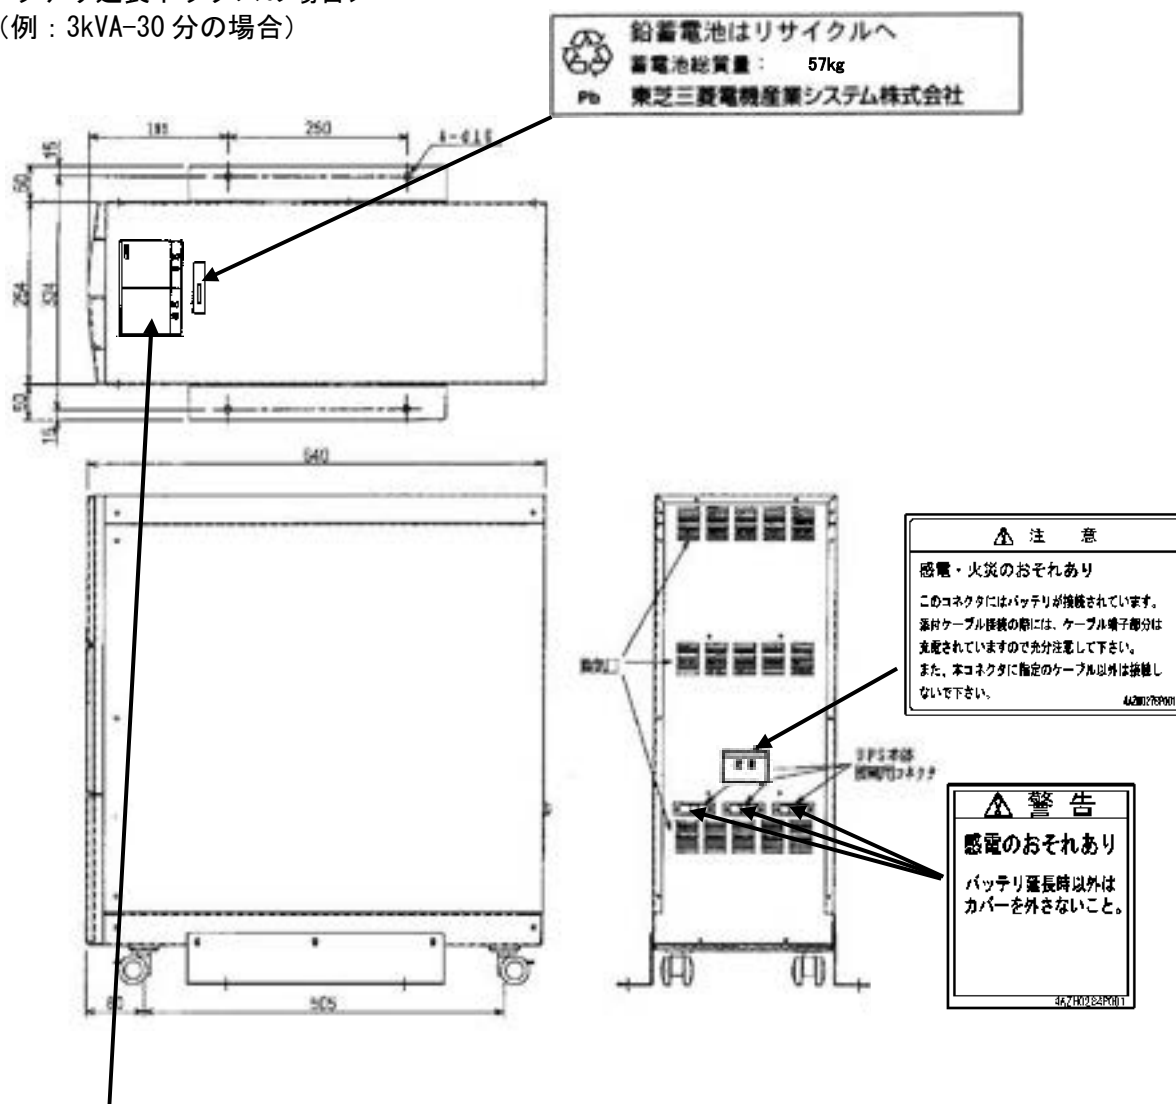

△ 注 意	△ 警 告
感電・火災・けがのおそれあり ・据付け、運転の前に取扱説明書などをよく読み理解してから使用してください。	感電・火災・けがのおそれあり △ 発煙・発火のおそれあり ・寿命を超過した蓄電池をそのまま使用すると発煙・発火のおそれあり。
△ 火災のおそれあり ・排気吹き出し口をふさがないこと。 ・壁などから10cm以上離すこと。 ・装置周辺の換気を行なうこと。 ・ほこりの少ない場所に設置すること。	△ 感電のおそれあり ・カバーをはずさないこと。 ・アース線を接続すること。
○ けがのおそれあり ・腰かけないこと、乗らないこと、寄りかからないこと。	△ 火災のおそれあり ・異常時（異臭、異音）が発生した場合は、すぐに、運転を停止すること。
○ 感電、火災のおそれあり ・花瓶など水の入った容器をおかないこと。 ・隙間から金属、指をいれないこと。	△ 火災のおそれあり ・バッテリーは、下記日付から起算して5年（平均温度25℃として）を目処に新品と交換して下さい。
○ 医療機器など人命にかかわる用途に使用しないこと。	日付

4A2M1300P001

はじめに

このたびは、弊社小形無停電電源装置（UPS:Uninterruptible Power System）Little Star ECE2Pタイプをお買い上げいただき、まことに有難うございます。

本装置は、商用電力からの瞬時停電、瞬時電圧降下、電圧変動、周波数変動等に対し、定電圧と定周波数の電力を無瞬断で負荷機器に供給します。

本取説はECE2Pタイプのオプション（200V入出力，保守バイパス，バックアップ延長20分，30分）の取扱について説明したものです。

取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、この取扱説明書をお買い上げのUPSの近くに保管して、運転操作担当者が必要な時、ただちに利用できるようにご配慮ください。

なお、UPS本体装置の取扱につきましては、本体取扱説明書6E3H3678を参照願います。

目 次

安全上のご注意	1
はじめに	14
目次	15
1. UPSの搬入と設置	16
2. 使用前の点検と確認	20
2.1 接続時の確認	20
2.2 接続完了のチェック	22
3. 200V入出力	23
3.1 入出力トランスの組み合わせ	23
3.2 接続手順	24
3.3 UPSを停止する場合	25
4. 保守バイパス	26
4.1 接続手順	27
4.2 操作の種類	28
4.3 操作前の確認	28
4.4 操作手順	28
4.4.1 給電操作	28
4.4.2 給電切換操作（UPS→バイパス）	29
4.4.3 保守バイパス給電切換操作	30
5. バッテリ延長ボックス	33
5.1 接続手順	33
6. トラブルシューティング	34
6.1 トラブル発生と対応	34
6.2 技術担当員を呼ぶ前に	34
6.3 トラブル診断表1	35
6.4 トラブル診断表2（「警告」LED点灯およびブザー音連続）	37
7. 保守点検	39
7.1 日常点検	39
7.2 部品交換サービス	39
7.3 バッテリ寿命および装置寿命サービス	40
8. 装置の保証について	40
9. オプション装置の仕様	41
9.1 200V入出力	41
9.2 バッテリ延長ボックス	42
10. 付録	43
10.1 接地	43
10.2 火災予防条例に関して	45
10.3 バッテリの充電	46
10.4 長時間運転しない場合	46
10.5 廃棄	46
10.6 オプション装置外形図	46
10.7 オプション装置固定パネル	50
10.8 形式説明	51
10.9 ECPowerMonitor使用時の停止方法	54

1. UPSの搬入と設置

(1) 設置前の点検

設置前に、外観に著しい損傷(凹み)がないかご確認ください。万一あれば、中のユニットも損傷している可能性があります。開梱し製品に何らかの損傷やご不審な点がありましたら購入した販売店または当社の営業にご連絡ください。



注意

作業中、装置がバランスを崩して転倒し、装置の故障、けがの原因となることがありますので、開梱作業は慎重に行ってください。

(2) 設置



警告

■据付後、キャスターをストッパーで固定すること
固定しないと、装置が動いたり、転倒し、けがの原因となります。

装置を設置する位置に移動します。位置決めが終わったら、全てのキャスター（4ヵ所）をストッパーで固定して下さい。


お願い：固定パネル（標準仕様）で床面に UPS を固定する場合、固定パネルの施工方法は付録(51 ページ)をご参照ください。

(3) 付属品の確認

UPS本体及び下記の付属品が損傷なく揃っているかご確認ください。

不足している場合は、販売店にご連絡ください。

○ 200VBOX




取扱説明書(本書)
バッテリー交換推奨書



お客様サービス登録
FAXカード




添付ケーブル




固定パネル 2 枚

○ 保守バイパスBOX




取扱説明書(本書)
バッテリー交換推奨書




お客様サービス登録
FAXカード


○ バッテリー延長BOX




取扱説明書(本書)
バッテリー交換推奨書



お客様サービス登録
FAXカード



コネクタケーブル
3kVA-20分、30分 2本
5kVA-20分 2本
5kVA-30分 3本



固定パネル 2 枚

(4) 保証書の入手と保管

お客様サービス登録 FAX カードに必要事項を記入の上、FAX にて東芝電機サービス(株)窓口まで送信してください。お客様サービス登録手続後、「保証書」をお客様に送付いたします。

お客様サービス登録 FAX カードを送信頂けない場合は、保証およびサービスが受けられない場合がありますのでご注意願います。

お客様サービス登録 FAX カードを送信頂いているにもかかわらず、万一お客様に「保証書」が到着しない場合、その旨を東芝電機サービス(株)窓口にご報告ください、必ず入手してください。

「保証書」は記載内容を確認の上、取扱説明書内に添付するなどして大切に保管してください。

(5) 設置環境について

■UPSおよび関連機器の設置・運転環境は表 1.1 に示す環境基準をお守りください。
 この基準を守らないと、装置の絶縁劣化などによる寿命低下・故障の原因となります。
 設置前に設置場所の環境測定と評価を実施され、万一、基準値を満足しない場合、UPS設置
 運転前に必要な対策を実施されることを推奨します。

表 1.1 UPS設置・運転環境基準


No.	項目	環境基準		
1	設置場所	屋 内		
2	周囲温度	最低温度：0℃、最高温度：40℃ 24時間の平均値は 5～35℃の範囲とする。		
3	相対湿度	30～90%。温度変化による結露がないこと。		
4	高 度	海拔 1000m以下とする。		
5	気 圧	860～1060hPa の範囲とする。		
6	振動・衝撃	振動数は 10Hz 以下、または 20Hz 以上。 振動加速度は、振動数 10Hz 以下の場合、0.5G 以下 " 振動数 20Hz 超過 50Hz 以下の場合、0.5G 以下 " 振動数 50Hz 超過 100Hz 以下の場合、全振幅 0.1mm 以下		
7	粉 塵	設置室内の粉塵は大気粉塵程度とし、特に鉄粉、油脂、有機材シリコン等を含まないこと。		
8	引火性ガス	引火性ガス・爆発性ガスは存在しないこと。		
9	腐食性因子	各腐食性因子は、下記濃度以内であること。		
注) IEC-60654-4 (1987) Annex 1 を参考として規定。			平均値 [PPM]	最大値 [PPM]
		硫化水素 (H ₂ S)	< 0.003	< 0.01
		亜硫酸ガス (SO ₂)	< 0.01	< 0.03
		塩素ガス (Cl ₂) (相対湿度 > 50%)	< 0.0005	< 0.001
		塩素ガス (Cl ₂) (相対湿度 < 50%)	< 0.002	< 0.01
		フッ化水素 (HF)	< 0.001	< 0.005
		アンモニアガス (NH ₃)	< 1	< 5
		窒素酸化物 (NO _x)	< 0.05	< 0.1
		オゾン (O ₃)	< 0.002	< 0.005



警告

- ぐらつく場所、傾いた場所、台の上などに置かないこと
装置が転倒・落下し、けがの原因となります。
- 水などの液体のかかる場所に置かないこと
火災・感電の原因となります。

(6) 設置について

 注意	■ 壁などから20cm以上離すこと 離さないと、内部に熱がこもり、火災の原因となります。 ■ UPSは運転中、磁気が発生します。 ディスク装置やCRTモニターから50cm以上離れた場所にUPSを設置してください。 ■ UPSを横にして設置しないでください。 
---	--

自然空冷による冷却を妨げないよう装置正面及び背面には最低20cmの吸気・排気用のスペースが必要です。

また、両側面についても各 10cm 以上の吸気用スペースを確保してください。

2. 使用前の点検と確認

 警告	■端子台のカバーをはずす前に、UPSを停止し、入力MCCBを「OFF」、配電盤のUPS電源用ブレーカを「OFF」にすること これらの操作をせずに、端子台のカバーをはずすと、感電の原因となります。
	■配線ケーブルを取り扱うときは、次の点を守ること ・引っ張ったり、無理に曲げたり、傷つけない。 ・物を載せたり、加熱しない。 守らないと、ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。
	■装置の上や近くに、飲み物など液体の入った容器を置かないこと 液体がこぼれて内部に入ると、火災・感電の原因となります。
	■吸気・排気スペースを確保すること UPS内部の冷却が不十分となり故障の原因になります。

2.1 接続時の確認

[安全上のご注意]

 警告	■アースを確実に取り付けること（D種接地） アースを確実に取り付けないと、故障・漏電のときに感電の恐れがあります。また、ノイズ混入の原因にもなります。（10.1項参照）
---	--


(1) 電源を確認する

(a) 電源容量の確認

商用電源(単相2線式、100VAC及び200VAC、50/60Hz)は、ある程度過負荷を考慮し余裕のある電源容量としてください。

UPSの最大入力容量

UPS形式	電源容量
ECE2P-U10030L	3kVA
ECE2P-U10050L	5kVA

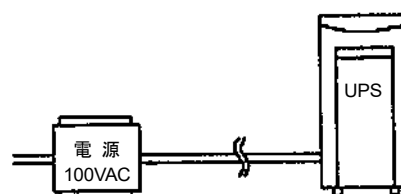

(b) 電圧変動範囲の確認

電圧変動がUPS入力電源使用範囲(200V入出力: 180V～240V、それ以外: 80V～138VAC)にあることを確認してください。

電圧変動範囲を外れている場合は、UPSが運転(インバータ運転)を開始できません。

また運転中に使用範囲を外れますとバッテリーバックアップ運転となります。

(c) 周波数変動範囲の確認

電源周波数がUPS入力周波数変動範囲(±1Hz以内)であることを確認してください。

周波数同期範囲を外れている場合は、「入力」LEDが1.6秒間隔で2回点滅 () を繰り返します。

周波数変動範囲を外れている場合、UPSは非同期運転となり装置寿命を短くする恐れがあります。

(d) 電源極性の確認



商用電源には通常、接地相（ニュートラル相：対アース約0V）と非接地相（ライン相：対アース約100Vもしくは200V）があります。ニュートラル相をN端子に、ライン相をL端子に接続して下さい。これが逆に接続されていますと負荷装置に影響を与える場合があります。

お願い：UPSに自家発電用の発電機や緊急発電用の発電機から電源を供給する場合、発電機の出力電圧や周波数が不安定となりUPSが運転できないことがあります。目安としてUPS定格の3倍以上の単相発電機をご使用ください。また、発電機の出力特性はメーカー毎に異なりますので発電機の選定は発電機メーカーにご相談の上、事前に組み合わせ試験を実施してください。

(2) 端子台の接続

 警告	■電源配線工事は電気工事士有資格者が行うこと 資格を持っていないかたが行うと、火災・感電の原因となります。 配線工事は販売店にご依頼されることをおすすめします。 ■端子台のカバーをはずす前に、停止スイッチを1秒以上押し「インバータ」と「省エネ」LEDが消灯していることを確認した後、入力ブレーカを「OFF」、配電盤のUPS電源用ブレーカを「OFF」にすること これらの操作をせずに、端子台のカバーをはずすと、感電の原因になります。 ■配線ケーブルを取り扱うときは、次の点を守ること ・引っ張ったり、無理に曲げたり、傷つけない。 ・物を載せたり、加熱しない。 守らないと、ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。 ■入力と出力を逆に接続しないこと UPS故障の原因となります。
---	--

ケーブルを端子台の該当する端子に接続してください。ご使用の際は必ず端子台カバーを取り付けてください。

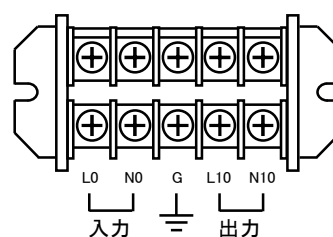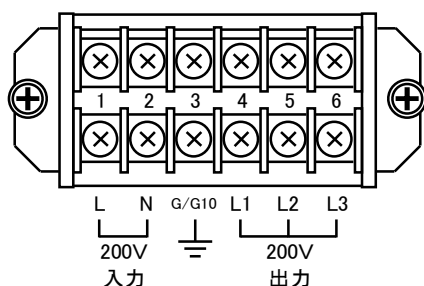

注) 保守バイパスの場合、端子のサイズが3k/5kVA 共用となっております。保守バイパスを後から取り付ける場合は、外線のサイズと端子のサイズが合っているかどうか確認してください。サイズが合わない場合、端子を交換する必要があります。

お願い：UPSに電源を供給する分電盤のブレーカ（MCCB）にて、ライン相(L)とニュートラル相(N)及びグランド(G)を確認してください。

(3) 配線長とケーブルサイズを決める

配電盤からUPS、UPSからコンピュータなどの負荷機器への配線は、電圧降下が各2%以下となるように、ケーブルサイズを決定してください。

お願い：配線長に対して十分なケーブルサイズ（ケーブル断面積 mm^2 ）を選定してください。

UPS電源入力側の配線長が長すぎたりケーブルサイズが小さすぎたりしますと入力電源側の配線での電圧降下が大きくなり入力電圧低下を検出する場合があります。

UPS用入出力ケーブルサイズ

UPS形式	定格電流(A)	ケーブルサイズ [*] (mm^2)	限界配線長(m)	適合圧着端子
ECE2P-10030L	30	3.5	6.5	R5.5-4
		5.5	10.5	
ECE2P-10050L	50	5.5	6.5	R5.5-6
		8	9.2	R8-6
		14	15	R14-6

お願い (1)：ご使用になるケーブルと適合圧着端子はお客様でご用意ください。

(2)：接地線については、断面積 3.5mm^2 以上を有するケーブルをご使用ください。

(4) 配電盤のブレーカ定格を確認する

UPSに給電する配電盤のブレーカ(MCCB)定格が下表の推奨定格より小さい場合、保護協調の点から、推奨定格以上のブレーカに交換することを推奨します。

UPS用電源回路MCCB

UPS形式	内蔵MCCB定格	推奨定格
ECE2P-U10030L	30A	50A
ECE2P-U10050L	50A	75A

2.2 接続完了のチェック

UPSの設置・配線接続工事が完了したら、UPSへの通電を開始する前に、必ず次の点検と確認を実施してください。

- (1) 配電盤のUPS電源用ブレーカが「OFF」、UPS背面の入力MCCBが「OFF」側にある。
- (2) 入出力ケーブルが端子台に正しくかつ確実に接続されている（誤配線していないこと）。

3. 200V入出力

 警告	■吸気口、排気口などから、金属棒を差し込んだり、内部に入れないこと 火災、感電の原因となります。
	■上に乗ったり、座ったり、寄りかからないこと 装置が転倒して、けがの原因となります。
	■装置の上や近くに、飲み物など液体の入った容器を置かないこと 液体がこぼれて内部に入ると、火災・感電の原因となります。
	■装置と入出力端子台のカバーをはずさないこと 内部は電圧の高い部分があり、感電の原因となります。

 注意	■ぬれた手で操作したり、ぬれた布などでふかないこと 感電の原因になります。
	■警報ブザーが鳴り、運転／故障ランプが赤色に点灯したときは、35 ページの「7.トラブルシューティング」にしたがうこと したがわずにそのまま運転を続けると、処理中のデータを破壊する原因となります。

3.1 入出力トランスの組み合わせ

200V入出力では、入出力トランスは表3. 1のような組み合わせになります。


表3. 1 200V入出力時のトランスの組み合わせ

No.	入力側トランス	出力側トランス	入力(V)	出力(V)	出力端子(端子台1)の組合せ
1	単巻トランス	単巻トランス	200	200	L1-L3:200V
2	単巻トランス	絶縁トランス			
3	絶縁トランス	単巻トランス			
4	単巻トランス	単巻トランス	200	200/100	L1-L2:100V
5	単巻トランス	絶縁トランス			L2-L3:100V
6	絶縁トランス	単巻トランス			L1-L3:200V
7	単巻トランス	単巻トランス	200	100	L1-L2:100V
8	単巻トランス	絶縁トランス			
9	絶縁トランス	単巻トランス			

※本装置では、入出力共に絶縁トランスという組み合わせはありません。

3.2 接続手順

UPS本体とトランスボックスを接続する場合、下記手順にて接続してください。

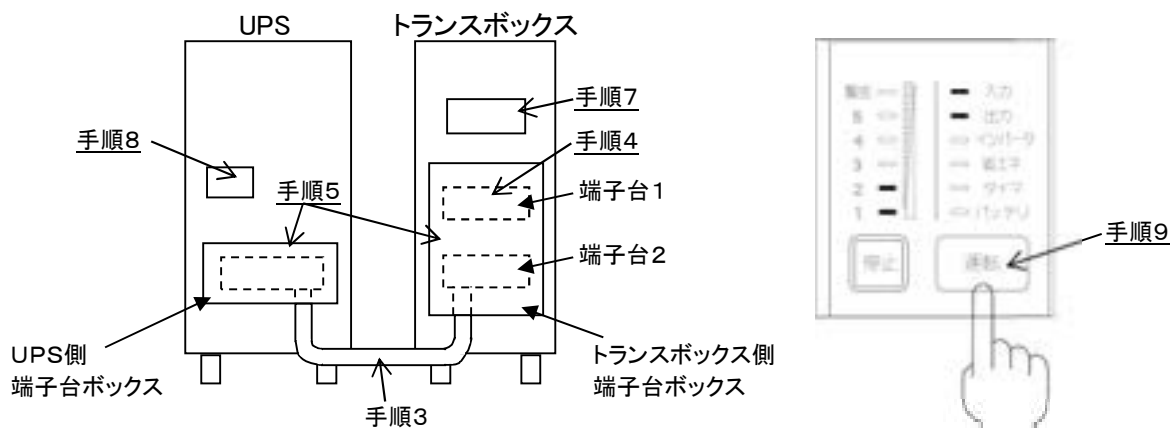

手順 1. UPS 上位のブレーカを「OFF」にしてください。


手順 2. UPS 及びトランスボックスを下記の状態にしてください。

UPS	トランスボックス
運転スイッチ: 停止	トランスブレーカ: OFF
入力ブレーカ: OFF	

手順 3. トランスボックス端子台 2 と UPS 端子台をケーブルで接続します。

それぞれの端子台ボックスを外し、下記に従ってトランスボックスの端子台 2 と UPS 端子台を接続してください。

トランスボックス 端子台 2	UPS 端子台	ケーブル色
1 番 ●	● 1 番	青
2 番 ●	● 2 番	黒
3 番 ●	● 3 番	緑
5 番 ●	● 5 番	青
6 番 ●	● 6 番	黒

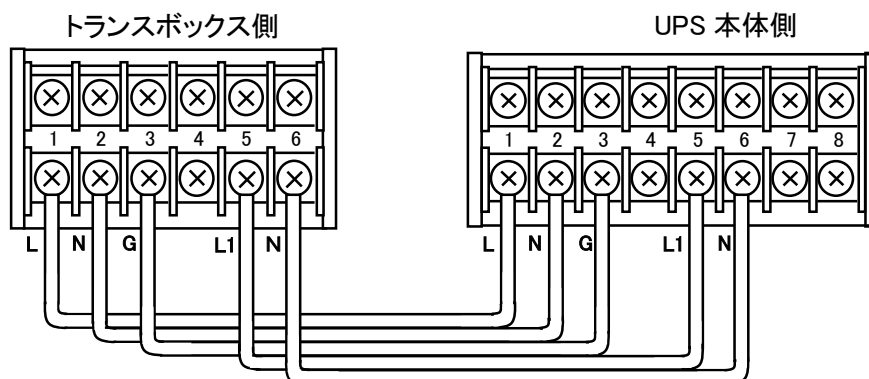

手順 4. トランスボックスの端子台 1 を入出力ケーブルと接続します。

(注) 接続前に、UPS 上位のブレーカが「OFF」になっていることを確認ください。

手順 5. UPS、トランスボックス背面にそれぞれの端子台ボックスを取り付けます。

手順 6. UPS 上位のブレーカを「ON」にします。

手順 7. トランスブレーカを「ON」にします。

手順 8. UPS の入力ブレーカを「ON」にします。

手順 9. UPS の運転スイッチを「ピー」と鳴るまで押します。

3.3 UPS を停止する場合

停止とは、停電時バックアップ運転を行わないことを意味し、停止方法は以下の通りです。

「停止」スイッチを「ピッ」というブザー音が鳴るまで約 1 秒押します。

この時「インバータ」LED および「省エネ」LED は消灯しますが、負荷にはバイパス回路で給電します。

また負荷がサーバや PC で、シャットダウンソフトに EC パワーモニター

(株)アイエスエイ社製) がインストールされている場合は、UPS を停止する前に EC パワーモニタの設定を一旦変更してから、停止ボタンを押す手順を踏む必要があります。詳細は 11.9 項を参照下さい。



上記 LED 表示は、正常時のバイパス運転、負荷 50% の場合の例です。

⚠ 注意

EC パワーモニタの稼働中に UPS 正面の停止ボタンを押すと、サーバが不要なシャットダウン処理に入ることがあるので、必ず 11.9 項に示す手順を守って下さい。

4. 保守バイパス

[安全上のご注意]


 注意	■ぬれた手で操作したり、ぬれた布などでふかないこと 感電の原因になります。
	■警報ブザーが鳴り、運転／故障ランプが赤色に点灯したときは、 35 ページの「7.トラブルシューティング」にしたがうこと したがわずにそのまま運転を続けると、処理中のデータを 破壊する原因となります。
	■保守バイパスの操作は、サービスマンが行うこと。 サービスマン以外の人が行うと感電・けが・故障の原因と なることがあります。 また、誤った操作をしますと負荷への給電が止まるなど 負荷機器へ影響がでます。
	■UPS の運転操作については、UPS 装置の取扱説明書を参照し てください。 この取扱説明書では、メンテナンスバイパスに関する操作 方法について記載します。

[操作上のご注意]

 注意	■メンテナンスバイパスの操作は操作手順をよく読み、十分理解し た後に実施すること ■誤った操作をしますと、瞬断・故障が発生する可能性があります ■誤った操作により発生した異常・故障に対する損害、その他二次 的、三次的な波及損害を含む全ての損害の補償には応じかねます
---	--

4.1 接続手順

UPS本体と保守バイパスボックスを接続する場合、下記手順にて接続してください。

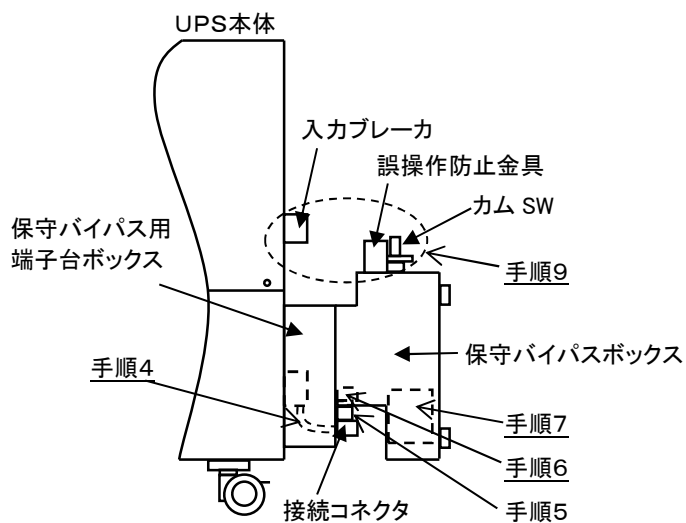

手順1. UPS上位のブレーカを「OFF」にしてください。

手順2. UPS及び保守バイパスボックスを下記の状態にしてください。


UPS	保守バイパスボックス
運転スイッチ：停止	カムSW：保守
入力ブレーカ：OFF	誤操作防止金具：取り外し

手順3. UPS本体に設置されている本体端子台カバーを外してください。

手順4. UPS端子台と接続コネクタをケーブルで接続します。

接続コネクタだけを取り出し、下記に従って接続コネクタをUPS端子台に接続してください。

接続コネクタ	UPS端子台	ケーブル色	チューブマーク
8, 9番 ●	1番 ●	青	TB-1
6, 7番 ●	2番 ●	黒	TB-2
5番 ●	3番 ●	緑	TB-3
3, 4番 ●	5番 ●	青	TB-5
1, 2番 ●	6番 ●	黒	TB-6

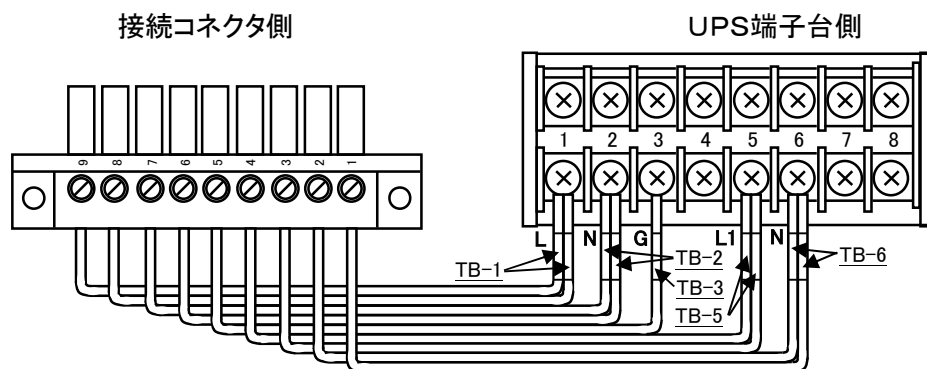

手順5. 接続コネクタを保守バイパス用端子台ボックスに取付け、その後、保守バイパス用端子台ボックスをUPS背面に固定します。

手順6. 保守バイパスボックスを保守バイパス用端子台ボックスに取付けます。

手順7. 保守バイパスボックスの端子台を入出力ケーブルと接続します。

(注)接続前に、UPS上位のブレーカが「OFF」になっていることを確認ください。

手順8. UPS上位のブレーカを「ON」にします。

手順9. 4.4.3 保守バイパス給電切換操作に従って保守バイパス給電からUPS給電にします
(27, 28頁「保守バイパス→UPS給電 切換操作」参照)。

(注)ただし、誤操作防止金具は既に取り外されていますので、4.4.3 2)の作業は省略してください。

(注意) 保守バイパスを接続する場合、ディレイ出力は使えなくなりますのでご注意ください。

4.2 操作の種類

この取扱説明書で説明する操作の種類と目的について説明します。

No.	操作の種類	目的・概要
1	給電操作 (UPS給電)	UPSによる負荷給電を行う。
2	給電切換操作 (バイパス給電)	UPS給電からバイパス給電に切り換える。
3	保守バイパス給電切換操作	保守点検時、UPSを停止させ保守バイパス給電に切り換える。

4.3 操作前の確認

本装置を操作する前に、下記を確認してから操作してください。

- (1) 保守バイパスボックス、UPS、負荷装置、入力側分電盤との接続は間違いなく配線されていること。
- (2) システムの上位設備から入力電力が与えられていること。
- (3) 端子台カバーは取り付けられていること。

4.4 操作手順


4.4.1 給電操作

- 1) 上位設備から保守バイパスボックスに電力が給電されていることを確認。
 - 2) 保守バイパスボックスのカムSWが「常用」になっていること。
 - 3) UPS装置の入力LEDが点灯していること。
 - 4) 運転スイッチを「ピー」というブザー音になるまで押します。(約1秒)
- この状態で負荷装置にはUPS給電を行っています。

4. 4. 2 給電切換操作(UPS→バイパス)

UPSを停止させるには、「停止」ボタンを「ピー」というブザー音になるまで押します(約1秒間)。

この時、「インバータ」LEDは消灯し、「出力／入力」LEDのみ点灯となりUPSは無瞬断でバイパス運転に切り換わります。

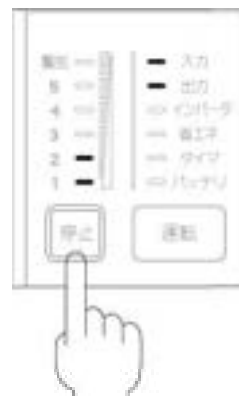

UPSを停止する場合の注意

停止とは、停電時バックアップ運転を行わないことを意味し、停止方法は以下の通りです。

「停止」スイッチを「ピッ」というブザー音が鳴るまで約1秒押します。

この時「インバータ」LEDおよび「省エネ」LEDは消灯しますが、負荷にはバイパス回路で給電します。

また負荷がサーバやPCで、シャットダウンソフトにECパワーモニタ

(株)アイエスエイ社製)がインストールされている場合は、UPSを停止する前にECパワーモニタの設定を一旦変更してから、停止ボタンを押す手順を踏む必要があります。詳細は11.9項を参照下さい。



上記 LED 表示は、正常時のバイパス運転、負荷 50% の場合の例です。

⚠ 注意


ECパワーモニタの稼働中にUPS正面の停止ボタンを押すと、サーバが不要なシャットダウン処理に入ることがあるので、必ず 11.9 項に示す手順を守って下さい。

4. 4. 3 保守バイパス給電切換操作

UPS給電 → 保守バイパス給電 切換操作

- 1) 4. 4. 2の操作に従い、UPSをインバータ給電からバイパス給電に切り換えます。
- 2) 誤操作防止金具を取り外します。
- 3) 出力LED点灯かつインバータLED消灯を確認します。
- 4) 保守バイパスボックスのカムSWを“常用”から“待機”に切り換えます。

常用⇄待機間の操作は、インバータLED及び、省エネLED消灯、かつ出力LED点灯の時だけ行ってください。

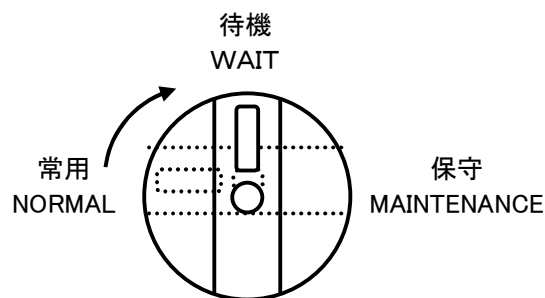
**注意**

■インバータLED及び、省エネLED消灯、かつ出力LED点灯となっていることを確認してからカムSWを“常用”→“待機”へ操作してください。

LEDの確認をせずに操作を行うと装置故障の原因となる場合があります。

- 5) 保守バイパスボックスのカムSWを引き上げ、“待機”から“保守”に切り換えます。

常用⇄待機間の操作は、インバータLED及び、省エネLED消灯、かつ出力LED点灯の時だけ行ってください。

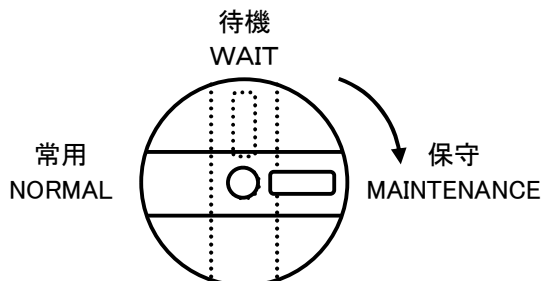


- 6) 誤操作防止金具を取り付けます。
 7) UPSの入力ブレーカを「OFF」にしてください。
 この操作により、保守バイパス給電になり、UPS本体装置は切離しが可能になります。

保守バイパス給電 → UPS給電 切換操作

- 1) UPS装置と保守バイパスボックスの接続が完了していることを確認します。
 2) 誤操作防止金具を取り外します。
 3) UPSの入力ブレーカを「ON」にしてください。
 4) 保守バイパスボックスのカムSWを“保守”から“待機”に切り換えます。


常用⇄待機間の操作は、インバータLED及び、省エネLED消灯、かつ出力LED点灯の時だけ行ってください。

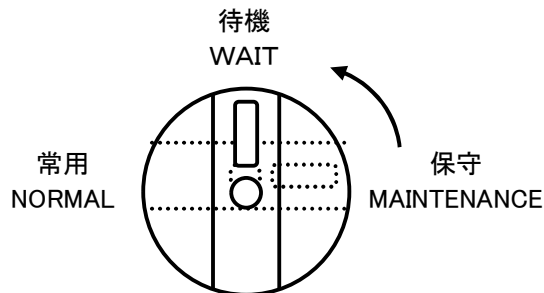

- 5) UPSが起動(出力LED及びインバータLED点灯)するまで待ちます。
 6) 4.4.2の操作に従い、UPSをインバータ給電からバイパス給電に切り換えます。

- 7) 出力LED点灯及びインバータLED消灯を確認後、カムSWを押し下げ、“待機”から“常用”に切り換えます。

常用⇄待機間の操作は、インバータLED及び、省エネLED消灯、かつ出力LED点灯の時だけ行ってください。

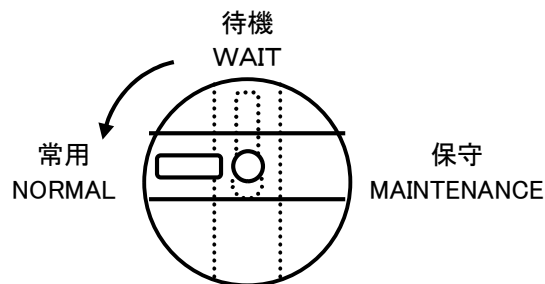

■インバータLED及び、省エネLED消灯、かつ出力LED点灯となっていることを確認してからカムSWを“待機”→“常用”へ操作してください。

LEDの確認をせずに操作を行うと瞬断が起こり、負荷機器へ影響がでることがあります。

- 8) 誤操作防止金具を取り付けます。
9) UPS装置「運転」スイッチを「ピー」となるまで押します。



この操作により、保守バイパス給電から、UPS給電に切り換わります。

5. バッテリー延長ボックス

 警告	■吸気口、排気口などから、金属棒を差し込んだり、内部に入れないこと 火災、感電の原因となります。
	■上に乗ったり、座ったり、寄りかからないこと 装置が転倒して、けがの原因となります。
	■装置の上や近くに、飲み物など液体の入った容器を置かないこと 液体がこぼれて内部に入ると、火災・感電の原因となります。
 注意	■ぬれた手で操作したり、ぬれた布などでふかないこと 感電の原因になります。
	■警報ブザーが鳴り、運転／故障ランプが赤色に点灯したときは、35 ページの「7.トラブルシューティング」にしたがうこと したがわずにそのまま運転を続けると、処理中のデータを破壊する原因となります。

5. 1 接続手順

UPS本体とバッテリー延長ボックスを接続する場合、下記手順にて接続してください。

手順1. UPS上位のブレーカを「OFF」にしてください。

手順2. UPS本体装置を下記の状態にしてください。

UPS
運転スイッチ：停止
入力MCCB：OFF

手順3. UPS本体とバッテリー延長ボックスをケーブルで接続します。

付属のコネクタケーブルをUPS本体側のバッテリー接続用コネクタとバッテリー延長ボックス側のUPS本体接続用コネクタそれぞれに

差し込んでください。


手順4. UPS本体の端子台に入出力ケーブルを取り付け、その後、端子台ボックスをUPS背面に固定します。

(注) 接続前に、UPS上位のブレーカが「OFF」になっていることを確認してください。

手順5. UPS上位のブレーカを「ON」にします。

手順6. UPSの入力MCCBを「ON」にします。

手順7. UPSの運転スイッチを「ピー」と鳴るまで押します。

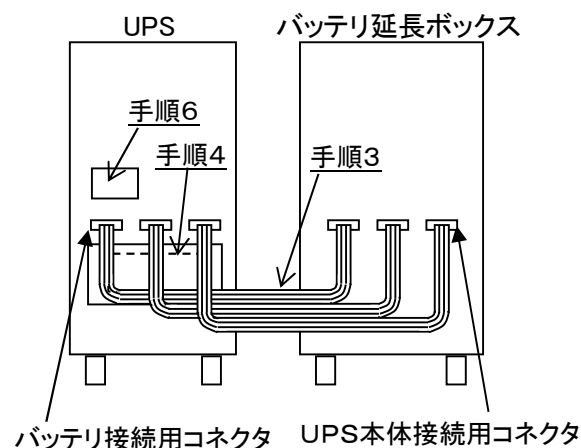


6. トラブルシューティング

6.1 トラブル発生と対応

故障発生時、停電等のバックアップ運転時、バッテリー電圧低下時、過負荷時にブザーが鳴ります。
基本的な処置の流れは下記「トラブル発生と基本的対応」に従ってください。

詳細な処置については「7.3 トラブル診断表1」および「7.4 トラブル診断表2」に従って行なってください。

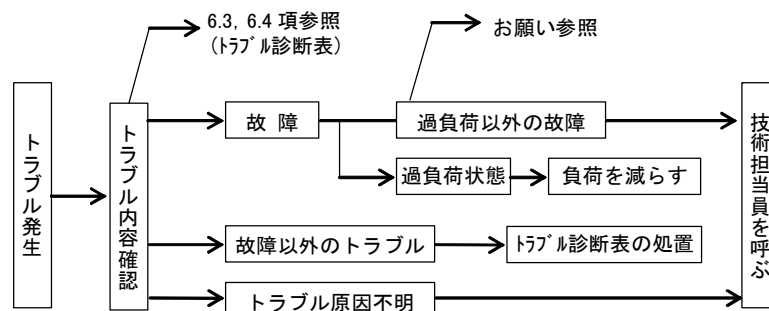

トラブル発生と基本的対応

お願い：弊社技術担当員の指示に従って、必要な場合には、負荷を停止させた後に、UPS背面の入力ブレーカをOFFにしてUPSの電源をしゃ断してください。UPSの電源をしゃ断しますと、負荷機器への給電がしゃ断されますので、先に負荷機器を停止させてください。

なお、故障リセットは、負荷機器を停止した後、UPSの電源を遮断することで行なえますが、過負荷以外の故障の場合は、次回UPS運転開始時に故障が拡大する可能性があるのでご注意ください。



6.2 技術担当員に連絡する前に

トラブル(故障、異常現象)が発生して技術担当員に連絡する場合、その状態を正確に伝えることが適切・迅速な修理サービスを受けるために不可欠です。事前に次ページ以降(7.3、7.4項)で状況を判断し、必要な場合は以下の点を確認してください。

- トラブル発生時のLEDの表示状態は？
- どのような状態でトラブルが発生したか？いま、どういう状況か？
- 製品の形式(定格銘板に記載のTYPE-FORM)と製造番号(定格銘板に記載のLOT No.とSERIAL No.)は？(定格銘板の位置は「11.8 形式説明」を参照してください。)
- 納入時期は？

6.3 トラブル診断表1

「警告」LEDが点灯およびブザー音が連続している場合は7.4項を参照ください。



トラブル状態	LED 表示／状態変化	推定原因	処 置
UPS から出力なし (バイパス／インバータ共 出力なし)	全 LED が消灯	- 電源の供給が止まっている - 入力電源ケーブルが切れている - UPS 内の入力ヒューズ 溶断	- 電源を確認ください - 電源からの配線をチェックしてください - 販売店もしくは技術ご相談窓口へご連絡ください
	「タイマ」LED が消灯で レベルメータ LED1 が点滅	運転準備中もしくは、 しゃ断処理中	1 分以上 LED1 が点滅を続ける場合は、販売店もしくは技術ご相談窓口へご連絡ください
	レベルメータ LED2 が点滅	出力しゃ断中において運 転スイッチが押されてい ないと認識	バイパスなし設定時には、「運 転」スイッチを押して運転し てください
	レベルメータ LED3 が点滅	リモート停止信号（オ プション）あり	リモート停止信号を解除して ください
	レベルメータ LED4 が点滅	復電再起動（バックアップ 運転中に出力しゃ断し た後の復電）時の起動 デिलイアウト中	10 秒後に起動します
	レベルメータ LED5 が点滅	タイマ停止指令のみ書 込まれ停止している	「運転」スイッチを 5 秒押す ことで強制運転できます
	「タイマ」LED が点灯または 点滅	タイマ運転による出力 しゃ断中	「運転」スイッチを 5 秒押す ことで強制運転できます
	「バッテリー」LED が点滅で レベルメータ LED1 が点滅	- バッテリーの過放電 - 保護ヒューズ 溶断	充電してください。24 時間充 電しても消灯しない場合、販 売店もしくは技術ご相談窓口 へご連絡ください。
「運転」スイッチを押して も、UPS の運転ができない	「入力」LED が 0.2 秒間 隔で点滅	入力電圧が高い	電源を仕様範囲内に調整くだ さい (2.1 項参照)
	「入力」LED が 0.8 秒間 隔で点滅	入力電圧が低い	電源を仕様範囲内に調整くだ さい (2.1 項参照)
	1.6 秒間隔で「入力」LED が 2 回点滅 	入力非同期中	入力周波数の変動が大きくな いか確認してください (2.1 項参照)
	1.6 秒間隔で「入力」LED が 3 回点滅 	入力周波数異常	電源周波数を確認してくださ い (2.1 項参照)
復電動作しない (電源復帰時もバッテリーバ ックアップ運転のまま)	「入力」LED が点滅	入力電圧もしくは周波 数が仕様範囲外	電源を確認ください (2.1 項参照)
負荷装置が動作しない	「入力」「出力」およ びレベルメータ LED1 が点灯	- 負荷への配線が外れ ている - 負荷の電源スイッチ が入っていない	- 配線を確認してください - 電源スイッチを入れてくだ さい
	「出力」LED が点滅	出力2デिलイ制御中	デिलイ時間設定を変更して ください

(前頁からの続き)

トラブル状態	LED 表示／状態変化	推定原因	処 置
ブザー音無し、正常動作	「バッテリー」LED が 0.8 秒間隔で点滅	バッテリー電圧低下	充電してください。24 時間以上充電しても消灯しない場合、販売店もしくは技術ご相談窓口へご連絡ください
ブザーが約 12 秒間隔で鳴る	「バッテリー」LED が点灯	バッテリー運転中	負荷機器のデータ保存を行ってください (UPS は正常動作)
ブザーが約 2 秒毎に「ビッピッ」連呼する	「バッテリー」LED が点灯	バッテリー運転中でバッテリー電圧低下を検出	至急負荷機器のデータ保存を行ってください (UPS は正常動作)
ブザーが約 2 秒毎に「ビッピッ」連呼する	「バッテリー」LED が 0.8 秒間隔で点滅 バッテリー電圧回復 10 分後、ブザー連呼及び「バッテリー」LED 点滅状態はリセットされます。	バッテリーテスト結果が異常 バッテリーテスト実施中に負荷側へ過荷電流が流れバッテリー電圧低下が発生	充電してください。 24 時間以上充電してもリセットされない場合、バッテリーが寿命期に近づいている可能性がありますので、販売店もしくは技術ご相談窓口へご連絡ください。 UPS 電源確立後、負荷装置を順次投入するか或いは負荷低減を実施し、装置定格以下に負荷突入電流を抑制してください。
ブザーが約 12 秒間隔で鳴る	「警告」および「バッテリー」LED が 0.8 秒間隔で点滅	バッテリー残り寿命が半年以下 (25℃換算)	バッテリー交換の準備をお願いします
ブザーが約 2 秒間隔で鳴る	「警告」および「バッテリー」LED が 0.2 秒間隔で点滅	バッテリー交換時期	バッテリー交換を実施してください
ブザーが約 2 秒間隔で鳴る	パネル LED1～5 が全て点灯	・過負荷状態 ・負荷アンバランス	・負荷を減らしてください ・半波整流負荷が接続されていないか確認してください
バッテリーバックアップ運転時間が短い	—	・バッテリー充電不足 ・過負荷状態になっている ・周囲温度が低い	・充電してください ・負荷を低減してください ・周囲環境を見直してください (推奨温度: 15～25℃)
負荷装置の CRT 画面が揺れる	—	UPS が CRT に近接している	影響のない所まで離してください (目安: 50cm 以上)

警告中のブザー音を停止させるには、「運転」スイッチをブザーが「ピッ」「ピッピッ」と鳴るまで約3秒間押してください。

6.4 トラブル診断表2 (「警告」LED点灯およびブザー音連続) (■: 点灯, □: 消灯, ▒: 点滅)

内容および故障時の運転状態	LED 表示	原因	処 置
過負荷 (出力しや断)	警告 ■ 5 ■ 4 ■ 3 ■ 2 ■ 1 ■	負荷機器の容量 オーバー	負荷機器を減らしてください(力率が高い負荷を接続した場合電流が定格電流未満でも定格電力を超えると過負荷となります)。
インバータ過負荷 (バイパス運転に移行)	警告 ■ 5 ■ 4 □ 3 □ 2 □ 1 □	負荷機器の容量 オーバー	負荷機器を減らしてください。(本状態が継続すると、上記過負荷状態となります。)
直流過電流 (バイパス運転に移行)	警告 ■ 5 □ 4 ■ 3 □ 2 □ 1 □	UPS 故障	出力短絡、負荷の短路、または重度の過負荷を接続していないか確認してください。負荷に問題ない場合は、販売店もしくは技術ご相談窓口にご連絡ください。
直流電圧異常 (直流過電圧 または直流アンバランス) (バイパス運転に移行)	警告 ■ 5 □ 4 □ 3 ■ 2 □ 1 □	UPS 故障	規定以外の負荷機器を接続していないか調査してください(UPS本体取説 7 項参照)。負荷に問題ない場合は、販売店もしくは技術ご相談窓口にご連絡ください。
出力異常 (過電圧または不足電圧) (バイパス運転に移行)	警告 ■ 5 □ 4 □ 3 □ 2 ■ 1 □	UPS 故障	出力短絡、負荷の短路、または重度の過負荷を接続していないか確認してください。負荷に問題ない場合は、販売店もしくは技術ご相談窓口にご連絡ください。
UPS 過熱 (バイパス運転に移行、過熱 状態が継続した場合は1時 間後に出力しや断)	①故障による温度異常 警告 ■ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 ■ ②内部温度による温度異常 警告 ■ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 ▒ ③出力しや断時の表示 警告 ■ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 ▒	FAN 故障または 温度異常 (注) 左図 LED1 点滅の違い ②内部温度による温度 異常の LED1 の点滅  ③出力しや断時の表示の LED1 の点滅 	周囲温度が 40℃を超えている場合、換気条件を見直し、40℃以下となるようにしてください。 周囲温度が 40℃以下の場合は、FAN 動作をご確認の上、販売店もしくは技術ご相談窓口にご連絡ください。 左図の LED 表示の①或いは②の状態が1時間継続すると③のような LED 表示となり出力しや断となります。 但し、その1時間の間に温度が下がると ・①の場合、そのままバイパス運転を継続します。 ・②の場合、その間にスイッチ操作がなければ設定のモードの運転に復帰します。スイッチ操作があると運転復帰の際に受けけるのでご注意ください。
入力回路異常 (バイパス運転のみ可能)	警告 ■ 5 ■ 4 ■ 3 □ 2 □ 1 □	UPS 故障	運転開始時の自己診断で UPS 内部の入力回路に異常が検出され、運転できません。 販売店もしくは技術ご相談窓口にご連絡ください。
バッテリー回路異常 (バイパス運転のみ可能)	警告 ■ 5 ■ 4 □ 3 ■ 2 □ 1 □	UPS 故障	運転開始時の自己診断でバッテリー回路に異常が検出され、運転できません。 販売店もしくは技術ご相談窓口にご連絡ください。
インバータ回路異常 (バイパス運転のみ可能)	警告 ■ 5 ■ 4 □ 3 □ 2 ■ 1 □	UPS 故障	自己診断でインバータ回路に異常が検出され、運転できません。 販売店もしくは技術ご相談窓口にご連絡ください。

(前頁からの続き)

(■ : 点灯、□ : 消灯、▒ : 点滅)

内容および故障時の運転状態	LED 表示	原 因	処 置
バイパス回路異常 (出力しゃ断)	警告 ■ 5 ■ 4 □ 3 □ 2 □ 1 ■	UPS 故障	運転開始時の自己診断で UPS 内部の入力回路に異常が検出され、運転できません。 販売店もしくは技術ご相談窓口にご連絡ください。
UPS 装置寿命 (アラームのみ)	警告 ■ 5 ▒ 4 ▒ 3 ▒ 2 ▒ 1 ▒	UPS の装置寿命	UPS の装置期待寿命 (7 年) です。リプレースの検討を含めた、装置の保守点検が必要です。
バッテリー寿命 6 カ月超過 (バイパス運転)	警告 ■ 5 ▒ 4 ▒ 3 ▒ 2 ▒ 1 ▒ } 0.2 秒毎 の点滅	バッテリー寿命	バッテリー寿命 6 カ月 (周囲温度 25℃の場合) 超過です。自動的にバイパス運転に移行し、以後は停電などの異常が発生してもバッテリーバックアップ運転はできません。早急にバッテリー交換が必要です。

7. 保守点検

 警告	■改造・分解・修理・部品交換・廃棄しないこと 火災・感電の原因となります。 修理・部品交換・廃棄は販売店にご依頼ください。廃棄は専門の廃棄物処理業者にご依頼ください。 ■発煙、異臭などの異常のときは、すぐに「停止」スイッチにてバイパス運転にした後、負荷機器を停止しUPSの電源をしゃ断すること そのまま使用すると、火災の原因となります。ただちに、販売店にご連絡ください。
---	---

次の日常点検及び部品交換を適切に行ってください。

7.1 日常点検

 注意	■日常点検をすること 日常点検をしないと、異常・故障を発見できずに、処理中のデータを破壊する原因となります。
---	---

日常点検は以下の内容を確認してください。

- (a) UPS出力中（「出力」LEDが点灯または点滅）に排気用冷却ファンからの風を感じる。
- (b) 異常音がしないこと。（例：排気用冷却ファンのカラカラ音）
- (c) 異臭がしないこと。（例：焦げ臭い）

異常のある場合は、ただちに販売店にご連絡ください。

なお、本装置の性能を維持するために年1回程度の内部点検、および清掃を推奨します。内部点検は販売店にご依頼ください。

7.2 部品交換サービス

 警告	■部品交換しないこと 火災・感電の原因となります。部品交換は販売店にご依頼ください。
 注意	■バッテリーは交換時期前に販売店に交換を依頼すること バッテリーを交換しないと、バッテリー電槽（ケース）割れによる漏液でリークが発生し火災の原因になります。また、バッテリーは時間の経過とともに劣化するので、交換が遅れるとバッテリーバックアップ運転時間が短くなり、処理中のデータを破壊する原因となります。

UPS内のバッテリー及び排気用冷却ファンは期待寿命期限内（周囲温度25℃の場合、下表参照）に交換することをお勧めします（UPSの装置期待寿命は約7年です）。ご用命の際は、購入した販売店までお申しつけください。

本装置ではバッテリー交換時期が近づくとブザー音およびLEDにて警告します（7.3項参照）ので速やかにバッテリー交換をご依頼ください。

バッテリー寿命は、停電の頻度、周囲温度により異なるため次の表を目安にしてバッテリー交換してください（バッテリーの交換時期はUPS上面の注意ラベルのバッテリー充電日より起算します）。

バッテリーを交換せずにバッテリー寿命に達し、更に6ヶ月（周囲温度25℃の場合）超過すると、UPSはバッテリーを充電回路から切り離すと共にバイパス運転に移行します。この後は停電などの異常が発生しても一切バッテリーバックアップ運転しませんので、このような状態になる前にバッテリー交換をご依頼ください。

<交換時期の目安>

周囲温度	交換時期（標準品）
25℃	5 年
30℃	3 年 6 ヶ月
40℃	1 年 9 ヶ月

7.3 バッテリー寿命および装置寿命アラーム

(1) バッテリー寿命

バッテリー寿命に応じて下記のような警告があります。

内容	LED 表示	ブザー	運転状態
バッテリー寿命予告(6ヶ月前)	「警告」および「バッテリー」LED が 0.8 秒間隔で点滅	12 秒間隔でブザーが鳴ります	LED 表示およびアラームのみ。接点信号出力、RS232C 通信出力共にありません。
バッテリー寿命	「警告」および「バッテリー」LED が 0.2 秒間隔で点滅	2 秒間隔でブザーが鳴ります	LED 表示およびアラームのみ。接点信号出力、RS232C 通信出力共にありません。
バッテリー寿命超過(6ヶ月後)	「警告」LED が点灯し、LED1～5 が 0.2 秒間隔で点滅	連続してブザーが鳴ります	自動的にバイパス運転に移行します。故障扱いになるため、アラームの他に接点信号が ON します。

(2) 装置寿命

装置寿命に応じて、下記のような警告があります。

内容	LED 表示	ブザー	運転状態
装置寿命	「警告」LED が点灯し、LED1～5 が点滅	連続してブザーが鳴ります	LED 表示およびアラームのみ。接点信号出力、RS232C 出力共にありません。バイパス運転に移行せずに UPS 運転を継続します。リプレースを含めた装置の保守点検が必要となります。

8. 装置の保証について

装置の保証期間はご購入から 1 年以内となります。

なお、次のような場合には、保証期間中でも有償扱いになります。

- ・ ご使用の誤り、および不当な修理や改造、接続により故障または損傷した場合。
- ・ お買い上げ後の取扱場所の移動、落下などにより故障または損傷した場合。
- ・ 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷による異常電圧およびその他の天災地変により故障および損傷した場合。
- ・ 仕様範囲外のご使用による装置故障時の部品交換。

9. オプション装置の仕様

9.1 200V入出力

UPS 本体形式		ECE2P-U10030L		ECE2P-U10050L	
トランスボックス形式 (*7)		(200V出力) ECE2P-T3030 * * (100V出力) ECE2P-T0030 * *	(200/100V出力) ECE2P-TA030 * *	(200V出力) ECE2P-T3050 * * (100V出力) ECE2P-T0050 * *	(200/100V出力) ECE2P-TA050 * *
定格出力容量		3kVA/2100W		5kVA/3500W	
給電方式		常時インバータ給電			
交流入力	相数・線数	単相2線			
	電圧 (*1)	200V (+20%, -10%)			
	周波数 (*2)	50-60Hz (自動切換) ±5%以内			
	入力容量	3kVA		5kVA	
交流出力	相数・線数	単相 2 線	単相 3 線	単相 2 線	単相 3 線
	電圧	200V±5%以内 (200V出力)、100V±5%以内 (100V出力)、 200/100V±5%以内 (200/100V出力)			
	電圧波形歪率	±3%以下 (定格線形負荷時)			
	過渡電圧変動	±5%以内 (負荷急変及び停電時)			
	定格電流	15A		25A	
	クレストファクタ (*3)	3.0			
	周波数	50Hz又は60Hz (自動切換) ±0.1% (自走時) 以内			
	過電流耐量	定格電流 (実効値) の150%-5秒			
	オートリトランスファ	有り			
	負荷力率	0.7遅れ (0.6~1.0遅れ)			
切換時間		停電復電時：無瞬断、バイパス切換時：無瞬断 (半導体スイッチ)			
バックアップ時間 (*4)		10分間 (1400W負荷時) 6分間 (定格2100W負荷時)		10分間 (2300W負荷時) 6分間 (定格3500W負荷時)	
充電時間		24時間 (16時間80%充電)		24時間 (20時間80%充電)	
冷却方式 (*6)		風冷 [自然空冷]			
周囲温度		+0℃~+40℃ (使用推奨温度+15℃~+25℃)			
相対湿度		30%~90% (結露しないこと)			
騒音 (*5) (装置正面中央 1m/A 特性)		47dB (A) 以下		47dB (A) 以下	
外形寸法 (突起部不含) (*6)		W:154, H:478, D:640 (mm) [W:154, H:478, D:640 (mm)]		W:229, H:689, D:640 (mm) [W:154, H:478, D:640 (mm)]	
質量 (*6)		50kg [43kg (非絶縁方式)、 49kg (入力/出力絶縁方式)]		85kg [55kg (非絶縁方式)、 69kg (入力/出力絶縁方式)]	
発生熱量 (*6)		430W [130W (非絶縁方式)、 195W (入力/出力絶縁方式)]		660W [222W (非絶縁方式)、 278W (入力/出力絶縁方式)]	
換気量		2.5m³/h		4.2m³/h	
RS-232C インタフェース		D-sub 9 ピン (UPS側メスコネクタ)			
出力ディレイ		出力端子台にて2グループに分け時間差 (出荷時設定：0秒) を設けて投入			

(*1) 負荷100%時は、90%電圧にてバックアップ開始。負荷ディレーティング時最低60%電圧にてバックアップ開始。

(*2) 同期範囲選択は1、2、3、5Hzの4種類。出荷時設定は±1Hz。通信にて切換可能。

(*3) 定格電流実効値の何倍の瞬時電流を許容できるかを示す指標 (JEM1464で規定される負荷)。

(*4) 蓄電池充電完了25℃、初期特性。

(*5) UPSの設置環境によっては、周囲の騒音及び冷却ファンの反響音等の影響で騒音レベルが仕様よりアップすることがあります。

(*6) []内はオプション装置の仕様を示しています。

(*7) **には、AA (非絶縁方式)、IA (入力側絶縁方式)、AI (出力側絶縁方式)が入ります。

9.2 バッテリ延長ボックス

UPS本体形式		ECE2P-U10030L		ECE2P-U10050L	
バッテリー延長ボックス形式		ECE2P-B3S05PS (20分延長)	ECE2P-B3S07PS (30分延長)	ECE2P-B3S07PS (20分延長)	ECE2P-B3S12PS (30分延長)
定格出力容量		3kVA/2100W		5kVA/3500W	
給電方式		常時インバータ給電			
交流入力	相数・線数	単相2線			
	電圧(*1)	100V(+38%, -40%)			
	周波数(*2)	50-60Hz（自動切換）±5%以内			
	入力容量	3kVA		5kVA	
交流出力	相数・線数	単相2線			
	電圧	100V±3%以内			
	電圧波形歪率	±3%以下（定格線形負荷時）			
	過渡電圧変動	±5%以内（負荷急変及び停電時）			
	定格電流	30A		50A	
	クレストファクタ(*3)	3.0			
	周波数	50Hz又は60Hz（自動切換）±0.1%（自走時）以内			
	過電流耐量	定格電流（実効値）の150%-5秒			
	オートリトランスファ	有り			
	負荷力率	0.7遅れ（0.6～1.0遅れ）			
切換時間		停電復電時：無瞬断、バイパス切換時：無瞬断（半導体スイッチ）			
バックアップ時間(*4) （オプション装置含む）		20分間	30分間	20分間	30分間
充電時間		48時間	72時間	48時間	72時間
冷却方式(*6)		風冷[自然空冷]			
周囲温度		+0℃～+40℃（使用推奨温度+15℃～+25℃）			
相対湿度		30%～90%（結露しないこと）			
騒音(*5) （装置正面中央 1m/A 特性）		47dB(A) 以下		47dB(A) 以下	
外形寸法（突起部不含） (*6)		W:154, H:478, D:640 (mm) [W:229, H:689, D:640 (mm)]		W:229, H:689, D:640 (mm) [W:229, H:689, D:640 (mm)]	
質量(*6)		50kg[73kg]	50kg[91kg]	85kg[91kg]	85kg[136kg]
発生熱量		430W(110kcal/h)		660W(185kcal/h)	
換気量		2.5m³/h		4.2m³/h	
RS-232C インタフェース		D-sub 9 ピン（UPS側メスコネクタ）			
出力ディレイ		出力端子台にて2グループに分け時間差（出荷時設定：0秒）を設けて投入			

(*1) 負荷100%時は、90%電圧にてバックアップ開始。負荷ディレーティング時最低60%電圧にてバックアップ開始。

(*2) 同期範囲選択は1、2、3、5Hzの4種類。出荷時設定は±1Hz。通信にて切換可能。

(*3) 定格電流実効値の何倍の瞬時電流を許容できるかを示す指標 (JEM1464で規定される負荷)。

(*4) 蓄電池充電完了25℃、初期特性。

(*5) UPSの設置環境によっては、周囲の騒音及び冷却ファンの反響音等の影響で騒音レベルが仕様よりアップすることがあります。

(*6) []内はオプション装置の仕様を示しています。

10. 付録

10.1 接地



警告

■アースを確実に取り付けること

アースを確実に取り付けないと故障・漏電のときに感電の原因となります。
また、ノイズ混入の原因にもなります。

(1) 電子計算機システムの安全対策基準について

コンピュータの誤動作を防止するため、接地は大変重要です。できる限り、コンピュータはコンピュータ専用接地とし、UPSの接地と分離してください。

情報システム安全対策基準（平成9年9月通商産業省告示第536号）よりコンピュータの接地に関する項を下記に抜粋し、説明を補足します。

抜粋（一部加筆）


（段階の区分：A、B）

設 IV-(8)

電子計算機システムの接地は、専用のものとする。やむを得ず共用の場合は、接地を接地極付近で行うこと。


1. 電子計算機システムの接地は、他の電気機器からの影響を防ぐため、専用の接地線を分電盤まで設けること。

接地を専用とする場合の接続の例

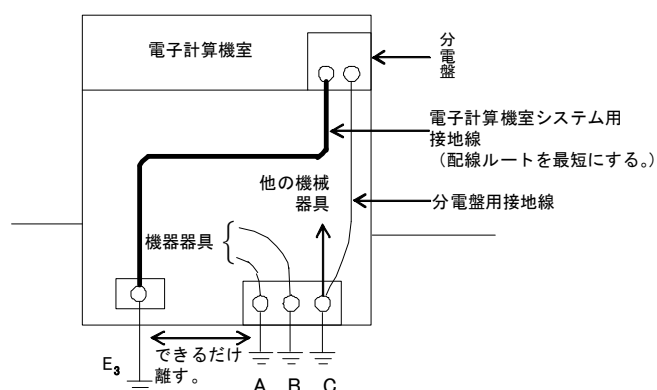


2. 接地を共用する場合は、図のように接地極付近で共用すること。

接地を専用とする場合の接続の例

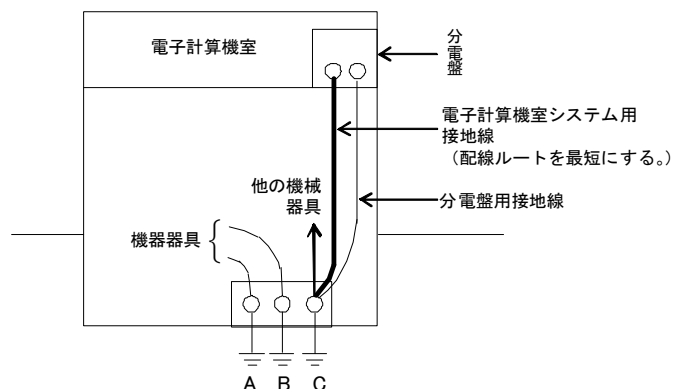

お願い：UPSの場合、接地は漏電による感電防止を目的としていますので、特に専用である必要はありませんが、外来ノイズの影響をなくすために必ず設けてください（D種接地……100Ω以下）。


(2) UPS側接地

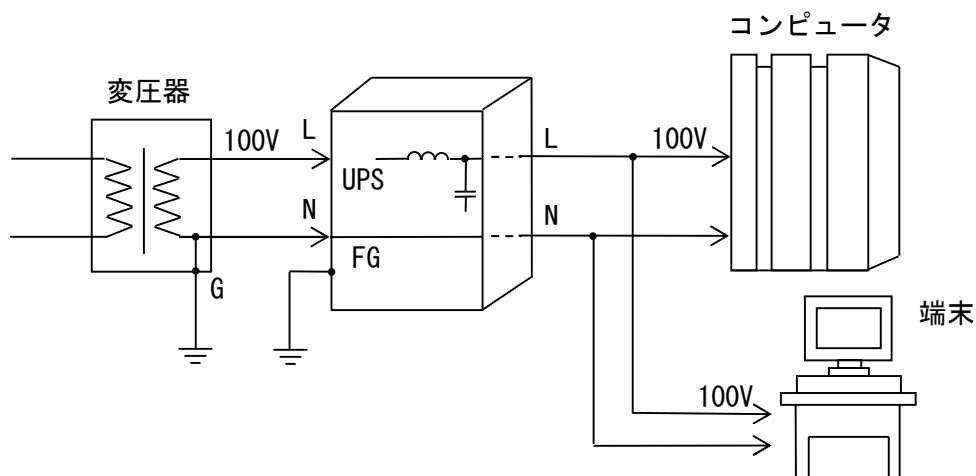

本UPSはN相がUPS入／出力で共通となっております。


従いましてUPS入力電源が接地されている場合、出力側を接地する必要はありません。

(3) コンピュータ側接地

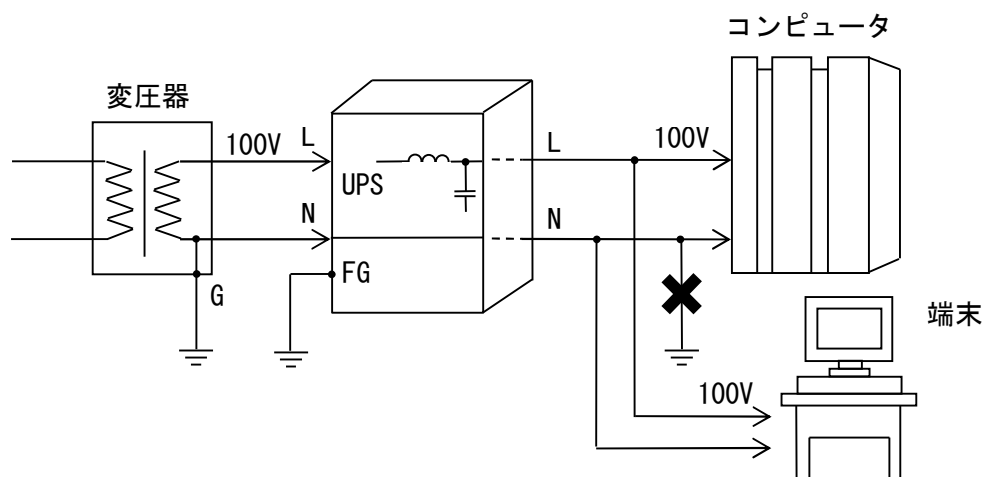

N相はすでにUPS入力側で接地されています。従いましてコンピュータ側で接地しますと2点接地状態となりノイズによる不整合が発生するおそれがありますのでおやめください。

(4) 電源変圧器側非接地

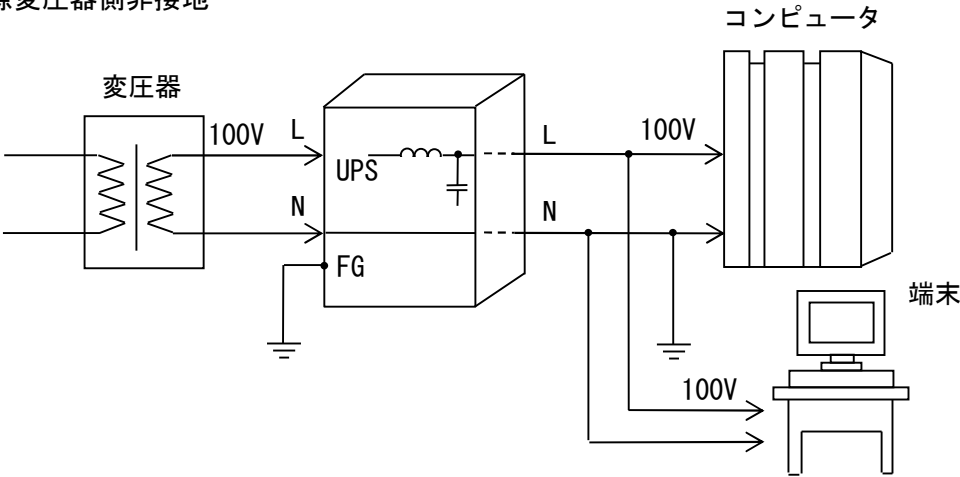

場合によってはコンピュータ側を接地してください。

お願い：負荷がコンピュータ等の電子機器である場合は、専用の接地線を設けることが一般的です。
電子機器側の取扱説明書で推奨する接地方式をご採用ください。

10.2 火災予防条例に関して

本装置の他にも無停電電源装置を設置するなど、バッテリー容量とセル数の積の合計が4800Ah・セル以上となるときは、専用不燃区画に設置する必要があります(火災予防条例準則第11条、13条より)。
詳しくは所轄消防署にお問い合わせの上、「設置届書」をご提出ください。

(装置のバッテリー容量)

装置容量	バックアップ時間	バッテリー容量	備考
3 k V A	6 分 (標準)	389Ah・セル	使用バッテリー：12V(6 セル)–7.2Ah 9 個 $7.2 \times 6 \times 9 = 389(\text{Ah} \cdot \text{セル})$ 装置容量
	2 0 分 (2 0 分延長)	1037Ah・セル	使用バッテリー：12V(6 セル)–7.2Ah 24 個 $7.2 \times 6 \times 24 = 1037(\text{Ah} \cdot \text{セル})$ 装置容量
	3 0 分 (3 0 分延長)	1296Ah・セル	使用バッテリー：12V(6 セル)–7.2Ah 30 個 $7.2 \times 6 \times 30 = 1296(\text{Ah} \cdot \text{セル})$ 装置容量
5 k V A	6 分 (標準)	648Ah・セル	使用バッテリー：12V(6 セル)–7.2Ah 15 個 $7.2 \times 6 \times 15 = 648(\text{Ah} \cdot \text{セル})$
	2 0 分 (2 0 分延長)	1555Ah・セル	使用バッテリー：12V(6 セル)–7.2Ah 36 個 $7.2 \times 6 \times 36 = 1555(\text{Ah} \cdot \text{セル})$ 装置容量
	3 0 分 (3 0 分延長)	2203Ah・セル	使用バッテリー：12V(6 セル)–7.2Ah 51 個 $7.2 \times 6 \times 51 = 2203(\text{Ah} \cdot \text{セル})$ 装置容量

10.3 バッテリーの充電

充電は、UPSを電源に接続（インバータ／バイパス運転に限らず）するだけで行うことができます。（ただし、7.4項トラブル診断表2のバッテリー寿命6ヶ月超過の場合を除く）

充電は、バッテリーが初期の状態、標準で24時間、20分延長で48時間、30分延長で72時間（平均周囲温度25℃）行くと、仕様記載のバックアップ時間が期待できます。

バッテリーは充電中内部で発熱を起こします。UPSの周囲温度が高いと、バッテリー自体がさらに過熱しますので劣化を早め、寿命に影響を与えます。反対に温度が低い状況が続きますと短時間のバックアップしか期待できないなど、バッテリーの性能を充分活かしきれない点があります。周囲温度15～25℃の環境で使用されることを推奨いたします。

10.4 長期間運転しない場合

長期間運転しない場合は、UPSを停止・負荷機器を取り外し、所定の場所に設置または保管してください（設置環境について：1.(5)項参照）。尚、製品の性能を保持するためにも下記内容をお守りください。


 注意	■3ヵ月以上停止させるときは、平均保存温度に応じて下記間隔で一度はバックアップ時間に応じて補充電（10.3項参照）を行うこと。								
	<table border="1"> <tr> <th>平均保存温度</th> <th>補充電間隔</th> </tr> <tr> <td>25℃以下</td> <td>6ヵ月以内</td> </tr> <tr> <td>30℃以下</td> <td>4ヵ月以内</td> </tr> <tr> <td>35℃以下</td> <td>3ヵ月以内</td> </tr> </table>	平均保存温度	補充電間隔	25℃以下	6ヵ月以内	30℃以下	4ヵ月以内	35℃以下	3ヵ月以内
	平均保存温度	補充電間隔							
	25℃以下	6ヵ月以内							
	30℃以下	4ヵ月以内							
35℃以下	3ヵ月以内								
なお、購入から使用開始までの期間が長い場合は、装置正面安全ラベルに記載の日付（13ページ参照）を起算日とした補充電間隔でバックアップ時間に応じた補充電を行なうこと（11.3項参照）。									
装置に内蔵されたバッテリーの期待寿命（平均周囲温度25℃の場合、約5年）に達しなくても、補充電なく3ヵ月以上放置されると、バッテリーが自己放電を起こし劣化し、バックアップ時間の短縮、最終的にはバッテリーが使用不能となる恐れがあります。									

10.5 廃棄


 注意	
 強 制	■製品を破棄する場合は、専門の廃棄物処理業者(*)に依頼すること 産業廃棄物の収集・運搬及び処分は認可を受けていない者が行くと、法律により罰せられます。（「廃棄物の処理ならびに清掃に関する法律」） (*)専門の廃棄物処理業者とは、「産業廃棄物収集運搬業者」、「産業廃棄物処分業者」をいう。

10.6 オプション装置外形図


(1) 200V入出力ボックス

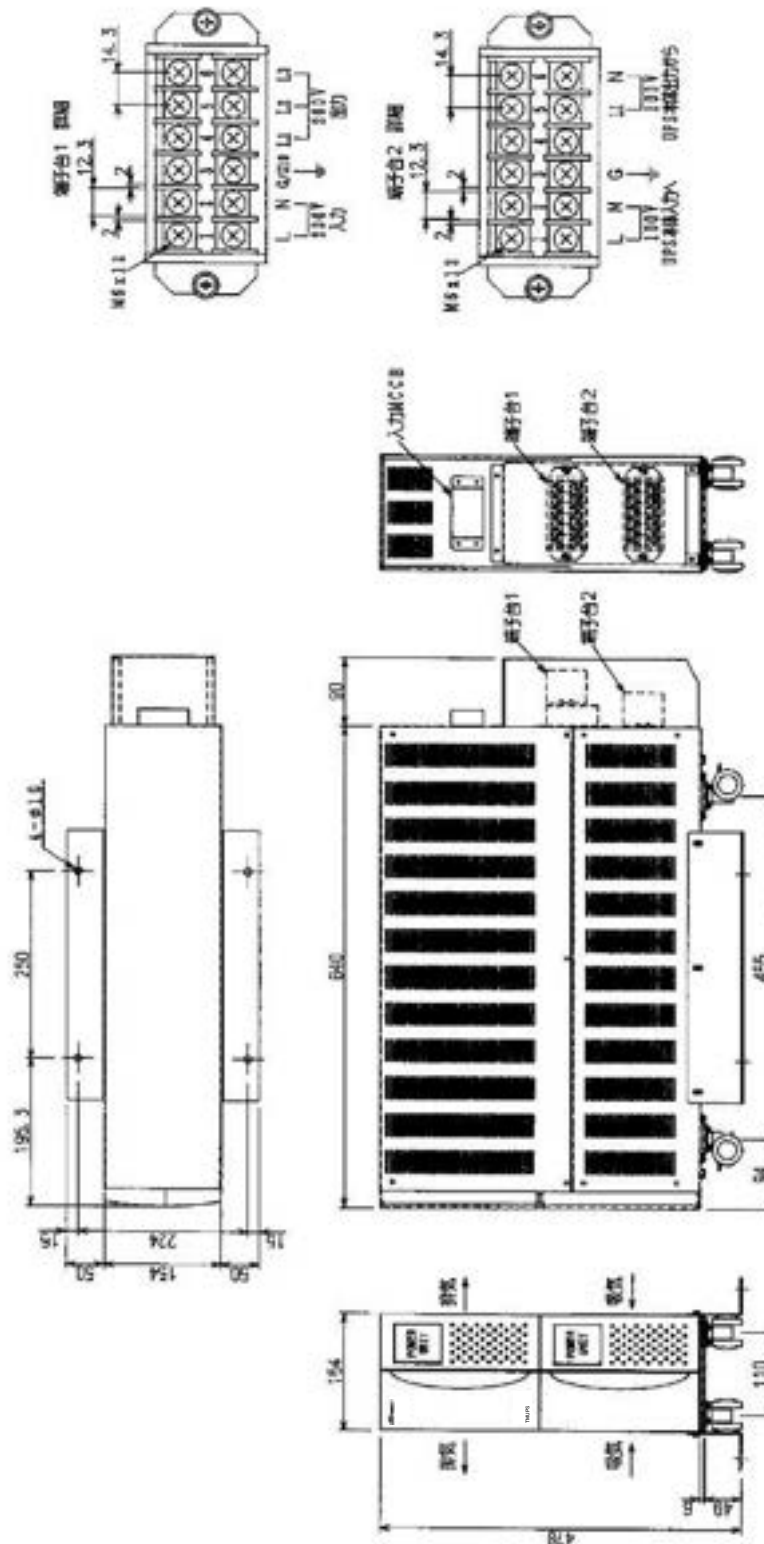

(2) 保守バイパスボックス

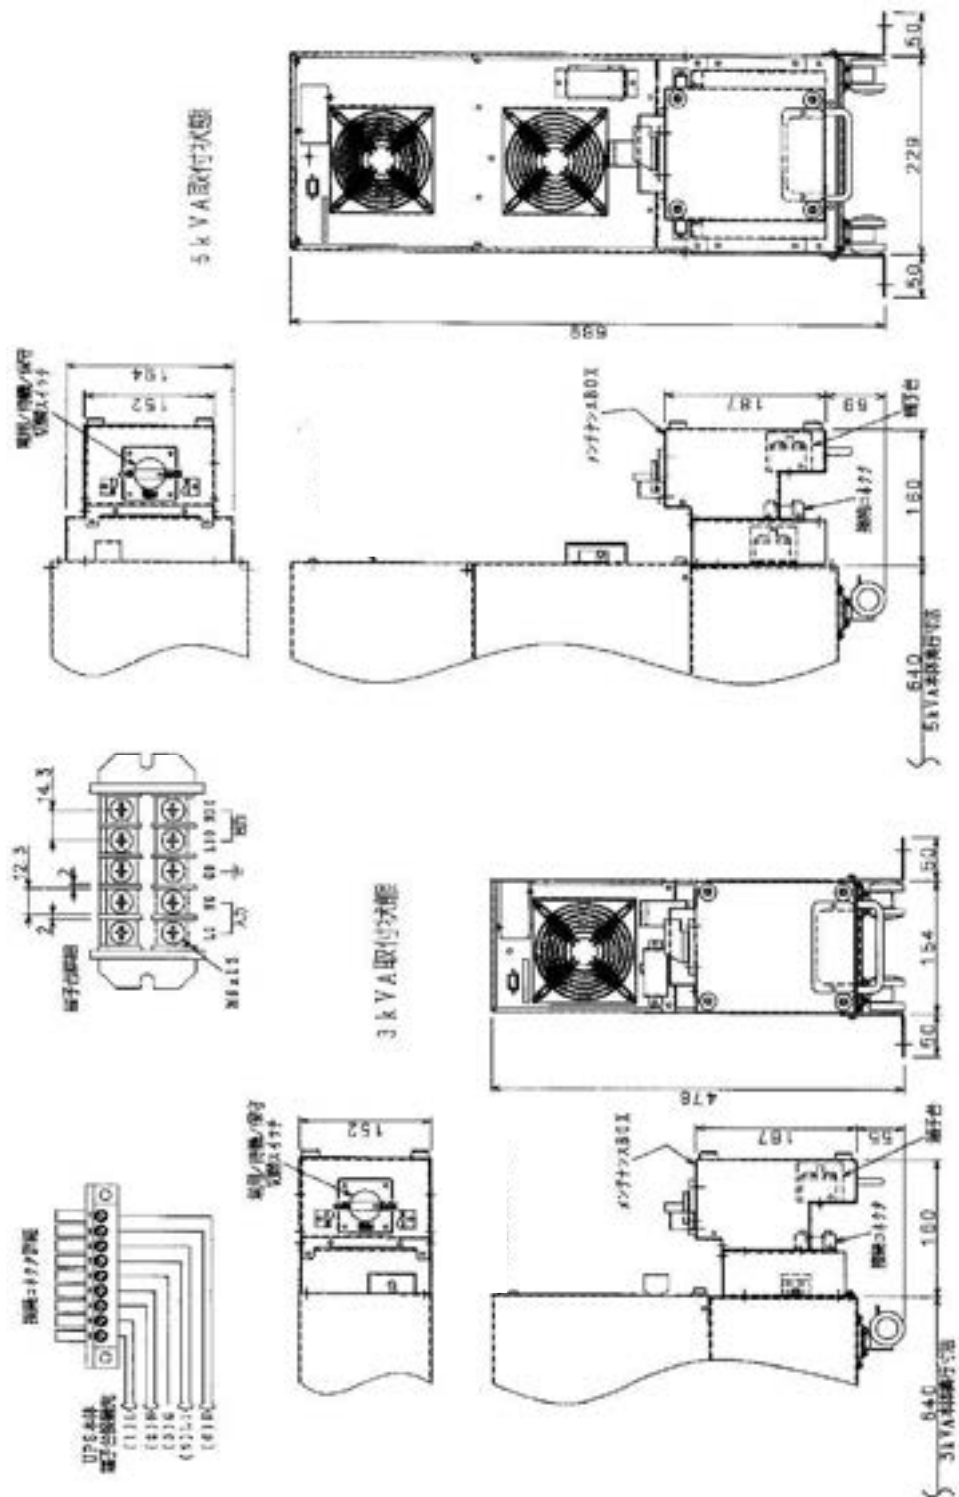


(3) バッテリー延長ボックス

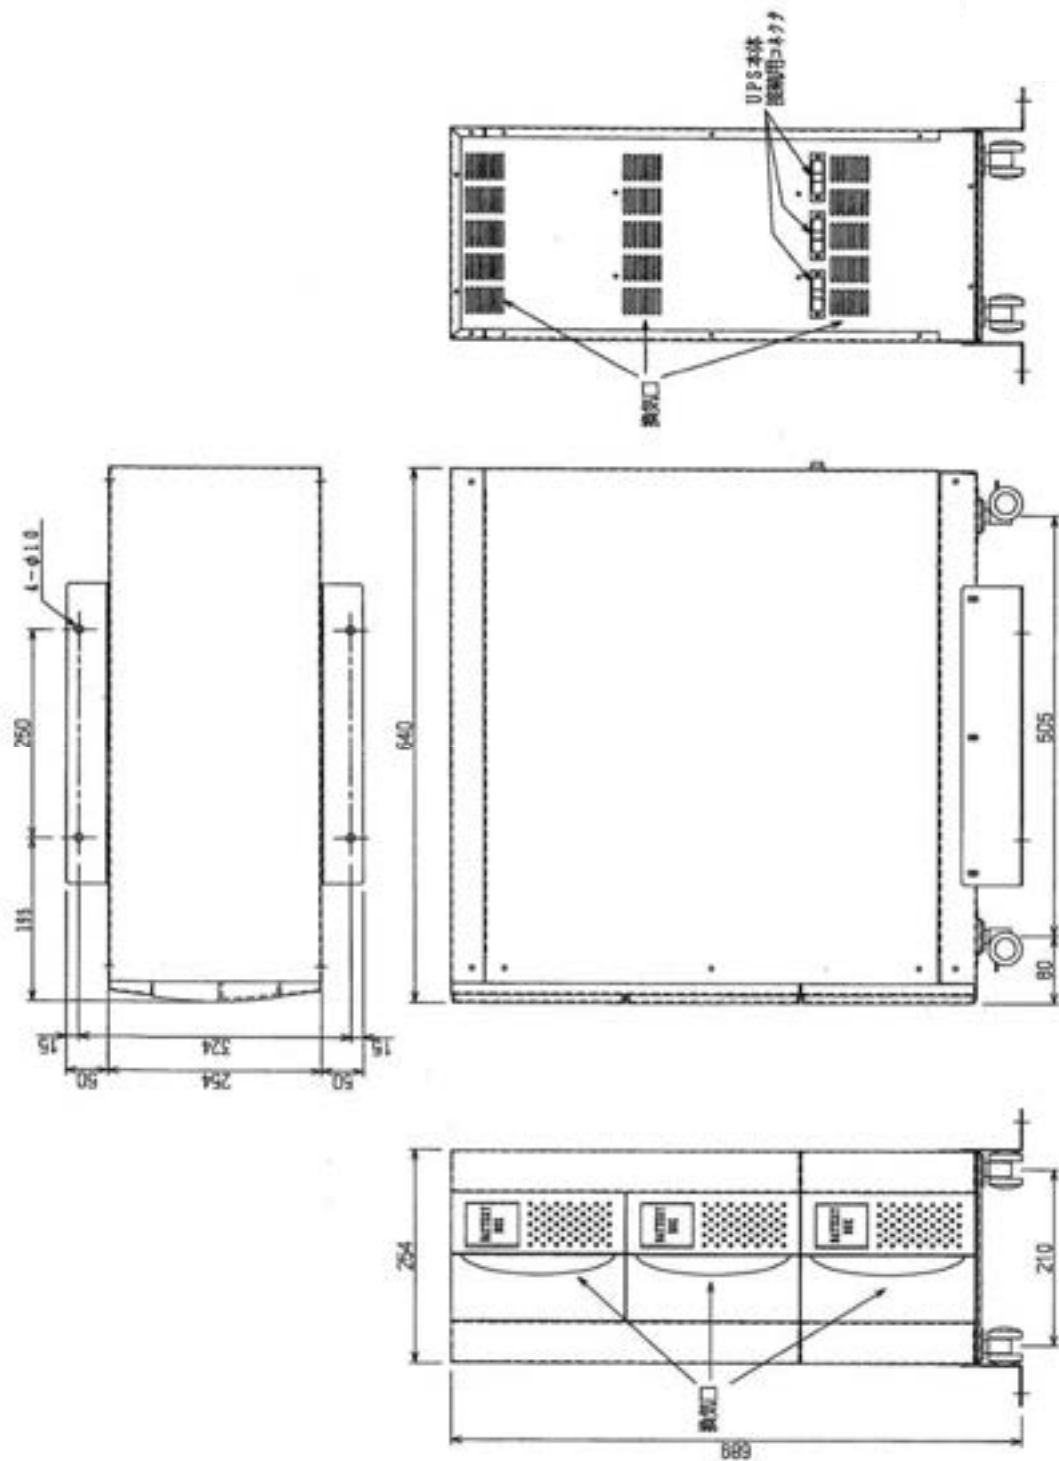


10.7 オプション装置固定パネル

UPS本体を床面に固定するためのパネルが付属しています。ただし、アンカーボルトは付属していません。

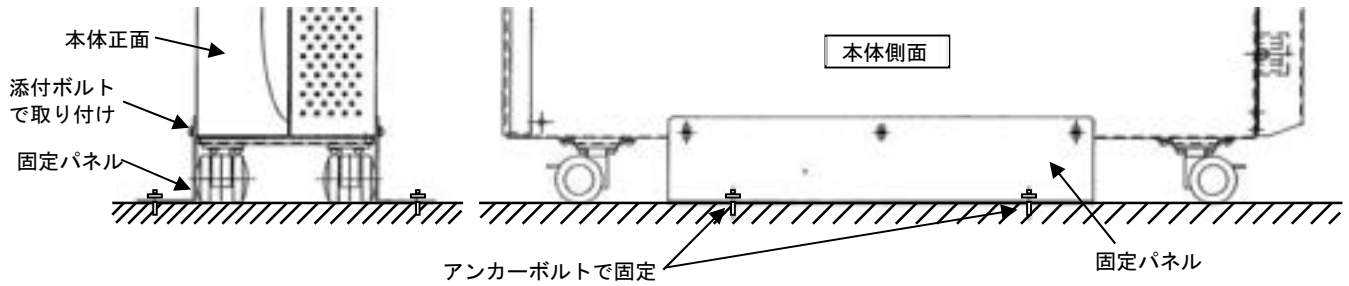

固定するためには床面に以下のような加工が必要です。

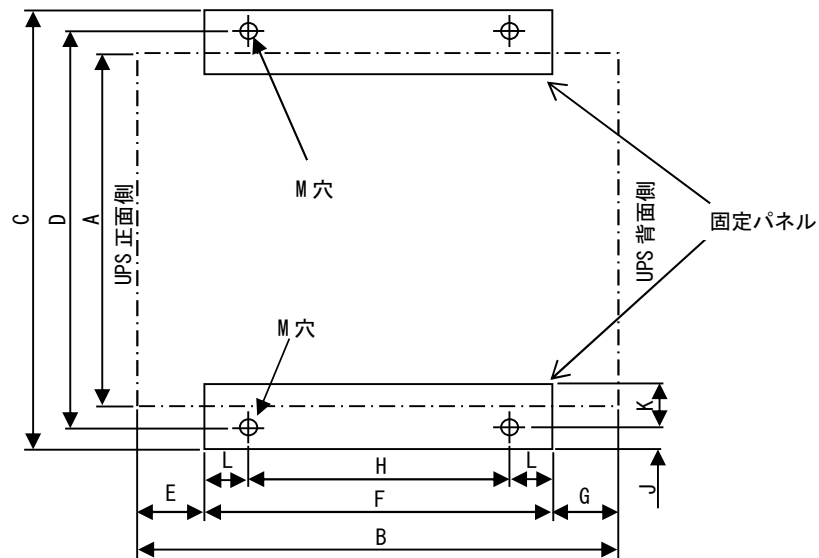


床面加工図

装置	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
200V 入出力	154	640	254	224	140.3	360	139.7	250	15	35	55	φ 10
バッテリー延長	254	640	354	324	140	360	140	250	15	35	55	φ 10

10.8 形式説明

ECE2Pオプションの形式は下記のように構成され、装置側面の定格銘板に表記されています。


(1) 200V 入出力

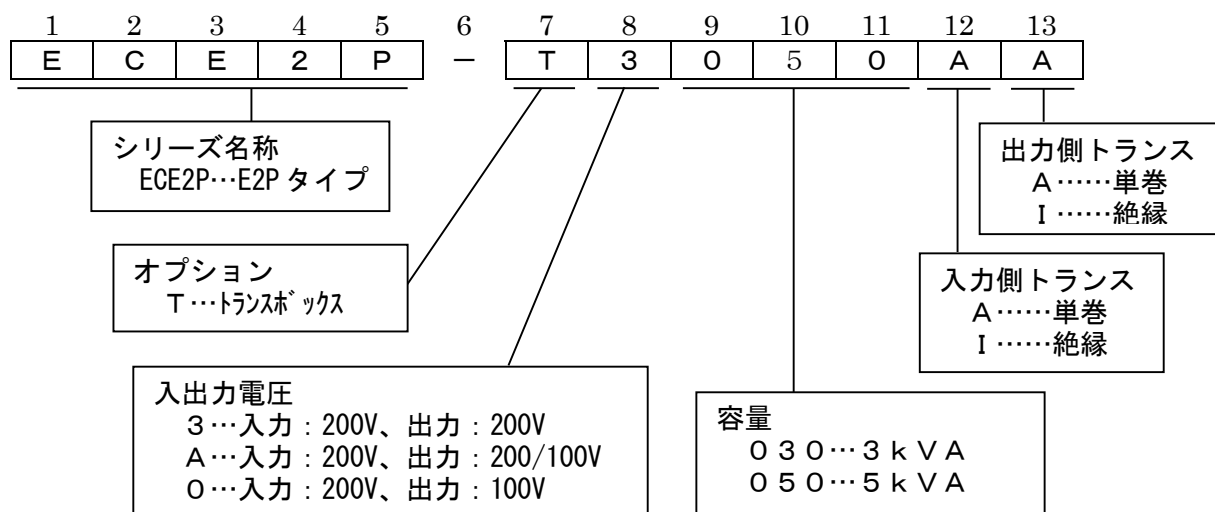

定格銘板 (例：5kVA200V 入出力)

TMEiC	UPS
TYPE-FORM	ECE2P-T3050AA
INPUT	1PH-2W AC200V-50/60Hz
OUTPUT	1PH-2W AC200V-50/60Hz
CAPACITY	5kVA(3500W)
MASS	55kg
LOT No.	05J 58816115
SERIAL No.	12345678
TMEiC CORPORATION	
MADE IN JAPAN	



装置側面

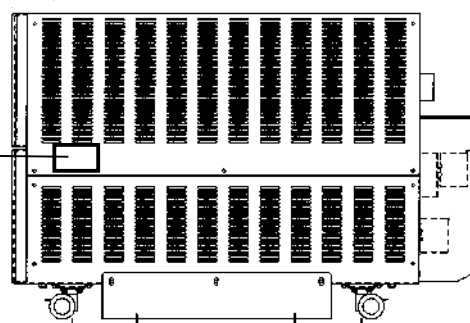

ECE2P 200V 入出力形式

容量	入出力電圧	トランス	客先	形式
3 kVA	入力：200V 出力：200V	非絶縁方式	国内 標準	ECE2P-T3030AA
		入力側絶縁		ECE2P-T3030IA
		出力側絶縁		ECE2P-T3030AI
	入力：200V 出力：200/100V	非絶縁方式		ECE2P-TA030AA
		入力側絶縁		ECE2P-TA030IA
		出力側絶縁		ECE2P-TA030AI
	入力：200V 出力：100V	非絶縁方式		ECE2P-T0030AA
		入力側絶縁		ECE2P-T0030IA
		出力側絶縁		ECE2P-T0030AI
5 kVA	入力：200V 出力：200V	非絶縁方式		ECE2P-T3050AA
		入力側絶縁		ECE2P-T3050IA
		出力側絶縁		ECE2P-T3050AI
	入力：200V 出力：200/100V	非絶縁方式		ECE2P-TA050AA
		入力側絶縁		ECE2P-TA050IA
		出力側絶縁		ECE2P-TA050AI
	入力：200V 出力：100V	非絶縁方式		ECE2P-T0050AA
		入力側絶縁		ECE2P-T0050IA
		出力側絶縁		ECE2P-T0050AI


(2) 保守バイパス

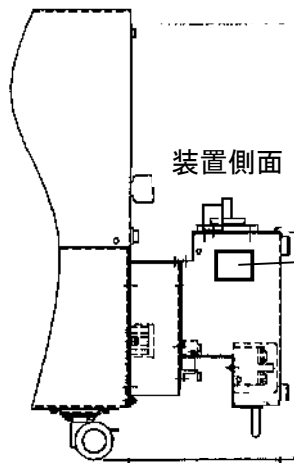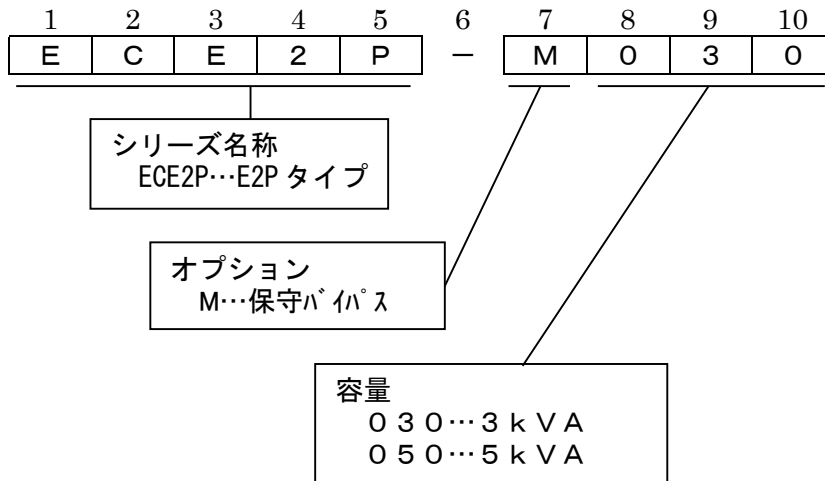

定格銘板 (例：3kVA 用保守バイパス)

TMEiC		UPS
TYPE-FORM	ECE2P-M030	
INPUT	1PH-2W AC100V-50/60Hz	
OUTPUT	1PH-2W AC100V-50/60Hz	
CAPACITY	3kVA(2100W)	
MASS	3kg	
LOT No.	05J 58816115	
SERIAL No.	12345678	
TMEiC CORPORATION		
MADE IN JAPAN		


(3) バッテリー延長ボックス

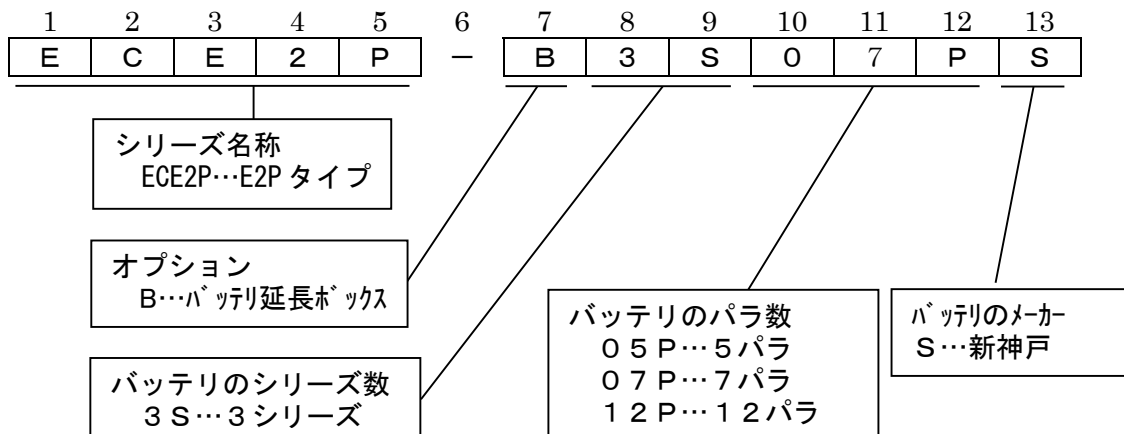

定格銘板 (例 : 5kVA バッテリー延長 20 分)

TMEiC		UPS
TYPE-FORM		ECE2P-B3S07PS
CAPACITY	907Ah・cell	
MASS	91kg	
LOT No.	05J 58816115	
SERIAL No.	12345678	
TMEiC CORPORATION		
MADE IN JAPAN		

装置側面

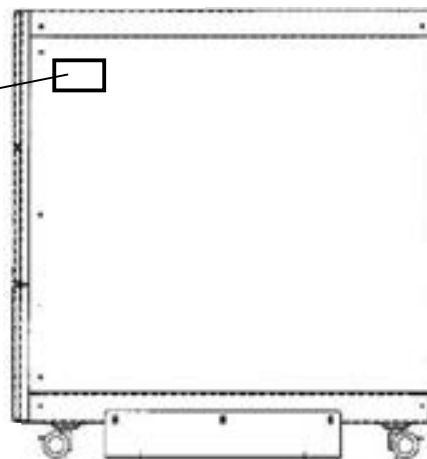

ECE2P バッテリー延長ボックス形式

容量	バックアップ時間	客先	形式
3 kVA	20分	国内 標準	ECE2P-B3S05PS
	30分		ECE2P-B3S07PS
5 kVA	20分		ECE2P-B3S07PS
	30分		ECE2P-B3S12PS

10.9 ECパワーモニタ使用時の停止方法

⚠ 注意

ECパワーモニタの稼働中にUPS正面の停止ボタンを押すと、負荷のサーバが不要なシャットダウン処理に入ることがあるので、必ず本手順を守って下さい。


サーバ上でシャットダウンソフト「ECパワーモニタ(株アイエスエイ社製)」が稼働している時、UPSは停止操作は出力遮断(シャットダウン)にカスタマイズされています。従ってUPS正面の停止ボタンを押すと、サーバはシャットダウン処理を始め、その後UPSは出力を遮断します。

このため、バイパス給電中に保守作業目的などでUPSを停止する前には、ECパワーモニタの設定を変更する必要があります。

- ①UPSを停止する前に、ECパワーモニタを立ち上げ、下記の画面をサーバ上に表示させます。



- ②詳細設定を選択し、「UPSパネルスイッチによるシャットダウンを無効にする」にチェックを入れ、「適用」ボタンをクリックします

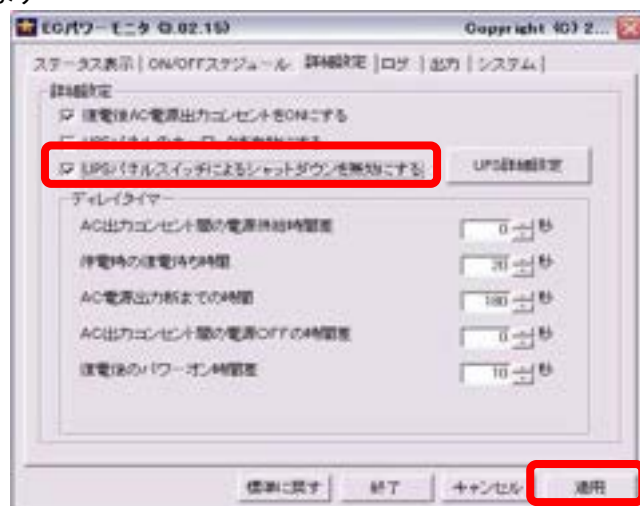

- ③保守作業、装置暫時移動などが必要ある場合、UPS背面のRS232C通信ケーブルを取外します。
 ④UPS正面の停止ボタンを押し、バイパス運転にして停止操作終了です。
 ⑤停止操作終了後は、UPS背面にRS232C通信ケーブルを再び接続し、ECパワーモニタ画面を立上げ、詳細設定の「UPSパネルスイッチによるシャットダウンを無効にする」にチェックを元に戻して、適用ボタンを押してください。運転ボタンを押せば再度UPS給電に戻ります。

製造元

TMEiC

株式会社 TMEIC

〒104-0031 東京都中央区京橋3丁目-1-1 東京スクエアガーデン
パワーエレクトロニクスシステム事業部

※本取扱説明書の著作権は株式会社TMEICに属します。

※本取扱説明書の文責は株式会社TMEICが負います。

●本取扱説明書は2024年3月の発行です。

TOSHIBA

小形無停電電源装置

オプション取扱説明書

Little star

E1 プラス、E2 プラス、F1 タイプ用
接点インタフェースボード

形式

ECE1P-CTT1 (接続用ケーブル無し)

ECE1P-CTT3 (接続用ケーブル付き)

2024 年 3 月

ご 注 意

1. お使いになる前に、本書の内容を良く理解してから正しくお使いください。
読み終わったら、いつもお手元に保管してください。
2. 本書の内容は、予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
4. 本書の内容については万全を期していますが、万が一不可解な点や、誤り、
お気付きの点がありましたら、販売店へご一報くださるようお願いいたします。
5. セットメーカー様へのお願い
本書は、実際に小形無停電電源装置をご使用になる方のお手元に必ず届くようお取り計ら
いください。

1. 安全上のご注意

装置本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)を良く理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

1.1 表示・図記号の説明

[表示の説明]

表示	表示の意味
 警告	“誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性のあること”を示します。
 注意	“誤った取扱いをすると人が障害(*1)を負う可能性、または物的損害(*2)のみが発生する可能性のあること”を示します。

*1：障害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさす。

*2：物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさす。

[図記号の説明]

図記号	図記号の意味
	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、図記号の近くに絵や文章で指示します。

 注意	
 強 制	■製品を破棄する場合は、専門の廃棄物処理業者(*)に依頼すること 産業廃棄物の収集・運搬及び処分は認可を受けていない者が行くと、法律により罰せられます。（「廃棄物の処理ならびに清掃に関する法律」） (*)専門の廃棄物処理業者とは、「産業廃棄物収集運搬業者」、「産業廃棄物処分業者」をいう。

はじめに

このたびはお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

本製品はコンピュータからUPSを監視するための接点信号を取り出すインタフェースです。UPS外部からの接点入力でUPSの運転／停止が可能となるインタフェースとしても使用可能です。


なお、本製品を正しくお使い頂くためにも本書と合わせて本体の取扱説明書を良くお読みください。

■装置・接続機器・ソフトの異常・故障に対する損害、その他二次的、三次的な波及損害を含むすべての損害の補償には応じかねます。


1. 商品の確認

開梱時下記用品が揃っているか確認してください。

- | | |
|--|---------|
| ・ 接点インタフェースボード(基板実装面に「UP1X-7553A」の表示) | ×1……部品A |
| ・ 接続用ケーブル 2m(UPS側:D-SUB9 ピンコネクタ、お客様側:被覆線)
※接続用ケーブルは ECE1P-CTT3 のみ添付 | ×1……部品B |
| ・ 取扱説明書 | ×1…… 本書 |

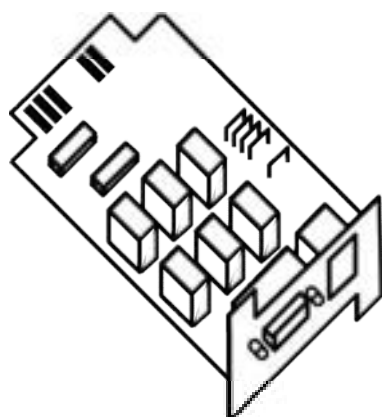

部品 A

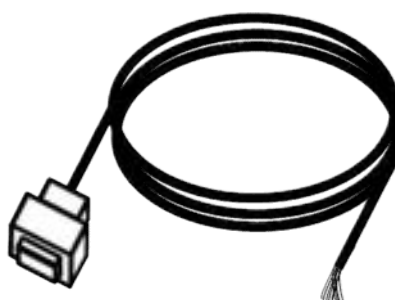

部品 B



取扱説明書

※ECE1P-CTT3 のみ

図 1

2. ボードの挿入


(取り扱いに関して)

 警告	ボードの着脱は必ずUPSの電源をOFFし、操作パネル部のLEDランプが全て消灯していることを確認してから行うこと。 感電や装置故障の恐れがあります。
---	--

 注意	ボードに触れるときには両側面を持ち、実装部品には素手で直接触れないこと。保管時には静電防止用の入れ物（開梱時にボードに入っていた梱包箱またはシールド袋等）に入れること。 静電気等で破損する恐れがあります。
---	--

(ボード挿入手順)

- ・ボードの挿入は次の手順で行ってください。
- ①UPSの停止キー（F 1タイプでは I N V . / B Y P . キー）を押してバイパス運転に切換へ、入力電源をしゃ断する（入力電源コードを引き抜き、操作パネル部のLEDランプが全て消灯していることを確認してください）。
- ②図2挿入口（装置背面‘オプションスロット’印刷近傍）のパネルを取り外す。
（外したパネルは大切に保管してください）
- ③部品実装面を下側にし、挿入口両側のレールに沿ってボードを押し込み、②で取り外したネジで接点インタフェースボード（部品A）のパネル部分を固定してください。
- ④ケーブル（部品B）を接点インタフェースボード（部品A）のD-SUBコネクタに接続する。
ケーブル反対側の被覆線は、お客様の監視/制御装置に接続ください。
- ⑤本体に電源を投入し運転を行い、動作を確認する。

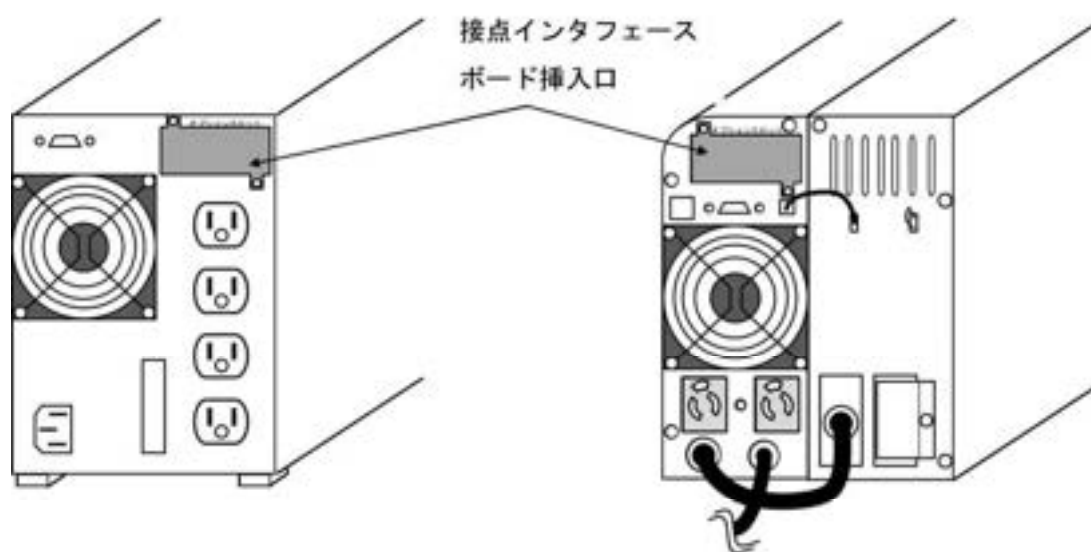

(A) E 1 Pタワータイプの例


(B) F 1タイプ 1/1.5KVA 縦置き形状の例

図2

3. インターフェース仕様

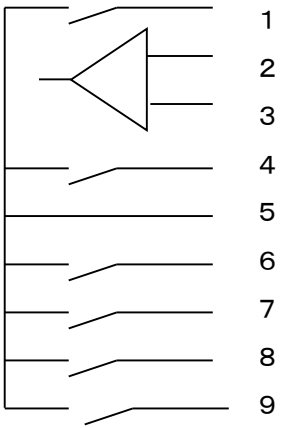

3-1. RJ-11コネクタ (6極4芯) (リモート運転/停止信号入力のインターフェース)

表1

ピン番号	信号名	動作	RJ-11 コネクタ (6 極 4 芯) 
2	リモート信号入力	2、3 ピン間を短絡することでリモート停止受付 (短絡継続期間中、リモート停止を受付)	
3	リモート信号入力		
4	空き		
5	空き		


3-2. D-SUB 9ピンコネクタ (接点インターフェース)

表2

ピン番号	信号名	動作	
1	故障信号	故障時 : ON	
2	UPS停止信号コモン (3ピン用)		
3	UPS停止信号 (PC-LAN入力)	入力信号L→Hのレベル変化時: バックアップ運転停止 (*1)	
4	入力電源正常	入力電圧・周波数正常時 : ON	
5	コモン (2, 3ピン以外用)		
6	バイパス運転	インバータ停止時 : ON	
7	バッテリー電圧低下	電圧低下時 : ON	
8	インバータ運転	インバータ運転時 : ON	
9	バッテリー運転	バッテリーバックアップ運転時 : ON	
接点通電容量 : AC/DC24V-0.5A 電圧・電流値共にこの値を超えないようにしてください。			D-SUB (オス) 抜け止め : インチネジ 

(*1) PC-LAN

入力信号レベル

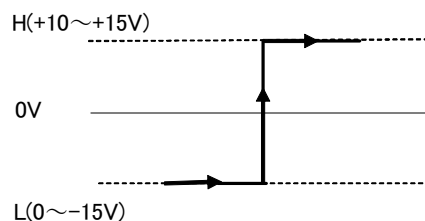

バッテリーバックアップ運転中、入力信号が左記のように負(L)のレベル→正(H)のレベル変化、または、0V→正(H)のレベルへ変化した時にシャットダウン動作を行います。

5. 廃棄について

⚠ 注意	
 強制	■製品を破棄する場合は、専門の廃棄物処理業者(*)に依頼すること 産業廃棄物の収集・運搬及び処分は認可を受けていない者が行くと、法律により罰せられます。（「廃棄物の処理ならびに清掃に関する法律」） (*) 専門の廃棄物処理業者とは、「産業廃棄物収集運搬業者」、「産業廃棄物処分業者」をいう。

（おことわり）

本書の内容については万全を期しておりますが、万が一不審な点や誤り・記載漏れ等お気づきの点がございましたらお買い求めの販売店または最寄りの東芝営業へご連絡ください。

本書の内容の一部または全部を無断転記することは禁止されています。

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

製造元
TMEiC

株式会社 TMEIC

〒104-0031 東京都中央区京橋 3-1-1 東京スクエアガーデン
パワーエレクトロニクスシステム事業部

※本取扱説明書の著作権は株式会社 TMEIC に属します。

※本取扱説明書の文責は株式会社 TMEIC が負います。

●本取扱説明書は 2024 年 3 月の発行です。

TOSHIBA

展開接続図 SCHEMATIC DIAGRAMS

御注文主 CUSTOMER _____

製 番 JOB NO. _____

LITTLE STAR ECE2P シリーズ


標準 単相2線-100V入出力-3kVA
バックアップ: 10分(1400W), 6分(2100W)
オプション 増設バッテリー20分,30分
メンテナンスバイパスBOX
単相2線-200V入力-単相3線200V/100V出力

TMEiC TMEiC Corporation

承認 APPROVED BY 中島 05 4. 27	調査 CHECKED BY 沖崎 05 4. 26	設計 DESIGNED BY 清田 05 4. 26	ECE2P-U10030L	変更記号 REV. MARK
区分	F 保管 REGISTERED	7K3H8777 - 1	P	

ページ PAGE	変更順記号 REV.	題 目 TITLE	ページ PAGE	変更順記号 REV.	題 目 TITLE	ページ PAGE	変更順記号 REV.	題 目 TITLE	ページ PAGE	変更順記号 REV.	題 目 TITLE
1	P	表紙	26			51			76		
2	P	目次	27			52			77		
3	P	展開接続図の読み方	28			53			78		
4	P	仕様	29			54			79		
5	P	UPSシステム単線結線図	30	P	MAIN基板	55			80		
6	P	制御回路	31			56			81		
7			32			57			82		
8	P	主回路(MASTER)	33			58			83		
9	P	主回路(SLAVE)	34			59			84		
10			35			60	P	増設バッテリー(20分)	85	P	外部インターフェイス
11			36			61	P	増設バッテリー(30分)	86		
12			37			62			87		
13			38			63			88		
14			39			64			89		
15			40			65	P	メンテナンスバイパスBOX	90		
16			41			66			91		
17			42			67			92		
18			43			68			93		
19			44			69			94		
20			45			70	P	200V入出力(非絶縁方式)	95	P	部品表
21			46			71	P	200V入出力(入力絶縁方式)	96		
22			47			72	P	200V入出力(出力絶縁方式)	97		
23			48			73			98		
24			49			74			99	P	変更記録
25			50			75			100		裏表紙

1. 展開接続図上の表示説明 MCCBなどの器具及び接点の表現を示します。

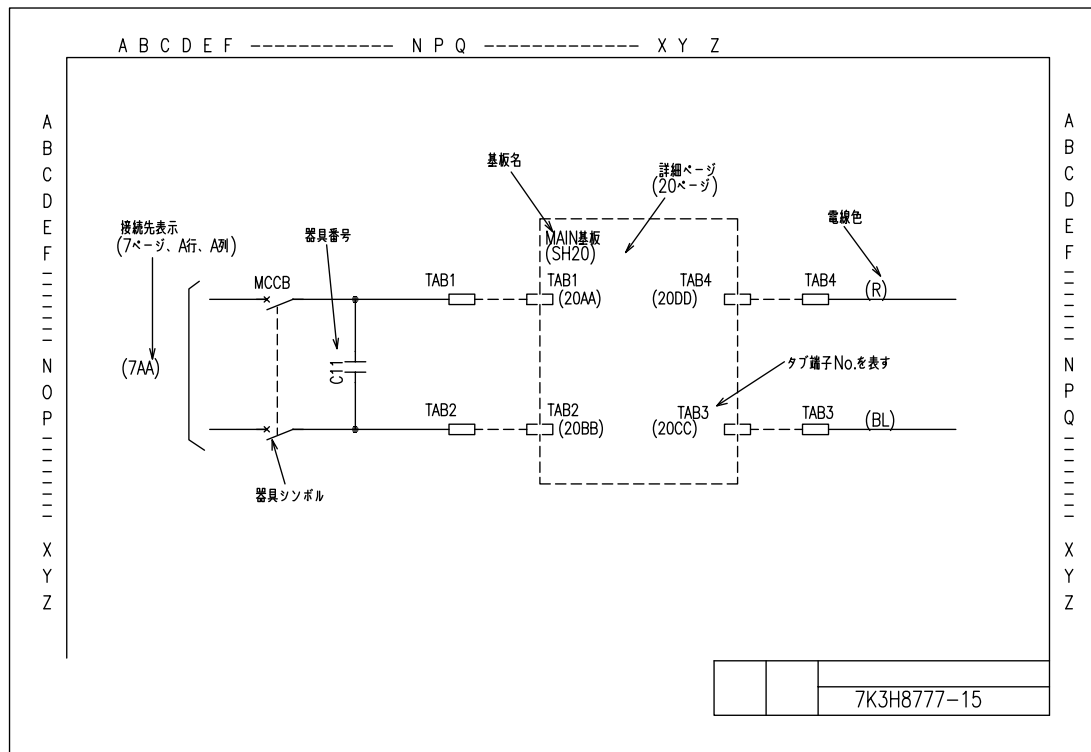

2. 電線色 電線色は以下のように定められています。

BL: 黒色
R: 赤色
B: 青色
BR: 茶色
G: ハイ
O: オレンジ
P: モモ
W: 白色

○	
○	
○	

A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

	項 目		仕 様	備 考
一般事項	周囲条件	設置場所	屋内設置	
		温 度	0℃～+40℃	推奨 15℃～25℃
		湿 度	30～90%	結露なし
		雰囲気	腐食性ガス、可燃性ガス、粉塵・じんあいのなきこと	
	定格出力容量		3kVA／2100W	
	通常給電方式		インバータ給電方式	省エネモード付き（注1）
交流入力	相 数		単相2線	
	電 圧		100V	+38%～-40%（注2）
	周 波 数		50／60Hz	±5%以内
	入力容量		3kVA	
交流出力	相 数		単相2線	
	出力電圧		100V	±3%以内
	バックアップ時間		6分（2100W負荷時）	充電完了25℃初期特性
	周 波 数		50／60Hz	±0.1%（自走時）
	最大定格電流		30A	
	定格負荷力率		0.7遅れ	0.6～1.0遅れ
	切換時間		無瞬断切換	
	電圧波形歪率		3%以内	
内蔵バッテリー	バッテリー電圧		定格36V、浮動充電電圧：41Vdc±0.5Vdc、放電終止28.8V	
	バッテリー充電時間		24時間にて満充電	
	バッテリー定格及び寿命		12V-7.2Ah-3S×5P（UPS本体のみ） 25℃-5年（10度半減則に従う）、35℃-2.5年、40℃-1年9ヶ月	

（注1）省エネモード：入力電圧が安定している時は、省エネ運転となります。
（注2）負荷率100%時は、80Vに下がるとバッテリーによるバックアップ運転が開始されます。
60%以下の負荷時は、入力電圧が60%に下がるまでバックアップ運転が行われず、出力電圧100Vをキープします。

A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

	項 目		仕 様	備 考
その他	冷却方式		風冷	
	騒 音		47dB	
	外形寸法		154W × 640D × 478H	
	質 量		48kg	
	製品寿命		25℃-7年	
	発生熱量		430W	
	換気量		2.1m³／h	
	RS-232C インタフェース	D-sub9ピン（UPS側メスコネクタ）、オプションボードとの併用可		


UPS形式	ECE2P-U10030L
-------	---------------

☐	
☐	
☐	

調査 CHECKED BY 沖 崎 05 4.26	設計 DESIGNED BY 清 田 05 4.26	仕様 7K3H8777 - 4
---------------------------------	----------------------------------	--------------------

A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

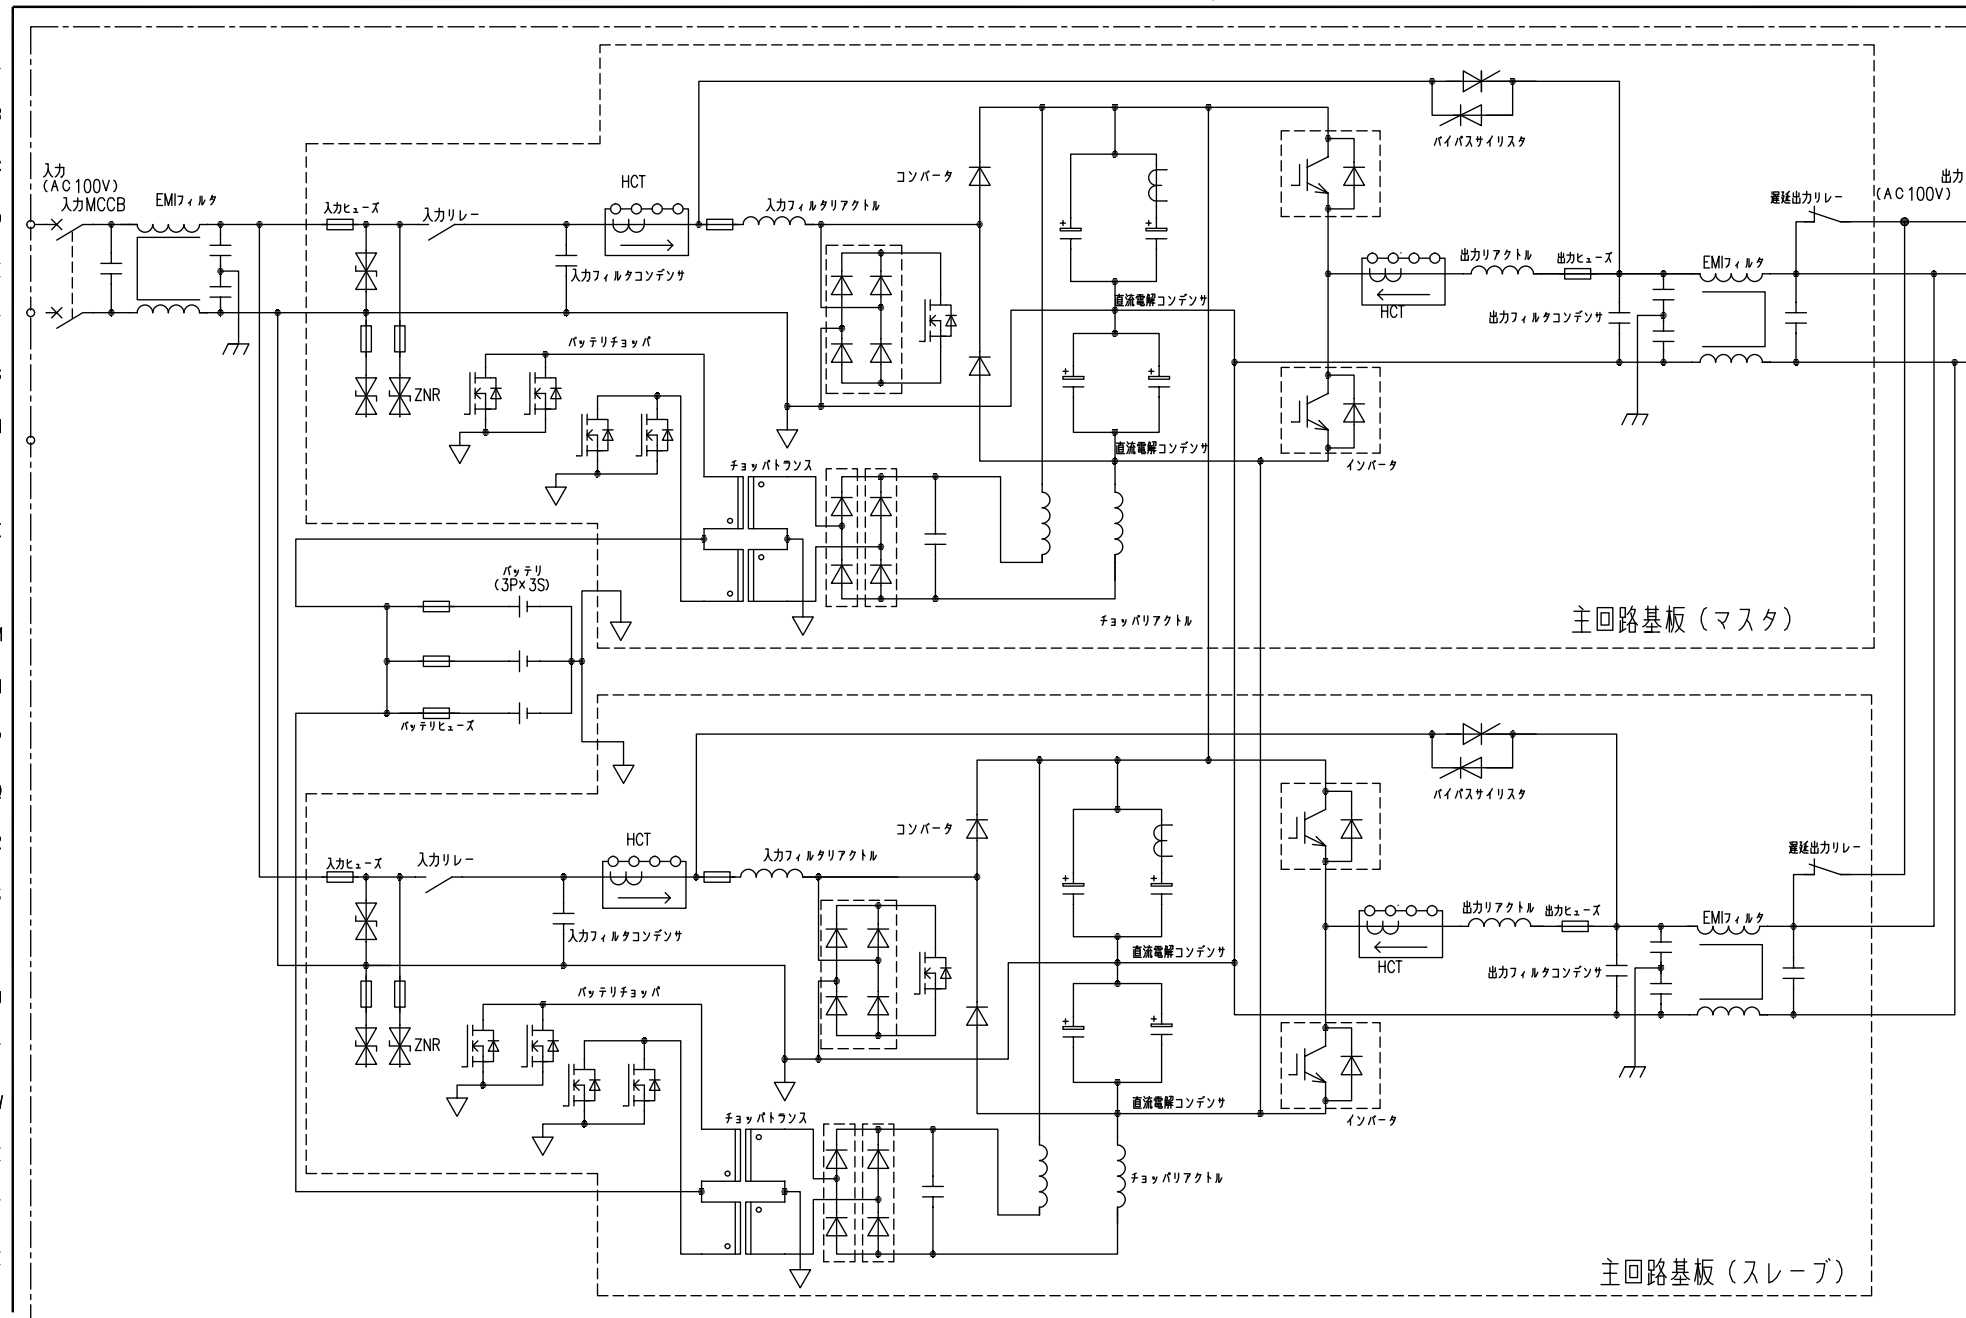


○		
○		
○		

TMEIC TMEIC Corporation

調査 CHECKED BY 沖崎 05 4.26	設計 DESIGNED BY 清田 05 4.26	UPSシステム単線結線図 7K3H8777 -5
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

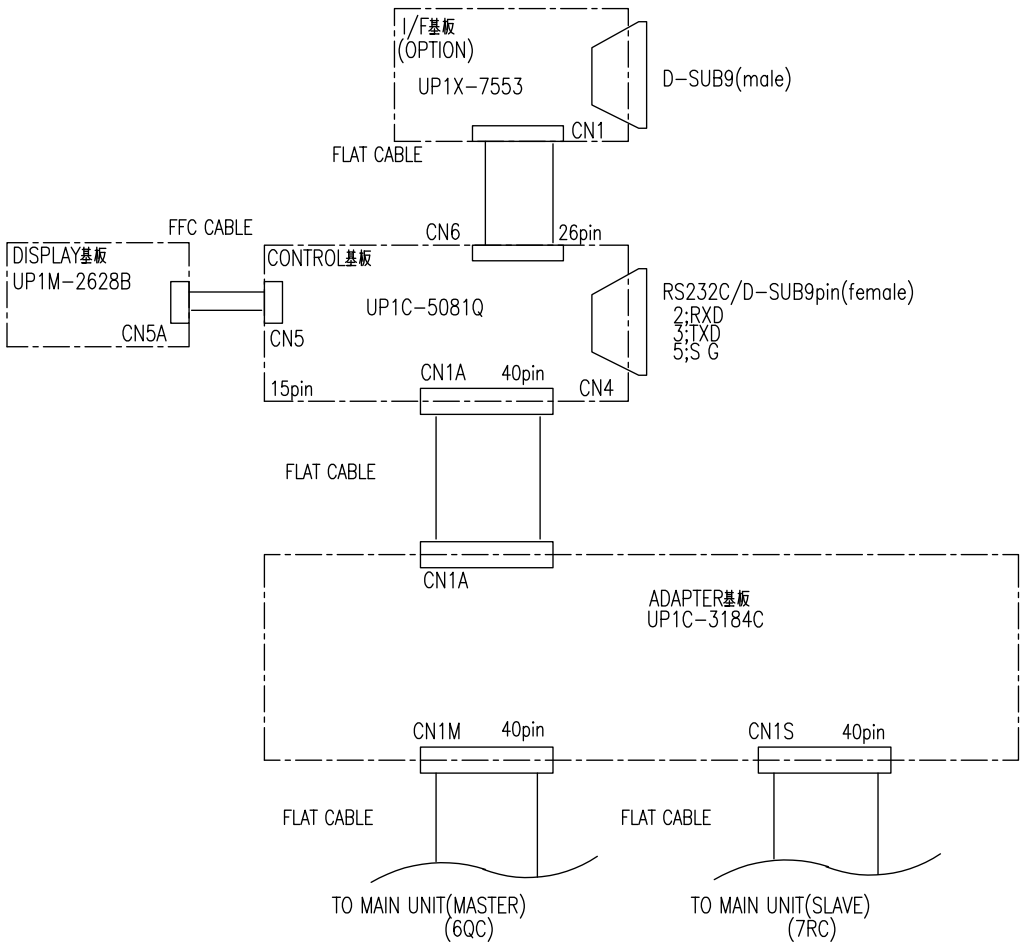

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z


○	
○	
○	

調査 CHECKED BY 沖 崎 05 4.26	設計 DESIGNED BY 清 田 05 4.26	制御回路 7K3H8777 - 6
---------------------------------	----------------------------------	----------------------

A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

UPS本体

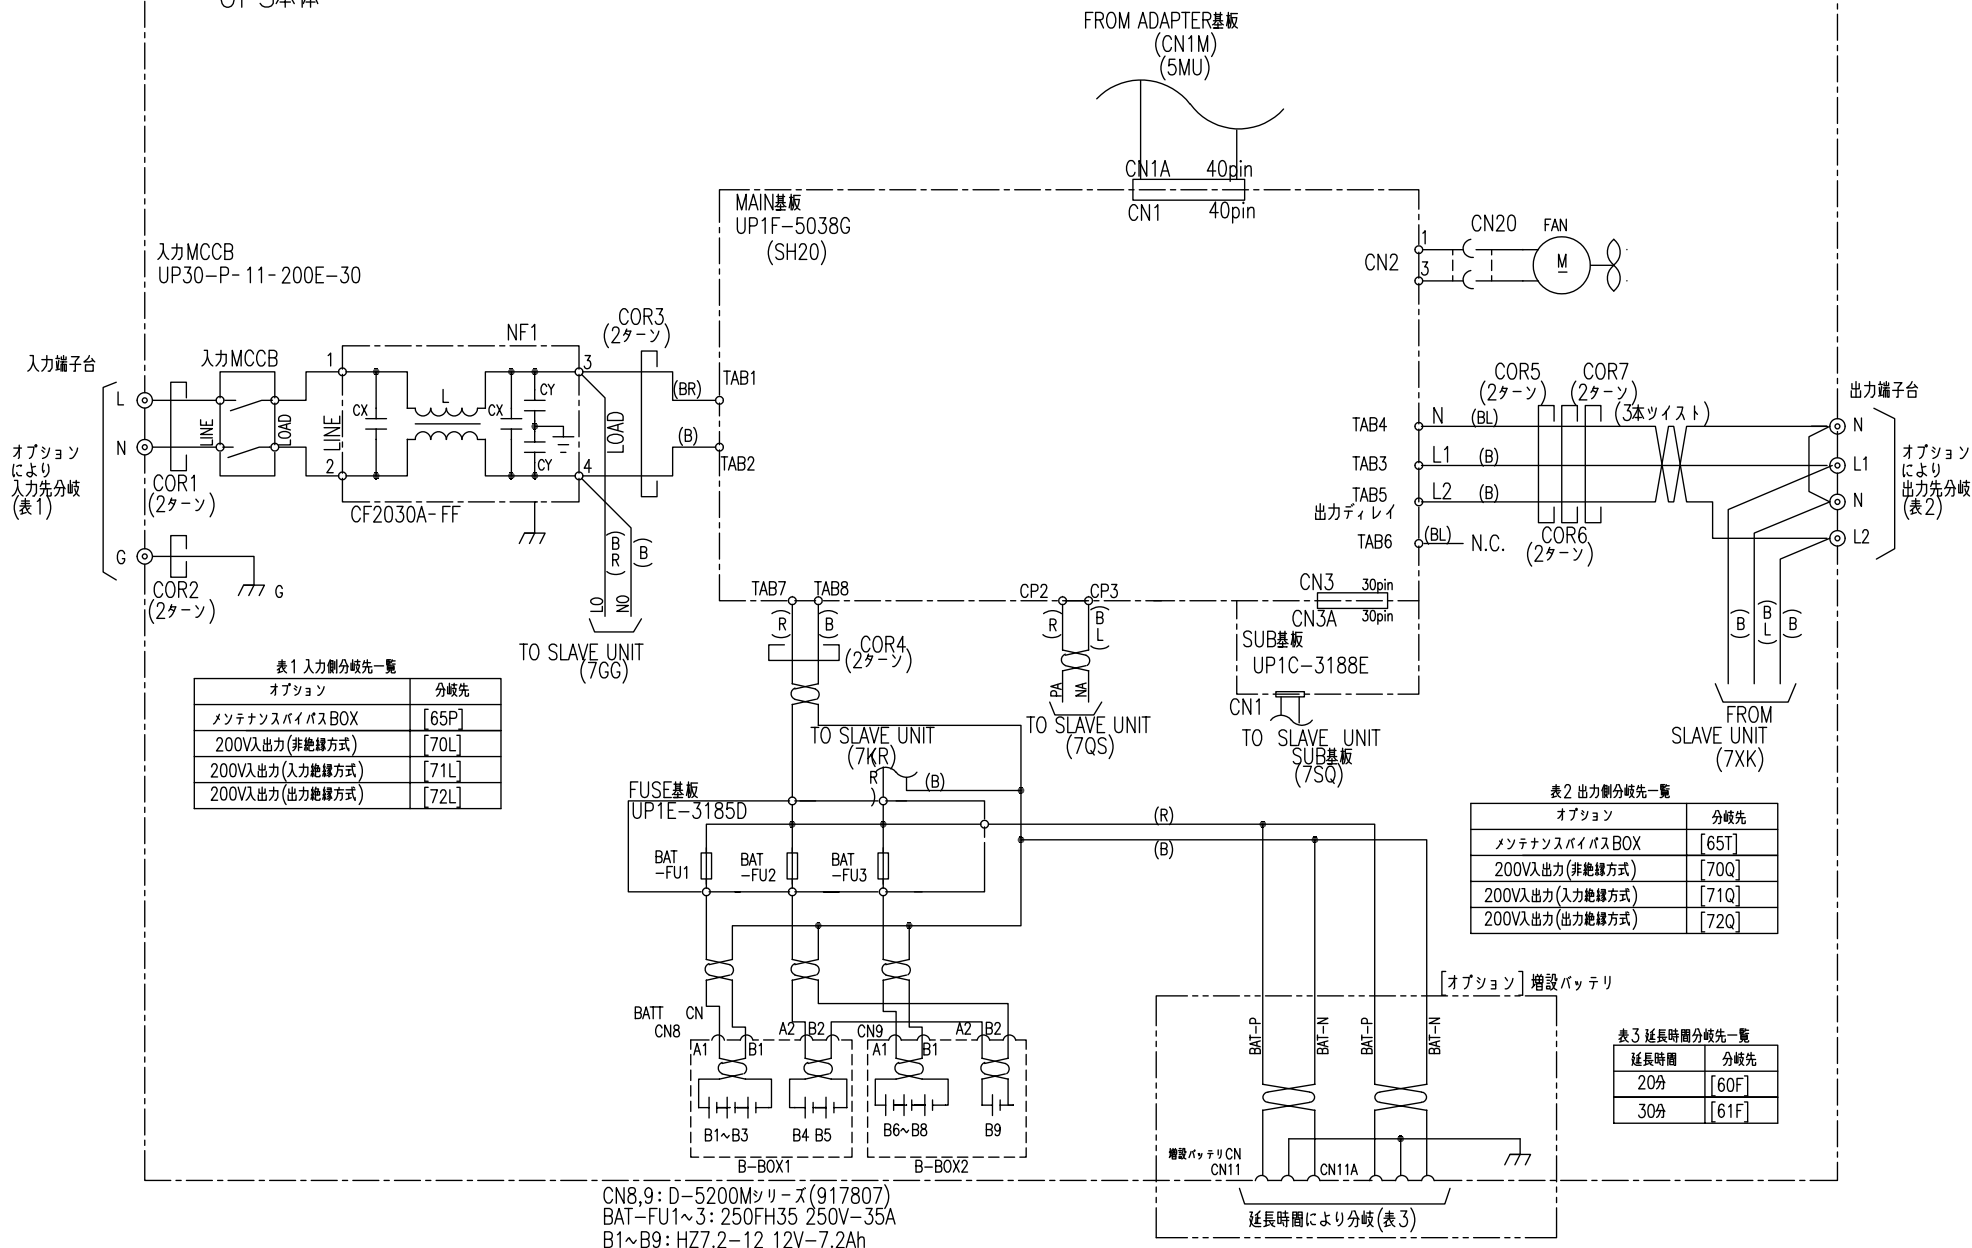


TMEIC TMEIC Corporation

調査 CHECKED BY 沖崎 05 4.26	設計 DESIGNED BY 清田 05 4.26	主回路(MASTER) 7K3H8777-8
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z


A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

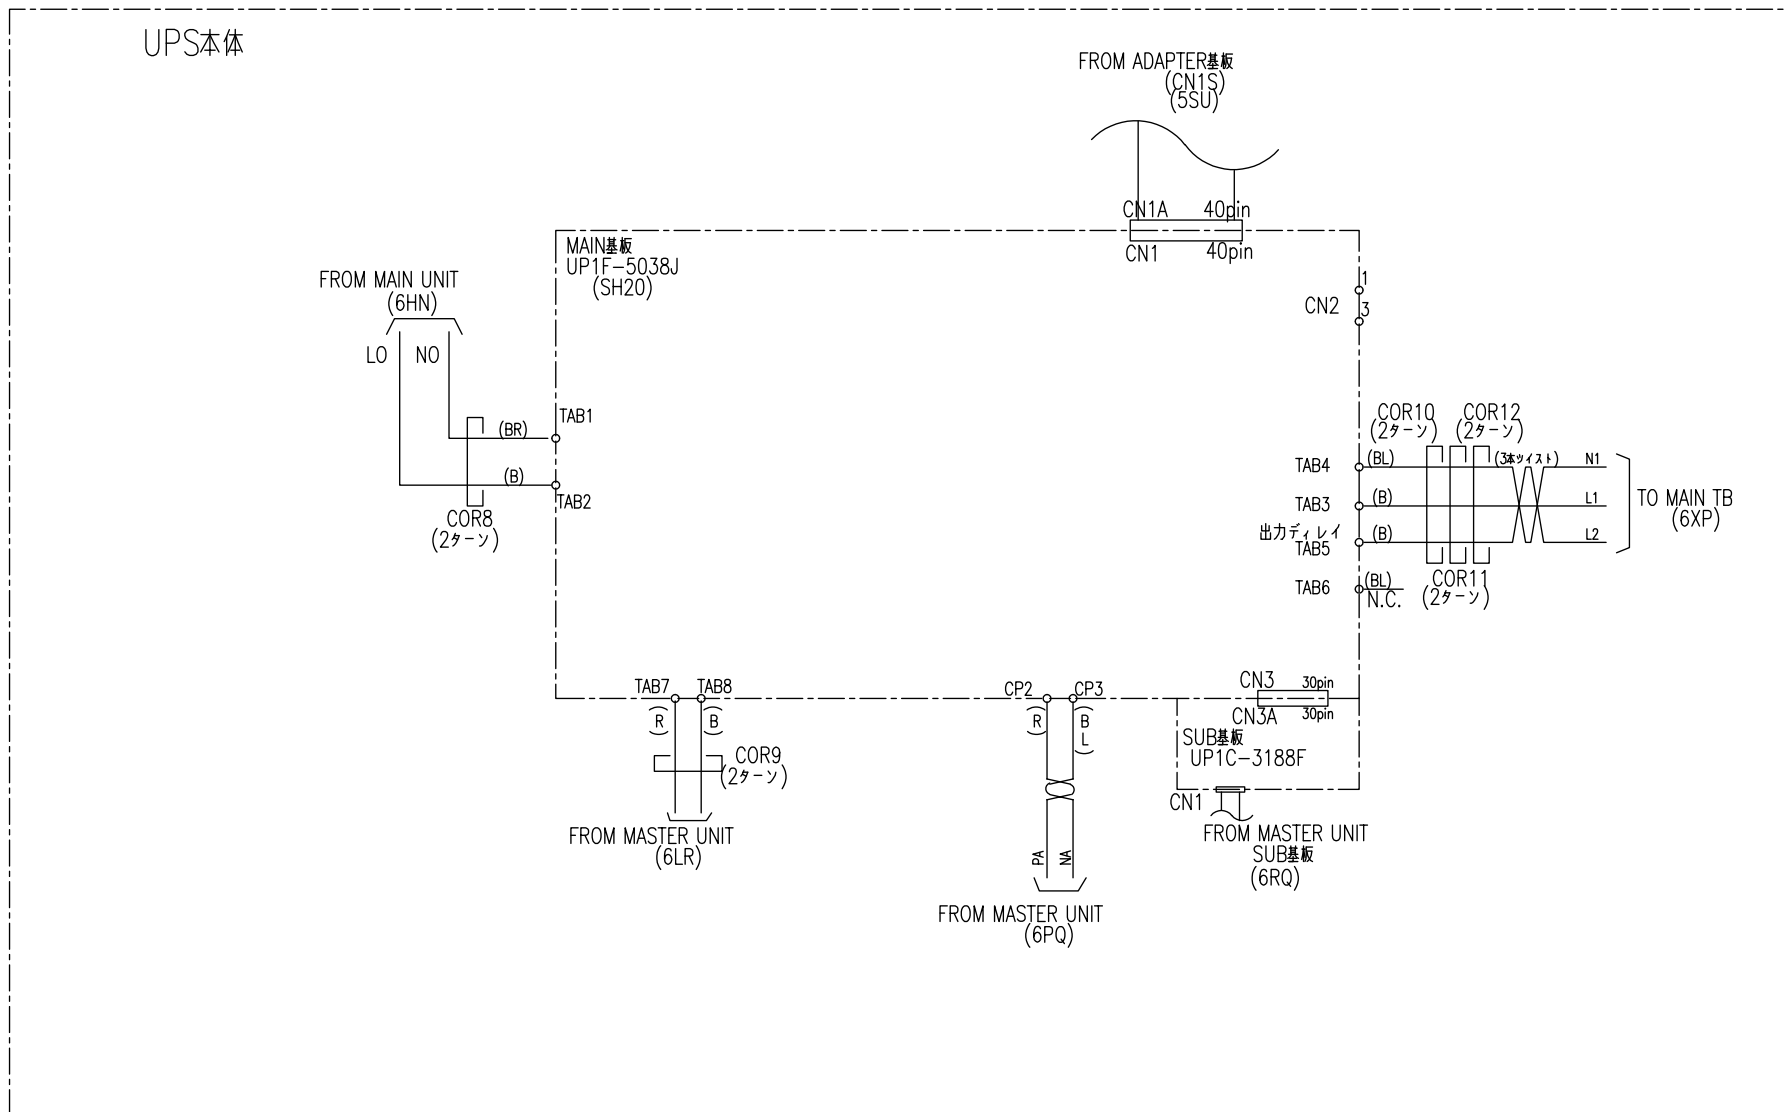

○	
○	
○	

TMEIC TMEIC Corporation

調査 CHECKED BY 沖 崎 05 4.26	設計 DESIGNED BY 清 田 05 4.26	主回路 (SLAVE) 7K3H877 -9
---------------------------------	----------------------------------	---------------------------

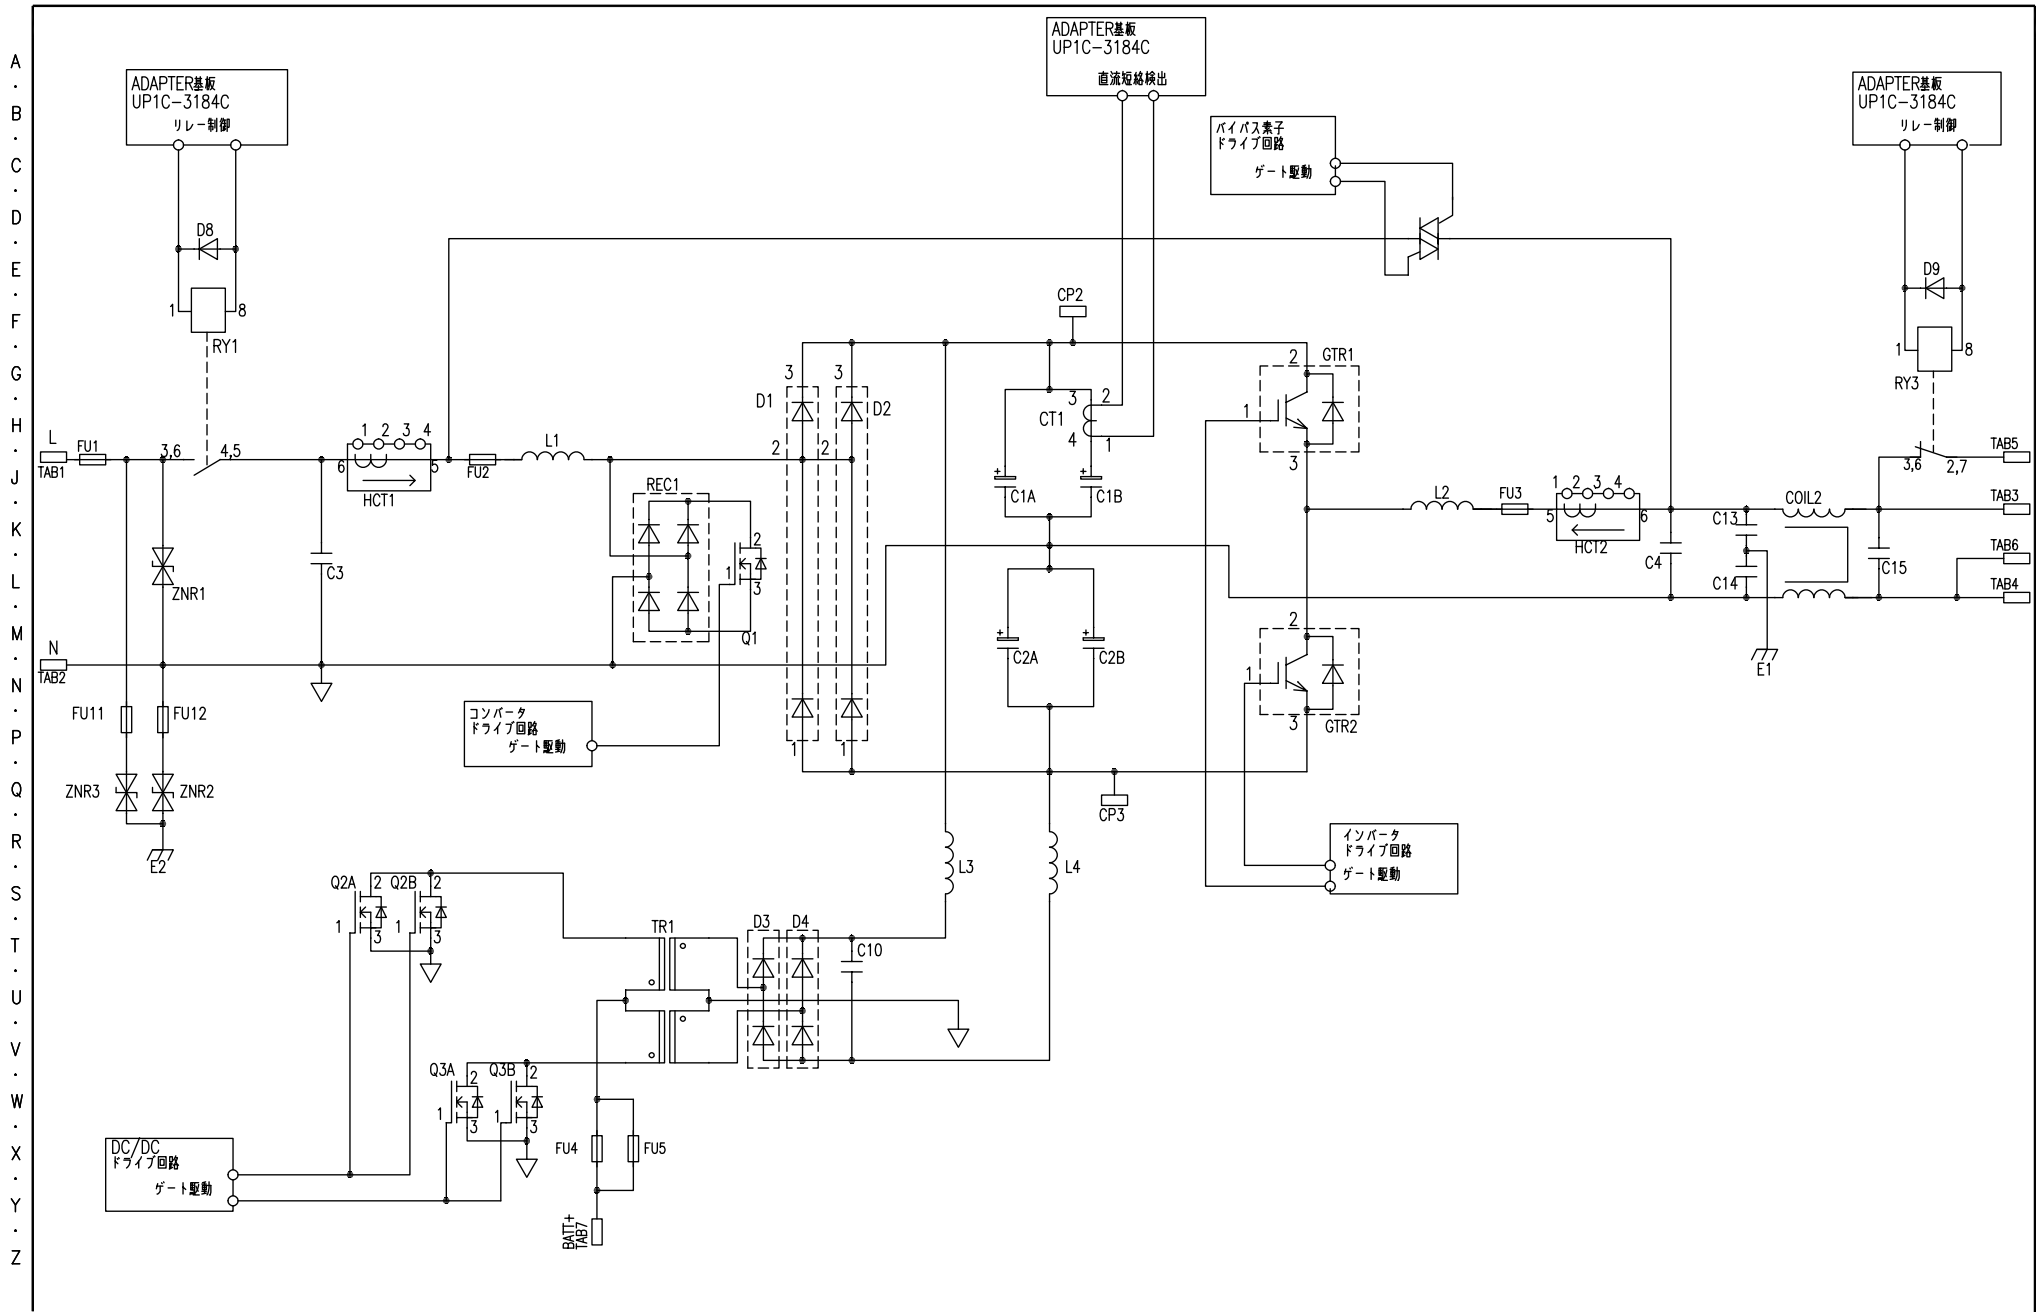


○	
○	
○	

TMEiC TMEiC Corporation

調査 CHECKED BY 沖 崎 05 4.26	設計 DESIGNED BY 清 田 05 4.26	MAIN基板 7K3H8777 - 30
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

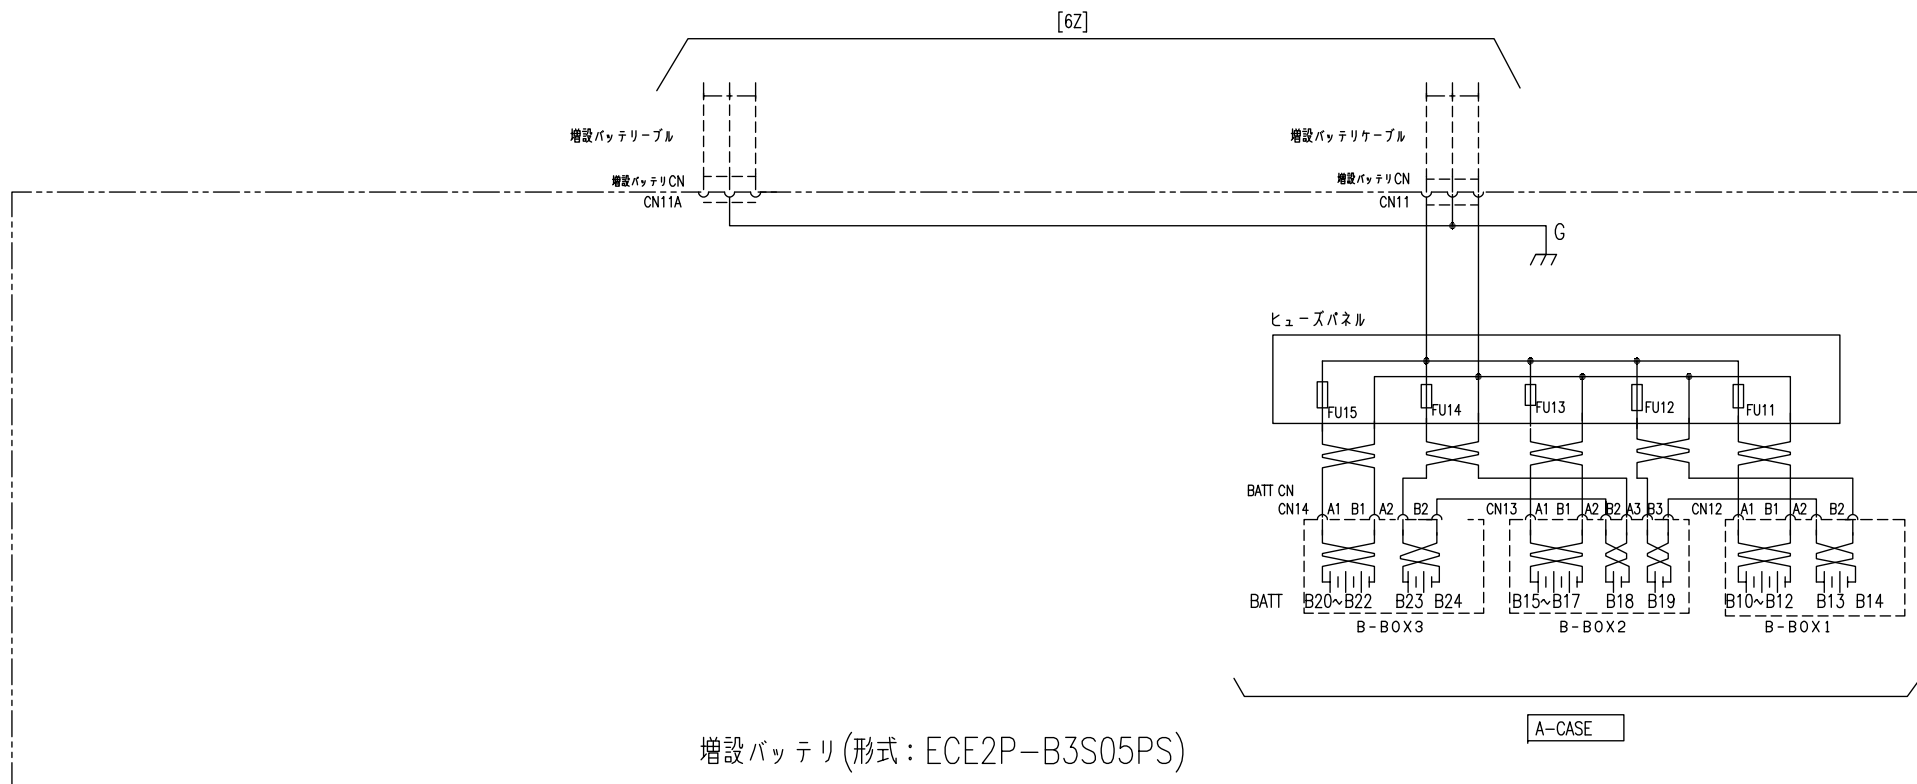


CN8-10: D-5200Mシリーズ(917807)
FU11~15: 250FH35 250V-35A
B10~B24: HZ7.2-12 12V-7.2Ah

システム形式: ECE2P-U10030LB2


調査 CHECKED BY 沖崎	設計 DESIGNED BY 清田	増設バッテリー(20分)
05. 07. 29	05. 07. 29	7K3H8777 -60

TMEIC TMEIC Corporation



A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

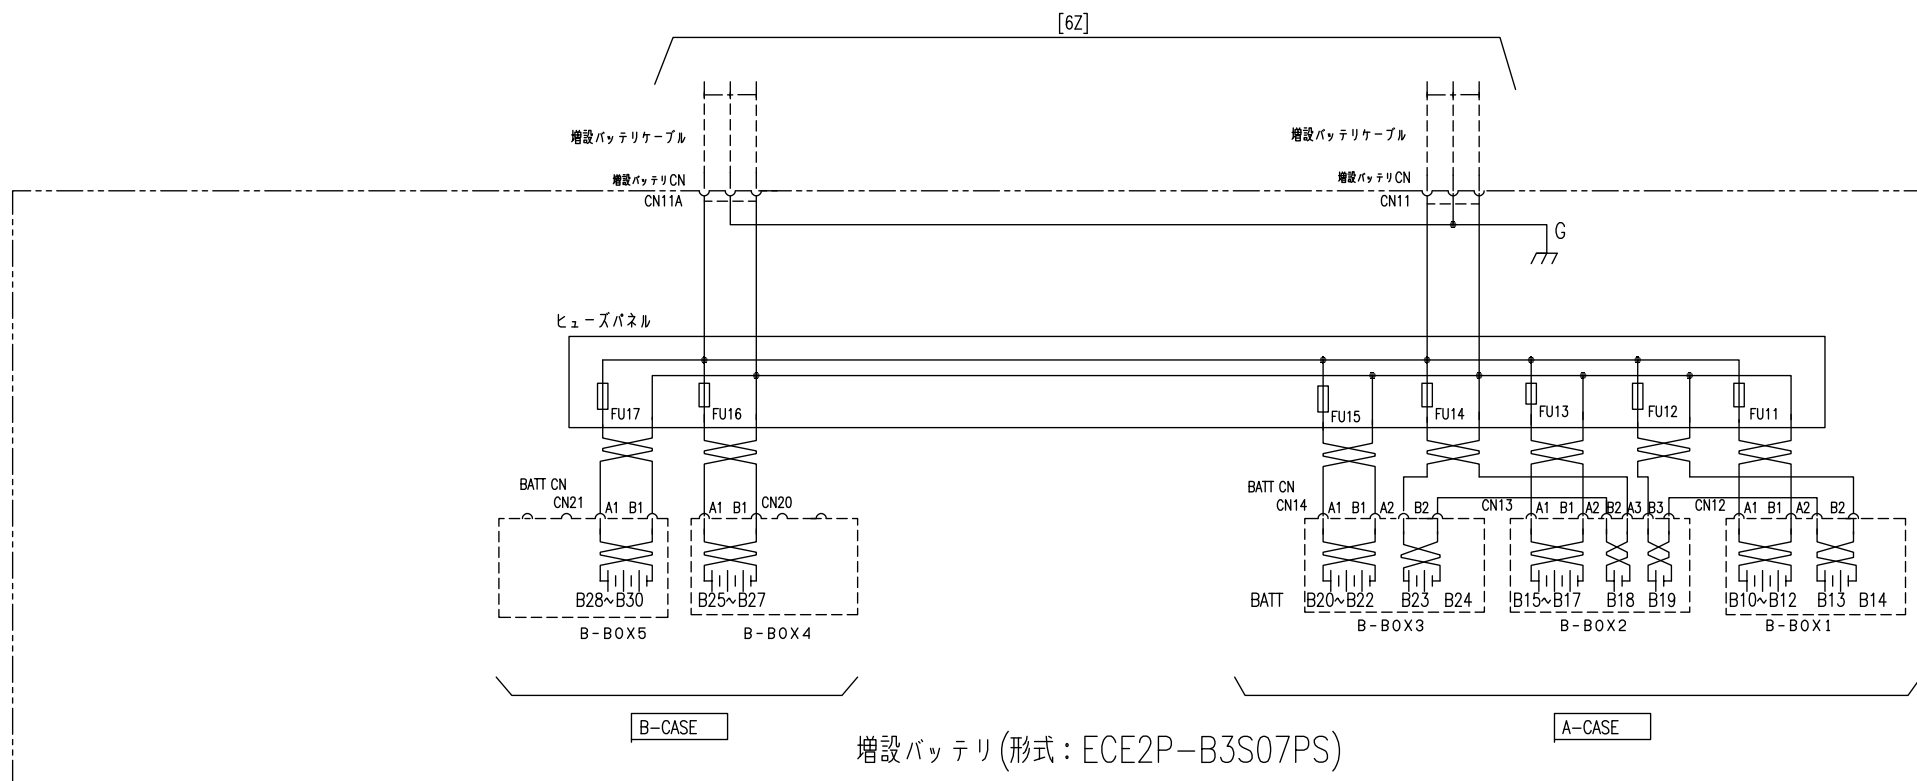


増設バッテリー (形式: ECE2P-B3S07PS)

CN12~14,20,21: D-5200Mシリーズ(917807)
FU11~17: 250FH35 250V-35A
B10~B30: HZ7.2-12 12V-7.2Ah




システム形式: ECE2P-U10030LB3

調査 CHECKED BY 沖崎	設計 DESIGNED BY 清田	増設バッテリー (30分)
05. 07. 29	05. 07. 29	7K3H8777 -61

TMEIC TMEIC Corporation




常用⇄待機周の操作は、インバータLED消灯
かつ出力LED点灯の時だけ行ってください。

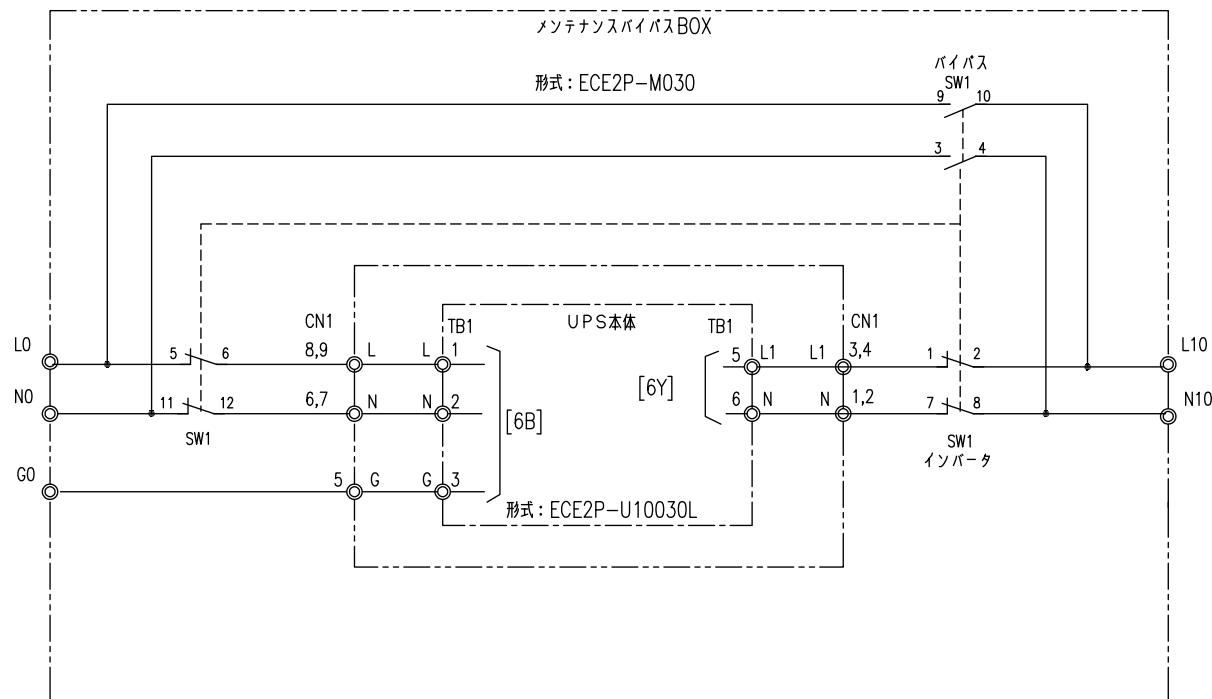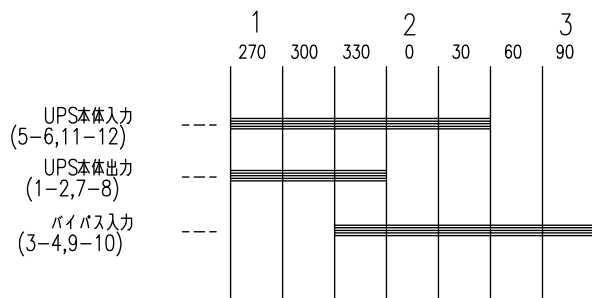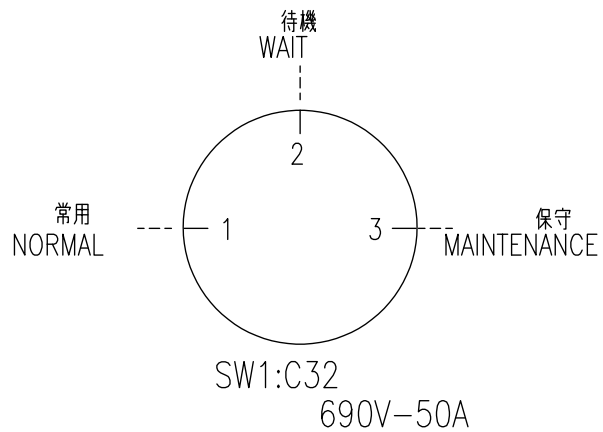


システム形式：ECE2P-U10030LMBK

調査 CHECKED BY 沖崎	設計 DESIGNED BY 清田	メンテナンスバイパスBOX
05. 07. 29	05. 07. 29	7K3H8777 -65



オプション形式：ECE2P-T3030AA(200V出力)
ECE2P-TA030AA(200/100V出力)
ECE2P-T0030AA(100V出力)

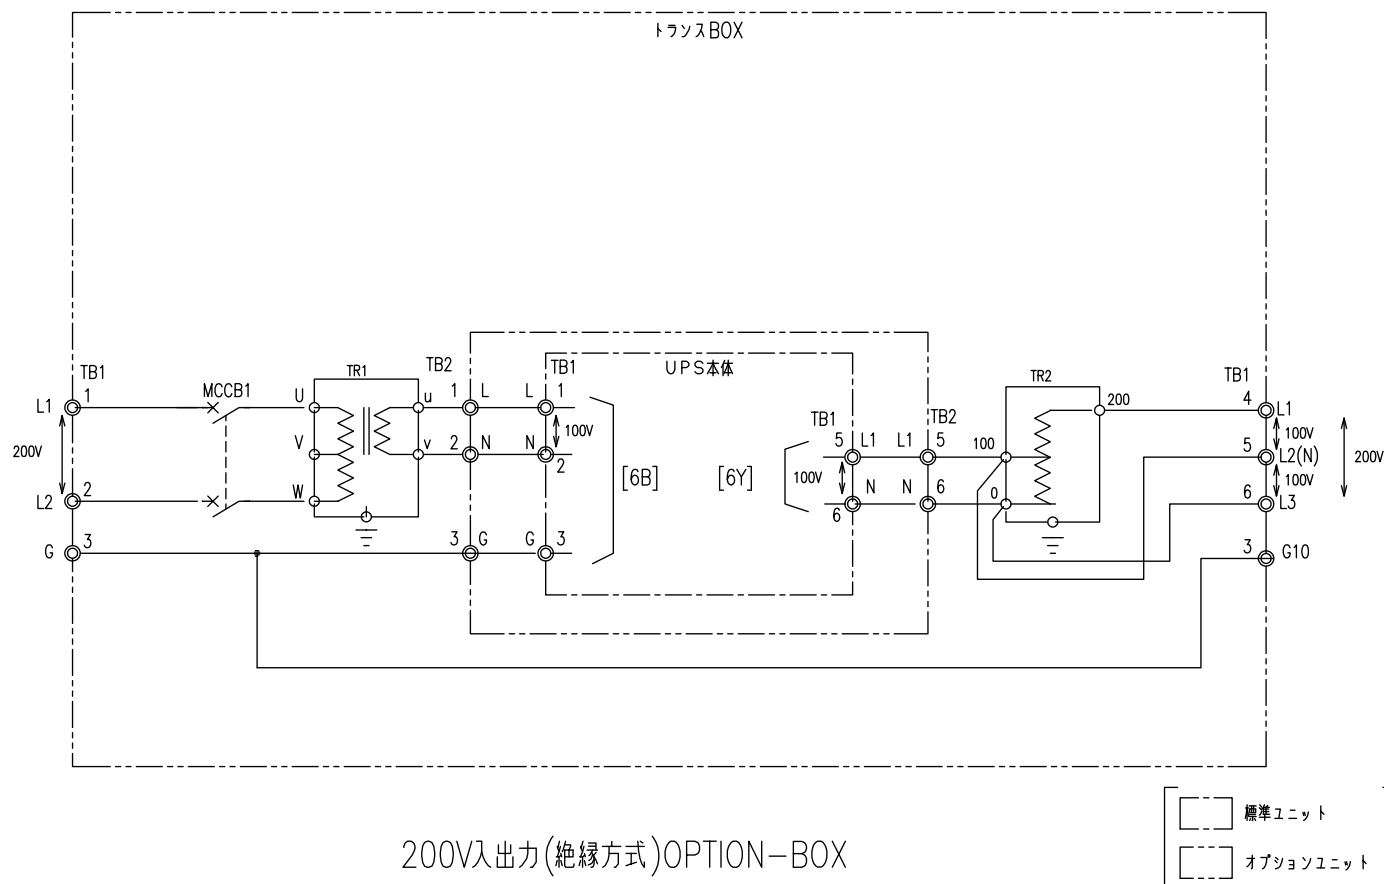


ECE2P-T3030IA(200V出力)
 オプション形式: ECE2P-TA030IA(200/100V出力)
 ECE2P-T0030IA(100V出力)


○	
○	
○	

TMEIC TMEIC Corporation

調査 CHECKED BY 沖崎	設計 DESIGNED BY 清田	200V入出力(入力絶縁方式)
05. 07. 29	05. 07. 29	7K3H8777 -71

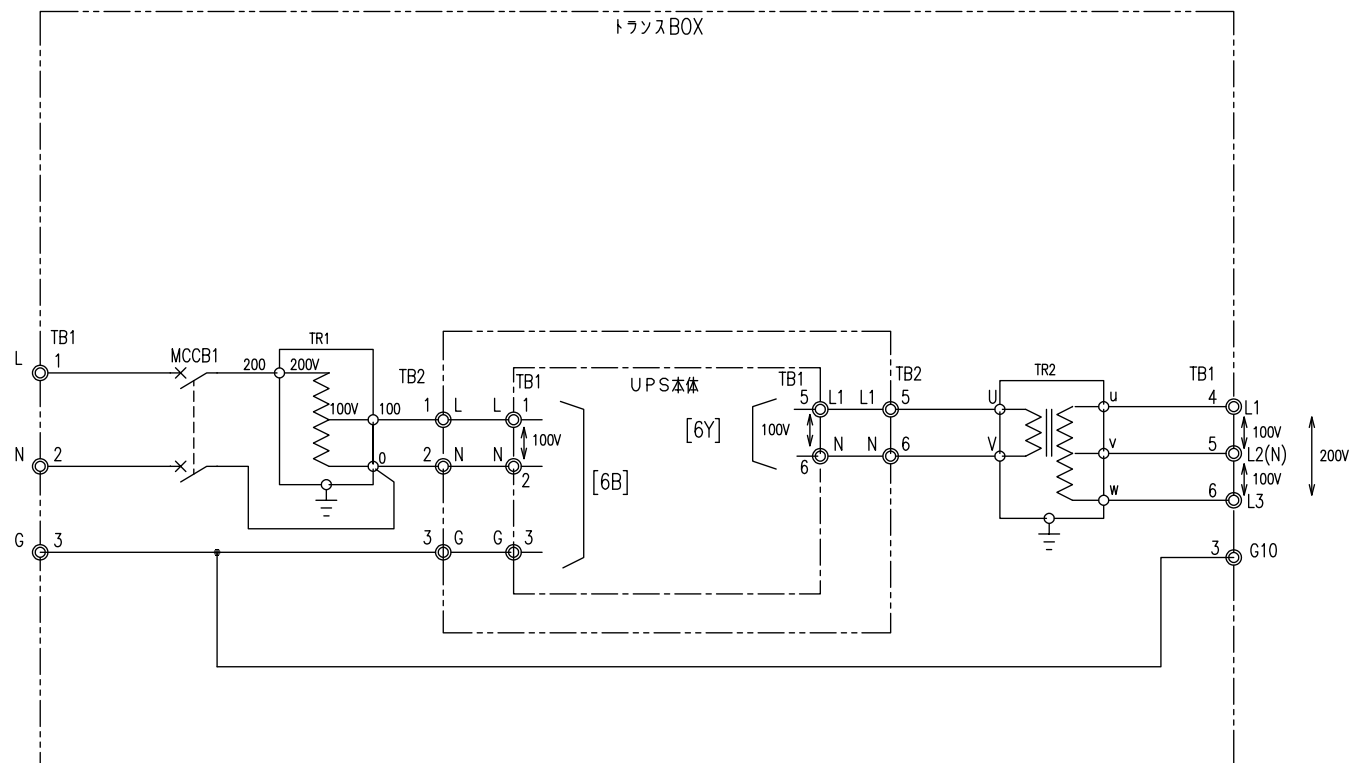

200V入出力(出力絶縁方式)OPTION-BOX




ECE2P-T3030AI(200V出力)
オプション形式: ECE2P-TA030AI(200/100V出力)
ECE2P-T0030AI(100V出力)

○	
○	
○	

TMEIC TMEIC Corporation

調査 CHECKED BY 沖崎	設計 DESIGNED BY 清田	200V入出力(出力絶縁方式)
05. 07. 29	05. 07. 29	7K3H8777 -72

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

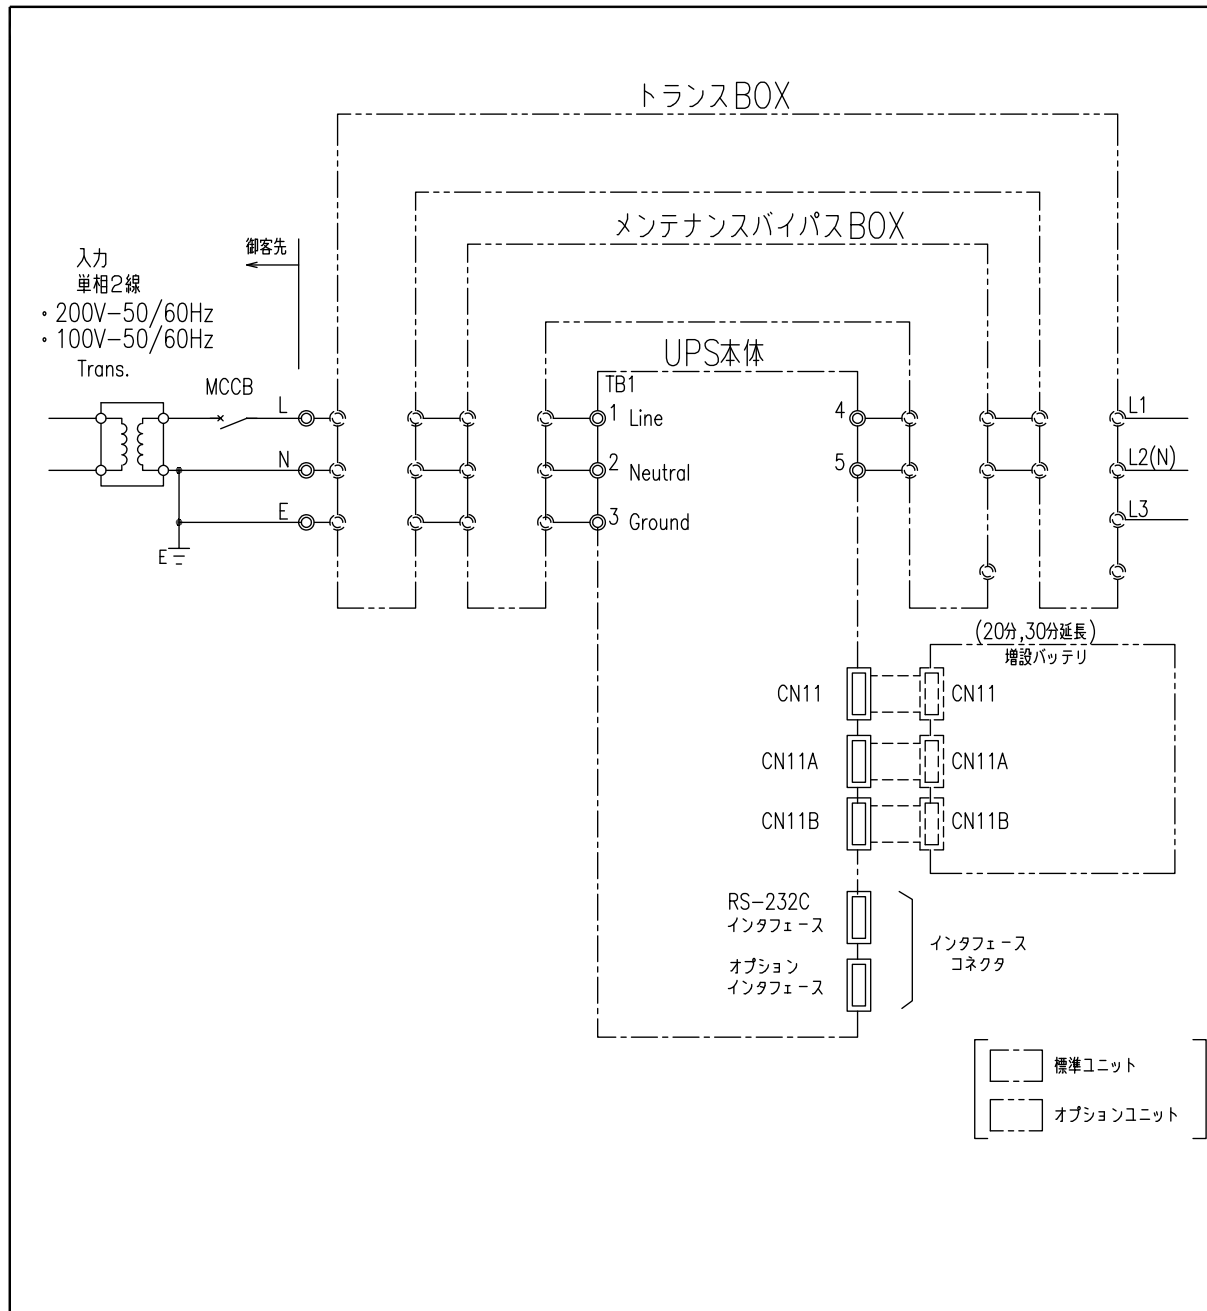

出力(50/60Hz)

	端子台番号	出力電圧
UPS本体		
標準(単相2線100V入出力)	L1-L2	100V
トランスBOX(200V入出力オプション)付属		
単相2線200V出力	L1-L3	200V
単相3線200/100V出力	L1-L2	100V
	L2-L3	100V
	L1-L3	200V
単相2線100V出力	L1-L2	100V

RS232Cインタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号の方向	コネクタの形状
1	?	未接続	?	装置例 D-SUB: メスインチネジ
2	RXD	受信データ	コンピュータ→UPS	
3	TXD	送信データ	コンピュータ→UPS	
4	DTR *	データ端末レディ	コンピュータ→UPS	
5	GND	信号グラウンド	?	
6	DSR *	データセットレディ	コンピュータ→UPS	
7	RTS *	通信要求	コンピュータ→UPS	
8	CTS *	通信可	コンピュータ→UPS	
9	?	未接続	?	

* UPS内部ではDTR・DSR・RTS・CTSの制御線は使用しません
(RXD・TXD・GNDのみの使用となります)

TMEIC TMEIC Corporation

調査 CHECKED BY 沖崎	設計 DESIGNED BY 清田	外部インターフェース
05. 07. 29	05. 07. 29	7K3H8777 -85

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

UPS本体

DEVICE NO.	3kVA
MCCB	UP30-P-11-200E-30 (AC250V-30A)
NF1	CF2030A-FF (AC250V-30A)
BAT-FU1~3	250FH35 (35A)
MASTER-FUSE SLAVE-FUSE	250FH35 (35A)
FAN1,FAN2	9G1224H102 (5.28W)
CN8,CN9	D-5200Mシリーズ(917807)
B1-9	HZ7.2-12
COR1-12	MSFC13KEX
MAIN基板 (MASTER側)	UP1F-5038G
MAIN基板 (SLAVE側)	UP1F-5038J
CONTROL基板	UP1C-5081Q
ADAPTER基板	UP1C-3184C
SUB基板 (MASTER側)	UP1C-3188E
SUB基板 (SLAVE側)	UP1C-3188F
DISPLAY基板	UP1M-2628B
FUSE基板	UP1E-3185D
MAIN TB	JTP30-10
I/F基板 (OPTION)	UP1X-7553

[オプション] 増設バッテリー (20分)

DEVICE NO.	形式
FU11-15	250FH35
CN12-14	D-5200Mシリーズ(917807)
B10-24	HZ7.2-12

[オプション] 増設バッテリー (30分)

DEVICE NO.	形式
FU11-17	250FH35
CN12-14,20,21	D-5200Mシリーズ(917807)
B10-30	HZ7.2-12

[オプション] メンテナンスバイパスBOX

DEVICE NO.	形式
SW1	C32

[オプション] 200V入出力

DEVICE NO.	形式
MCCB1	UP30-P-11-200E-30

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

☐	
☐	
☐	

調査 CHECKED BY 沖崎 05 6.29	設計 DESIGNED BY 清田 05 6.29	部品表 7K3H8777 - 95
--------------------------------	---------------------------------	----------------------

展開接続図 SCHEMATIC DIAGRAMS

御注文主 CUSTOMER _____

製 番 JOB NO. _____

LITTLE STAR ECE2P シリーズ

標準 単相2線-100V入出力-5kVA
バックアップ：10分(2300W),6分(3500W)
オプション 増設バッテリー20分,30分
メンテナンスバイパスBOX
単相2線-200V入力-単相3線200V/100V出力

TMEiC TMEIC Corporation

承認 APPROVED BY 中島 05 4. 27	調査 CHECKED BY 沖崎 05 4. 26	設計 DESIGNED BY 清田 05 4. 26	ECE2P-U10050L	変更記号 REV. MARK
区分			7K3H8778 - 1	Q
F 保管 REGISTERED				

ページ PAGE	変更順記号 REV.	題 目 TITLE	ページ PAGE	変更順記号 REV.	題 目 TITLE	ページ PAGE	変更順記号 REV.	題 目 TITLE	ページ PAGE	変更順記号 REV.	題 目 TITLE
1	Q	表紙	26			51			76		
2	Q	目次	27			52			77		
3	Q	展開接続図の読み方	28			53			78		
4	Q	仕様	29			54			79		
5	Q	UPSシステム単線結線図	30	Q	MAIN基板	55			80		
6	Q	制御回路	31	Q	FLT基板	56			81		
7			32			57			82		
8	Q	主回路(MASTER)	33			58			83		
9	Q	主回路(SLAVE)	34			59			84		
10			35			60	Q	増設バッテリー(20分)	85	Q	外部インターフェイス
11			36			61	Q	増設バッテリー(30分)	86		
12			37			62			87		
13			38			63			88		
14			39			64			89		
15			40			65	Q	メンテナンスバイパスBOX	90		
16			41			66			91		
17			42			67			92		
18			43			68			93		
19			44			69			94		
20			45			70	Q	200V入出力(非絶縁方式)	95	Q	部品表
21			46			71	Q	200V入出力(入力絶縁方式)	96		
22			47			72	Q	200V入出力(出力絶縁方式)	97		
23			48			73			98		
24			49			74			99	Q	変更記録
25			50			75			100	Q	裏表紙


EDS00064

TMEiC TMEiC Corporation

調 査 CHECKED BY 沖 崎 05・4・26	設 計 DESIGNED BY 清 田 05・4・26	目次 7K3H8778 - 2
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

- 展開接続図上の表示説明
MCCBなどの器具及び接点の表現を示します。

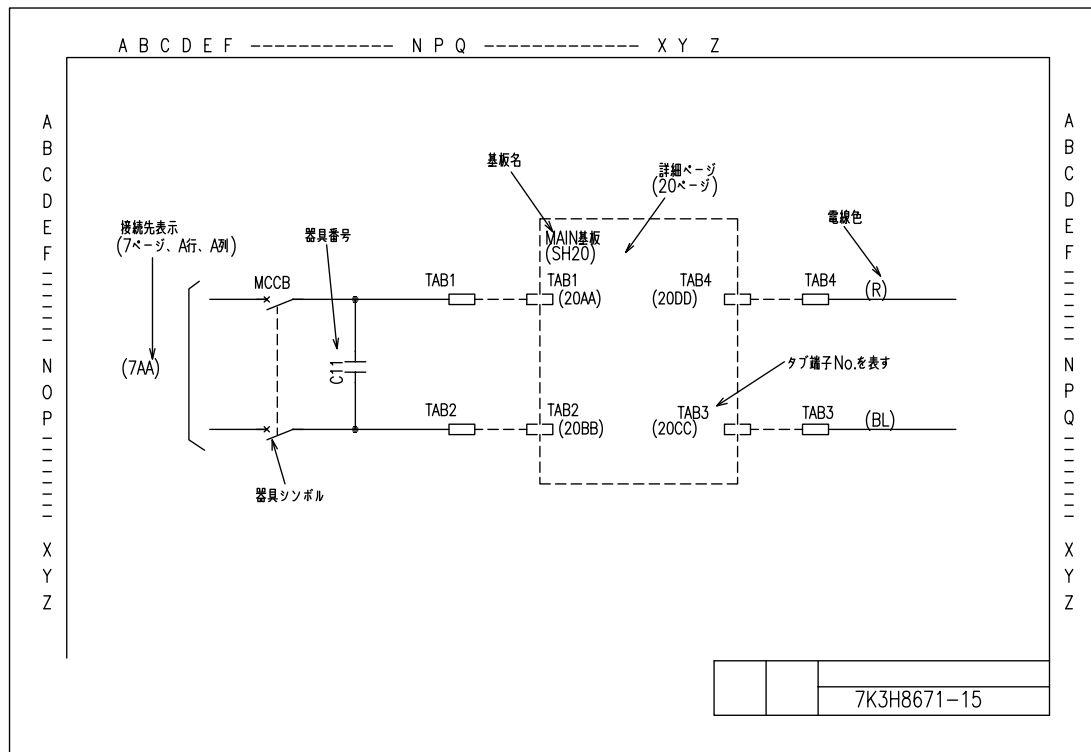

- 電線色
電線色は以下のように定められています。

BL: 黒色
R: 赤色
B: 青色
BR: 茶色
G: ハイ
O: オレンジ
P: モモ
W: 白色

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

○	
○	
○	

A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

	項 目	仕 様	備 考
一 般 事 項	周 囲 条 件	設置場所	屋内設置
		温 度	0℃～+40℃ 推奨 15℃～25℃
		湿 度	30～90% 結露なし
		雰囲気	腐食性ガス、可燃性ガス、粉塵・じんあいのなきこと
	定格出力容量		5kVA／3500W
交 流 入 力	通常給電方式		インバータ給電方式 省エネモード付き（注1）
	相 数	単相2線	
	電 圧	100V	+38%～－40%（注2）
	周 波 数	50／60Hz	±5%以内
	入力容量		5kVA
交 流 出 力	相 数	単相2線	
	出力電圧		100V ±3%以内
	バックアップ時間	6分（3500W負荷時）	充電完了25℃初期特性
	周 波 数	50／60Hz	±0.1%（自走時）
	最大定格電流	50A	
	定格負荷力率	0.7遅れ	0.6～1.0遅れ
	切換時間	無瞬断切換	
	電圧波形歪率		3%以内
内 蔵 バ ッ テ リ	バッテリー電圧		定格 36V、浮動充電電圧：41Vdc±0.5Vdc、放電終止 28.8V
	バッテリー充電時間		24時間にて満充電
	バッテリー定格 及び寿命		12V－7.2Ah－3S×5P（UPS本体のみ） 25℃－5年（10度半減則に従う）、35℃－2.5年、40℃－1年 9ヶ月

（注1）省エネモード：入力電圧が安定している時は、省エネ運転となります。
（注2）負荷率100%時は、80Vに下がるとバッテリーによるバックアップ運転が開始されます。
60%以下の負荷時は、入力電圧が60%に下がるまでバックアップ運転が行われず、出力電圧100Vをキープします。

	項 目	仕 様	備 考
そ の 他	冷却方式	風冷	
	騒 音	47dB	
	外 形 寸 法	229W × 640D × 689H	
	質 量	82kg	
	製品寿命	25℃－7年	
	発生熱量	660W	
	換気量	3.5m ³ ／h	
	RS－232C インタフェース	D－sub9ピン（UPS側メスコネクタ）、オプションボードとの 併用可	


	項 目	仕 様	備 考
オ プ シ ョ ン	冷却方式	風冷	
	騒 音	47dB	
	外 形 寸 法	229W × 640D × 689H	
	質 量	82kg	
	製品寿命	25℃－7年	
	発生熱量	660W	
	換気量	3.5m ³ ／h	
	RS－232C インタフェース	D－sub9ピン（UPS側メスコネクタ）、オプションボードとの 併用可	

A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

UPS形式	ECE2P－U10050L
-------	---------------


☐	☐
☐	☐
☐	☐

調 査 CHECKED BY 沖 崎 05 4.26	設 計 DESIGNED BY 清 田 05 4.26	仕様 7K3H8778 - 4
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------



調査 CHECKED BY 沖崎 05.4.26	設計 DESIGNED BY 清田 05.4.26	UPSシステム単線結線図 7K3H8778-5
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------


A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

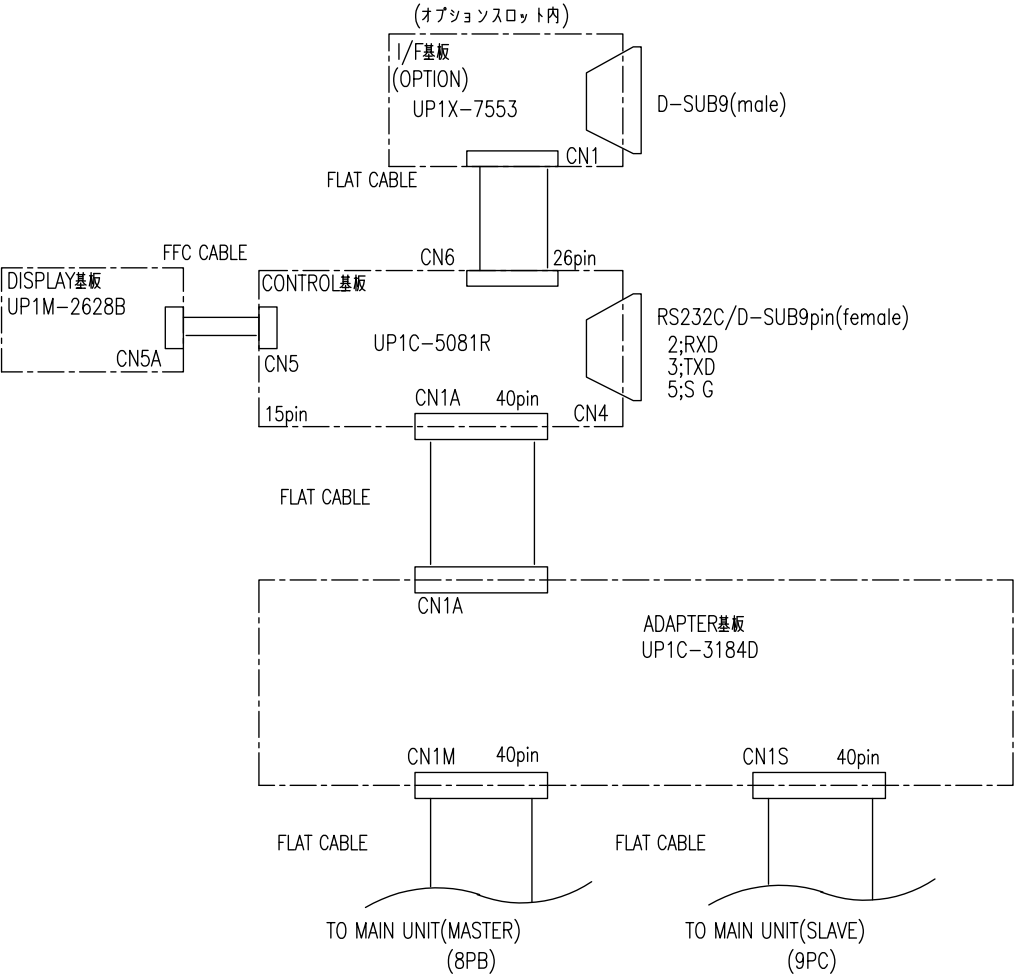

A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


○	
○	
○	

調査 CHECKED BY 沖 崎 05 4.26	設計 DESIGNED BY 清 田 05 4.26	制御回路 7K3H8778 - 6
---------------------------------	----------------------------------	----------------------



A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

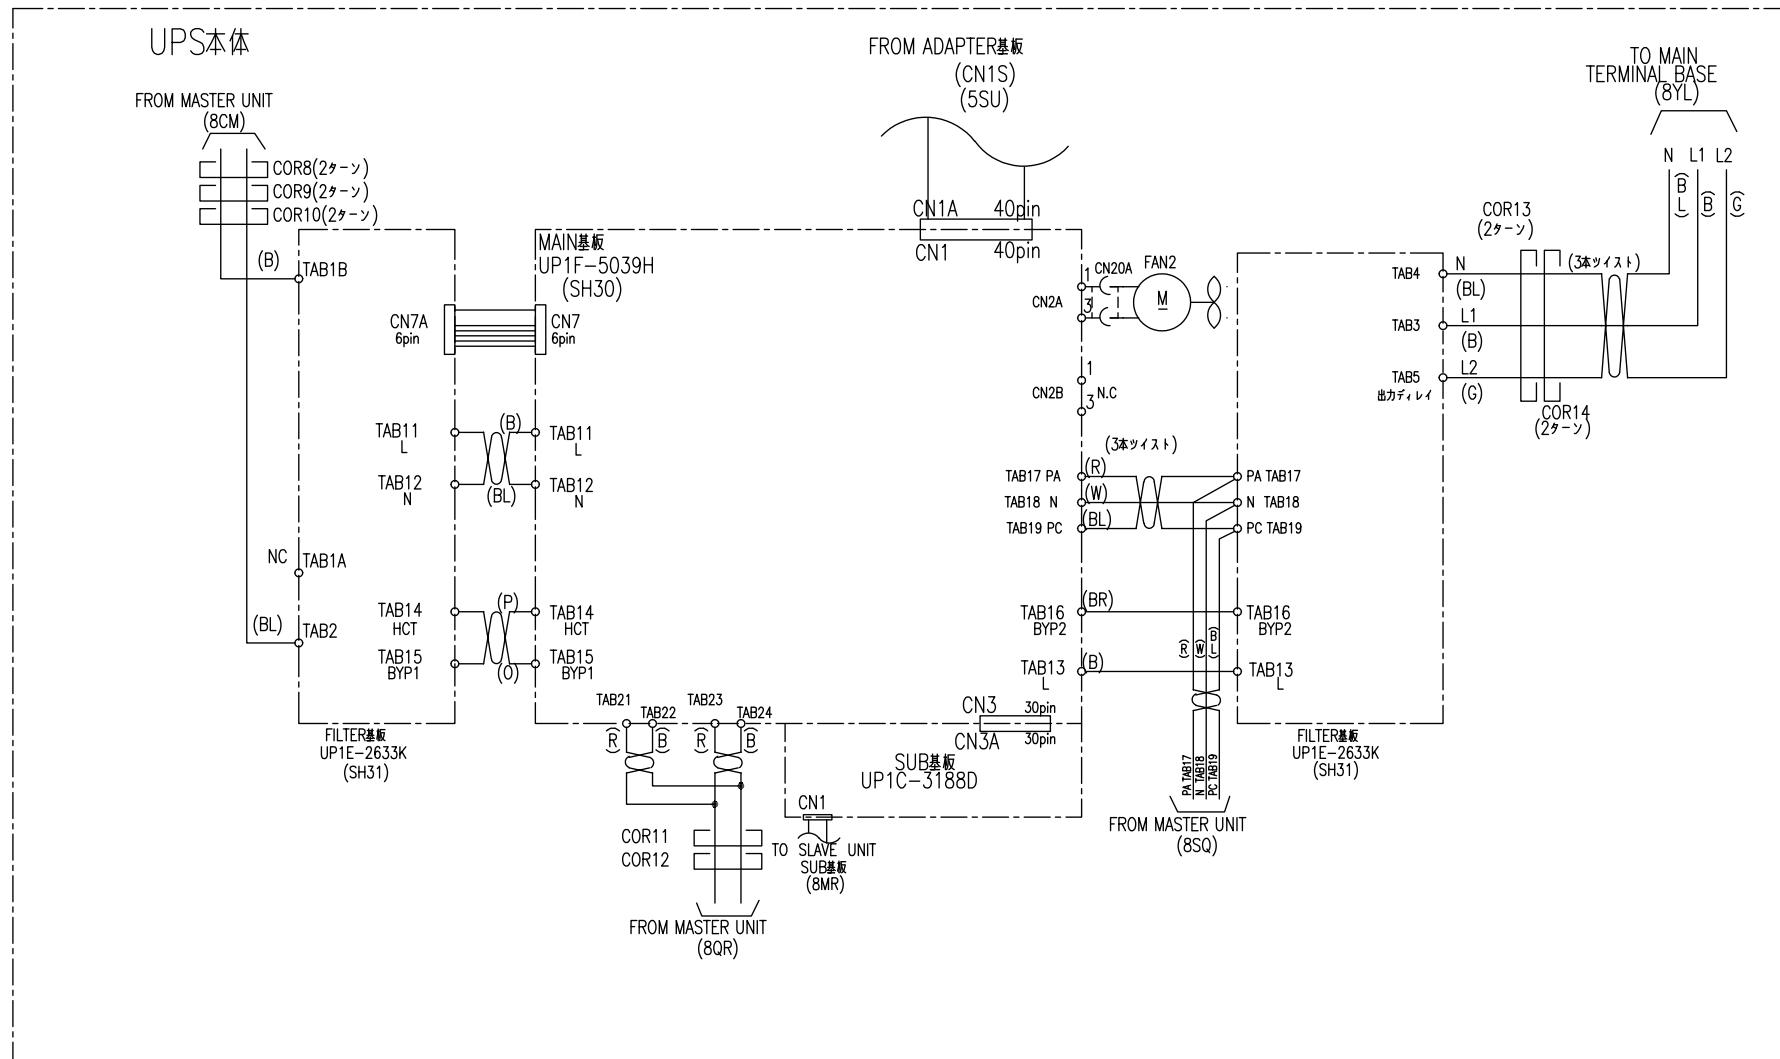

○	
○	
○	

TMEiC TMEiC Corporation

調査 CHECKED BY 沖崎 05 4.26	設計 DESIGNED BY 清田 05 4.26	主回路 (SLAVE) 7K3H8778 - 9
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

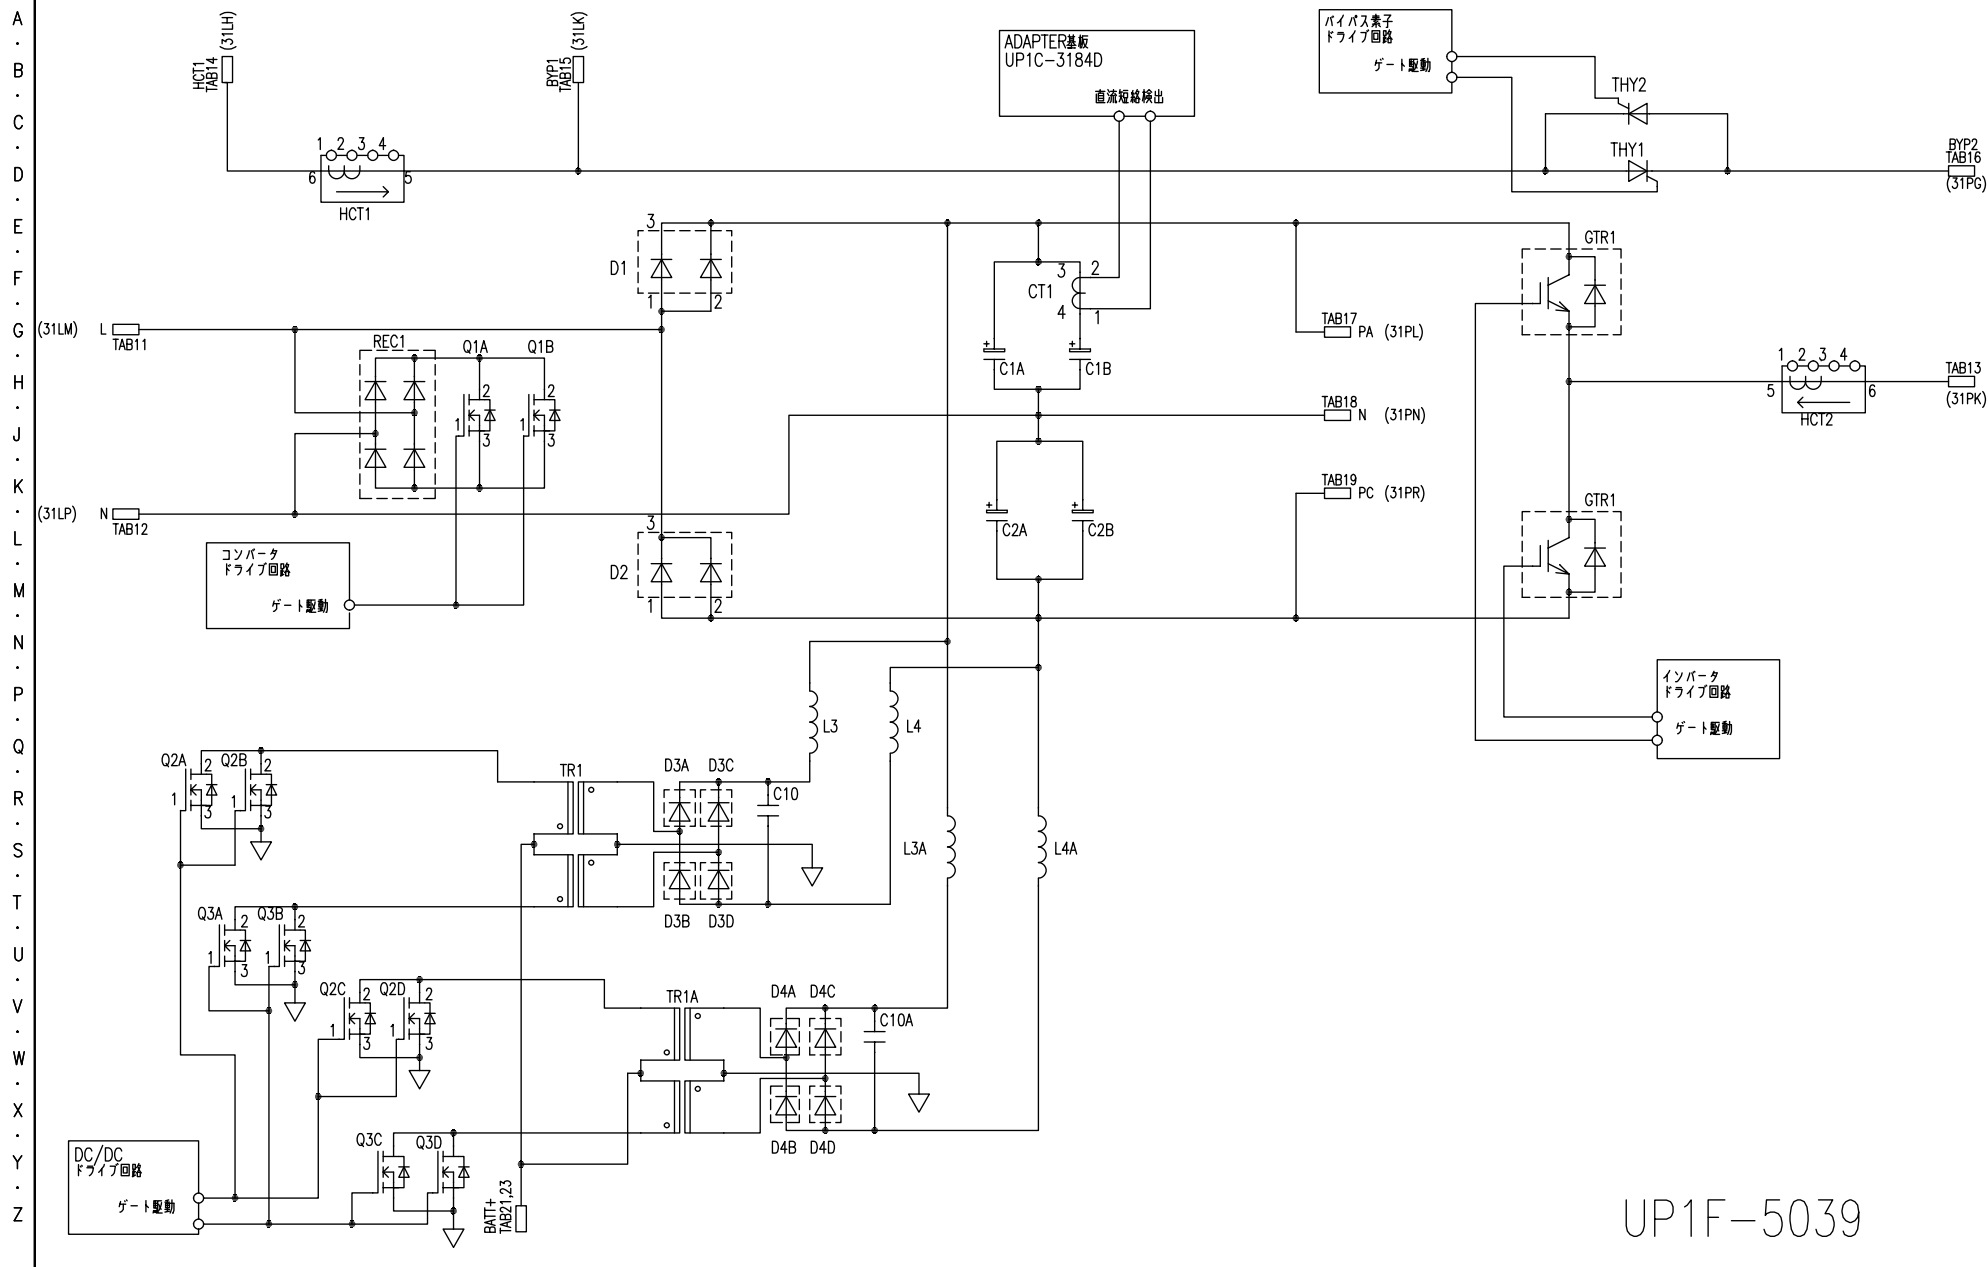

UP1F-5039


○	
○	
○	

TMEiC TMEiC Corporation

調査 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	MAIN基板
沖崎 05 4.26	清田 05 4.26	7K3H8778 - 30

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

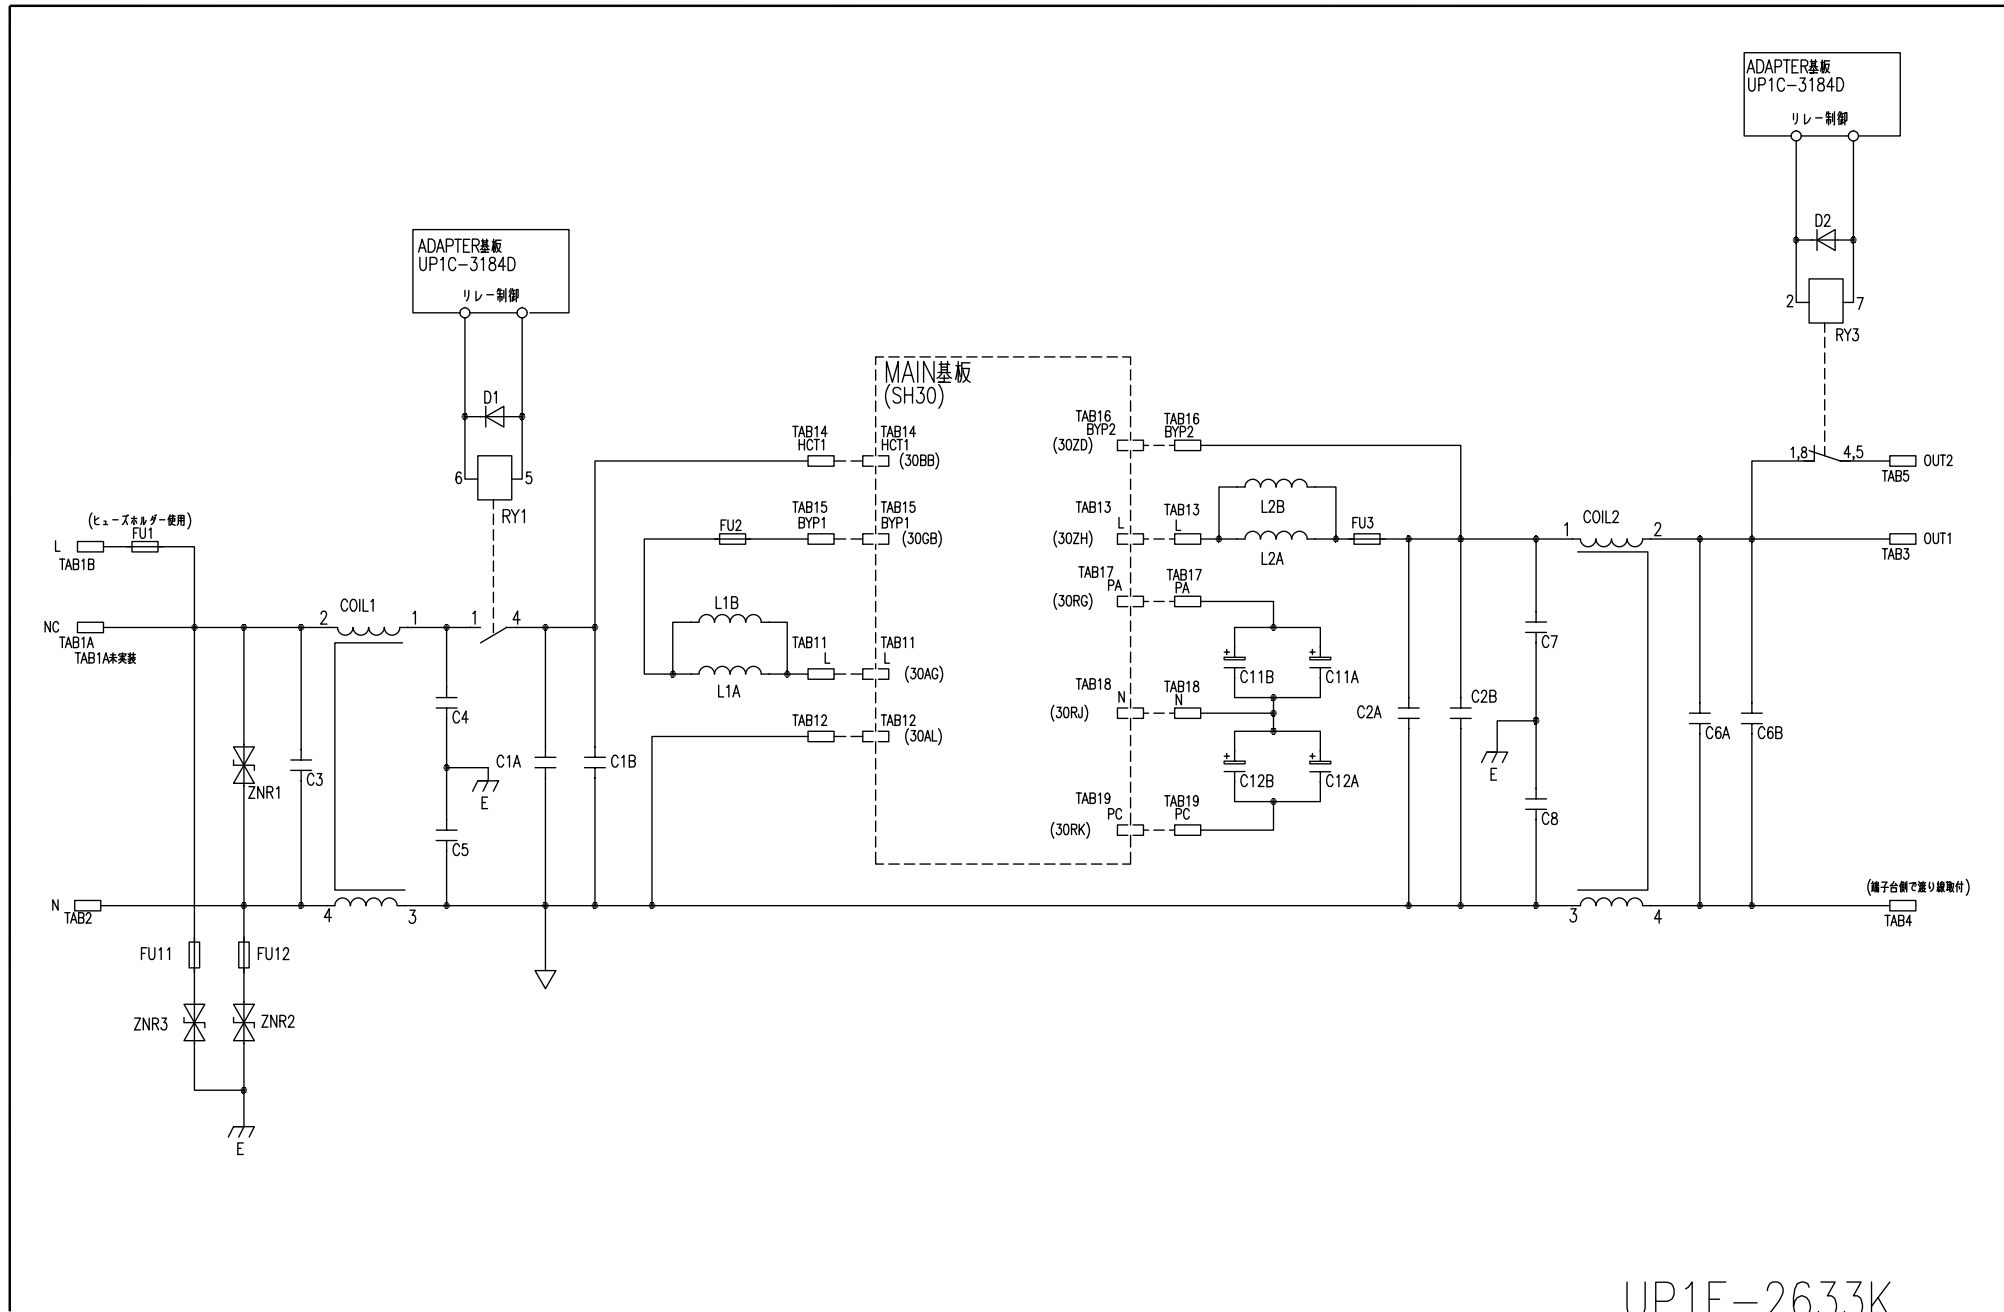

○	
○	
○	


TMEIC TMEIC Corporation

UP1E-2633K

調査 CHECKED BY 沖崎 05 4.26	設計 DESIGNED BY 清田 05 4.26	FLT基板 7K3H8778 - 31
--------------------------------	---------------------------------	------------------------

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

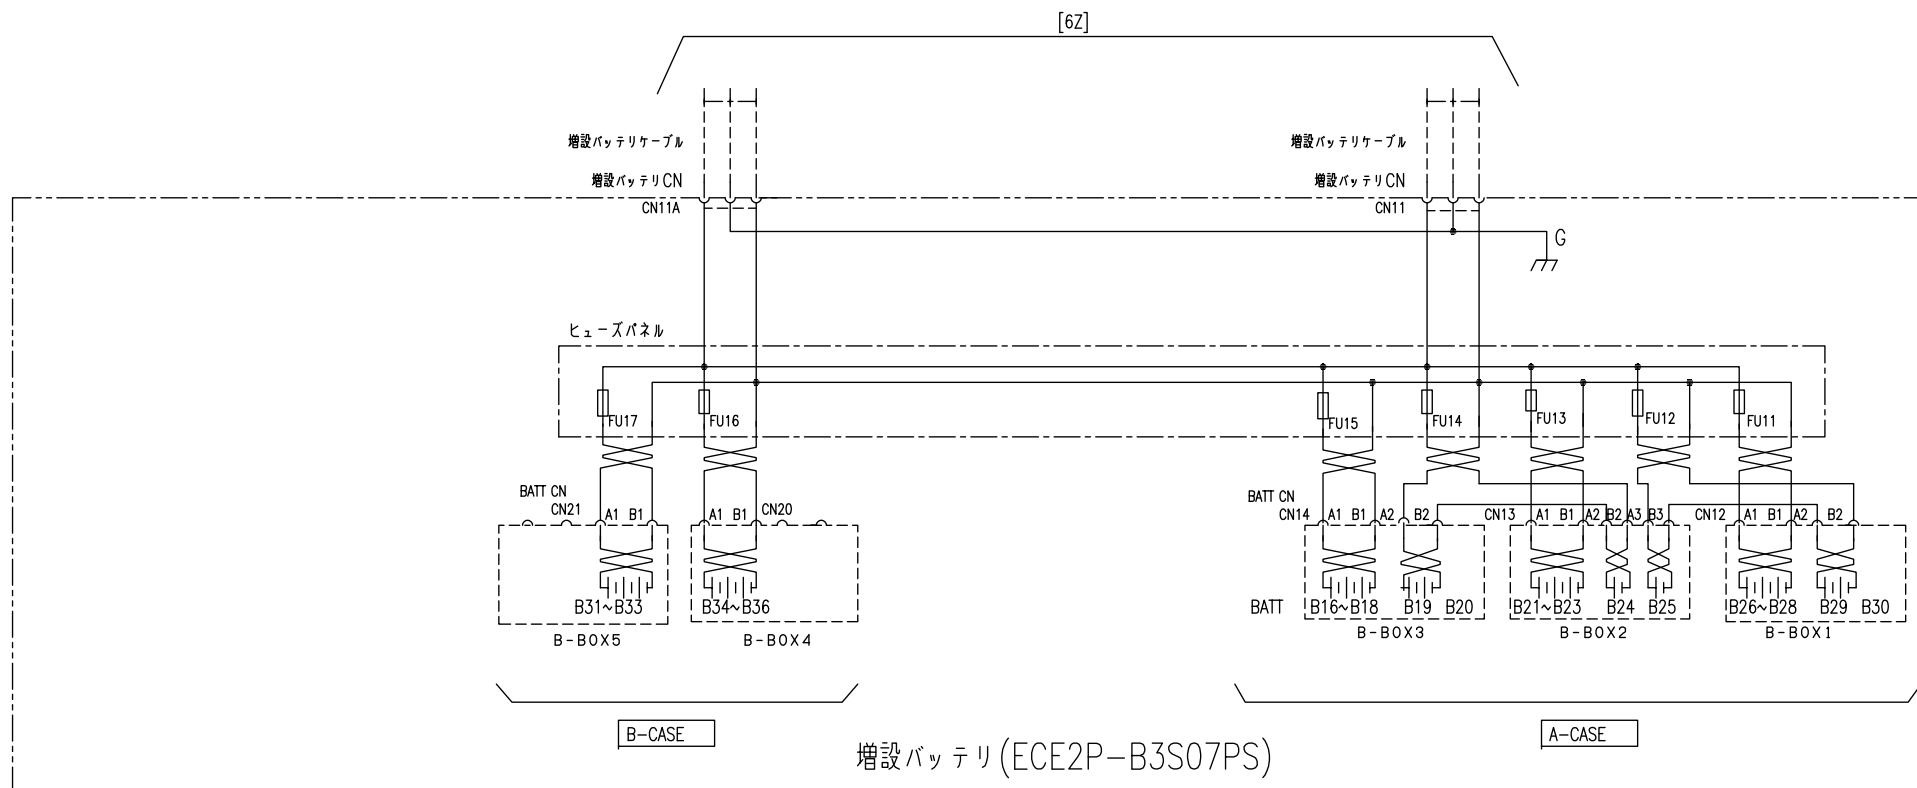



CN12~14,20,21: D-5200Mシリーズ(917807)
FU11~17: 250FH35 250V-35A
B16~B36: HZ7.2-12 12V-7.2Ah

システム形式: ECE2P-U10050LB2

調査 CHECKED BY 沖崎	設計 DESIGNED BY 清田	増設バッテリー(20分)
05. 07. 29	05. 07. 29	7K3H8778 -60

TMEIC TMEIC Corporation




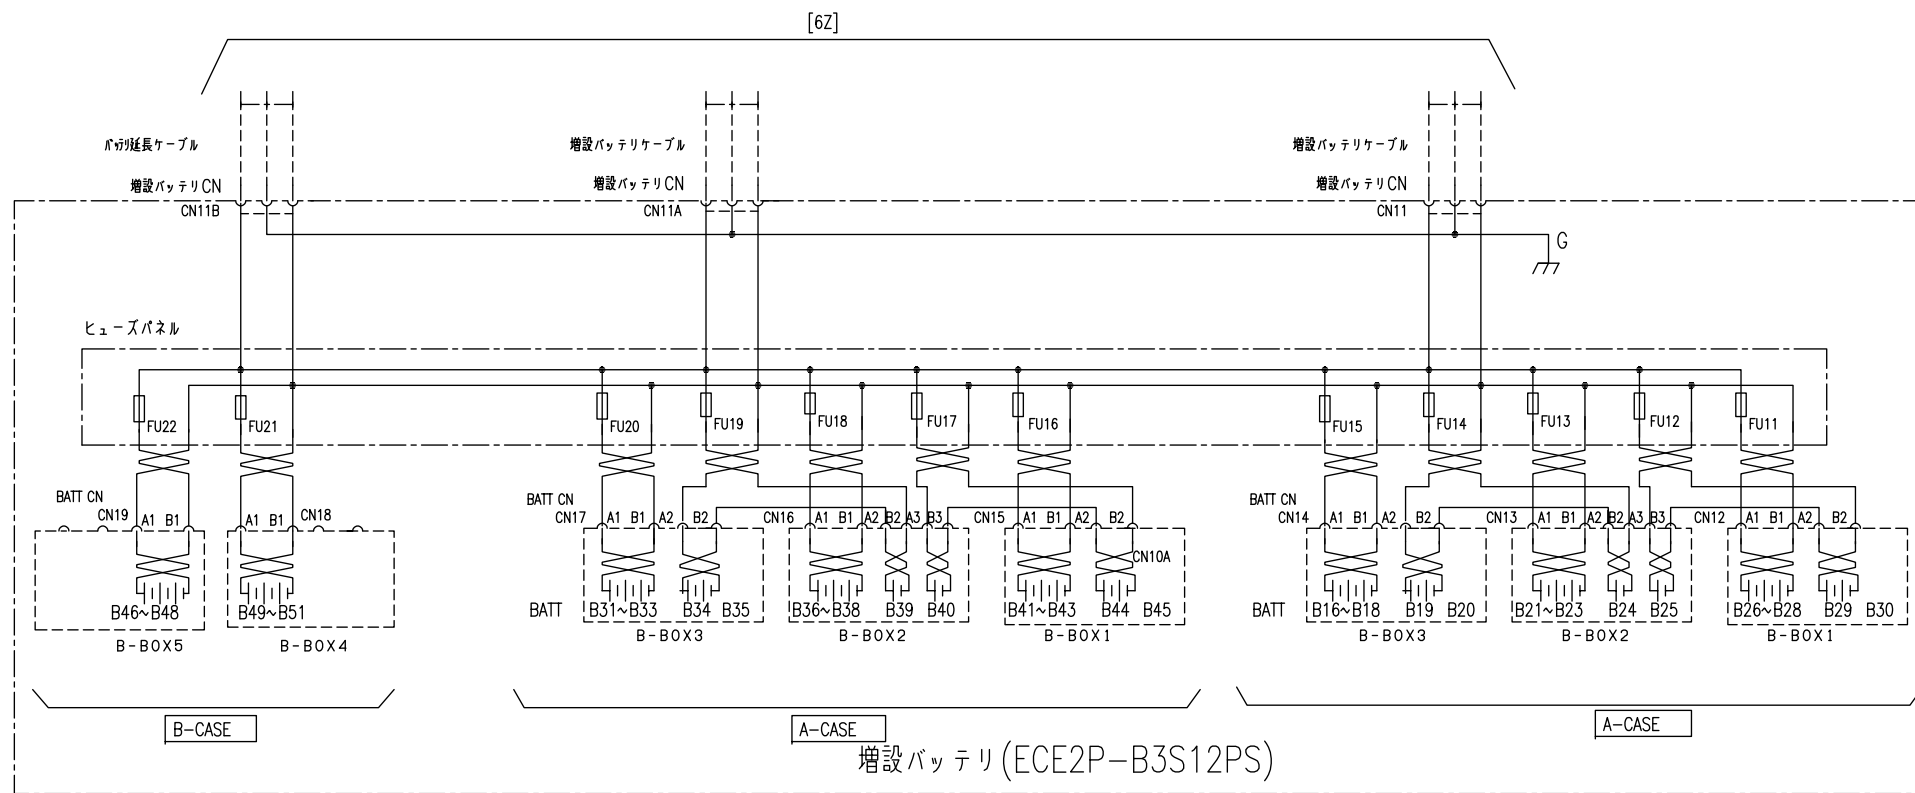A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
ZA
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z





CN12~19: D-5200Mシリーズ(917807)
FU11~22: 250FH35 250V-35A
B16~B51: HZ7.2-12 12V-7.2Ah

システム形式: ECE2P-U10050LB3

調査 CHECKED BY 沖崎	設計 DESIGNED BY 清田	増設 バッテリー (30分)
05. 07. 29	05. 07. 29	7K3H8778 -61

TMEIC TMEIC Corporation


常用⇄待機間の操作は、インバータLED消灯
かつ出力LED点灯の時だけ行ってください。

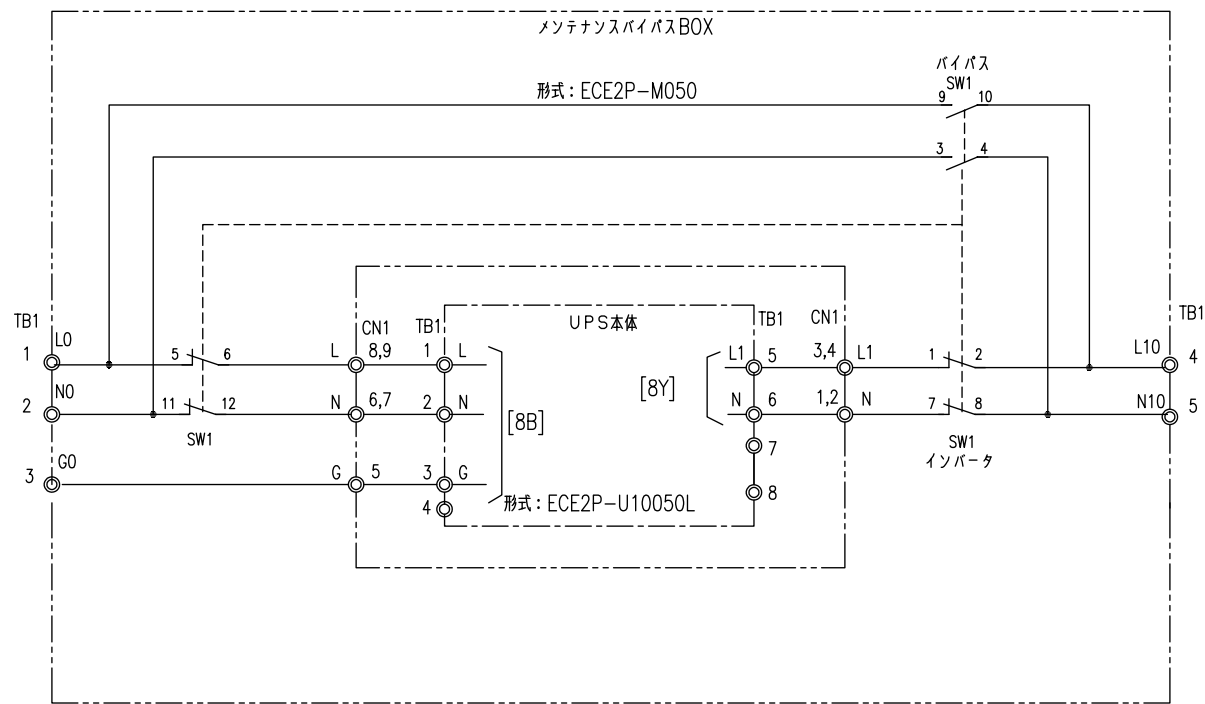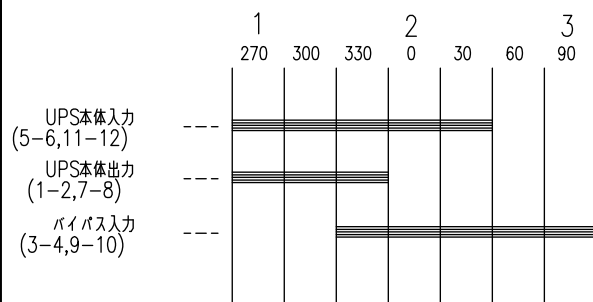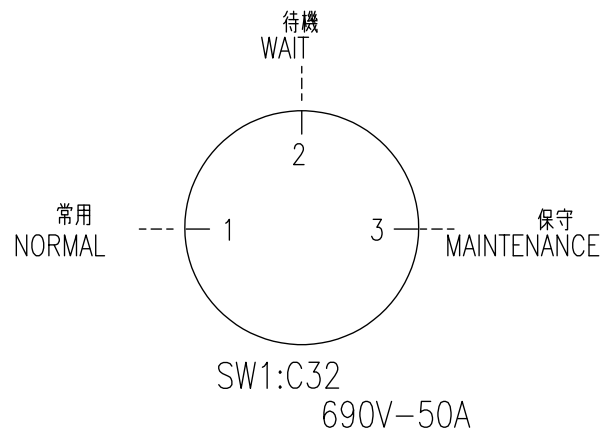


システム形式: ECE2P-U10050LMBK

調査 CHECKED BY 沖崎	設計 DESIGNED BY 清田	メンテナンスバイパスBOX
05. 07. 29	05. 07. 29	7K3H8778 -65

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

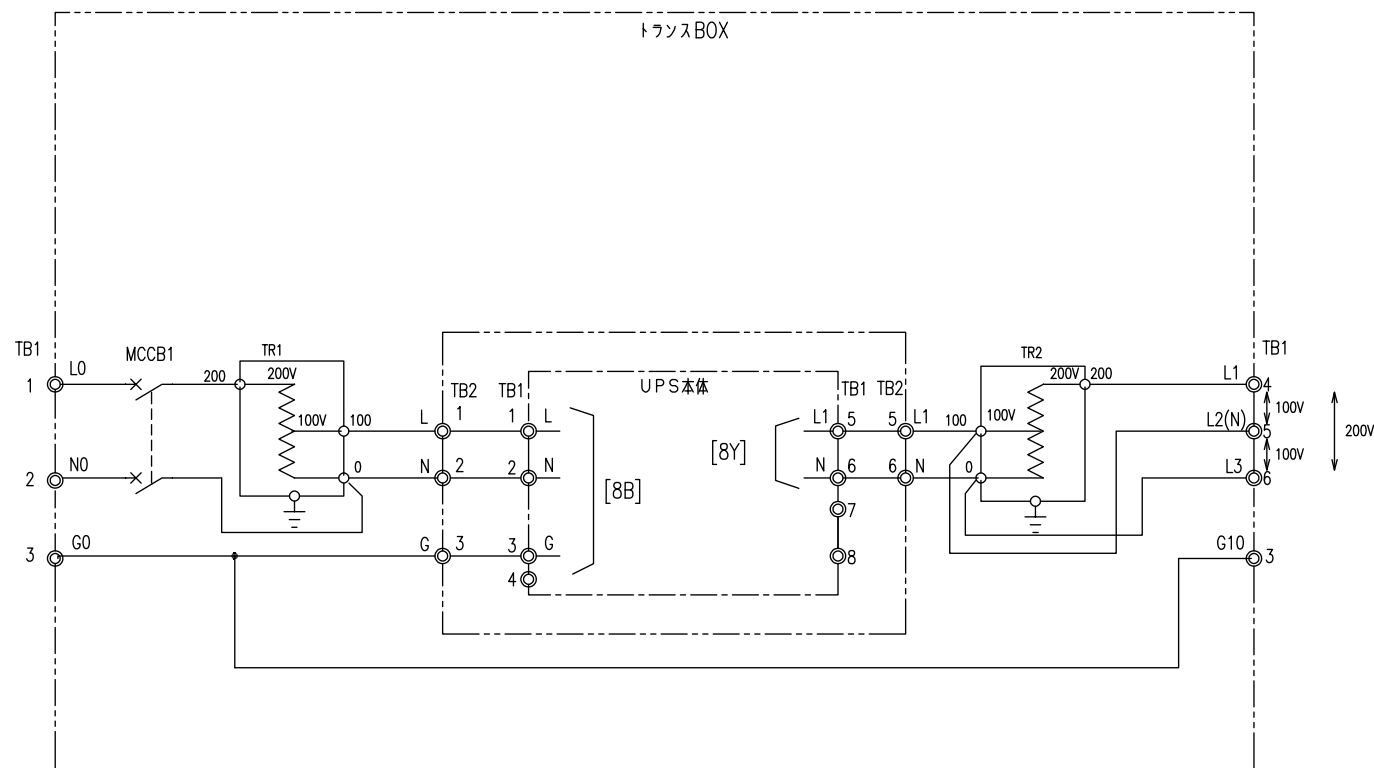

200V入出力(非絶縁方式)OPTION-BOX




ECE2P-T3050AA(200V出力)
オプション形式: ECE2P-TA050AA(200/100V出力)
ECE2P-T0050AA(100V出力)


○	
○	
○	

TMEIC TMEIC Corporation


調査 CHECKED BY 沖崎	設計 DESIGNED BY 清田	200V入出力(非絶縁方式)
05. 07. 29	05. 07. 29	7K3H8778 -70

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

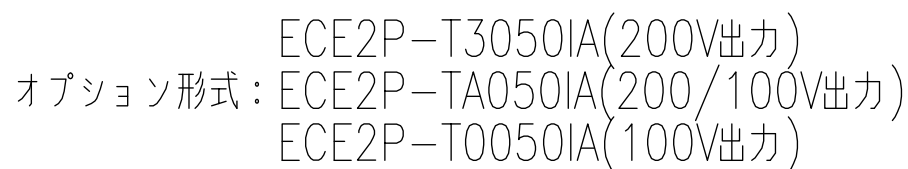

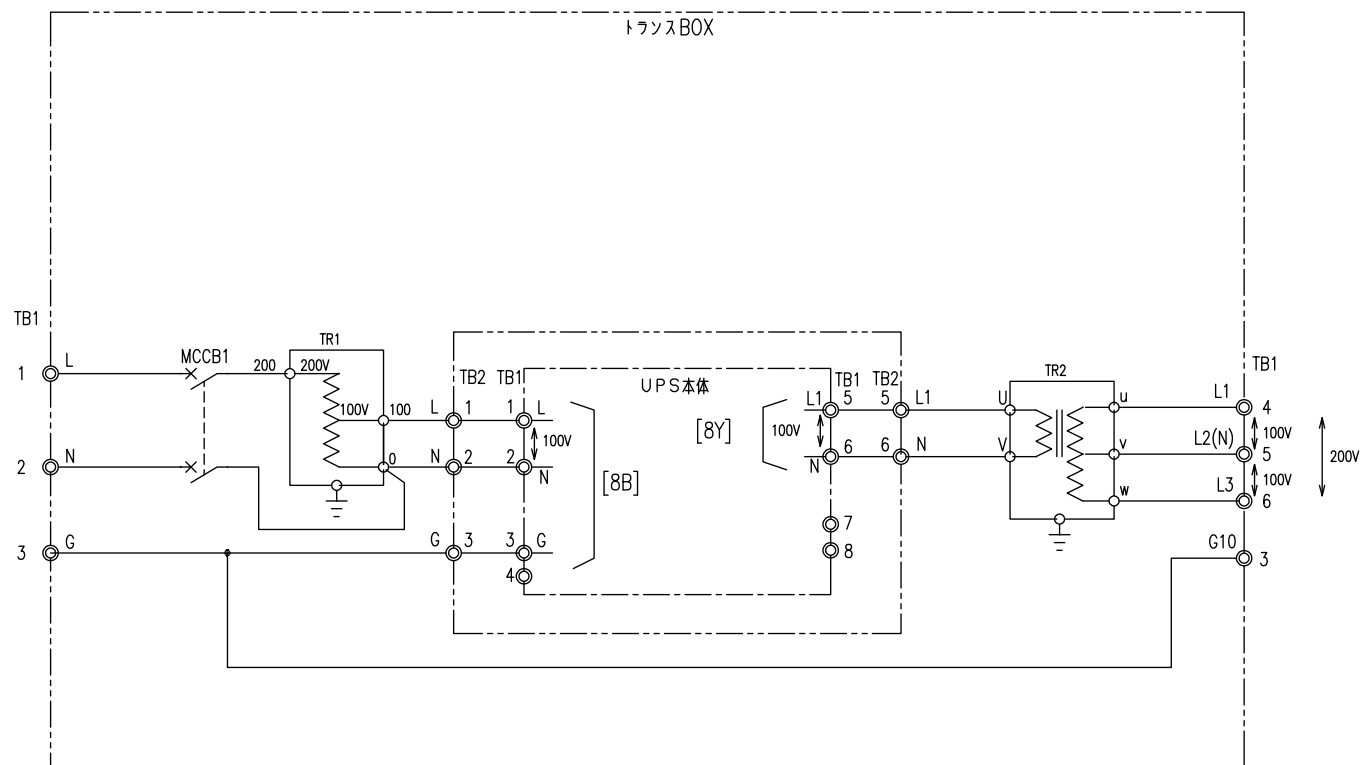

200V入出力(出力絶縁方式)OPTION-BOX




ECE2P-T3050AI(200V出力)
 オプション形式: ECE2P-TA050AI(200/100V出力)
 ECE2P-T0050AI(100V出力)

○	
○	
○	

TMEIC TMEIC Corporation

調 査 CHECKED BY 沖崎	設 計 DESIGNED BY 清田	200V入出力(出力絶縁方式)
05. 07. 29	05. 07. 29	7K3H8778 -72


A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

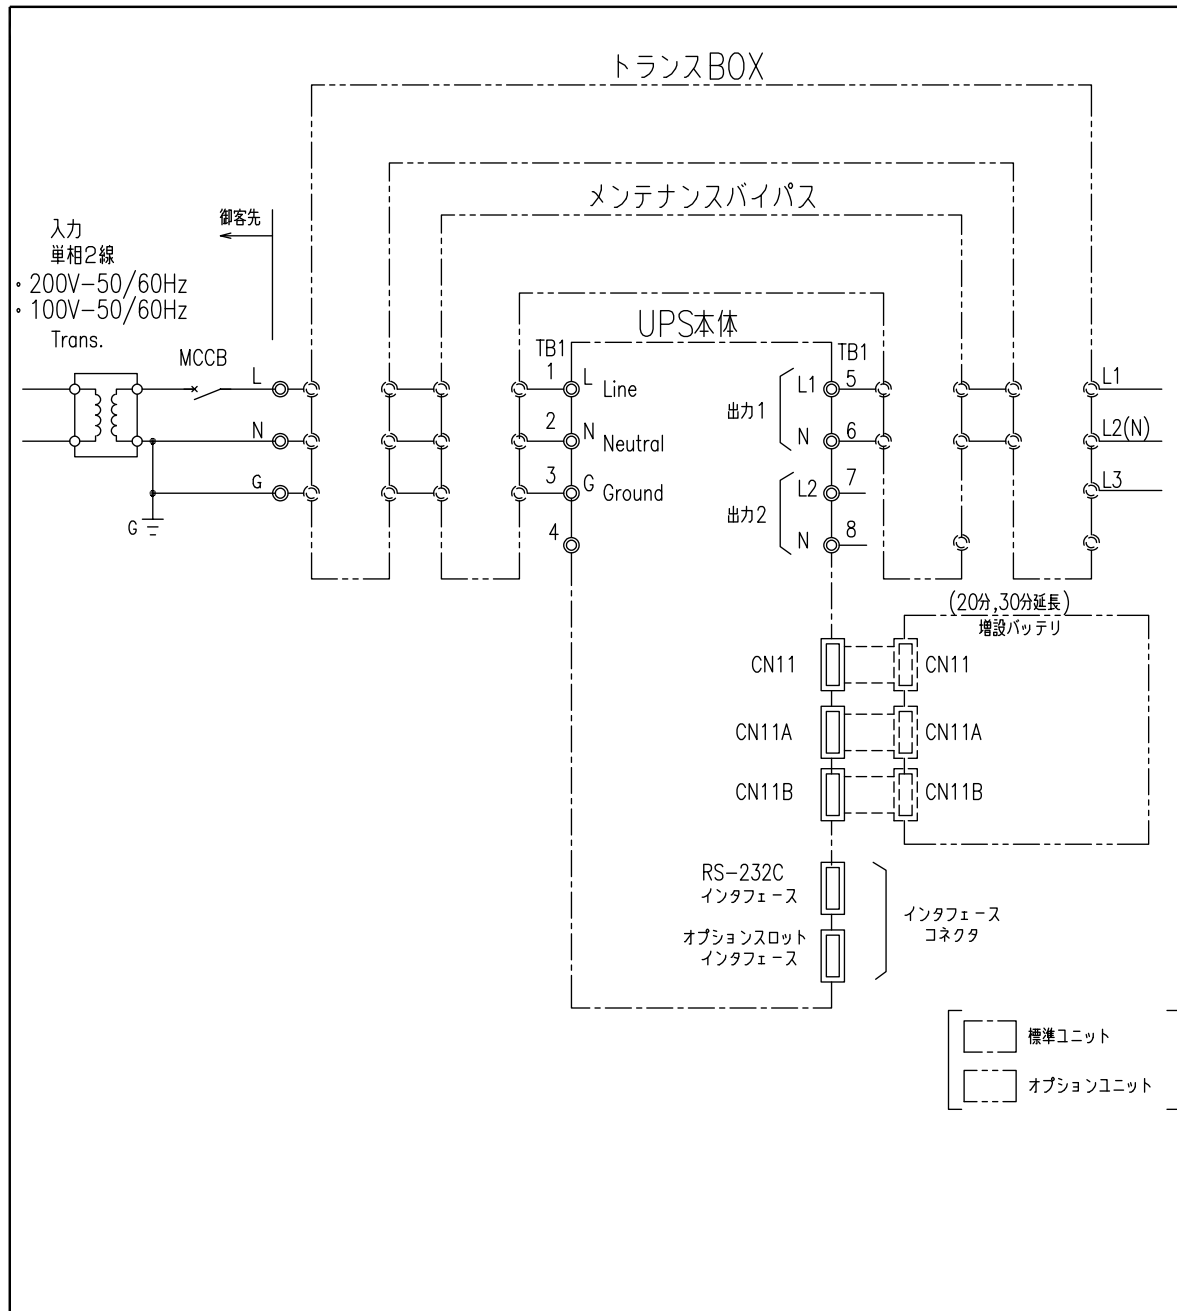

出力(50/60Hz)

	端子台番号	出力電圧
UPS本体		
標準(单相2線100V入出力)	L1-L2	100V
トランスBOX(200V入出力オプション)付属		
单相2線200V出力	L1-L3	200V
单相3線200/100V出力	L1-L2	100V
	L2-L3	100V
	L1-L3	200V
单相2線100V出力	L1-L2	100V

RS232Cインタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号の方向	コネクタの形状
1	?	未接続	?	 装置例 D-SUB: メスインチネジ
2	RXD	受信データ	コンピュータ→UPS	
3	TXD	送信データ	コンピュータ←UPS	
4	DTR *	データ端末レディ	コンピュータ←UPS	
5	GND	信号グラウンド	?	
6	DSR *	データセットレディ	コンピュータ→UPS	
7	RTS *	通信要求	コンピュータ→UPS	
8	CTS *	通信可	コンピュータ→UPS	
9	?	未接続	?	

* UPS内部ではDTR・DSR・RTS・CTSの制御線は使用しません
(RXD・TXD・GNDのみの使用となります)

調査 CHECKED BY 沖崎	設計 DESIGNED BY 清田	外部インターフェース
05. 07. 29	05. 07. 29	7K3H8778 -85

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z

UPS本体

DEVICE NO.	5kVA
MCCB	UP50-PD-11-200E-50 (AC250V-50A)
NF1	COIL1-2mH-20A (FILTER基板に内蔵)
BAT-FU1~5	250FH35 (35A)
MASTER-FUSE SLAVE-FUSE	250FH70 (70A)
FAN1,FAN2	9G1224H102 (5.28W)
CN8,CN9,CN10	D-5200Mシリーズ(917807)
B1~15	HZ7.2-12
COR1-14	MSFC13KEX
FILTER基板 (MASTER側)	UP1E-2633K
FILTER基板 (SLAVE側)	UP1E-2633K
MAIN基板 (MASTER側)	UP1F-5039G
MAIN基板 (SLAVE側)	UP1F-5039H
CONTROL基板	UP1C-5081R
ADAPTER基板	UP1C-3184D
SUB基板 (MASTER側)	UP1C-3188G
SUB基板 (SLAVE側)	UP1C-3188H
DISPLAY基板	UP1M-2628B
FUSE基板	UP1E-3185D/3185E
MAIN TB	JTP30-10
I/F基板 (OPTION)	UP1X-7553

[オプション] 増設バッテリー(20分)

DEVICE NO.	形式
FU11-17	250FH35
CN12-14,20,21	D-5200Mシリーズ(917807)
B16~36	HZ7.2-12

[オプション] 増設バッテリー(30分)

DEVICE NO.	形式
FU11-22	250FH35
CN12-19	D-5200Mシリーズ(917807)
B16~51	HZ7.2-12


[オプション] メンテナンスバイパスBOX

DEVICE NO.	形式
SW1	C32 J-2049*02 E

[オプション] 200V入出力

DEVICE NO.	形式
MCCB1	UP50-PD-11-200E-50

A
·
B
·
C
·
D
·
E
·
F
·
G
·
H
·
J
·
K
·
L
·
M
·
N
·
P
·
Q
·
R
·
S
·
T
·
U
·
V
·
W
·
X
·
Y
·
Z



1 2 3 4 5 6 7 8

A

図面番号 DRAWING NO.
3H3H4193

B






C

D

E

F

操作/表示部詳細

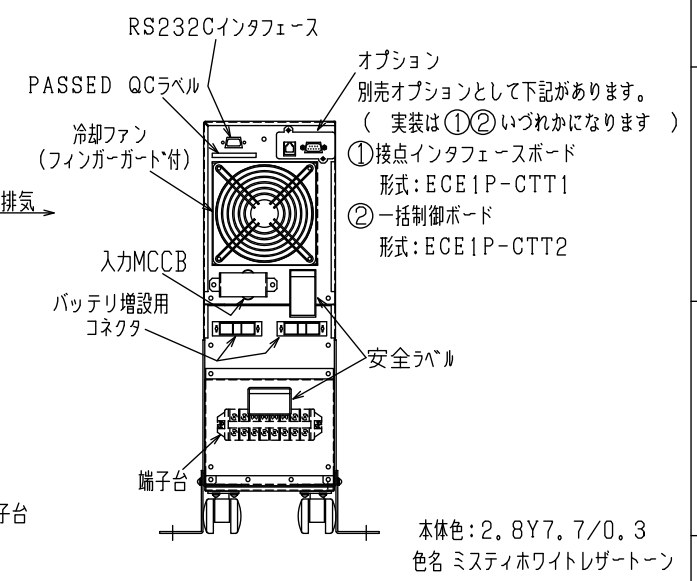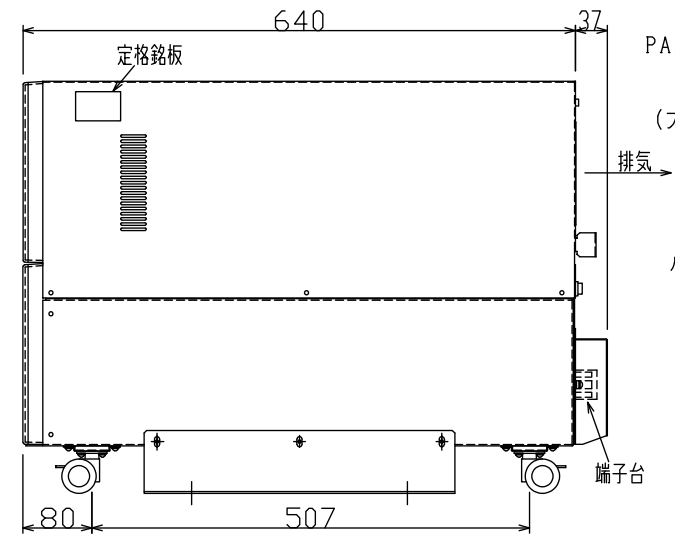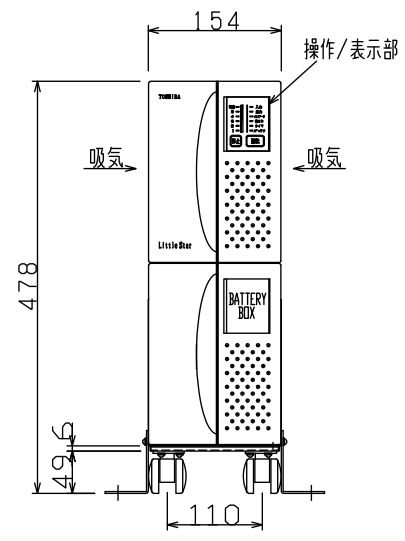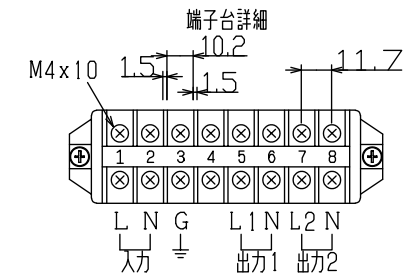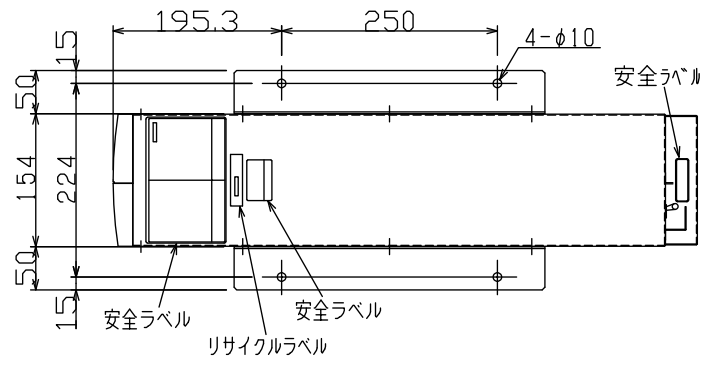

UPS形式	概略質量 (kg)	梱包質量 (kg)
ECE2P-U10030L	50	54

F			C	B	A	1	記 号 MARK		REVISIONS	 尺度 SCALE 1 : 6 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	調査 CHECKED BY	名称 TITLE ECE2P-3kVA外形図	
			24-7-30	10-1-25	06-8-29	05-8-5	年月日 DATE				龍田 05.4.12	島 05.4.12		
			沖崎	中島	中島	志田	承認 APPROVED BY				設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY		
			沖崎	島	島	志田	調 査 CHECKED BY				米森 05.4.12	米森 05.4.12		
			板谷	中山 / 服部	中山 / 服部	島	変更者 REVISED BY			株式会社 TMEIC TMEIC Corporation		図面番号 DRAWING NO.	変更記号 REV. MARK 	
			10年寿命削除 図種変更の上写替	10年寿命追加 上写替	オプション記事変更の上 写替	端子台ネジサイズ追加 質量変更 誤記訂正 48→50Kg 吸気孔追加 安全QCラベル追加		記 事 CONTENTS		3H3H4193				
							保 管 REGISTERED			F 保管 REGISTERED 06.5.8		配布先 PRESENT TO	区分	
	1		2		3		4		5		6		7	8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

図面番号 DRAWING NO.
3H3H4194

1

2

3

4





5

6

7

8

操作/表示部詳細

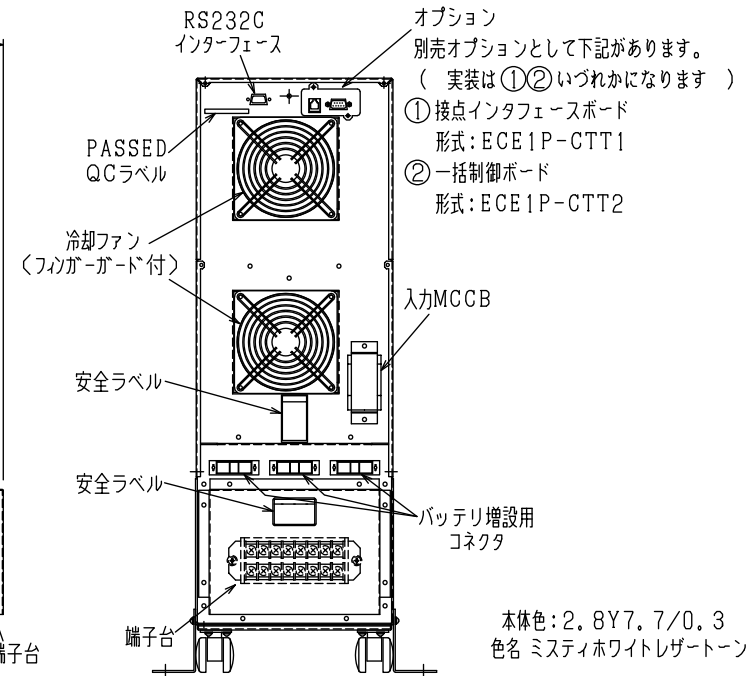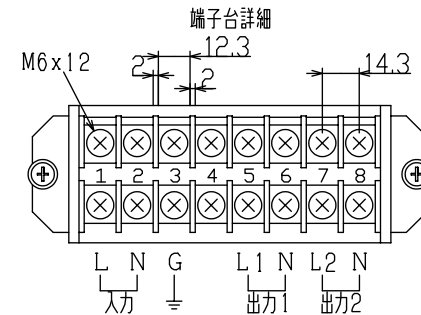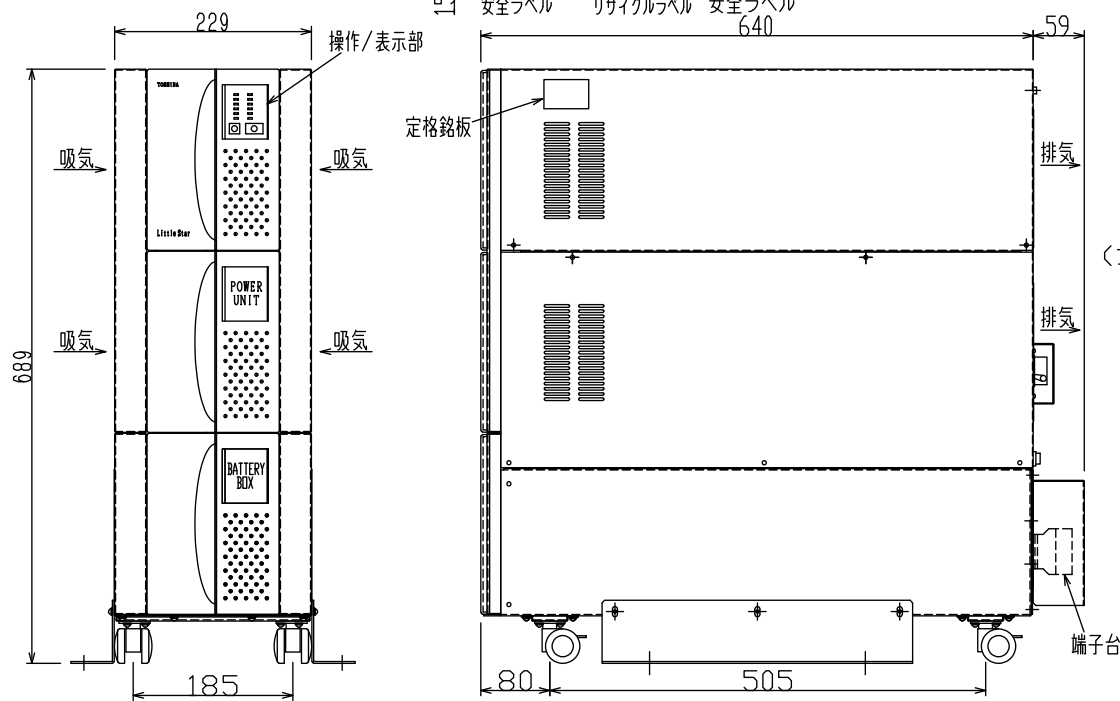本体色: 2.8Y7.7/0.3
色名 ミスティホワイトレザートーン

UPS形式	概略質量 (kg)	梱包質量 (kg)
ECE2P-U10050L	85	91

C	B	A	1	記号MARK
24-7-30	10-1-25	06-8-29	05-8-5	年月日DATE
沖崎	名前	中島	志田	承認APPROVED BY
沖崎	名前	島	志田	調査CHECKED BY
板谷	名前	中山/服部	島	変更者REVISED BY
10年寿命削除 図枠変更の上写替	10年寿命追加 写替	オプション記事変更の上 写替	端子台ネジサイズ追記 質量変更 誤記訂正 82→85Kg 安全、QCラベル追加	記事CONTENTS
				保管REGISTERED

REVISIONS



承認APPROVED BY 龍田 05.4.12	調査CHECKED BY 島 05.4.11
設計DESIGNED BY 米森 05.4.11	製図DRAWN BY 米森 05.4.11

名称TITLE ECE2P-5kVA外形図




TMEIC 株式会社 TMEIC
TMEIC Corporation図面番号 DRAWING NO.
3H3H4194変更記号
REV. MARK
C

F 保管 REGISTERED 06.5.8

配布先
PRESENT TO


区分

図面番号 DRAWING NO.
3CAH0024

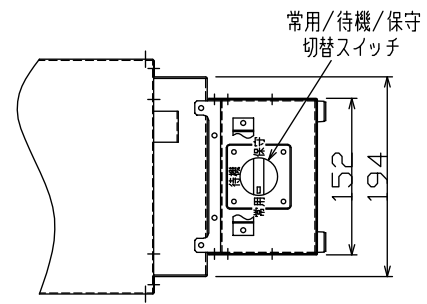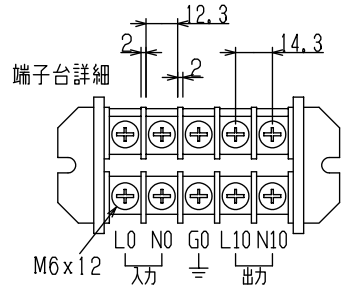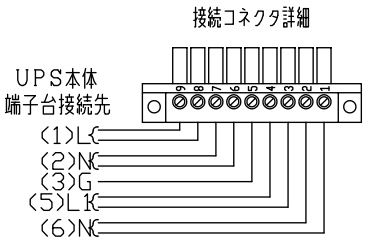


UPS容量	形 式	概略質量
3kVA	ECE2P-M030	3Kg
5kVA	ECE2P-M050	3Kg

5 kVA 取付状態


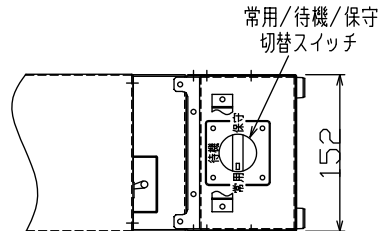


3 kVA 取付状態

3 kVA 本体
詳細は (3H3H4193)
外形図参照願います

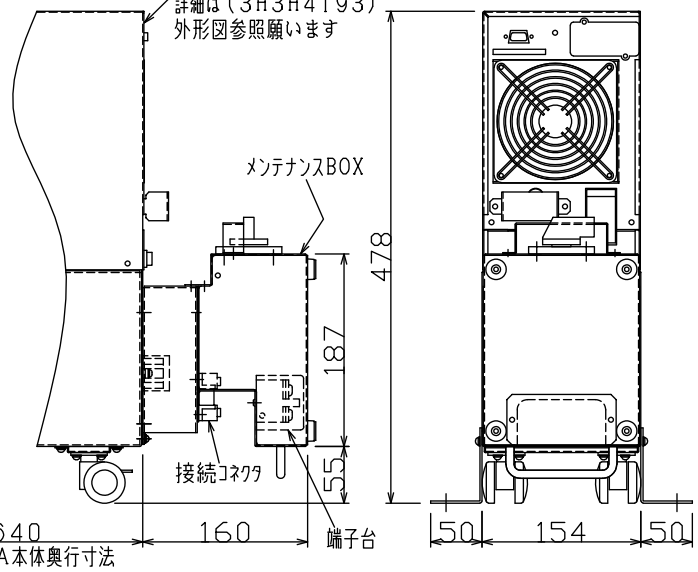

5 kVA 本体
詳細は (3H3H4194)
外形図参照願います

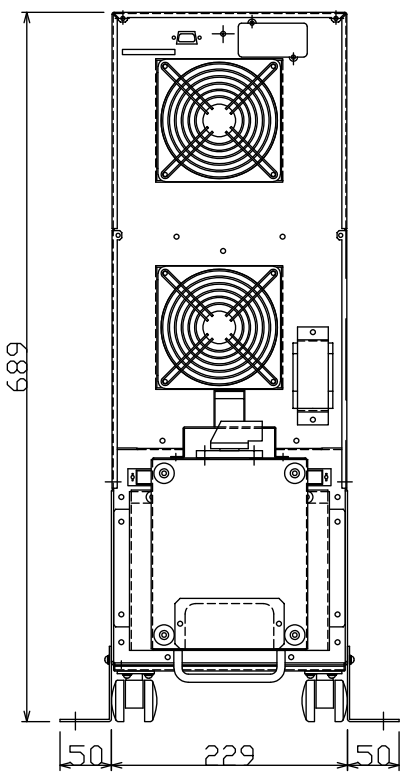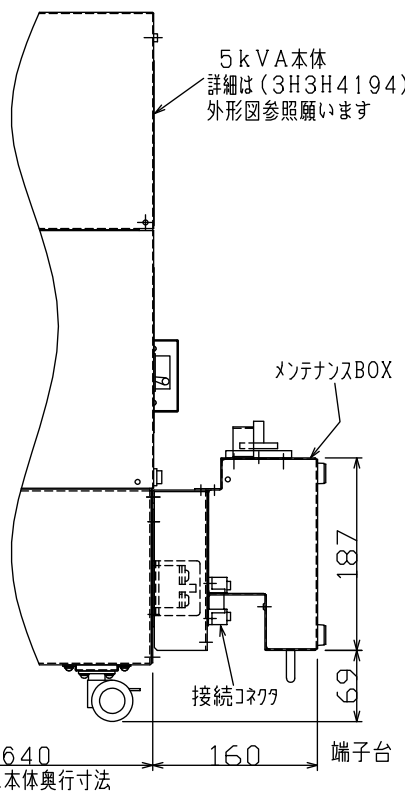


F	B		記 号 MARK
	24-7-30		年 月 日 DATE
	沖崎	承認 APPROVED BY	
	沖崎	調 査 CHECKED BY	
	板谷	変更者 REVISED BY	
図様変更の上写替			記 事 CONTENTS
			保 管 REGISTERED

REVISIONS	承認 APPROVED BY	志田 05.10.31	調査 CHECKED BY	島 05.10.31
	尺 度 SCALE	1:5	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	単 位 UNITS	mm	瀬戸 (KY) 05.10.31	瀬戸 (KY) 05.10.31
	TMEIC 株式会社 TMEIC TMEIC Corporation			
	F 保管 REGISTERED			

名称 TITLE		図面番号 DRAWING NO.		変更 記 号 REV. MARK
メンテナンスBOX外形図		3CAH0024		(B)

配布先 PRESENT TO	図 分
7	8

F

CS 50022A