

小形無停電電源装置

取扱説明書

TMUPS

A130 タイプ

形 式	出力容量
A130-U23075L	/ 7.5kVA (5.25kW)
A130-U23100L	/ 10kVA (7.0kW)
A130-U23150L	/ 15kVA (10.5kW)
A130-U23200L	/ 20kVA (14.0kW)

単相 2 線 200V 入力
単相 2 線 200V 出力
50/60Hz (共用)

東芝三菱電機産業システム株式会社

ご 注 意

1. お使いになる前に、本書の内容を良く理解してから正しくお使いください。
読み終わったら、いつもお手元に保管してください。
2. 本書の内容は、予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
4. 本書の内容については万全を期していますが、万が一不可解な点や、誤り、
お気付きの点がありましたら、販売店へご一報くださるようお願いいたします。
5. セットメーカー様へのお願い
本書は、実際に小形無停電電源装置をご使用になる方のお手元に必ず届くようお
取り計らいください。

1. はじめに

この度は弊社小形無停電電源装置(UPS: Uninterruptible Power System)A130 タイプをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本装置は、商用電力からの瞬時停電、瞬時電圧降下、電圧変動、周波数変動等に対し、安定した電圧、周波数の電力を負荷機器に供給します。

取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、この取扱説明書を装置近くに保管して、運転操作担当者が必要な時、ただちに利用できるようにご配慮ください。

A 1 3 0 タイプの特長

A130 タイプ UPS には以下のような特長があります。

(1) 豊富なモニタ機能

UPS の状態表示に LCD を採用し、出力電流その他の情報を表示します。また故障時には、自己診断を行った上で原因を表示します。

(2) 三種の外部インタフェースを標準装備

- ・リモート運転／停止信号入力インタフェース…離れた場所から UPS 運転を ON/OFF します。
- ・外部接点インタフェース……UPS の運転状態を細かく監視します。
- ・RS-232C インタフェース……コンピュータから UPS を細かく監視／制御できます。

(3) オートリトランスファ機能と余裕ある電流波高率

負荷機器の電源投入時の一時的な過大電流（運転時の 2～10 倍）から UPS 装置を保護するためオートリトランスファ機能を有しています。これは UPS の負荷電流が許容値を超えるような場合、負荷への電力供給をバイパス回路経由に一時的に切り換え、必要な初期電流を流した後、再びインバータ出力に戻す動作を言います。このため負荷機器の容量を減らすことなく、UPS 装置を使用できます。

瞬時電流制限機能を有しているため、高い波高率（クレストファクタ＝2.5）に対しても、安心してご使用できます。

(4) 静音運転

静音運転のため、オフィスで使用しても音が気になりません。

(5) メンテナンスが容易

本装置は制御弁式鉛蓄電池（シール形鉛蓄電池）を使用しているため、補液・電解液比重点検など面倒なバッテリー点検作業が不要です。約 5 年毎（UPS の周囲温度 25℃の場合）の簡単なバッテリー交換で済みます。

2. 安全上のご注意

装置本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）を良く理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

2.1 表示・図記号の説明

[表示の説明]

表 示	表示の意味
 危険	“誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性のあること”を示します。
 注意	“誤った取り扱いをすると人が傷害 ^(※1) を負う可能性、または物的損害 ^(※2) のみが発生する可能性のあること”を示します。

※1：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさす。

※2：物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさす。

[図記号の説明]

図記号	図記号の意味
	禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、図記号の近くに絵や文章で指示します。

2.2 用途限定について

■人の生命に関わる装置など(※1)には、絶対に使用しないこと

※1：人の生命に関わる装置などとは、以下のものをいいます。

- ・手術室用機器
- ・生命維持装置（人工透析器、保育器など）
- ・有毒ガスなどの排ガス、排煙装置
- ・消防法、建築基準法などの各種法令により設置が義務づけられている装置
- ・上記に準ずる装置

■人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置など(※2)については、システムの運用、維持、管理に関して、特別な配慮(※3)をすること

※2：人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置などとは、以下のものをいいます。

- ・航空、鉄道、道路、海運など交通管制、または制御を行う装置
- ・原子力発電所などの制御などを行う装置
- ・通信制御装置
- ・上記に準ずる装置

※3：特別な配慮とは、システム設計者と十分な協議を行い、システムを多重系にする、非常用発電設備を設置するなど、無停電電源装置の故障時におけるバックアップシステムを事前に構築することをいいます。

2.3 設置・運転環境について

■UPSおよび関連機器の設置・運転環境は表 2.1 に示す環境基準をお守りください。
 この基準を守らないと、装置の絶縁劣化などによる寿命低下・故障の原因となります。
 設置前に設置場所の環境測定と評価を実施され、万一、基準値を満足しない場合、UPS設置
 運転前に必要な対策を実施されることを推奨します。

表 2.1 UPS 設置・運転環境基準

No.	項目	環境基準		
1	設置場所	屋 内		
2	周囲温度	最低温度：0℃、最高温度：40℃ 24時間の平均値は 5～35℃の範囲とする。		
3	相対湿度	30～90%。温度変化による結露がないこと。		
4	高 度	海拔 1000m以下とする。		
5	気 圧	860～1060hPa の範囲とする。		
6	振動・衝撃	振動数は 10Hz 以下、または 20Hz 以上。 振動加速度は、振動数 10Hz 以下の場合、0.5G 以下 " 振動数 20Hz 超過 50Hz 以下の場合、0.5G 以下 " 振動数 50Hz 超過 100Hz 以下の場合、全振幅 0.1mm 以下		
7	粉 塵	設置室内の粉塵は大気粉塵程度とし、特に鉄粉、油脂、有機材シリコン等を含まないこと。		
8	引火性ガス	引火性ガス・爆発性ガスは存在しないこと。		
9	腐食性因子 注) IEC-60654-4 (1987)クラス 1 を参考として規定。	各腐食性因子は、下記濃度以内であること。		
			平均値 [PPM]	最大値 [PPM]
		硫化水素 (H ₂ S)	< 0.003	< 0.01
		亜硫酸ガス (SO ₂)	< 0.01	< 0.03
		塩素ガス (Cl ₂) (相対湿度 > 50%)	< 0.0005	< 0.001
		塩素ガス (Cl ₂) (相対湿度 < 50%)	< 0.002	< 0.01
		フッ化水素 (HF)	< 0.001	< 0.005
		アンモニアガス (NH ₃)	< 1	< 5
		窒素酸化物 (NO _x)	< 0.05	< 0.1
		オゾン (O ₃)	< 0.002	< 0.005

2.4 火災予防条例について

■本装置の他にも無停電電源装置を設置するなど、バッテリー容量の合計が 4800Ah・セル以上となる場合は、専用不燃区画に設置すること（火災予防条例準則第 11 条、13 条）

くわしい内容を所轄消防署にお問い合わせの上、「設置届書」をご提出ください。

〈装置の標準バッテリー容量〉

形 式	バッテリー容量(*4)
A130-U23075L	1,260 Ah・セル
A130-U23100L	1,521 Ah・セル
A130-U23150L	2,268 Ah・セル
A130-U23200L	3,024 Ah・セル

*4 : Ah・セルは、バッテリー容量を示す単位です。

例えば、2,268Ah・セルとは、7.0Ah-12V のバッテリーを 54 個使用したものを示します。

$2,268 = 7.0 \times 6 \times 54$ (Ah・セル)

2.5 免責事項について

■装置・負荷機器・ソフトの異常・故障に対する損害、その他二次的、三次的な波及損害を含むすべての損害の補償には応じかねます。

2.6 バッテリー（鉛蓄電池）のリサイクルについて

お願い

■この製品には、バッテリー（鉛蓄電池）を使用しております。バッテリー（鉛蓄電池）はリサイクル可能な貴重な資源です。バッテリー（鉛蓄電池）の交換およびご使用済み製品の破棄に際しては、リサイクルにご協力ください。

2.7 廃棄について

⚠ 注意

■製品を破棄する場合は、専門の廃棄物処理業者(*)に依頼すること。

産業廃棄物の収集・運搬及び処分は認可を受けていないものが行くと、法律により罰せられます。（「廃棄物の処理ならびに清掃に関する法律」）

(*)専門の廃棄物処理業者とは、「産業廃棄物収集運搬業者」、「産業廃棄物処分業者」をいう。

2.8 取り扱い全般に関して

 危険	
■改造・分解・修理・部品交換・廃棄しないこと 火災・感電の原因となります。 修理・部品交換は、販売店にご依頼ください。廃棄は専門の廃棄物処理業者にご依頼ください。  禁 止	■装置と入出力端子台のカバーをはずさないこと 内部は電圧の高い部分があり、感電の原因となります。  禁 止
■隙間（排気吹出し口など）から、金属類、燃えやすい物、指などを差し込んだり、内部に入れないこと 火災・感電の原因となります。  禁 止	■上に腰かけたり、乗ったり、踏み台にしたり、寄りかからないこと 装置が転倒し、けがの原因となります。  禁 止
■据付後、キャスターに取付けたストッパーをはずさないこと 装置が動いたり、転倒し、けがの原因となります。  禁 止	■配線ケーブルを取り扱うときは、次の点を守ること ・引っ張ったり、無理に曲げたり、傷つけない ・物を載せたり、加熱しない 守らないと、ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。  禁 止
■装置の上や近くに花瓶など、液体の入った容器を置かないこと 液体がこぼれて内部に入ると、火災・感電の原因となります。  禁 止	■万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常があるときは、すぐに運転を停止し、入力ブレーカを「OFF」にすること そのまま使用すると、火災の原因となります。操作後は、販売店に修理をご依頼ください。  強 制

2.8 取り扱い全般に関して (続き)

 注意									
■ぬれた手で操作したり、ぬれた布などでふかないこと 感電の原因となります。  禁 止	■排気吹き出し口をふさがないこと 内部に熱がこもり、火災の原因となります。  禁 止								
■初めて運転するときや停電バックアップ運転後は、負荷機器を使用する前に 24 時間以上充電（入力ブレーカを「ON」）にすること 充電しないと、バッテリーバックアップ運転時間が短くなり、処理中のデータを破壊する原因となります。  強 制	■3 ヶ月以上停止させるときは、3 ヶ月に 1 度は 24 時間以上充電（入力ブレーカを「ON」）すること 充電しないとバッテリーが劣化し、バッテリーバックアップ運転時間が短くなり、処理中のデータを破壊する原因となります。  強 制								
■入力ブレーカを「OFF」にする前に、負荷機器を停止させること（停止方法は負荷機器の取扱説明書参照） 負荷機器を停止させずに入力ブレーカを「OFF」にすると、処理中のデータを破壊する原因となります。  強 制	■警報ブザーが鳴り、UPS 運転／故障ランプが赤色に点滅したときは、58 ページの「トラブルシューティング」にしたがうこと したがわずにそのまま運転を続けると、処理中のデータを破壊する原因となります。  強 制								
■装置周辺は換気すること 換気しないと内部に熱がこもり火災の原因となります。  強 制	■バッテリーは交換時期前に販売店に交換を依頼すること バッテリー交換時期になると LCD に「バッテリー交換時期」を表示します。 バッテリーを交換しないと火災の原因となります。また、バッテリーは時間の経過とともに劣化するので、交換が遅れるとバッテリーバックアップ運転時間が短くなり、処理中のデータを破壊する原因となります。 ＜バッテリー交換時期（目安）＞ <table border="1"> <thead> <tr> <th>周囲温度</th><th>交換時期（目安）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25℃</td><td>5 年</td></tr> <tr> <td>30℃</td><td>3 年 6 ヶ月</td></tr> <tr> <td>40℃</td><td>1 年 9 ヶ月</td></tr> </tbody> </table>  強 制	周囲温度	交換時期（目安）	25℃	5 年	30℃	3 年 6 ヶ月	40℃	1 年 9 ヶ月
周囲温度	交換時期（目安）								
25℃	5 年								
30℃	3 年 6 ヶ月								
40℃	1 年 9 ヶ月								

2.8 取り扱い全般に関して (続き)

⚠ 注意	
■絶縁耐圧試験や絶縁抵抗試験は実施しないこと 発煙、火災、故障の原因となります。  禁 止	■日常点検すること (62 ページ参照) 日常点検しないと異常・故障を発見できずに、処理中のデータを破壊する原因となります。  強 制
■腐食性因子を含む環境では使用しないこと (3 ページ参照) UPS 内部の部品腐食の原因となり、装置の寿命低下・故障の要因となります。  禁 止	■出力電流を確認すること (71 ページ参照) UPS の配線接続工事が完了し、負荷側に流れる電流が最大使用電流値以下となっていることを確認すること。  強 制

2.9 運搬・据付・配線に関して

⚡ 危険	
■2人以上で運ぶこと 1人で運ぶと、けがの原因となります。 (15kVAの場合で標準装置質量は約 300 kg)  強 制	■電源配線工事は電気工事士の資格者が行うこと 資格を持っていないかたが行うと、火災・感電の原因となります。 配線工事は販売店にご依頼されることをおすすめします。  強 制
■ぐらつく場所、傾いた場所、台の上などに置かないこと 装置が転倒・落下し、けがの原因となります。  禁 止	■水などの液体のかかる場所に置かないこと 火災・感電の原因となります。  禁 止

2.9 運搬・据付・配線に関して（続き）

⚠ 危険	
■アースを確実に取り付けること（30 ページ参照） アースを確実に取り付けないと、故障・漏電のときに感電の原因となります。 また、ノイズ混入の原因にもなります。  強 制	■据付後、キャスターを添付のストッパーで固定すること 固定しないと、装置が動いたり、転倒し、けがの原因となります。  強 制
■コンクリート製以外の床に置くときは、販売店に相談すること コンクリート製以外の床にそのまま置くと、装置の重さで床がへこみ、装置が転倒し、けがの原因となります。  強 制	■入出力端子台のカバーをはずす前に、運転を停止し、入力ブレーカを「OFF」、配電盤のUPS 電源用ブレーカを「OFF」にすること これらの操作をせずに、入出力端子台のカバーをはずすと、感電の原因となります。  強 制


⚠ 注意	
■壁などから 10cm 以上離して置くこと 離して置かないと内側に熱がこもり、火災の原因となります。 以下の点に注意して設置下さい。  強 制 ・ 側面は壁などから 10cm 以上離すこと ・ 少なくともどちらか一方の側面は壁などから十分（装置の幅以上）離すこと ・ 背面は壁などから 20cm 以上離すこと ・ 上部の空間を塞がないこと ・ 狭い空間や机の下などに設置しないこと	
■半波整流負荷には接続しないこと（55 ページ） 故障の原因となったり、正常に動作できなくなる恐れがあります。  禁 止	

2.10 安全ラベルの確認について

- (1) 本装置に取り付けてある全ての安全ラベルは、次に示してあります。開梱後この安全ラベルを確認し、紛失・誤りなどがありましたら販売店へご連絡ください。
- (2) 安全のため、全ての安全ラベルを読み、よく理解してください。
- (3) 安全ラベルは見やすい状態に保ち、汚損、取り外し、カバーによる覆いなどをしないでください。


〈正面側〉

注 意 感電・火災・けがのおそれあり 据付け、運転の前に取扱説明書などをよく読み理解してから使用してください。 火災のおそれあり ・排気吹き出口をふさがないこと。 ・壁などから 10 cm 以上離すこと。 ・装置周囲の換気をおこなうこと。 ・バッテリーは、下記日付から起算して 5 年平均温度 25℃として) を目処に新品と交換してください。 日付	 危 険 けがのおそれあり 腰かけないこと、乗らないこと、踏み台にしないこと、寄りかからないこと。 感電、火災のおそれあり ・花瓶など水の入った容器をおかないこと。 ・隙間から金属、燃えやすい物、指を入れないこと。 ・万一異常(異臭異音)が発生した場合は、運転を停止すること。 医療機器など人命にかかわる用途に使用しないこと。 5P3A7026P399-A
--	---

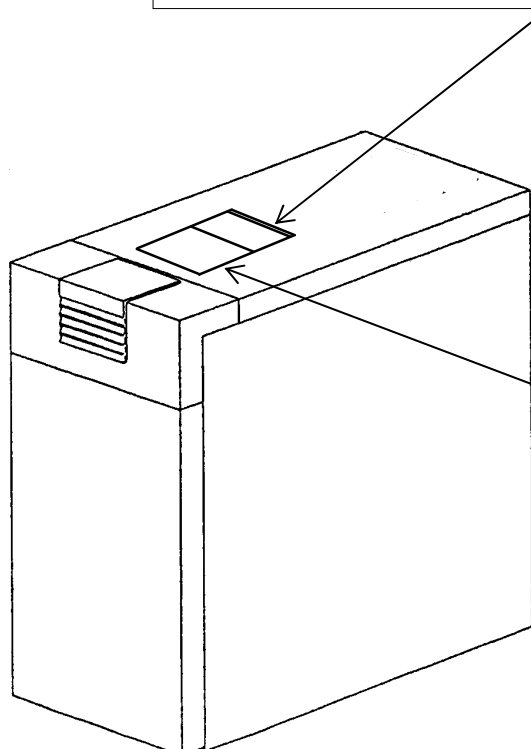

 注 意 火災のおそれあり 装置周囲の換気スペースを確保すること。 (1) 側面は壁などから 10 cm 以上離すこと。 (2) 少なくともどちらか一方の側面は壁などから充分(装置の幅以上)離すこと。 (3) 背面は壁などから 20 cm 以上離すこと。 (4) 上部の空間は高くないこと。 (5) 狭い空間や机の下などに設置しないこと。 カバーを外さないこと。
バッテリー交換時期、装置寿命のアラーム(ブザー)について バッテリー交換時期をブザー音によりお知らせします。 (1) バッテリー交換時期の予告 LCDに「バッテリーコウカンシキデス」を表示します。 まもなくバッテリー寿命ですので、なるべく早い時期にバッテリー交換をして下さい。 (2) バッテリー寿命の警告 (25℃で約 5 年) LCDに「バッテリーヲコウカンシテグサイ」を表示します。 バッテリー寿命ですのでバッテリー交換をお願いします。
UPS装置の寿命をブザー音によりお知らせします。(約 7 年) 装置寿命を過ぎて使い続けると故障の原因となります。 LCDに「サービスマンコール UPSテンゲンシキデス」を表示しますので、リプレースの検討をお願いします。

<背面側>

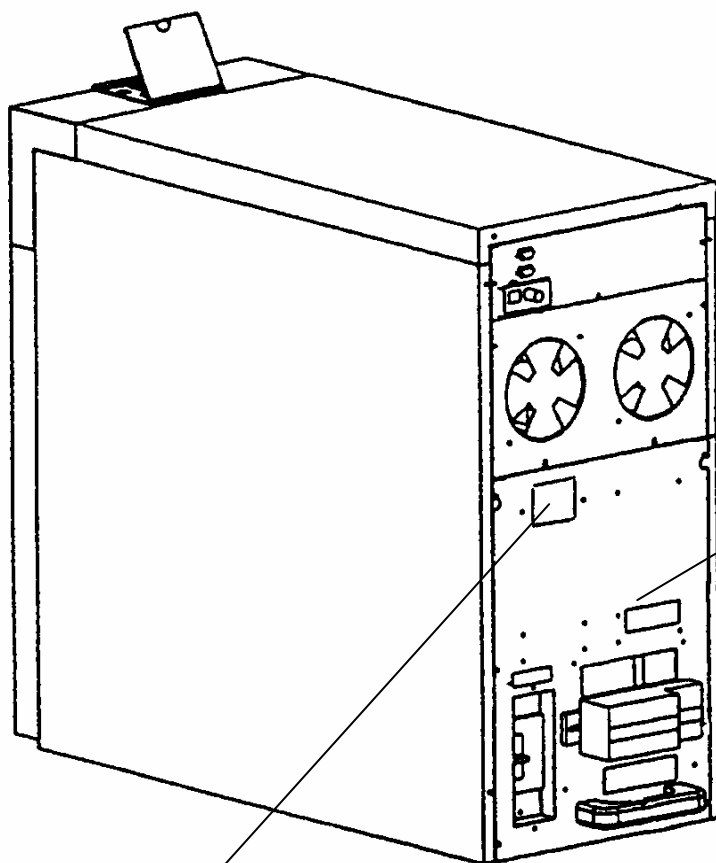

危険

感電のおそれあり

- ・カバーを外さないこと
- ・アース線を接続すること

5P3A7026P399-F

(定格銘板 : 15kVA UPS の例)



UPS

TYPE-FORM	A130-U23150L
INPUT	1PH-2W AC200V-50/60Hz
OUTPUT	1PH-2W AC200V-50/60Hz
CAPACITY	15kVA (10.5kW)
MASS	300kg
LOT No.	04A 58825110
SERIAL No.	97245301

TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION
MADE IN JAPAN

3. 目 次

3.1 目 次

1. はじめに	1
2. 安全上のご注意	2
2.1 表示・図記号の説明	2
[表示の説明]	2
[図記号の説明]	2
2.2 用途限定について	2
2.3 設置・運転環境について	3
2.4 火災予防条例について	4
2.5 免責事項について	4
2.6 バッテリ（鉛蓄電池）のリサイクルについて	4
2.7 廃棄について	4
2.8 取り扱い全般に関して	5
2.9 運搬・据付・配線に関して	7
2.10 安全ラベルの確認について	9
3. 目 次	11
3.1 目次	11
3.2 本書の読み方	15
3.3 本書で使用する用語	16
4. UPS の搬入と設置	17
4.1 UPS を搬入する前に	17
(1) 周辺機器との配置関係の検討	17
(a) UPS と接続機器の距離	17
(2) 設置場所を選定する	17
(a) 供給電源を確認する	17
(b) 耐床荷重をチェックする	17
(c) 保守点検スペースを確保する	18
(d) 適切な換気スペースを確保する	18
(e) 適切な設置環境を選ぶ	18
(3) 火災予防条令について	19

(4) 電子計算機電源設備の耐震措置（転倒防止）について	19
4.2 搬入経路を確認する	20
4.3 UPS の開梱と設置	20
(1) 開梱前の点検	20
(2) 設置	20
4.4 添付品の確認と保証書	21
(1) 添付品の確認	21
5. UPS 各部の名称と機能	22
6. 配線接続工事	23
6.1 接続の概要	23
6.2 入出力	24
(1) 電源を確認する	24
(2) 配電盤のブレーカ定格を確認する	24
(3) 端子台の接続	25
(4) 配線長とケーブルサイズを決める	26
(5) 配線電圧降下計算法	26
(6) " " の計算例	27
(7) " " の不具合事例	27
(8) 不具合事例の対策（その 1）	28
(9) " " （その 2）	29
6.3 接地	30
(1) 接地の目的	30
(2) UPS の接地	30
(3) 電子計算機システム安全対策基準について	31
7. 外部インタフェース	32
7.1 外部インタフェースの種類	32
(1) リモート運転／停止制御信号入力のインタフェース	32
(2) 外部接点インタフェース	33
(3) RS-232C インタフェース	35
7.2 外部インタフェースコネクタの組立	37
(1) 必要部品の確認	37
(2) コネクタ組立	38
8. 使用前の点検と確認	39

8.1	接続完了のチェック	39
8.2	電源の確認	40
9.	UPS の運転操作方法	41
9.1	手動操作にて運転・停止させる場合	42
	(1) UPS を停止させる方法	42
	(2) UPS を運転する方法	42
9.2	スケジュール運転	43
9.3	UPS の電源を遮断する場合	43
9.4	長期間運転しない場合	44
9.5	バッテリーのフル充電	44
10.	運転中の動作と表示	45
10.1	操作部詳細	45
10.2	基本表示画面	47
10.3	個別データ表示画面	48
10.4	内部データ設定画面	49
10.5	警告／故障発生時等の表示	51
	(1) 警告発生時の LCD 表示内容	51
	(2) 状態変化発生時の LCD 表示内容	52
	(3) 故障発生時の LCD 表示内容	52
11.	動作確認テスト	54
11.1	バッテリーバックアップ機能テスト（負荷機器なし）	54
11.2	負荷機器の適性容量確認テスト	55
11.3	バッテリーバックアップ機能テスト（負荷機器あり）	57
12.	トラブルシューティング	58
12.1	トラブル発生と対応	59
12.2	サービスマンに連絡する前に	59
12.3	トラブル時の LED と画面表示	60
	(1) 警告 LED（黄）が点滅している	60
	(2) 警告 LED（黄）が点灯している	60
	(3) UPS 入力電源が停電でないのにバックアップモードとなる	61
	(4) 故障 LED（赤）が点灯している	61
12.4	外部インタフェースからの故障信号	61

(1) 外部接点インタフェースからの場合	61
(2) RS-232C インタフェースからの場合	61
13.保守点検とアフタサービス	62
13.1 日常点検	62
13.2 定期点検サービス	63
13.3 部品交換サービス	63
13.4 廃棄	63
13.5 バッテリ寿命と製品寿命アラーム	64
14.保証	64
14.1 保証書の入手と保管	64
14.2 保証の制限条件	64
15.A130 タイプ UPS の仕様	65
15.1 標準仕様	65
15.2 7.5kVA の外形詳細図	66
15.3 10kVA の外形詳細図	67
15.4 15kVA の外形詳細図	68
15.5 20kVA の外形詳細図	69
付 録	
UPS 固定パネル（標準仕様）	70
A130 タイプ形式説明	71

3.2 本書の読み方

○設置と配線

本装置の設置、接続作業は「4.UPS の搬入と設置」「5.UPS 各部の名称と機能」及び「6.配線接続工事」を読んでから行ってください。

○外部インターフェース

本装置の運転状態は離れた場所からも監視できます。外部インターフェースとの接続方法は、「7.外部インターフェース」をお読みください。

○初めて起動する前に

設置直後、UPS を使用する前に「8.使用前の点検と確認」、「9.UPS の運転操作方法」、「10.運転中の動作と表示」及び「11.動作確認テスト」をお読みにになり、確認テストをしてください。

○日常の運転・操作


日常の運転にあたっては「5.UPS 各部の名称と機能」、「9.UPS の運転・操作方法」及び「10.運転中の表示と動作」を、お読みになってご使用ください。

○故障と日常点検

トラブルが発生したときや動作がおかしいと思ったときは「12.トラブルシューティング」を、日常の点検には「13.保守点検とアフタサービス」を、ご覧ください。

3.3 本書で使用する用語

UPS	: <u>U</u> ninterruptible <u>P</u> ower <u>S</u> ystem（無停電電源装置）の略。
LED	: <u>L</u> ight <u>E</u> mitting <u>D</u> iode（発光ダイオード）の略。
LCD	: <u>L</u> iquid <u>C</u> rystal <u>D</u> isplay（液晶表示器）の略。
CRT	: <u>C</u> athode <u>R</u> ay <u>T</u> ube（ブラウン管）の略。
負荷	: UPS から電力を受ける機器を指します。
過負荷	: UPS から受ける負荷の総電力量の合計がUPS の定格容量を越えている状態です。
入力 OV	: 入力電源電圧過電圧
入力 UV	: 入力電源電圧低下
インタフェース	: UPS が外部との信号をやりとりできる手段です。
電流波高率(クレストファクタ)	: 電流の実効値に対する電流ピーク値の比を示します。 (例：正弦波の場合・ $1.414(=\sqrt{2})$)。
バイパス回路	: UPS にトラブルが発生した時、あるいは負荷電流が定格出力電流を越えた時、入力電源電力を直接負荷機器に供給するための回路です。
コンバータ部	: 交流入力を直流に変換する回路です。
インバータ部	: UPS 内で直流に変換された電圧を交流電圧に変換する回路です。
半導体スイッチ	: インバータ出力とバイパス回路出力を切換えるためのスイッチです。
バッテリー	: 停電の際に交流入力にかわって電力を供給します。

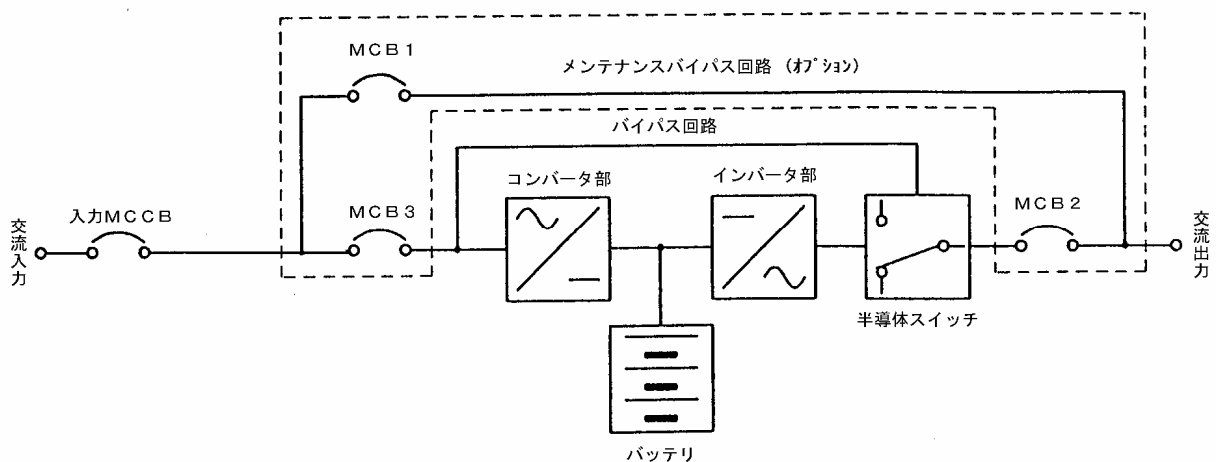


4. UPS の搬入と設置

4.1 UPS を搬入する前に


(1) 周辺機器との配置関係の検討

UPS との接続は次の通りです。搬入（再輸送）に先立ち、以下の諸点をご検討ください。

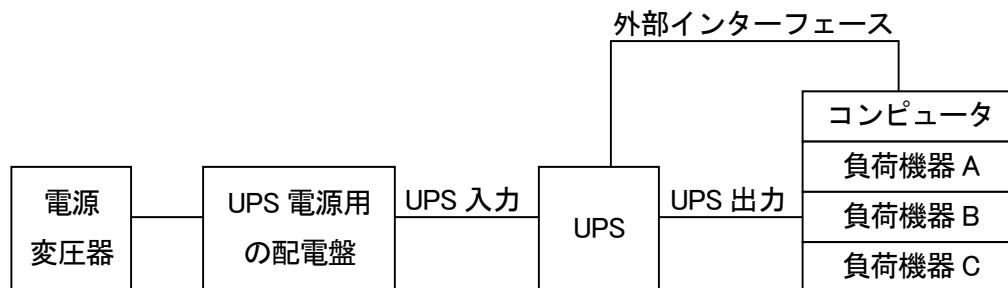

(a) UPS と接続機器の距離

お願い：UPS は運転中、磁気が発生します。ディスク装置や CRT モニタから 1m 以上離れた場所に UPS を設置してください。



(2) 設置場所を選定する

(a) 供給電源を確認する

UPS は交流電源が必要です(200VAC、50/60Hz、37.5A～100A)。

UPS の設置場所にこの電源が供給できることを確認してください。

(b) 耐床荷重をチェックする

 危険	■コンクリート製以外の床に置くときは、販売店に相談すること コンクリート製以外の床にそのまま置くと、装置の重さで床がへこみ、装置が転倒し、けがの原因となります。
---	---

事務用ビルの耐床荷重は約 200 kg/m²です。UPS、負荷機器、備器の質量が 200 kg/m²を超える場合、事前に床を補強する必要があります。

$$\frac{\text{質量}}{\text{据付床面積}} < 200 \text{ kg/m}^2$$

(c) 保守点検スペースを確保する

サービスマンは UPS 両側面のカバーを外し保守点検を行うため、保守点検時は両側面に余裕スペースが必要です。UPS を移動しにくい場所に設置する場合、あらかじめ両側面に 80 cm以上の保守点検スペースを確保してください。

万一上記スペースを確保できない場合には保守点検時に UPS を手前側に引き出せるよう、設置・配線上の工夫をお願いします。

(d) 適切な換気スペースを確保する

	注意 ■壁などから十分離し吸気口および排気口を塞がないようにすること 内部に熱がこもり、火災の原因となります。
---	--

排気ファンによる冷却を妨げないよう、UPS 背面には排気用のスペースが必要です。

狭い空間や机の下などに設置し内部に熱がこもると火災の原因となるばかりでなく、バッテリー劣化の原因となりますので、次のような十分な設置スペースを確保して下さい。

- ・ 側面は壁などから 10cm 以上離すこと
- ・ 少なくともどちらか一方の側面は壁などから十分（装置の幅以上）離すこと
- ・ 背面は壁などから 20cm 以上離すこと
- ・ 吸気孔（正面下）を塞がないこと
- ・ 上部の空間を塞がないこと

(e) 適切な設置環境を選ぶ

	危険 ■ぐらつく場所、傾いた場所、台の上などに置かないこと 装置が転倒・落下し、けがの原因となります。 ■水などの液体のかかる場所に置かないこと 火災・感電の原因となります。 ■車、電車などの移動体に設置しないこと 振動、衝撃で UPS 内部の用品が破損し故障の原因となります。
---	--

次のような場所には UPS を設置しないでください。

- ・ 0℃以下または 40℃を超える周囲温度
- ・ 直射日光の当たる場所
- ・ 90%を超える周囲湿度または結露する場所
- ・ 強い振動や衝撃が発生する床
- ・ 腐食性ガス、可燃性ガスが発生している場所（可燃性ガスには殺虫剤も含まれます。）
- ・ 塵埃（じんあい）、塩分、鉄分の多い所
- ・ 発熱する機器の近く
- ・ 海拔 1000m 以上の場所

お願い：開梱後一時的に保管する場合も同様の注意をお願い致します。

(3) 火災予防条例について

4800Ah・セル以上の蓄電池設備（バッテリー内蔵の UPS も含む）は、専用不燃区画に設置するよう定められています（火災予防条例準則第 11 条、13 条）。

したがって、同一防火区画内に単数または複数の UPS を設置するとき、バッテリー容量の和が 4800Ah・セル以上となる場合には、「火災予防条例」の規制対象となります。詳しい内容は、所管消防署にお問い合わせの上、「設置届出書」を提出してください。

表 4.1 UPS のバッテリー容量

UPS 形式	バッテリー容量 (Ah・セル) 注
A130-U23075L	1,260
A130-U23100L	1,512
A130-U23150L	2,268
A130-U23200L	3,024

注：Ah・セルはバッテリー容量を示す単位です。例えば、2,268Ah・セルとは、7Ah-12V(6 セル)のバッテリーを 54 個使用したバッテリー容量を示します(2,268=7.0×6×54)。

(4) 電子計算機電源への耐震措置（転倒防止）について

「情報システム安全対策基準」（通商産業省告示第 518 号 平成 7 年 8 月 29 日）では、
V 設置規準 ホ地震対策 b. 電源設備（1）にて「電源設備は設置位置に応じた移動、転倒及び振動対策の措置を講ずること。」として転倒防止対策が求められています。

A130 タイプ UPS には、標準仕様として、UPS 固定パネルを用意しております。施工方法は付録（67 ページ）を参照下さい。

4.2 搬入経路を確認する

 危険	■2人以上で持ち運ぶこと 一人で運ぶと、けがの原因となります。 ・ 7.5kVA 標準装置質量： 約 170kg ・ 10kVA 標準装置質量： 約 190kg ・ 15kVA 標準装置質量： 約 300kg ・ 20kVA 標準装置質量： 約 380kg
---	--

A130 タイプ UPS の質量は 15kVA にて約 300 kg、20kVA にて約 380kg（梱包質量は+60～75 kg）あります。搬入前に、荷卸場所と搬入経路を搬入業者とご相談ください。チェックポイントは次の通りです。

- ・ 搬入経路の床は硬い平面か？ カーペットか？
- ・ 搬入する床の保護（ベニヤ板等）が必要か？
- ・ 段差や階段があるか？ エレベータに搬入できるか？
- ・ 必要な荷卸具があるか？ クレーン車が必要か？

4.3 UPS の設置

(1)開梱前の点検

開梱前に外観に損傷（凹み）がないか確認してください。万一あれば、中の UPS も損傷している可能性があります。

その場合、開梱前に購入した販売店または当社の営業にご連絡ください。

お願い：重量物のため（梱包状態にて15kVA約379kg）、UPS開梱は強度のある床面上で行って下さい。

(2)設置

 危険	■据付後、キャスターをストッパーで固定すること 固定しないと、装置が動いたり、転倒し、けがの原因となります。 ■端子台カバー、端子台を持って装置を扱わないこと 感電の原因となります。
---	---


UPS を設置する位置に移動します。位置決めが終わったら、全てのキャスターをストッパーで固定して下さい。

お願い：固定パネル（標準仕様）で床面に UPS を固定する場合、固定パネルの施工方法は付録（70 ページ）をご参照ください。


4.4 標準添付品の確認

(1) 添付品の確認


下記の標準添付品を確認してください。




取扱説明書
バッテリー交換推奨書




お客様サービス登録
FAXカード



接点インタフェース用
コネクター式




ストッパー(「コ」形固定器具)




固定パネル (2種類各2枚)

5. UPS 各部の名称と機能


表示／操作部

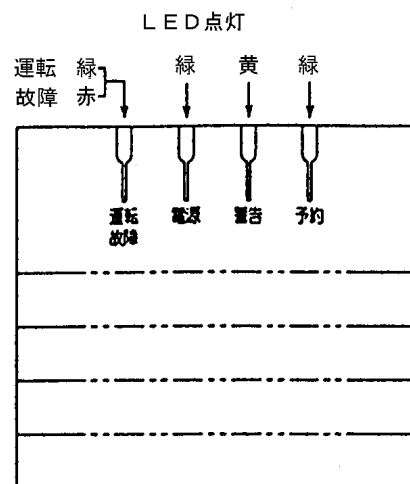


(小扉内部)

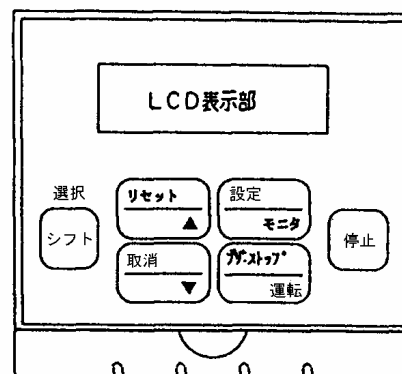

正面図

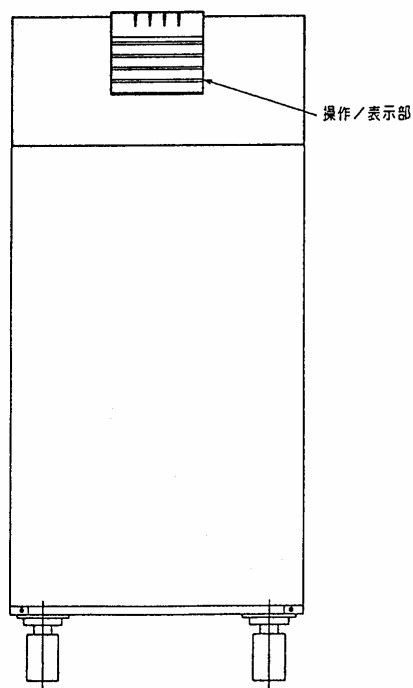

背面図

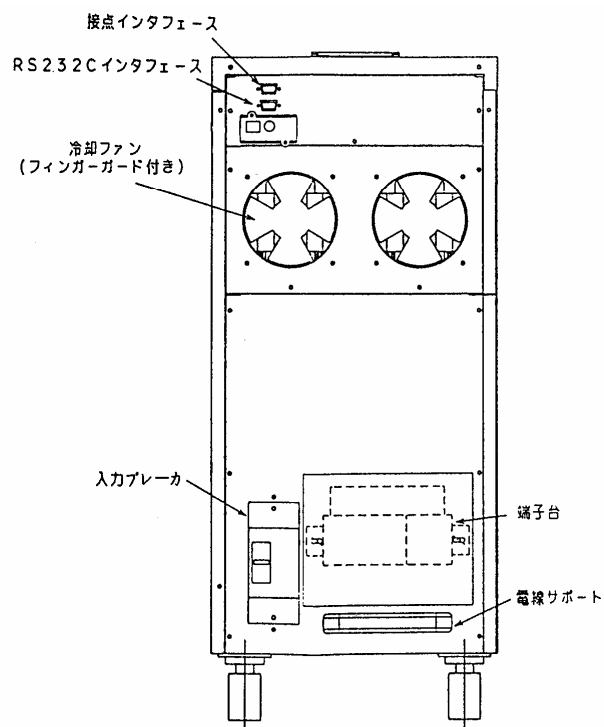

6. 配線接続工事 [安全上のご注意]



危険

■改造・分解・修理・部品交換・廃棄しないこと
火災・感電の原因となります。
修理・部品交換は販売店にご依頼ください。
廃棄は専門の廃棄物処理業者にご依頼ください。

6.1 接続の概要

UPS と電源、負荷との接続の概要は以下の通りです。

接続前に本章（6.1～6.3）をよくお読みになり、正しく接続してください。

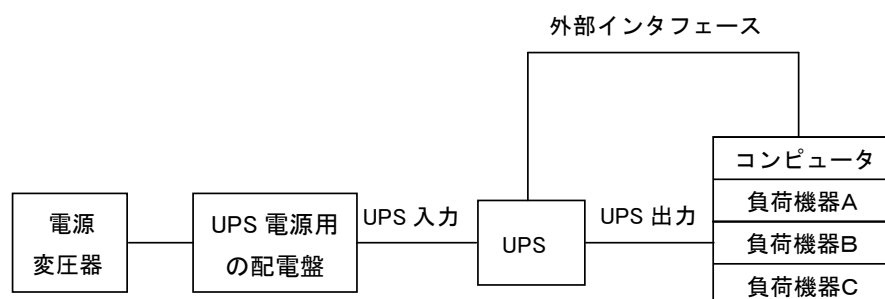


図 6.1 UPS との接続

6.2 入出力

(1)～(4)の手順にしたがい配線と接続をします。

(1) 電源を確認する

- (a) 商用電源（単相 2 線式、200VAC、50/60Hz）から UPS に給電する場合、変圧器の電源容量を確認してください。

表 6.1 UPS の必要電源容量

UPS 形式	必要電流
A130-U23075L	37.5A
A130-U23100L	50A
A130-U23150L	75A
A130-U23200L	100A

お願い：UPS に自家発電用の発電機、緊急発電用の発電機を接続する場合は単相容量が UPS 装置定格の 3 倍以上の発電機をご使用ください。また三相発電機を使用する際は発電機メーカーとご相談ください。

ご使用前に UPS と発電機との組合せ試験を実施し、問題なく UPS が立上ることをご確認ください。

(b) 電圧変動範囲の確認

電源電圧が UPS 入力電圧変動範囲（200V +10%/−15%）以内であることを確認してください。

入力電源が UPS の電圧変動範囲を外れている場合には、範囲内となるように入力電源を調整してください。

お願い：UPS 運転中に入力電源電圧が UPS 入力電圧変動範囲を外れますと入力電源異常（入力過電圧/入力電圧低下）を検出しバッテリーバックアップモードとなります。

(2) 配電盤のブレーカ定格を確認する。

UPS に給電する配電盤のブレーカ（MCCB）定格が表 6.2 の推奨定格より小さい場合、保護協調の点から、推奨定格以上のブレーカに交換することを推奨します。

表 6.2 UPS 用電源回路 MCCB

UPS 形式	内蔵 MCCB 定格	推奨定格
A130-U23075L	50A	60A
A130-U23100L	60A	75A
A130-U23150L	100A	125A
A130-U23200L	125A	150A

(3) 端子台の接続



■電源配線工事は電気工事士の資格者が行うこと

資格を持っていないかたが行うと、火災・感電の原因となります。

配線工事は販売店にご依頼されることをおすすめします。

■入出力端子台のカバーをはずす前に運転を停止し、入力ブレーカを「OFF」、配電盤の UPS 電源用ブレーカを「OFF」にすること

これらの操作をせずに、入出力端子台のカバーをはずすと、感電の原因となります。

■配線ケーブルを取り扱うときは、次の点を守ること

- ・引っ張ったり、無理に曲げたり、傷つけない。
- ・物を載せたり、加熱しない。

守らないと、ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

ケーブルを入出力端子台の該当する端子に接続してください。

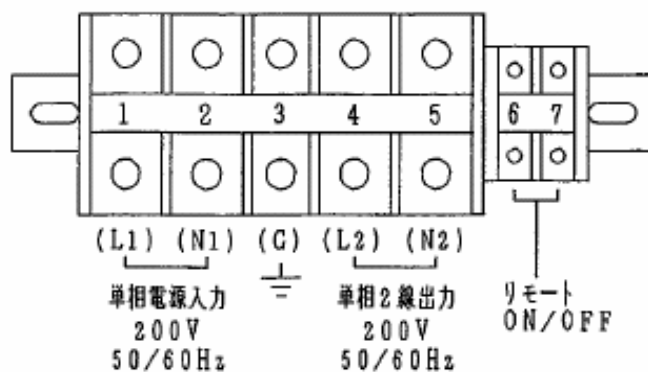


図 6.2 入出力端子台

お願い：UPS に電源を供給する分電盤 MCCB にてライン相（L1）とニュートラル相（N1）及びグランド（G）を確認願います。なお、入力と出力を間違っ逆になに接続しないようお願い致します。UPS が故障する原因となります。

(4) 配線長とケーブルサイズを決める

UPS の入力側および出力側ケーブルの選定に際して、ケーブルインピーダンスによる電圧降下を考慮する場合、本項を参考としてください。

配電盤から UPS、UPS からコンピュータなどの負荷機器への配線は、電圧降下が各 2% 以内となるように、表 6.3 から配線長に対応したケーブルサイズを決定してください。

お願い：配線長に対して十分なケーブルサイズ（ケーブル断面積 mm^2 ）を選定してください。
UPS 電源入力側の配線長が長すぎたりケーブルサイズが小さすぎたりしますと、入力電源側の配線での電圧降下が大きくなり、入力電圧低下を検出する場合があります。

表 6.3 600V CV ケーブルの許容電流（A）

公称断面積 (mm^2)	布設条件 空中/暗渠布設 $T_2=40^\circ\text{C}$	直埋布設 $T_2=25^\circ\text{C}$	管路布設 $T_2=25^\circ\text{C}$
2.0	28	38	26
3.5	40	54	36
5.5	52	69	47
8	66	85	56
14	94	115	79
22	125	155	100
38	170	205	135
60	230	265	180
100	315	345	235
150	415	440	300

お願い (1)：ご使用になるケーブルと適合圧着端子はユーザ側でご用意ください。

(2)：接地線については、断面積 3.5mm^2 以上を有するケーブルをご使用ください。

(5) 配線電圧降下計算法

表 6.3 で対応できない場合は、次の式と表 6.4 から電圧降下 ($\Delta \varepsilon$) が 2% 以内となるケーブルサイズを決定し、使用してください。

電圧降下の計算式は、電線要覧等のケーブル・データを用いて次式（単相 2 線式の場合）に基づき、求めることができます。

$$\Delta \varepsilon = 2 \times I \times (R \cos \theta + X \sin \theta)$$

$\Delta \varepsilon$ ：電圧降下 (V), I ：電流 (A), R ：ケーブルの抵抗分 (Ω)

X ：ケーブルのリアクタンス分 (Ω), $\cos \theta$ ：力率

表 6.4 600V CV ケーブルのインピーダンス

公称断面積 (mm ²)	50Hz (Ω/km)			60Hz (Ω/km)		
	R	ωL	Z	R	ωL	Z
2	12.0	0.108	12.0	12.0	0.130	12.0
3.5	6.76	0.0987	6.76	6.76	0.119	6.76
5.5	4.34	0.0974	4.34	4.34	0.117	4.34
8	2.98	0.0890	2.98	2.98	0.107	2.98
14	1.70	0.0828	1.71	1.70	0.0994	1.71
22	1.08	0.0820	1.09	1.08	0.0984	1.09
38	0.626	0.0771	0.631	0.626	0.0925	0.633
60	0.398	0.0768	0.405	0.398	0.0922	0.409

(6) 配線電圧降下の計算例

公称断面積 14mm² 長さ 10m のケーブルにて、電流値 50A、力率 0.7、周波数 60Hz の電流を流した時の電圧降下は、

$$\begin{aligned} \Delta\varepsilon &= 2 \times 50 \times \left(1.70 \times \frac{10(m)}{1000(m)} \times 0.7 + 0.0994 \times \frac{10(m)}{1000(m)} \times \sqrt{1-0.7^2} \right) \\ &= 2 \times 50 \times (0.0119 + 0.0007098) \div 1.26(V) \end{aligned}$$


(7) 配線電圧降下の不具合事例

配電盤から UPS、UPS から負荷機器への配線が長い場合、UPS がバイパスモード時にケーブルの電圧降下のため、負荷機器の入力電圧が電源仕様以下となることがあります。

この場合、負荷機器がシステムダウンしたり、正常動作しなかったりする恐れがあります。

また、400V 電源を 200V に降下するためには、トランスが用いられますが、そのトランスの電圧降下を考慮することも必要です。

実例として、下記のように一次側 400V、二次側 200V のトランスを配電盤側に接続し、そのトランスから 3.5mm² のケーブルで配線長 26m のところに UPS を、そして UPS(本例では入出力 200V とします)から負荷機器まで 3.5mm²、配線長 26m のケーブルで接続した場合、電圧降下は次のようになります。

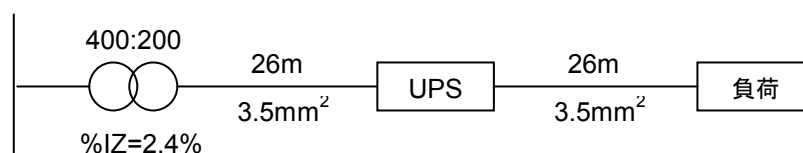

上記条件にて周波数 60Hz 電流値 30A、力率 0.7 の電流を流した場合の電圧降下

①入力側

$$\begin{aligned} & \cdot \Delta\varepsilon = 2 \times 30 \times \left(6.76 \times \frac{26(m)}{1000(m)} \times 0.7 + 0.119 \times \frac{26(m)}{1000(m)} \times \sqrt{1-0.7^2}\right) \\ & = 2 \times 30 \times 0.125 = \boxed{7.5V} \end{aligned}$$

・トランス%IZ (=2.4%) による電圧降下

$$200V \times 0.024 = \boxed{4.8V}$$

②出力側 入力側と同じ $\boxed{7.5V}$

UPS の入力側のケーブルで 12.3V (7.5+4.8V) の電圧降下、UPS の出力側のケーブルで 7.5V の電圧降下となります。

UPS がインバータ運転の時には、UPS 入力側で 12.3V の電圧降下があっても、UPS は定格電圧 200V を出力するため、負荷機器には、出力側のケーブルによる 7.5V の電圧降下を差し引いた 192.5V の電圧が印加されます。

また、UPS がバイパス運転の時には、UPS の入力側と出力側の電圧降下を合わせると 19.8V となり、負荷機器には 180.2V が印加されます。

負荷機器の入力電圧仕様によっては、上記の電圧降下のために正常動作できなくなることが考えられます。この場合、配線の見直しが必要となります。

(8) 不具合事例の対策（その 1）

配線ケーブルの電圧降下を抑えるためには、配線長を短くするかケーブルサイズを大きくする等の方法があります。


前記の事例において、UPS の入力側、出力側の配線長をそれぞれ半分の 13m にした場合、ケーブルの電圧降下がそれぞれ半分の 3.75V となりますので、UPS がバイパスモード時の電圧降下は 12.3V (3.75V+4.8V+3.75V) となります。

また、ケーブルサイズを大きくする方法も、同様な計算方法でわかる通り、ケーブルの電圧降下が抑えられます。

お願い：ケーブルサイズは表 6.4 の中から選定してください。表 6.4 のサイズ以上のケーブルを選定しますと適合圧着端子も大きいものを使用することになり、UPS の入出力端子台に接続できなくなることがあります。

(9) 不具合事例の対策（その2）

前記の事例において、トランスの1次側（400V）の電流は、2次側（200V）の半分ということに着目し、トランスをUPSの入力側直前に設置した場合は以下ようになります。

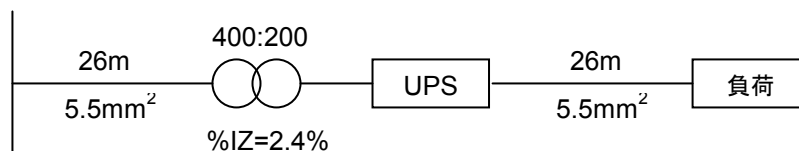

上記のように配線とケーブルサイズを見直しますと

$$\Delta\varepsilon = 2 \times 15 \times \left(4.34 \times \frac{26}{1000} \times 0.7 + 0.117 \times \frac{26}{1000} \times \sqrt{1 - 0.7^2} \right) = 2.43V$$

① 入力側

・ トランス%IZによる電圧降下=4.8V

② 出力側

$$\cdot \Delta\varepsilon = 2 \times 30 \times \left(4.34 \times \frac{26}{1000} \times 0.7 + 0.117 \times \frac{26}{1000} \times \sqrt{1 - 0.7^2} \right) = 4.87V$$

UPS がバイパス運転時の電圧降下は 12.1V（2.43V+4.8V+4.87V）となります。

6.3 接地


(1) 接地の目的

- ① 漏電による感電防止
- ② 外来ノイズの影響による電位の変動に対する機器の保護

(2) UPS の接地


UPS の接地としては、C種接地（ 10Ω 以下）又はD種接地（ 100Ω 以下）が必要となります。UPS にはマイコンやIC等の電子回路が収納されているため、ノイズ対策を行うことが信頼性を向上させる必須条件となります。

UPS では、他の機器の接地との混在を避け図Bの様にできるだけ専用接地としてください。

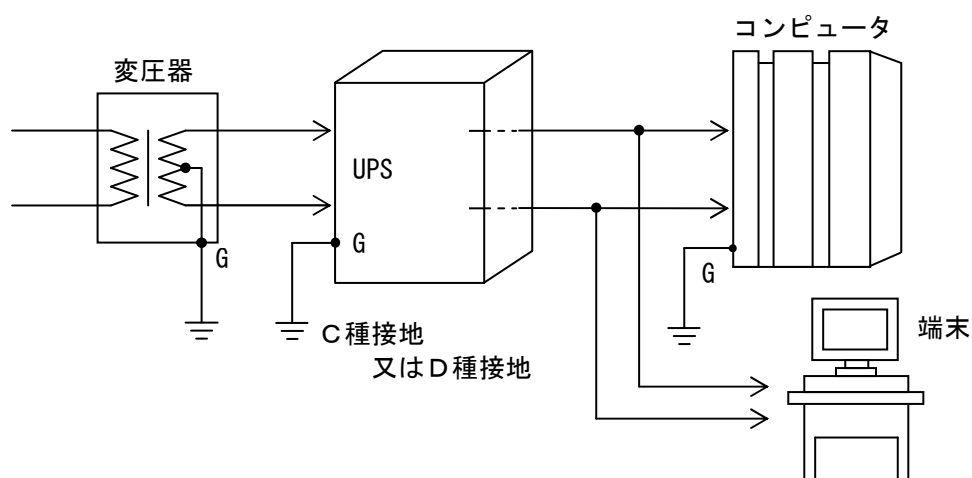


接地を共用する場合は、図Cの様に接地極付近で共用してください。


接地方式として、図Aに示す配線方式を採用すると、コンピュータの接地電圧が変動することがあり、コンピュータ誤動作の一因となります。



図A
(悪い例)



図B 専用接地
(良い例)



図C 接地極付近での接地



危険

■接地を確実に接続すること

接地を確実に接続しないと、故障・漏電のときに感電の原因となります。

また、ノイズ混入の原因にもなります。

(3) 電子計算機システムの安全対策基準について

コンピュータの誤動作を防止するため、接地は大変重要です。できる限り、コンピュータはコンピュータ専用接地とし、UPSの接地と分離してください。電子計算機システム安全対策基準（昭和59年11月（社）情報サービス産業協会発行）よりコンピュータの接地に関する項を下記に抜粋し、説明を補足します。

抜粋（一部加筆）


（段階の区分：A、B）

設 IV-(8)

電子計算機システムの接地は、専用のものとする。やむを得ず共用する場合は、接地を接地極付近で行うこと。


1. 電子計算機システムの接地は、他の電気機器からの影響を防ぐため、専用の接地線を分電盤まで設けること。

接地を専用とする場合の接続の例

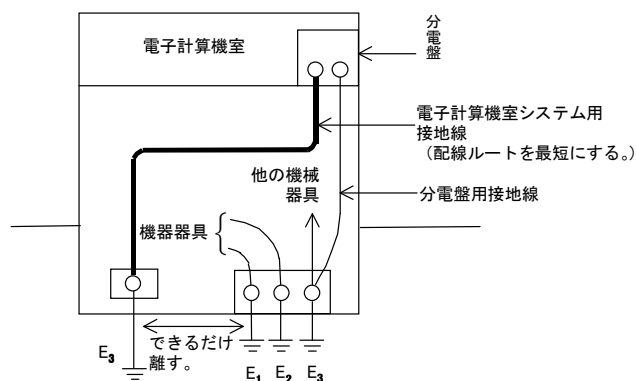

2. 接地を共用する場合は、図のように接地極付近で共用すること。

接地を専用とする場合の接続の例

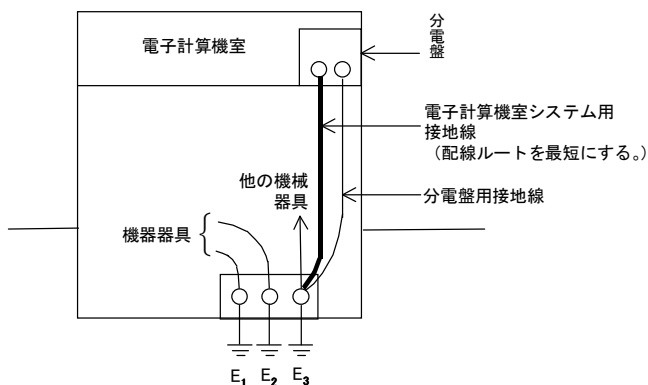

7. 外部インタフェース

 危険	■入出力端子台のカバーをはずす前に、停止スイッチを「ON」、入力ブレーカを「OFF」、配電盤のUPS電源用ブレーカを「OFF」にすること これらの操作をせずに、入出力端子台のカバーをはずすと、感電の原因となります。
	■改造・分解・修理・部品交換・廃棄しないこと 火災・感電の原因となります。 修理・部品交換は販売店にご依頼ください。 廃棄は専門の廃棄物処理業者にご依頼ください。
	■配線コードを取り扱うときは、次の点を守ること ・引っ張ったり、無理に曲げたり、傷つけない。 ・物を載せたり、加熱しない。 守らないと、コードが破損し、火災・感電の原因となります。

7.1 外部インタフェースの種類

次のような3種の外部インタフェースをUPS背面に標準装備しています。

- ・リモート運転/停止信号入力インタフェース……UPSの運転/停止を外部から制御
- ・外部接点インタフェース……UPSの運転とトラブルを外部から監視
- ・RS-232Cインタフェース……コンピュータからUPSを細かく監視/制御

(1) リモート運転/停止制御信号入力のインタフェース

離れた場所（有効距離：10m以内）からUPSを運転/停止するための入力端子です。UPS背面下側のリモート運転/停止端子に、シールド線を下図のように接続します。

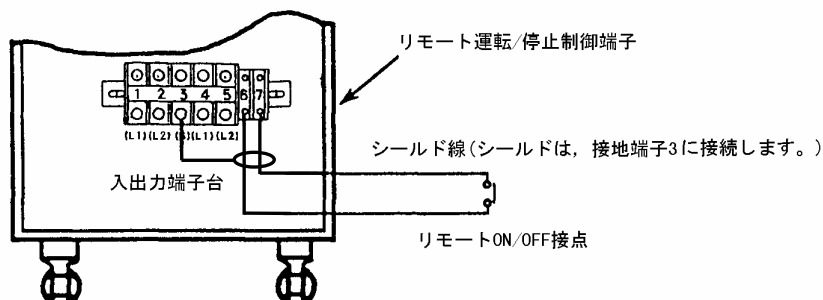


図 7.1 シールド線の接続

お願い：ノイズによる誤動作を防止するため、インタフェース用信号ケーブルは必ずシールド線を使用してください。

表 7.1 リモート運転／停止信号入力インタフェース仕様

信号入力	無電圧接点 (DC10V-5mA) リモート停止の制御入力は、UPS 運転 (インバータ運転) に限り有効です。「閉」でリモート停止 (バイパス給電または出力遮断)、「開」でインバータ運転へ復帰します。 また停電時にリモート停止できますが、再度インバータ運転することはできません。
------	---

(2) 外部接点インタフェース

コンピュータから UPS を監視する接点信号を取り出すコネクタです。ケーブル側コネクタ (D-Sub9 ピン) は UPS 本体に標準添付されています。「7.2 外部インタフェースコネクタの組立」(37 ページ)にしたがって、インタフェース・ケーブルを作成し、接続します。

なお、コネクタ固定用ネジはインチネジ (サイズ : #4-40) を使用しています。

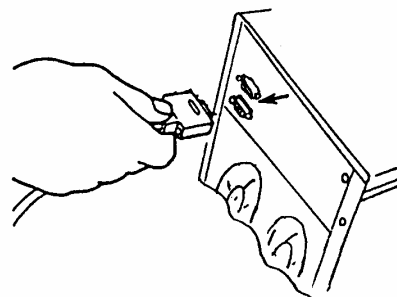


表 7.2 外部接点信号

ピン番号	信号の意味	論理	装置内
1	故障信号	故障にて閉	
2	装置停止用コモン	L (-3~-15V)→H(+3~+15V)	
3	装置停止信号入力	レベル変化時バックアップ停止	
4	入力電源正常	電源正常にて閉	
5	信号コモン	—	
6	バイパス運転	バイパス運転にて閉	
7	バッテリー電圧低下	電圧低下にて閉	
8	UPS 運転	インバータ運転にて閉	
9	停電信号	停電にて閉	
接点の最大 通電容量		電圧	電流
	直流	48Vpeak	100mApeak
	交流	30Vrms (42Vpeak)	70mA rms (100mApeak)

お願い：電圧値、電流値共にこの数値を超過しない様にしてください。

UPS 停止信号（前頁 D-sub 2、3ピン）に関する動作説明

外部接点インタフェースの UPS 停止信号を利用することで、次の自動シャットダウン機能を持つ OS を自動的にリセットし再投入運転することができます。これは以下のような OS と UPS の動作によって実行されます。

対象機種 : Windows NT、IBM OS/2 LAN サーバー

非対象機種 : NetWare

1. OS は停電時に UPS の停電信号を検出して、シャットダウン処理を開始します。
2. シャットダウン処理終了時に OS が UPS に停止信号を出力し、UPS は停止します。
3. 電源が正常に復帰した場合、UPS は自動的に出力を開始し、OS が再起動されます。


シャットダウン処理の途中で電源が正常に復帰した場合でも、電源の復帰後 10 分以内であれば OS を再起動するために UPS は出力を一時（10～20 秒）遮断停止します。

この場合、電源が正常であるにもかかわらず UPS が出力を遮断停止することになります。従って、誤って UPS の出力を遮断させることのないよう、自動処理を実施する場合以外は外部接点インタフェースの UPS 停止信号を接続しないようにしてください。

なお、電源の復帰後 10 分以上経過してから UPS に停止信号が入力された場合は、この信号は無視され UPS は出力を継続します。

重 要

停電後 10 分以内は、起動・再起動するとコンピュータが再起動途中で電源リセットがかかることがあります。

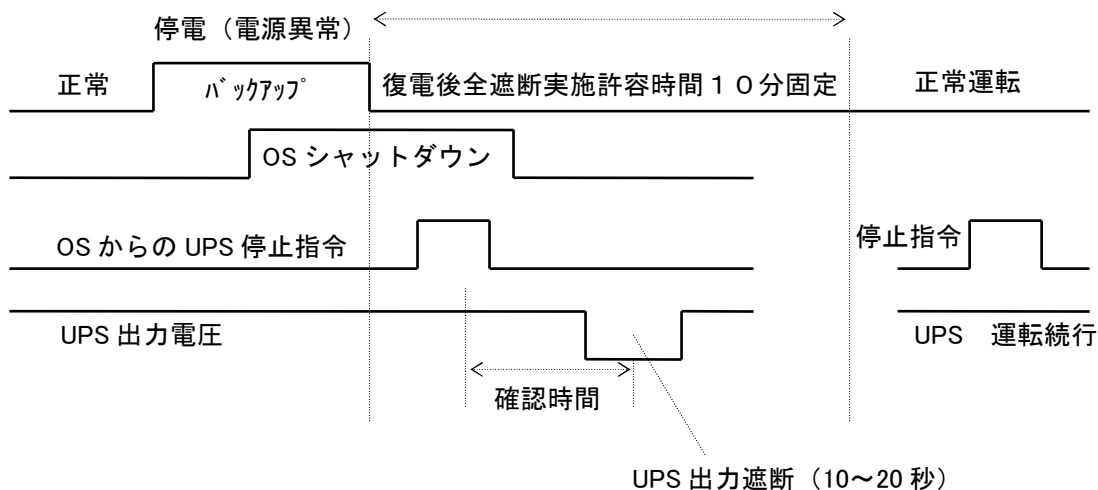

Windows NT は、米国 Microsoft 社の商標です。


IBM OS/2 LAN サーバーは、米国 IBM 社の商標です。

NetWare は、米国 Novell 社の商標です。

(3) RS-232C インタフェース

RS-232C インタフェースは、コンピュータと UPS 間（推奨距離：10m 以内）で、キャラクタメッセージを送受信し、UPS の状態を監視するための通信インタフェースです。

同インタフェースケーブルは、別売の D-Sub9P/9P または 9P/25P のクロスケーブルを使用できます。通信コマンドの専用取扱説明書は、別途、弊社営業または販売店までご請求ください。

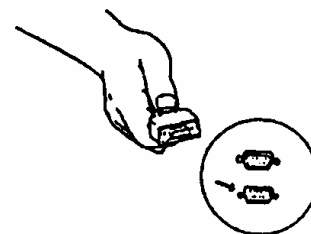

お願い：UNIX 系及び Windows 系に対する各種モニタリングソフトを用意しております。

詳しくは弊社営業または販売店にお問合せください。

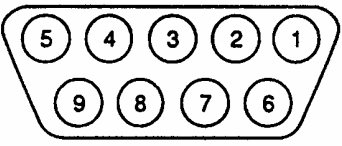
(a) RS-232C インタフェースからのデータと内容（一例）は次の通りです。

表 7.3 RS-232C インタフェースからのデータ

データ	内容	データの方向
1. UPS 出力電圧	%表示	コンピュータ←UPS
2. 同出力電流	%表示	同上
3. 同出力周波数	50.3Hz（例）	同上
4. 同入力電圧	%表示	同上
5. 同入力周波数	50.0Hz（例）	同上
6. 故障内容	ビットで表示	同上
7. UPS ステータス（故障、警告、停電、バイパス/インバータ運転、電源同期）	ビットで表示	同上
8. バッテリ電圧	%表示	同上
9. UPS 停止指令		コンピュータ→UPS

(b) RS-232C インタフェースのピン配置は以下の通りです。

表 7.4 ピン配置およびコネクタ形状

ピン No.	信号名	意 味	信号方向
1	—		
2	RXD	受信データ	入力
3	TXD	送信データ	出力
4	—	データ端末レディ	内部接続
5	GND	信号グラウンド	
6	—	データセットレディ	内部接続
7	—	送信要求	
8	—	送信可	
9	—		
UPS 側コネクタ形状		 D-Sub9 ピン メス	

(c) RS-232C インタフェースの通信条件は以下の通りです。


表 7.5 RS-232C インタフェースの通信条件

1)	通信方式	半二重通信方式（直列伝送）
2)	接続制御方式	セントライズド制御方式 ポーリング／セレクトイング方式
3)	伝送速度	1200/2400/4800/9600 ボー
4)	同期方式	調歩同期方式
5)	伝送コード	JIS X 0201 7bit(ANSI)
6)	誤り検出方式	垂直パリティチェック偶数（VRC） 水平パリティチェック偶数（LRC）
7)	誤り訂正方式	なし
8)	応答監視方式	なし
9)	伝送キャラクタ形式	10 ビット
10)	ビット送り出し順位	低位ビット先行
11)	フレーム長（情報メッセージ）	可変長


7.2 外部インタフェースコネクタの組立

(1) 必要部品の確認


ケーブル／リード線 (①) はユーザ側でご用意ください。標準添付されているコネクタ部品②～⑥を確認ください。

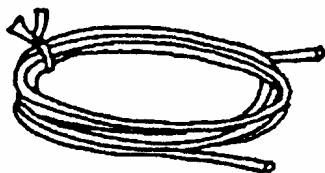


①ケーブル




②D-Sub9 ピンコネクタ(メス)




③ハウジング 2 個



④コネクタ固定ネジ 2 本



⑤ハウジング組立用ネジ
バネワッシャ／ナット 2 本




⑥ケーブル固定用金具ネジ 2 本


(2) コネクタ組立

コネクタ組立は(a)～(e)の順で行います。


- (a) ケーブル／リード線の被覆をむきます。

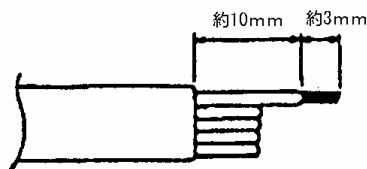


- (b) コネクタのリード線接続用端子の穴にハンダを流し込みます。

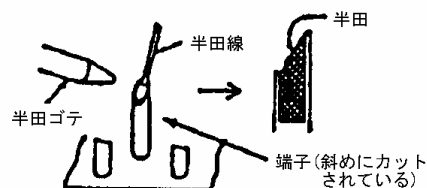


- (c) 流し込んだハンダを温めつつリード線を挿入します。(端子間が狭いため、となりの端子と接触しないよう注意してください。)

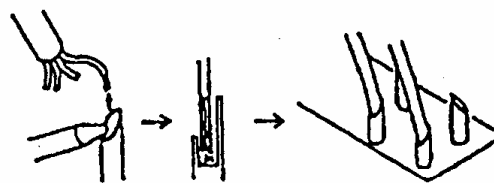

- (d) ケーブル固定用の金具位置をハウジングに合わせ決め、取り付けます。

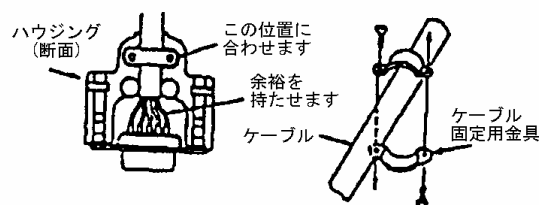

- (e) ハウジングを組み立てます。

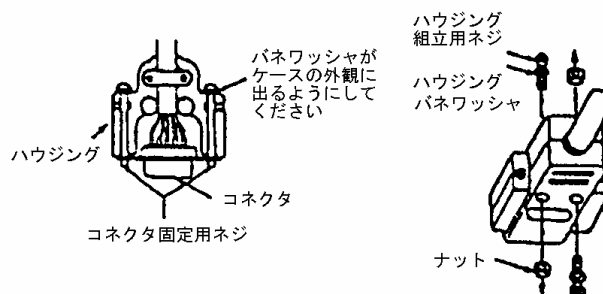

お願い：組立上の注意

- ・ハンダ作業は経験者が手早く行ってください。ハンダの温度が低下すると接続不良の原因になります。
- ・コネクタ固定用ネジはインチねじ（サイズ:#4-40）を使用しています。




8. 使用前の点検と確認

 危険	■入出力端子台のカバーをはずす前に、UPS を停止し、入力ブレーカを「OFF」、配電盤の UPS 電源用ブレーカを「OFF」にすること これらの操作をせずに、入出力端子台のカバーをはずすと、感電の原因となります。
	■配線ケーブルを取り扱うときは、次の点を守ること ・引っ張ったり、無理に曲げたり、傷つけない。 ・物を載せたり、加熱しない。 守らないと、ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。
	■装置の上や近くに、飲み物など液体の入った容器を置かないこと 液体がこぼれて内部に入ると、火災・感電の原因となります。
	■キャスターに取付けたストッパーを外さないこと 装置が動いたり、転倒し、けがの原因となります。
	■上に乗ったり、座ったり、寄りかからないこと 装置が転倒し、けがの原因となります。

UPS の設置・配線接続工事が完了したら、UPS への通電を開始する前に、必ず次の点検と確認を実施してください。


8.1 接続完了のチェック

- (1) 配電盤の UPS 電源用ブレーカーが「OFF」、
UPS 背面の入力ブレーカが「OFF」側にある。
- (2) 入出力ケーブルが端子台に確実に配線・接続されている。
- (3) キャスターはストッパー（‘コ’形固定器具）が
つけられている。




8.2 電源の確認


- (1) 配電盤のUPS電源用ブレーカサイズ(表 6.2)と電圧が(200VAC +10%/−15%)の範囲であることを確認します。



- (2) 配電盤のUPS電源用ブレーカを「ON」(上側)にします。



- (3) UPSの入力端子で、電圧が 200V+10%/−15%の範囲であることを電圧計で測定し確認します。



お願い : UPS 入力電圧が異常の場合、電気設備管理者に調査を依頼して電圧を正常な範囲にしてください。入力電圧異常のまま使用しますと、入力電圧低下または入力過電圧を検出してバックアップモードとなりバッテリー給電となります。このままの運転が続きますと、やがてバッテリー電圧低下を検出し、バイパス給電となり、負荷に異常電源電圧が直接給電される場合があります。

9. UPS の運転操作方法

[安全上のご注意]

 危険	■吸気口、排気口などから、金属棒を差し込んだり、内部に入れないこと (1) 火災、感電の原因となります。 (2) 排気口には冷却ファンが取付けられているためファンによる巻きこみの原因となります。 ■上に乗ったり、座ったり、寄りかからないこと 装置が転倒して、けがの原因となります。 ■キャスターに取付けたストッパーを外さないこと 装置が動いたり、転倒し、けがの原因となります。 ■装置の上や近くに、飲み物など液体の入った容器を置かないこと 液体がこぼれて内部に入ると、火災・感電の原因となります。 ■装置と入出力端子台のカバーをはずさないこと 内部は電圧の高い部分があり、感電の原因となります。
 注意	■ぬれた手で操作したり、ぬれた布などでふかないこと 感電の原因になります。 ■警報ブザーが鳴り、運転／故障ランプが赤色に点灯したときは、58 ページの「12.トラブルシューティング」にしたがうこと したがわずにそのまま運転を続けると、処理中のデータを破壊する原因となります。


9.1 手動操作にて運転／停止させる場合

(1) UPS を停止させる方法

UPS を停止させるには、「停止」ボタンを「ピー」というブザー音になるまで押します（約 1 秒押し続けます）。

この時、「運転／故障」LED は消灯し、「電源」LED のみ点灯となり UPS は無瞬断でバイパス運転に切替ります。

さらに、UPS を完全に停止させるためには、背面の入力ブレーカを「OFF」にしてください。

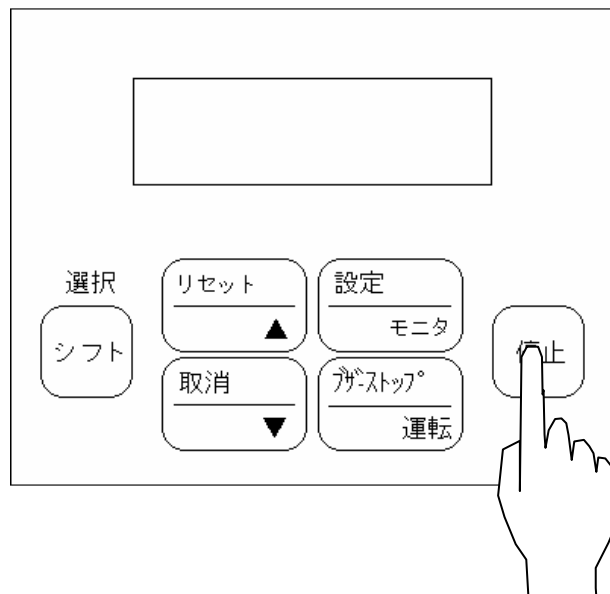

注意

■入力ブレーカを「OFF」する前に、負荷機器を停止させること（停止方法は負荷機器の取扱説明書を参照）
負荷機器を停止させず入力ブレーカを「OFF」すると、処理中のデータを破壊する原因となります。

(2) UPS を運転する方法



注意

■初めて運転するときや、バッテリーバックアップ運転後は、負荷機器を使用する前に 24 時間以上充電（入力ブレーカを「ON」）すること
充電しないと、バッテリーバックアップ運転時間が短くなり、処理中のデータを破壊する原因となります。

(a)UPS 背面の入力ブレーカを「ON」にします（通常、入力ブレーカは「ON」の状態にしておきます）。「電源」LED の点灯（緑色）を確認します。

入力ブレーカを「ON」にした瞬間に UPS 操作パネル上の LED が一瞬点灯することがありますが、異常ではありませんのでそのままお使いください。

- (b)「運転」ボタンを「ピー」というブザー音になるまで押します（約1秒）。「運転／故障」LEDの点灯（緑色）を確認します。UPSはバイパス運転からインバータ運転に無瞬断で切替ります。

電源が不安定な場合などには、UPSはバイパスとインバータ運転の切り替えをスムーズにおこなうための処理を行います。このため、運転切替の操作から実際の動作まで数秒程度の時間がかかる場合があります。運転／停止ボタンを操作した際には必ず「運転／故障」LEDの点灯／消灯を確認してください。

9.2 スケジュール運転

A130タイプは、UPS内部の時計を利用して、あらかじめ設定した時刻がくると自動的に運転を開始、または停止させるスケジュール運転が行えます。ただし、この場合、RS-232Cインタフェース付きのパソコン、ワークステーションと通信用のケーブルが必要となります。

通信の詳細な方法・スケジュール運転の設定方法などについては別冊の通信取扱説明書、スケジュール運転方法を参照してください。

UNIX系、Windows系OS用の各種モニタリングソフトを用意しており、本ソフトを使用したスケジュール運転も行えます。購入した販売店または弊社営業窓口までお申しつけください

9.3 UPSの電源を遮断する場合

 注意	■入力ブレーカを「OFF」する前に、負荷機器を停止させること（停止方法は負荷機器の取扱説明書参照） 負荷機器を停止させず入力ブレーカを「OFF」すると、処理中のデータを破壊する原因となります。
---	--

UPSが停止中であることを確認（運転／故障LEDが消灯）のうえ背面の入力ブレーカを「OFF」（下側）にし、配電盤のUPS電源用ブレーカも「OFF」にします。配線工事に先立ち、この2つのブレーカは必ず「OFF」にします。

UPSの「電源」LEDが消灯します。

お願い：UPSの「電源」LEDの消灯を確認してください。



9.4 長期間運転しない場合

 注意	■3 ヶ月以上停止させるときは、3 ヶ月に一度は 24 時間以上 充電（入力ブレーカを「ON」）すること 充電しないとバッテリーが劣化し、バッテリーバックアップ運転 時間が短くなり、処理中のデータを破壊する原因となります。
---	--

「停止」ボタンを押し、UPS を停止させます。背面の入力ブレーカも「OFF」にします。

お願い：①長期間 UPS を使用しない場合、3 ヶ月毎に 1 度必ず 24 時間 UPS を電源に接続し、入力ブレーカを「ON」（上側）してバッテリーの補充電を実施してください。UPS を長期間使用せずに放置すると、バッテリーが過放電状態となり、バッテリーの寿命を著しく低下させる原因となります。

② UPS を保管する場合には、塵埃、湿度の侵入を防止するための処置をする様お願い致します。

9.5 バッテリーのフル充電

バッテリーの保持時間は 10 分です。フル充電するには、UPS に入力電源を給電し、UPS 運用開始の 24 時間以上前から、入力ブレーカを「ON」（上側）にします。


充電は、入力ブレーカを「ON」（上側）にするだけで行うことができます。

10. 運転中の動作と表示

 危険	■万一、煙がでている、変なにおいがするなどの異常のときは、すぐに運転を停止し、入力ブレーカを「OFF」にすることそのまま使用すると、火災の原因となります。操作後は、販売店に修理をご依頼ください。
---	---

10.1 操作部詳細

下図に UPS 操作部の詳細を示します。LED は常に UPS 前面から見るのですが、LCD および操作部分は、前面上部のふたを開いて確認／操作します。

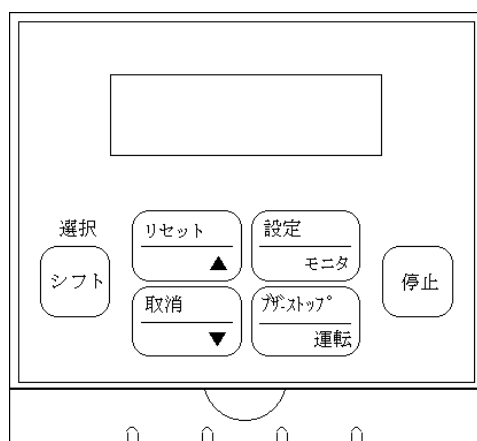

各ボタンの操作概要を下記に示します。

「選択／シフト」ボタン	各ボタンの上側に表示された機能を実行する際に、そのボタンと同時に押します。また、内部データ設定画面で、設定モードへ移行する際には単独で使用します。
「リセット／▲」ボタン	表示を上スクロールします。またシフトボタンと同時に使用すると、表示をリセットできます。
「取消／▼」ボタン	表示を下スクロールします。またシフトボタンと同時に使用すると、前の操作を取り消します。
「設定／モニタ」ボタン	LCD 表示画面を切り替えます。またシフトボタンと同時に使用すると、設定モードでデータを確定します。
「ブザーストップ／運転」ボタン	UPS を運転します。また、故障などでブザーが鳴った際にシフトボタンと同時に押すことで、ブザーを停止できます。
「停止」ボタン	UPS を停止（バイパス運転に切り換え）します。

LED は UPS の基本的な運転状態や、故障／警告といった状態を示します。したがってふたを開くことなく、UPS の動作を確認することができます。

下表に LED と UPS の運転状態の関係を示します。

「運転／故障」LED	緑色点灯	UPS（インバータ）運転中
	緑色点滅	出力遮断中
	赤色点灯	UPS 故障
	消灯	バイパス運転中／UPS（インバータ）停止中
「電源」LED	緑色点灯	入力電源正常
	緑色点滅	入力電圧異常
	消灯	入力電圧低下／停電
「警告」LED	黄色点灯	警告あり（バッテリー交換など）
	黄色点滅	警告あり（過負荷時など）
	消灯	警告なし
「予約」LED	緑色点灯	スケジュール／タイマ予約設定あり
	緑色点滅	予約実行予告（5 分前）
	消灯	スケジュール／タイマ予約設定なし

LCD は、UPS の詳細な運転状態や UPS 内部のデータを表示します。

LCD 表示には以下に示す3通りの画面があり、それぞれ、UPS の状態や内部のデータ内容を表示します。画面は「モニタ」ボタンを押すことで下記のように変わります。

「基本表示画面」→「個別データ表示画面」→「内部データ表示画面」→「基本表示画面」に戻る

1. 基本表示画面

UPS を立ちあげた状態で表示される画面です。UPS の詳細な運転状態を表示します。また、故障や警告状態が生じた場合には、その内容を表示します。

2. 個別データ表示画面

基本表示画面から「モニタ」ボタンを押すことで個別データ表示画面となります。この画面では、入出力の電圧、電流、周波数など、より詳細な内部データを個別に表示します。

3. 内部データ設定画面


個別データ表示画面から、再度「モニタ」ボタンを押すことで内部データ設定画面となります。UPS が内部にもっている時計の時刻合わせや UPS の運転状態の設定などに使用されます。

それぞれの表示画面について、以下に詳細を説明します。


10.2 基本表示画面

UPS の電源ブレーカを「ON」にし、UPS に電源が供給された状態では LCD は基本表示画面となります。この画面では、通常、UPS の動作状態を表示し、警告や故障が発生した場合には、その内容を示します。

電源投入時には次のような画面が表示されます。

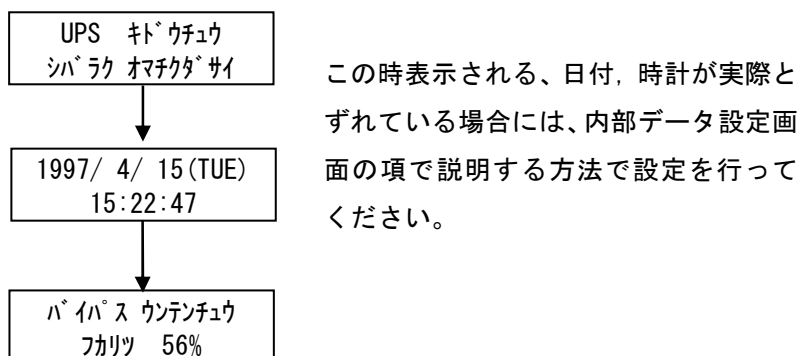

運転ボタンを押すかまたは自動運転が設定されている場合には、この後、直ちに UPS 運転となります。またバッテリーテストが実行される場合は下記の通りとなります。

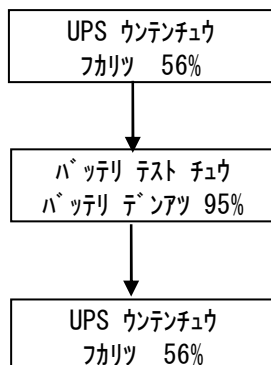


この後、LCD の 1 行目に UPS の運転状態を、2 行目には負荷率または警告／故障内容を表示します。警告や故障が発生した場合の表示については、「警告／故障発生時の表示」の項を参照してください。1 行目に表示される運転状態としては、下記の種類があります。

- UPS ウンテンチュウ : 通常の UPS 運転中です。
- バypass ウンテンチュウ : UPS は停止し、バイパスから給電しています。
- シュツリョク シヤダンチュウ : UPS、バイパス回路とも停止し、出力へ給電していない状態です。
- バッテリー ウンテンチュウ : 入力電源異常により、バッテリーを使用して負荷へ給電しています。
- バッテリーテストチュウ : バッテリーテスト（運転開始設定／自動テスト設定／手動・通信実行）時、強制的にバッテリー給電している状態です。
- コショウ(バypassウンテン) : 故障が発生し、バイパスから給電している状態です。
- コショウ(シュツリョク テイシ) : 故障が発生し、出力を遮断している状態です。

10.3 個別データ表示画面

UPS の入出力電圧や周波数などのデータを個別に表示することができます。基本表示画面において、「モニタ」ボタンを 1 回押すことで、本表示画面となります。




この画面では「△」「▽」ボタンによって、表示されるデータの種類が次に示す順番で変化します。

入力電圧 ▽△	M ニュウリョク デンアツ 194V	'M'表示は個別データ表示モードの先頭を示します。	
入力周波数 ▽△	ニュウリョク シュウハスウ 49.9Hz		
出力電圧 ▽△	シュツリョク デンアツ 200V		
出力周波数 ▽△	シュツリョク シュウハスウ 50.0Hz		
負荷電流 ▽△	ファ デンリユウ 56%		
バッテリー電圧 ▽△	ハッテリ デンアツ 98%		
バッテリー交換日 ▽△	ハッテリ コウカンビ 1997/3/25		
バッテリー寿命 ▽△	ハッテリ ジュミョウ ノコリ 3.5 ヶ月		
内部温度 ▽△	ナイフ オント 28°C		
日付／時刻 ▽△	1997/ 4/15 (TUE) 14:32		
タイマ運転設定 ▽△	タイマ ウンテン セッテイ センタクキー:セッテイ ナイヨウ	→ 「選択」	ウンテン マデ ノコリ 1 ニチ 15ジカン 32フン 20ビョウ
タイマ停止設定 ▽△	タイマ テイシ セッテイ センタクキー:セッテイ ナイヨウ	→ 「選択」	テイシ マデ ノコリ 1 ニチ 15ジカン 32フン 20ビョウ
カレンダー運転モード ▽△	カレンダー ウンテン モード キンシ		
週間運転設定 ▽△	シュウカン ウンテン セッテイ センタクキー:セッテイ ナイヨウ	→ 「選択」	シュウカン ウンテン (MON) (1) 08:30-17:15
特定運転設定 ▽△	トクテイ ウンテン セッテイ センタクキー:セッテイ ナイヨウ	→ 「選択」	トクテイウンテン 1:カイシ 3/13 10:00
特定停止設定 ▽△	トクテイ テイシ セッテイ センタクキー:セッテイ ナイヨウ	→ 「選択」	トクテイ テイシ 1 1/ 1- 1/ 5
入力電圧表示（本ページ最上段）へ			

10.4 内部データ設定画面

この画面では、UPS 内部の時計や、詳細な運転方法などの設定を行います。


個別データ表示画面から、「モニタ」ボタンを 1 回押すことで、データ設定画面となります。

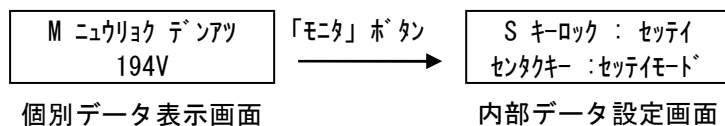

(右画面'S'表示は内部データ設定モードの先頭を示します)

この右画面で、「▽」／「△」ボタンを押して、設定したいデータを表示させます。さらに、「選択」ボタンを押すことで、設定モードとなり、値を変更できるようになります。

この状態で、「▽」ボタンまたは「△」ボタンを押すことで、設定値を変更することができます。



設定したい値が表示された状態で、「設定」ボタン（「シフト」と同時に）を押すことで、UPS 内部に**データが設定**されます。

(注) 日付／時刻設定は各値設定後、最後にもう一度「設定」ボタンを押すことによって UPS 内部にデータが設定されます。

本画面において、各種の設定を変更することができます。下表に設定可能なデータの種類を示します。

データの種類	LCD 表示例	説明	工場出荷初期設定
キーロック	S キーロック：セッテイ S キーロック：カイジヨ	‘セッテイ’側時「運転」、「停止」ボタンを無効にします。	カイジヨ(キーロックなし)側
日付	1997/ 4/15(TUE)	現在の日付を設定します。	—
時刻	トケイ 15:32:49	現在の時刻を設定します。	—
ブザー音量	ブザー-オノリヨウ：2	停電発生時などのブザー音量を設定します (0:ブザー-禁止、1:音量小、2:音量大)	2(ブザー-音量大)側
LCD 表示時間	ヒョウジ ジカン：3フン ヒョウジ ジカン：30フン	盤面の操作がない場合に LCD が消えるまでの時間を設定します。	3フン(分)側
自動運転	ジドウ ウンテン：アリ ジドウ ウンテン：ナシ	電源投入時に運転ボタン操作なしに UPS 運転とするかどうかを設定します。	アリ(自動運転許可)側
オートリトランスファ	オートリトランスファ：アリ オートリトランスファ：ナシ	負荷機器への突入電流が大きい場合に、一時バイパス運転とするかどうかを設定します。	アリ(オートリトランスファ許可)側
リモート停止動作	リモート ティン：バイパス リモート ティン：シャダン	インバータ運転中にリモート端子を短絡した場合の UPS 動作を選択します。 シャダン:出力遮断	バイパス側
通信モード	ツクシ モード：RS232 ツクシ モード：SNMP	SNMP オプション挿入時に、SNMP と RS232C どちらを使用するかを選択します。	RS232 側
通信速度	ツクシボーレート:1200bps	RS232C のボーレートを設定します。 (1200/2400/4800/9600bps) 通信モードが RS232 の場合のみ	1200bps 設定
起動時のバッテリーテスト	キドウ バッテリテスト:アリ キドウ バッテリテスト:ナシ	UPS 起動時にバッテリーテストを実施するかどうかを選択します。	アリ(起動時テスト実施)側
自動バッテリーテスト	ジドウ バッテリテスト:アリ ジドウ バッテリテスト:ナシ	UPS 運転中に一定時間間隔でバッテリーテストを実施するかを設定します。	ナシ側
自動バッテリーテスト間隔	テストカンカ：10ニチ	バッテリーテストを実施する間隔を設定します (1～99 日間/1 日単位)	—
バッテリーテストの実行	バッテリーテスト	手動でバッテリーテストを実施します。	—
出力電圧調整	デーンアツ チョウセイ：0	UPS 出力電圧を調整します (–5～+5)	0 設定
タイマ予約解除	タイマ セッテイ カイジヨ	通信でタイマ予約された場合の解除を行います (スケジュール設定は除く)	—
設定データリセット	セッテイ データ リセット	各種の設定値を初期値に戻します。	—

10.5 警告／故障発生時等の表示

(1) 警告発生時の LCD 表示内容

過負荷などの警告状態が生じた場合には、「警告」LED が点灯し、警告内容に応じた LCD 表示となります。下記内容にしたがって、処置を実施してください。なお、警告内容は基本表示画面でのみ表示されます。「警告」LED が点灯している場合は、必ず基本表示画面で警告内容を確認してください。

LCD 表示内容	内容	処置
カカ 132%	UPS の負荷が大き過ぎます（110%以上）。そのまま放置するとバイパス運転（または出力遮断）に切り替わります。 過負荷検出は皮相電流の実行値で行っています。	重要度の低い機器を停止させ、負荷を減らしてください。
カカ:カカヘンテクトサイ	UPS の負荷が大き過ぎます（110%以上）。そのまま放置すると出力遮断停止となります。	同上
バッテリー テカ 87%	運転中にバッテリー残量が残りに少なくなった状態（約 90%以下）です。停電バックアップそのままにしていると、バッテリーが空になり、出力が停止します。	停電バックアップ中は、速やかに負荷を停止させてください。すべての負荷を停止させた後に、「停止」ボタンを押し、UPS を停止させてください。
ナイブ オント 52℃	UPS 内部の温度が高すぎます。 （検出温度 50℃以上で警告）	周囲温度が異常に上昇していないか（40℃以上）確認します。高い場合には、空調を入れるなどの処置をしてください。また背面の FAN が回転しているかを確認します。FAN が回転していない場合は、販売店に修理をご依頼ください。
バッテリー コウカンジ キマス	バッテリーが期待寿命に近づいています。（平均周囲温度 25℃で約 5 年）	バッテリー交換を計画し、販売店に連絡してください。
バッテリーコウカンジテクトサイ	バッテリーが寿命になりました。 （平均周囲温度 25℃で約 5 年）	販売店に依頼し、早急にバッテリーを交換してください。
サービスマンコール UPS テンケンジ キマス	装置期待寿命 7 年を超過しましたので UPS の点検を推奨します。	販売店に、UPS の定期点検を依頼してください。

(2) 状態変化発生時の LCD 表示内容

警告以外（警告 LED 点灯なし）に通常状態と状況が変化した例として下記があります。

LCD 表示内容	内容
オートリトランスファモード	出力の突入電流を検出し、バイパス給電している状態を示します。
シュウハスヒトウキチュウ	入力周波数が装置の追従範囲（標準：±1Hz）を超えた場合に表示します。
ホゴジユデンチュウ	バッテリー過電圧・過熱時に、充電電圧を通常よりも低く設定した保護充電を行っていることを示します。過熱時は警告 LED を点灯し、ハイブオンド ###℃（高温温度）を優先表示します。
(例) ウンテンマデ アト 4 フン	通信による UPS 運転開始タイマ予約を設定した後、実行まで 5 分以内となった場合の残り時間を示します。 (スケジュール予約時には本表示はありません)
(例) テイシ マデ アト 10 ビョウ	通信による UPS 停止（出力遮断）タイマ予約を設定した後、実行まで 5 分以内となった場合の残り時間を示します。 (スケジュール予約時には本表示はありません)
キーロックチュウ：ソーサキン	キーロック設定時、または通信による運転／停止の予約設定時、運転または停止ボタンを押した場合に表示します。 設定モードでキーロック解除後、操作を行ってください。

(3) 故障発生時の LCD 表示内容

UPS 内部で故障が発生した場合、「運転／故障」LED が赤色に点灯します。この時、入力電圧が正常であれば、UPS は即座にバイパス運転に切り換わり負荷給電を継続します。

また、入力電源に異常がある場合には出力停止となります。

出力が停止しているかどうかは、LCD 上（または「運転／故障」LED が緑色で点滅）で確認することができます。

発生した故障の内容についても LCD 上で確認できますので、下記にしたがって、ご確認の上、対処してください。また、必要に応じて販売店へ修理をご依頼ください。

故障発生時には、基本表示画面が下記のようにになります。

コショウ (ハ イバ ステンチュウ)
OUT-0V DC-0V >

上記例のように'>'が表示された場合は、更に他の故障検出があります。

'▽(△)'キーにて内容確認してください。

ここで、英文字で示された記号は、それぞれ下表の内容を示します。表の指示にしたがって、処置をしてください。

表示	内容	処置方法
DC-OC	直流過電流	UPS 内部で故障が考えられます。左記内容と故障発生時の運転状態をご確認の上、弊社代理店または営業窓口にご連絡ください。
OUT-0V	出力過電圧	
OUT-UV	出力不足電圧	
DC-0V	直流過電圧	UPS 内部の故障、または配線ミス・入力電圧過大・モーター負荷等が接続されている可能性があります。電源・配線と負荷を確認後、弊社代理店または営業窓口にご連絡ください。
OL	過負荷耐量超過	100%以下となるまで、負荷機器を減らしてください。
DC-UB	直流電圧アンバランス	UPS 内部の故障、または半波整流器負荷等が接続されている可能性があります。負荷を確認後、弊社代理店または営業窓口にご連絡ください。
OH	内部温度上昇 (バイパス運転に移行後、OH 故障が 1 時間継続した場合は、システム保護のため、出力遮断となります。)	OH 故障でバイパス運転に移行後、1 時間経過しても温度が低下しない場合は、出力を遮断しますのでご注意ください。 1 時間以内に温度が低下すると、OH 故障は解除されますが、UPS 運転に自動復帰せず、バイパス運転を継続します。 一旦 OH 故障が発生すると、温度が低下して OH 故障が解除されても、LCD は OH 故障表示を継続します。OH 故障の解除については下記方法で確認し、処置願います。 <OH 故障の解除確認方法> ・最初に停止ボタンを 3 秒以上押し下記確認願います。 ① 故障 LCD 表示が解除されない場合：高温状態が継続中であり、OH 故障が解除されていません。下記注 1)、2) を参照し、処置願います。 ② 故障 LCD 表示が解除された場合：内部温度が低下し、OH 故障が解除されていますので、運転ボタンを押せば、UPS 運転モードに復帰します。 注 1) 周囲温度が 40℃を超えているような場合、空調を入れるなどの処置を行い、40℃以下となるようにしてください。 注 2) 背面の冷却ファン停止、埃等による吸・排気孔の目詰まりが確認された場合には、負荷を停止させ、弊社代理店または営業窓口へ修理を依頼してください。(詳しくは“12.1 トラブル発生と対応”を参照ください。)

11. 動作確認テスト


使用前の点検と確認(P38)後、動作確認テストに先立ち 24 時間のバッテリーのフル充電を行ってください。バッテリーのフル充電については、9.5 項(P44)を参照してください。

 危険	■煙が出ている、変なにおいがするなどの異常のときは、すぐに停止ボタンを押し負荷を停止させた後、入力ブレーカを「OFF」して UPS を電源系統から切り離すこと。 そのまま使用すると、火災の原因となります。操作後は、販売店に修理をご依頼ください。
	■入出力端子台のカバーをはずす前に、停止ボタンを押し、配電盤の UPS 電源用ブレーカを「OFF」にすること これらの操作をせずに、入出力端子台のカバーをはずすと、感電の原因となります。
	■上に乗ったり、座ったり、寄りかからないこと 装置が転倒し、けがの原因となります。
	■配線コードを取り扱うときは、次の点を守ること ・引っ張ったり、無理に曲げたり、傷つけない ・物を載せない、加熱しない 守らないと、コードが破損して、火災・感電の原因となります。
 注意	■ぬれた手で操作したり、ぬれた布でふかないこと 感電の原因となります。
	■初めて運転するときや停電バックアップ運転後は、負荷機器を使用する前に 24 時間以上充電（入力ブレーカを「ON」）すること 充電しないと、バッテリーバックアップ運転時間が短くなり、処理中のデータを破壊する原因となります。

11.1 バッテリバックアップ機能のテスト（負荷機器なし）

模擬的に停電状態をつくり、停電時に UPS バッテリバックアップ機能（バッテリーから負荷機器に電源を供給する機能）が正常に動作するのを確認します。配電盤の UPS 電源用ブレーカと UPS 背面の入力ブレーカが共に「ON」で UPS 運転中の状態から、次頁(a)~(d)の手順でテストしてください。この場合、UPS に接続した各負荷機器（OA 機器）の起動スイッチは全て「OFF」にし、負荷機器なしの状態で行ないます。

- (a) 配電盤の UPS 電源用ブレーカを「OFF」にし、停電状態にします。




- (b) バッテリ運転に無瞬断で切り、LCD 表示も右のよう
にバッテリ電圧を表示します。「電源」LED は
消灯します。

バッテリ ウンテンチュウ
バッテリテンアツ 93%

- (c) ブレーカを OFF にしてから約 10 秒後にブザー
(ピー音) が 5 秒鳴るのを確認します。

- (d) 直ちに、配電盤の UPS 電源用ブレーカを「ON」
にして正常状態にもどるのを確認し本テストを
終了します。



11.2 負荷機器の適正容量確認テスト



注意

■次の負荷機器を UPS に接続しない、また注意のこと

故障の原因になったり、正常に動作できないおそれがあります。

- ・モーター類
- ・コンタクタ、トランスの一部（励磁電流大等）
- ・半波整流形の負荷
- ・入力電流が不安定なランプ類（安定器付きのランプ等）
- ・他、断続的に過大な突入電流（電流制限値を超える）を必要とする負荷（プリンタ等）

UPS の容量に対し、接続した OA 機器の負荷容量が上回っていないかどうかを確認します。接続工事が完了した全負荷機器の起動スイッチを「OFF」にします。配電盤の UPS 電源用ブレーカと UPS 背面の入力ブレーカが共に「ON」の状態から、UPS を運転し、次の手順でテストしてください。

お願い：負荷機器のアンペア容量（A）の和が UPS の入力ブレーカの定格電流を超えないよう、負荷機器の接続台数を調整してください。

(a) UPS に接続した各負荷機器（OA 機器）の起動スイッチを順に「ON」にします。

(b) LCD の負荷電流の数値が負荷量に応じて大きくなります。

UPS ウンテンチュウ フカリツ 65%

(c) 右のような表示が出た場合は、「過負荷」状態です。各負荷機器の起動が完了しても警告が出たままであれば、負荷機器の数を減らしてください。

UPS ウンテンチュウ カフカ 115%

このまま使用すると 30～60 秒程度で過負荷検出停止します。

(d) 負荷投入時の突入電流によりオートリトランスファ動作となりますと「オートリトランスファ」と表示されます。


この場合も負荷機器の容量オーバーが考えられますので負荷電流を確認願います。負荷電流が UPS 定格電流を超えている場合、負荷を減らしてください。（15.1 標準仕様参照）。

お願い：電流測定時には、必ず真の実効値指示形電流計をご使用ください。真の実効値指示形電流計として HIOKI（日置）製のクランプオンハイテスター3625などを推奨します。整流器形計器等真の実効値形ではない測定器を使用しますと、負荷が非線形負荷の場合に大きな測定誤差が発生しますので、正確な測定ができません。

11.3 バッテリバックアップ機能のテスト（負荷機器あり）

負荷機器（起動スイッチ「OFF」）が UPS に接続された状態から、配電盤の UPS 用電源ブレーカと UPS の入力ブレーカを「ON」にし、その後、UPS の運転ボタンおよび負荷機器の起動スイッチも「ON」にしておきます。以下の順序で UPS のバッテリバックアップ機能をテストしてください。

- (a) 配電盤の UPS 用ブレーカを「OFF」にし、停電状態にします。




- (b) ブレーカを「OFF」にして約 10 秒後に、ブザー（ピーという音）が 5 秒鳴るのを確認します。

- (c) LCD 表示がバッテリ電圧表示に切り換わり、バッテリ電圧に応じた数値が表示されます。バッテリ容量が残り少なくなりますと、「バッテリ力」と表示されます（警告）。さらにバッテリ電圧が低下（約80%）しますと出力が停止し、負荷機器への給電が行われなくなります。

バッテリ ウンテンチュウ バッテリデソアツ 94%

- (d) 直ちに、配電盤の UPS 用ブレーカを「ON」にして、正常状態にもどるのを確認し、本テストを終了します。

なお、バッテリの保持時間は初期満充電条件（25℃）にて 10 分です。



12. トラブルシューティング

 危険	■万が一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常のときは、すぐに停止ボタンを押し負荷を停止させた後、入力ブレーカを「OFF」して UPS を電源系統から切り離すこと。 そのまま使用すると、火災の原因となります。操作後は、販売店に修理をご依頼ください。 ■改造・分解・修理・部品交換・廃棄しないこと 火災・感電の原因となります。 修理・部品交換は販売店にご依頼ください。 廃棄は専門の廃棄物処理業者にご依頼ください。 ■装置と入出力端子台のカバーをはずさないこと 内部は電圧の高い部分があり、感電の原因となります。 ■吸気口・排気口などから、金属棒を差し込んだり、内部に入れないこと 火災・感電及び冷却ファンによる巻きこみの原因となります。 ■上に乗ったり、座ったり、寄りかからないこと 装置が転倒し、けがの原因となります。 ■電源配線工事は電気工事士の資格者が行うこと 資格を持っていないかたが行うと、火災・感電の原因となります。 配線工事は販売店にご依頼されることをおすすめします。 ■入出力端子台のカバーをはずす前に、停止ボタンを押し、配電盤の UPS 電源用ブレーカを「OFF」にすること これらの操作をせずに、入出力端子台のカバーをはずすと、感電の原因となります。
 注意	■ぬれた手で操作したり、ぬれた布でふかないこと 感電の原因となります。 ■3 ヶ月以上停止させるときは、3 ヶ月に一度は 24 時間以上充電（入力ブレーカを「ON」）すること 充電しないとバッテリーが劣化し、バッテリーバックアップ運転時間が短くなり、処理中のデータを破壊する原因となります。 ■警告ブザーが鳴り、UPS 運転／故障ランプが赤色に点滅したときは、58 ページの「12.1 トラブル発生と対応」にしたがうこと したがわずにそのまま運転を続けると、処理中のデータを破壊する原因となります。 ■入力ブレーカを「OFF」する前に、負荷機器を停止させること（停止方法は負荷機器の取扱説明書参照） 負荷機器を停止させず入力ブレーカを「OFF」すると、処理中のデータを破壊する原因となります。

12.1 トラブル発生と対応

ブザーは故障発生時、バッテリー電圧低下時、停電時、過負荷時、バッテリー交換時期時、装置交換時期時に鳴ります。

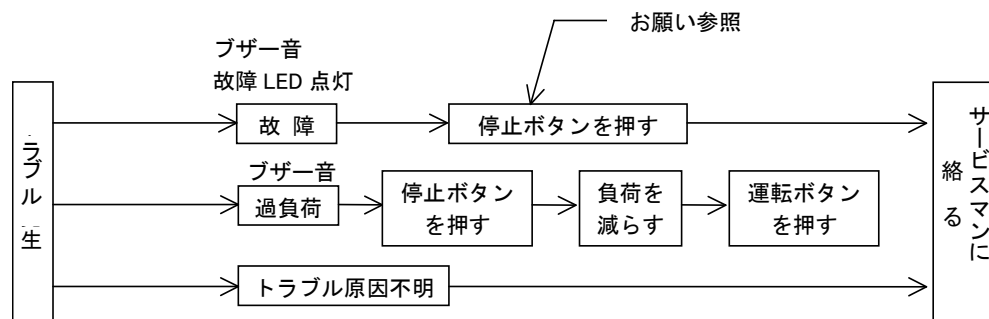


図 12.1 トラブル発生と対応

お願い：弊社サービスマンの指示に従って、必要な場合には入力ブレーカを「OFF」にしてください。ただし入力ブレーカを「OFF」にしますと、コンピュータへの給電が遮断されますので、まず負荷機器を停止してください。

故障のリセット方法

停止ボタンをピーと音がするまで押し、さらに入力ブレーカを「OFF」側にする。

12.2 サービスマンに連絡する前に

トラブル（故障、異常現象）が発生した場合、その状態を正確に伝えることが適切・迅速な修理サービスを受けるために不可欠です。以下の点をあらかじめ確認してから、サービスマンに連絡してください。

- (a) 表示画面の故障表示は何を表示しているか？
- (b) どのような状況でトラブルが発生したか？いま、どういう状況か？
- (c) UPS 形式と製造番号（定格銘板に記載）は？
- (d) 販売店名と納入時期（保証書に記載）は？

12.3 トラブル時の LED と画面表示

(1) 警告 LED（黄）が点滅している

(a) 画面表示：‘カフカ’

入力ブレーカを「ON」、または運転ボタンを押したとき、警告 LED が点滅し表示画面が‘カフカ’を表示している場合は、UPS の定格容量を超えた負荷が接続されています（「過負荷」）。そのままの状態にしておくと、UPS の運転がバイパスに切り換わります。

この場合、「11.2 負荷機器の適正容量確認テスト」の手順により、適正な負荷かどうかを確認してください。

過負荷の場合、負荷機器を減らすか、容量の大きい UPS と交換する必要があります。負荷機器を減らした後、運転ボタン押して運転を再開し、警告 LED が再び点滅しなければ、負荷が UPS の定格容量内にあり正常運転に戻ります。

(b) 画面表示：‘バッテリー テイカ’

バッテリーが充電不足になっています。この状態で停電が発生した場合バックアップできない可能性があります。8 時間以上運転させ、バッテリーを充電してください。

(c) 画面表示：‘バッテリーコウカンジキデス’

常温（25℃）で、寿命まで残り 6 カ月の時表示します

（本表示以降、内部の温度が高い場合は実際の寿命警告までの期間が短くなります）。

(d) 画面表示：‘ナイブオンド ###℃’

内部温度表示（LCD）が 50℃以上になると、高温警告の意味で表示します。

周囲温度が高くなっていないか（40℃以上）、ファン停止または回転が鈍っていないか確認してください。上記に問題がない場合は、バッテリー異常（過熱）が考えられますので、弊社販売店にご連絡ください。

(2) 警告 LED（黄）が点灯している

(a) 画面表示：‘バッテリーコウカンシテクダサイ’

バッテリーが寿命に達しています。この状態で運転しますと、停電時にバックアップ時間が著しく短くなり、負荷機器に影響を与えたる場合があります。また、この状態で通電を継続すると、バッテリーが過熱し、発煙・発火するおそれがありますので、すみやかに弊社販売店に連絡し、バッテリーの交換依頼をしてください。

(b) 画面表示：‘サービスマンコール／UPS テンケンジキデス’

UPS が出荷後 7 年（期待寿命）を超過して装置内部の用品が全体的に消耗・劣化している可能性があることを示しています。

したがってこの状態で通電していると、負荷に影響を与えたり、場合によっては発煙・発火のおそれがありますので、すみやかに弊社販売店に連絡し、UPS の点検の実施あるいは、リプレースをご検討ください。

(3) UPS 入力電源が停電でないのにバッテリバックアップモードとなる

UPS が入力電源異常を検出またはバッテリテストを実施しますと、バックアップモードとなり、自動的にバッテリ運転に切り換わります。

電源異常時は電気設備管理者に依頼し、UPS 入力側電源電圧の変動範囲をご確認ください。UPS 使用範囲から外れている場合には、電源電圧を調整のうえ使用範囲内となるようにしてください。

(4) 故障 LED（赤）が点灯している

過負荷を除き運転／故障 LED が赤に点灯した時は表示画面の故障内容を記録し、サービスマンに修理を依頼してください。

故障内容と処置は「10. 5(3)故障発生時の LCD 表示内容」を参照ください。

お願い：故障時に入力ブレーカを「OFF」にすると、故障モードがリセットされますが、負荷への給電が断たれるため、**実施前にまず負荷機器を停止させてください。**再び入力ブレーカを「ON」にすると、故障が拡大する可能性がありますので入力ブレーカは「OFF」のままサービスマンを呼んでください。

12.4 外部インタフェースからの故障信号

(1) 外部接点インタフェースからの場合

UPS に故障が発生すると、外部接点信号コネクタの 1-5 ピンが「閉」となり、故障信号を出力します（P33 表 7.2 参照）。

外部接点インタフェースとケーブルを介して接続しているコンピュータ側で故障を検知した場合、LCD 上に表示される故障内容を、必ず確認し記録してください。

(2) RS-232C インタフェースからの場合

RS-232C インタフェースとケーブルを介し UPS と接続しているコンピュータ上のモニタリングソフトで、UPS の故障要因データを読み出すことができます。（*）

モニタリングソフトを使わない場合、サービスマンに連絡する前に、LCD 上に表示される故障内容を、必ず確認し記録してください。

*：UNIX 系及び Windows 系に対する各種モニタリングソフトを用意しております。
詳しくは販売店にお問合せください。

13. 保守点検とアフターサービス

 危険	■改造・分解・修理・部品交換・廃棄しないこと 火災・感電の原因となります。 修理・部品交換は販売店にご依頼ください。 廃棄は専門の廃棄物処理業者にご依頼ください。 ■万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常のときは、すぐに停止ボタンを押し負荷を停止させた後、入力ブレーカを「OFF」してUPSを電源系統から切り離すこと。 そのまま使用すると、火災の原因となります。操作後は、販売店に修理をご依頼ください。
---	---

 注意	■バッテリーは交換時期前に販売店に交換を依頼すること バッテリーは時間の経過とともに劣化するので、交換が遅れるとバッテリーバックアップ運転時間が短くなり、処理中のデータを破壊する原因となります。 〈バッテリー交換時期の目安〉 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>周囲温度</th> <th>交換時期（目安）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25℃</td> <td>5 年</td> </tr> <tr> <td>30℃</td> <td>3 年 6 ヶ月</td> </tr> <tr> <td>40℃</td> <td>1 年 9 ヶ月</td> </tr> </tbody> </table>	周囲温度	交換時期（目安）	25℃	5 年	30℃	3 年 6 ヶ月	40℃	1 年 9 ヶ月
周囲温度	交換時期（目安）								
25℃	5 年								
30℃	3 年 6 ヶ月								
40℃	1 年 9 ヶ月								

次の日常点検、定期点検、及び部品交換を適切に行ってください。

13.1 日常点検

 注意	■日常点検をすること 日常点検をしないと、異常・故障を発見できずに、処理中のデータを破壊する原因となります。
---	---

次に挙げる(a)～(d)の異常がある場合、購入した販売店または弊社営業窓口までご連絡ください。

(a) 排気用冷却ファンからの風を感じない。


(b) UPS 側面が異常に熱い。

(c) 異常音がする。

例：排気用冷却ファンのカラカラ音

(d) 異臭がする。

例：焦げ臭い

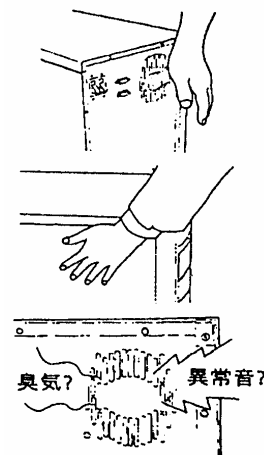

13.2 定期点検サービス

UPS を安心してご使用できるよう、弊社では年 1 回の定期点検サービス（有償）をお薦めしています。ご用命の際は、購入した販売店または弊社営業窓口までお申しつけください。

13.3 部品交換サービス

UPS 装置内部には、定期的に交換を必要とする部品があります。バッテリーと排気用冷却ファンを期限内（25℃の場合約 5 年毎）に交換することをお薦めします（有償）。ご用命の際は、購入した販売店または弊社営業窓口までお申しつけください。

 危険	■自分で部品交換しないこと (1) 火災・感電の原因となります。部品交換は販売店にご依頼ください。 (2) 弊社指定部品と交換されない場合、性能を復旧できない恐れがあります。必ず購入した販売店または営業窓口まで部品交換サービスをご用命ください。
 注意	■バッテリー、冷却ファンは交換時期前に販売店に交換を依頼すること (1) バッテリー交換を怠るとバッテリーケース割れによる漏液が発生し異臭/発煙/火災の原因となります。 (2) バッテリーは時間の経過とともに劣化するので、交換が遅れるとバックアップ運転時間が短くなり、データ破壊の原因となります。 (バッテリー交換時期は下記参照) (3) 冷却ファン交換を怠ると、冷却ファンの回転速度低下や停止によりフィン過熱故障が発生し、保護動作により出力遮断となり、処理中のデータを破壊する可能性があります。

バッテリーの寿命は、停電の頻度、周囲温度により異なるため、右の年数を目安に交換することをお薦めします。バッテリーの交換時期は UPS の製造年月（定格銘板に記入）より起算します。

＜バッテリー交換の目安＞

周囲温度	交換間隔(目安)
25℃	5 年以内
30℃	3 年 6 ヶ月
40℃	1 年 4 ヶ月

なお、本装置では常温（25℃）で、バッテリー交換時期 6 ヶ月前に警告 LED 及び LCD にてバッテリー寿命が近いことを知らせます（「12.3 トラブル時の LED と画面表示」参照）。

備考：バッテリーバックアップ時間と寿命についての補足説明

バッテリーは寿命に到達すると放電容量が急激に減少し、その結果バックアップ時間が著しく短くなる場合があります。特に負荷が重い場合には（負荷率が 100%に近い場合など）バックアップの時間は急激に短くなります。

従いまして、上記の「バッテリー交換の目安」の表に示した交換間隔で早めにバッテリー交換することをお薦め致します。

13.4 廃棄

UPS 本体、あるいは部品はむやみに廃棄せず、専門の廃棄物処理業者にご依頼ください。詳しくは販売店または営業窓口にお問合せください。

 注意	
 強 制	■製品を破棄する場合は、専門の廃棄物処理業者(*)に依頼すること 産業廃棄物の収集・運搬及び処分は認可を受けていない者が行くと、法律により罰せられます。（「廃棄物の処理ならびに清掃に関する法律」） (*)専門の廃棄物処理業者とは、「産業廃棄物収集運搬業者」、「産業廃棄物処分業者」をいう。

13.5 バッテリー寿命と製品寿命アラーム

(1) バッテリー寿命アラーム

バッテリー寿命時期になると、下記アラームがでます。

本警告は、アラームのみでありUPS運転は継続し、接点出力信号およびRS232C通信出力はありません。

a) バッテリー寿命前6ヶ月前（常温25℃）

LCD画面表示 「バッテリーコウカンジキデス」

本表示以降、内部の温度が高い場合は、実際の寿命警告までの期間が短くなります。

b) バッテリー寿命時

LCD画面表示 「バッテリーコウカンシテクダサイ」

バッテリーが寿命に達しています。この状態で運転しますと、停電時にバックアップ時間が著しく短くなり、負荷機器に影響を与える場合があります。

また、この状態で通電を継続すると、バッテリーが過熱し、発煙・発火するおそれがありますので、すみやかに弊社販売店に連絡し、バッテリー交換依頼をしてください。

(2) 製品寿命アラーム

LCD表示 「サービスマンコール／UPSテンケンジキデス」

UPSが出荷後7年（期待寿命）を超過して装置内部の用品が全体的に消耗・劣化している可能性があることを示しています。

したがってこの状態で通電していると、負荷に影響を与えたり、場合によっては発煙・発火のおそれがありますので、すみやかに弊社販売店に連絡し、UPSの点検の実施あるいは、リプレイスをご検討ください。

14. 保証

14.1 保証書の入手と保管

お客様サービス登録FAXカードに必要事項を記入の上、Faxにて弊社窓口まで送信してください。お客様サービス登録手続後、「保証書」をお客様に送付いたします。お客様サービス登録FAXカードを送信頂けない場合は、保証およびサービスが受けられない場合がありますのでご注意願います。

お客様サービス登録FAXカードを送信頂いているにもかかわらず、万一お客様に「保証書」が到着しない場合、その旨を弊社窓口にご報告ください、必ず入手してください。

「保証書」は記載内容を確認の上、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証期間は購入した日から1年間です。

14.2 保証の制限条件

次の様な場合には、UPS保証期間内であっても有償修理になります。

- (1) ご使用の誤りによる場合
- (2) 不当な修理/改造/接続による場合
- (3) 購入後に取扱場所を移動させたことが原因である場合
- (4) 購入後に落下させた場合
- (5) 下記の天変地異が発生した場合
 - ① 火災
 - ② 塩害及びガス害
 - ③ 地震
 - ④ 風水害
 - ⑤ 落雷による電圧異常
 - ⑥ その他の天変地異
- (6) バッテリー過放電によるバッテリー故障が発生した場合

15. A130 タイプ UPS の仕様

15.1 標準仕様

タイプ		A130 タイプ			
形式		A130-U23075L	A130-U23100L	A130-U23150L	A130-U23200L
定格出力容量		7.5kVA/5.25kW	10kVA/7.0kW	15kVA/10.5kW	20kVA/14kW
運転方式		常時インバータ運転(停電時無瞬断切換)			
交流入力	相数	単相 2 線 (アース付き端子台)			
	電圧(注 1)	200V +10%/−15(−40) %			
	周波数 (注 5)	50Hz 又は 60Hz ±5%以内			
	入力容量	7.5kVA	10kVA	15kVA	20kVA
交流出力	相数	単相 2 線			
	電圧(整定精度)	200V±3%			
	電圧波形歪率	3% (線形負荷にて定格運転時)			
	過渡電圧変動	定格電圧±5%以内 (負荷急変及び停電復電時)			
	定格電流	37.5A	50A	75A	100A
	クレストファクタ(注 2)	2.5			
	周波数精度	50Hz 又は 60Hz (自動切り換え) ±0.1% (自走時)			
	過負荷耐量(注 6)	定格電流 (実効値) の 125%−30 秒 バイパス回路 1000%−1 サイクル、150%−60 秒			
	オートリトランスファ機能	有り			
	負荷力率	0.7 遅れ (0.6~1.0 遅れ)			
切替時間		停電および復電時、バイパス切替時：無瞬断 (半導体スイッチ)			
バッテリー保持時間(注 3)		約 10 分間			
充電時間		24 時間満充電 (バッテリー延長オプション使用時を除く)			
冷却方式		風冷			
使用温度		+0℃~+40℃ (使用推奨温度 +15℃~+25℃)			
使用湿度		30%~90% (結露しないこと)			
騒音 (注 4) (正面 1m, A スケール)		50dB 以下	50dB 以下	55dB 以下	55dB 以下
外形寸法 (mm)		349W×800D×800H	349W×800D×800H	400W×820D×1000H	520W×885D×1000H
概略質量		約 170 kg	約 190 kg	約 300 kg	約 380 kg
概略発生熱量		640W	750W	1300W	1500W
必要換気量		6.4m ³ /h	7.7m ³ /h	9.3m ³ /h	14.6m ³ /h

(注 1) 負荷 100%時は 80%電圧にてバックアップ開始。軽負荷時で瞬時電圧降下対応としては 60%です。

(注 2) 定格電流の実効値に対する最大瞬時値の比で、連続許容値を示す。

(注 3) 初期特性、定格負荷、力率 0.7 で蓄電池充電完了 25℃の場合。

(注 4) 騒音は無響音室にて UPS 装置の正面から 1m 離れた位置で測定した値 (JEM1464) です。


設置場所の環境 (反射音などの影響) により、騒音値カタログ仕様値を超過する場合があります。

(注 5) 同期範囲選択は 0.5、1、1.5Hz の 3 種類 (出荷時設定は 1Hz)、同期範囲を外れた場合にはバッテリーへ切


換えずに内蔵発信器にて非同期運転となります。但し、周波数の範囲が規定値を超過した場合には停電同様にバッテリーバックアップ運転となります。

(注 6) 過電流耐量を超える電流に対しては、UPS にて装置保護のためにバイパスを含めて電源が遮断される場合があります。


15.2 7.5kVA の外形詳細図

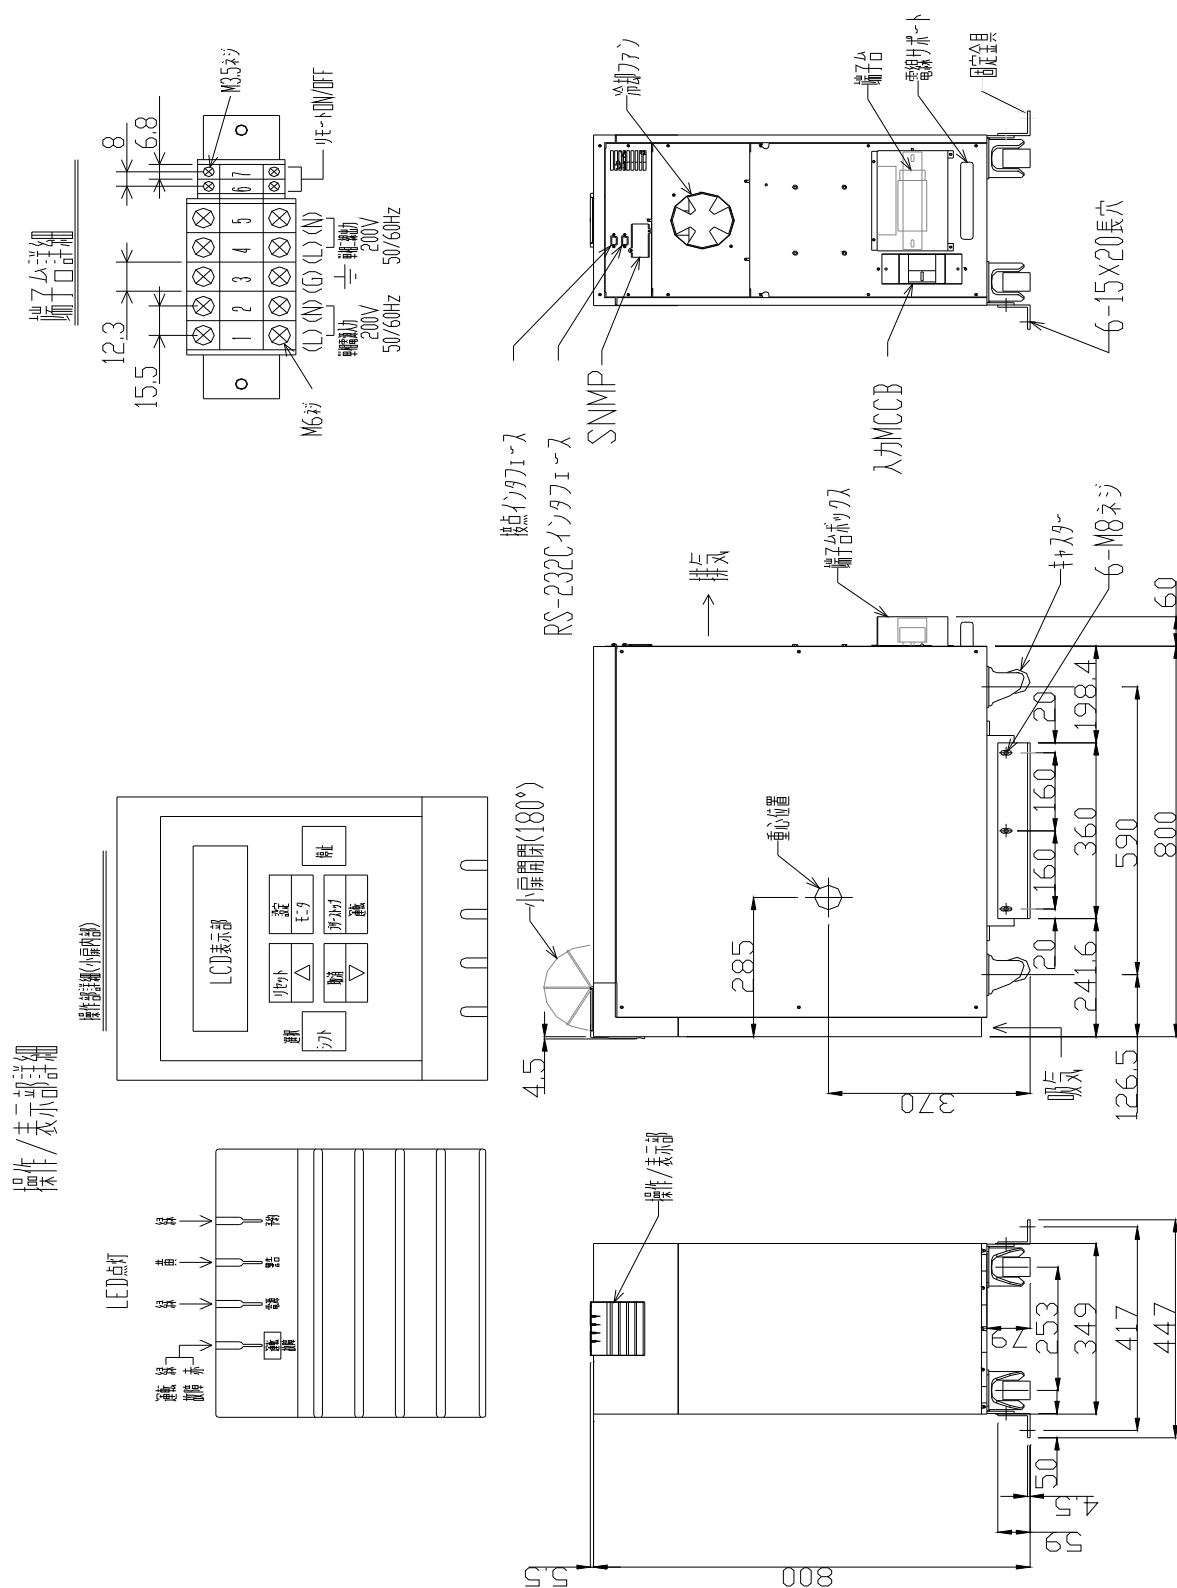

15.3 10kVA の外形詳細図

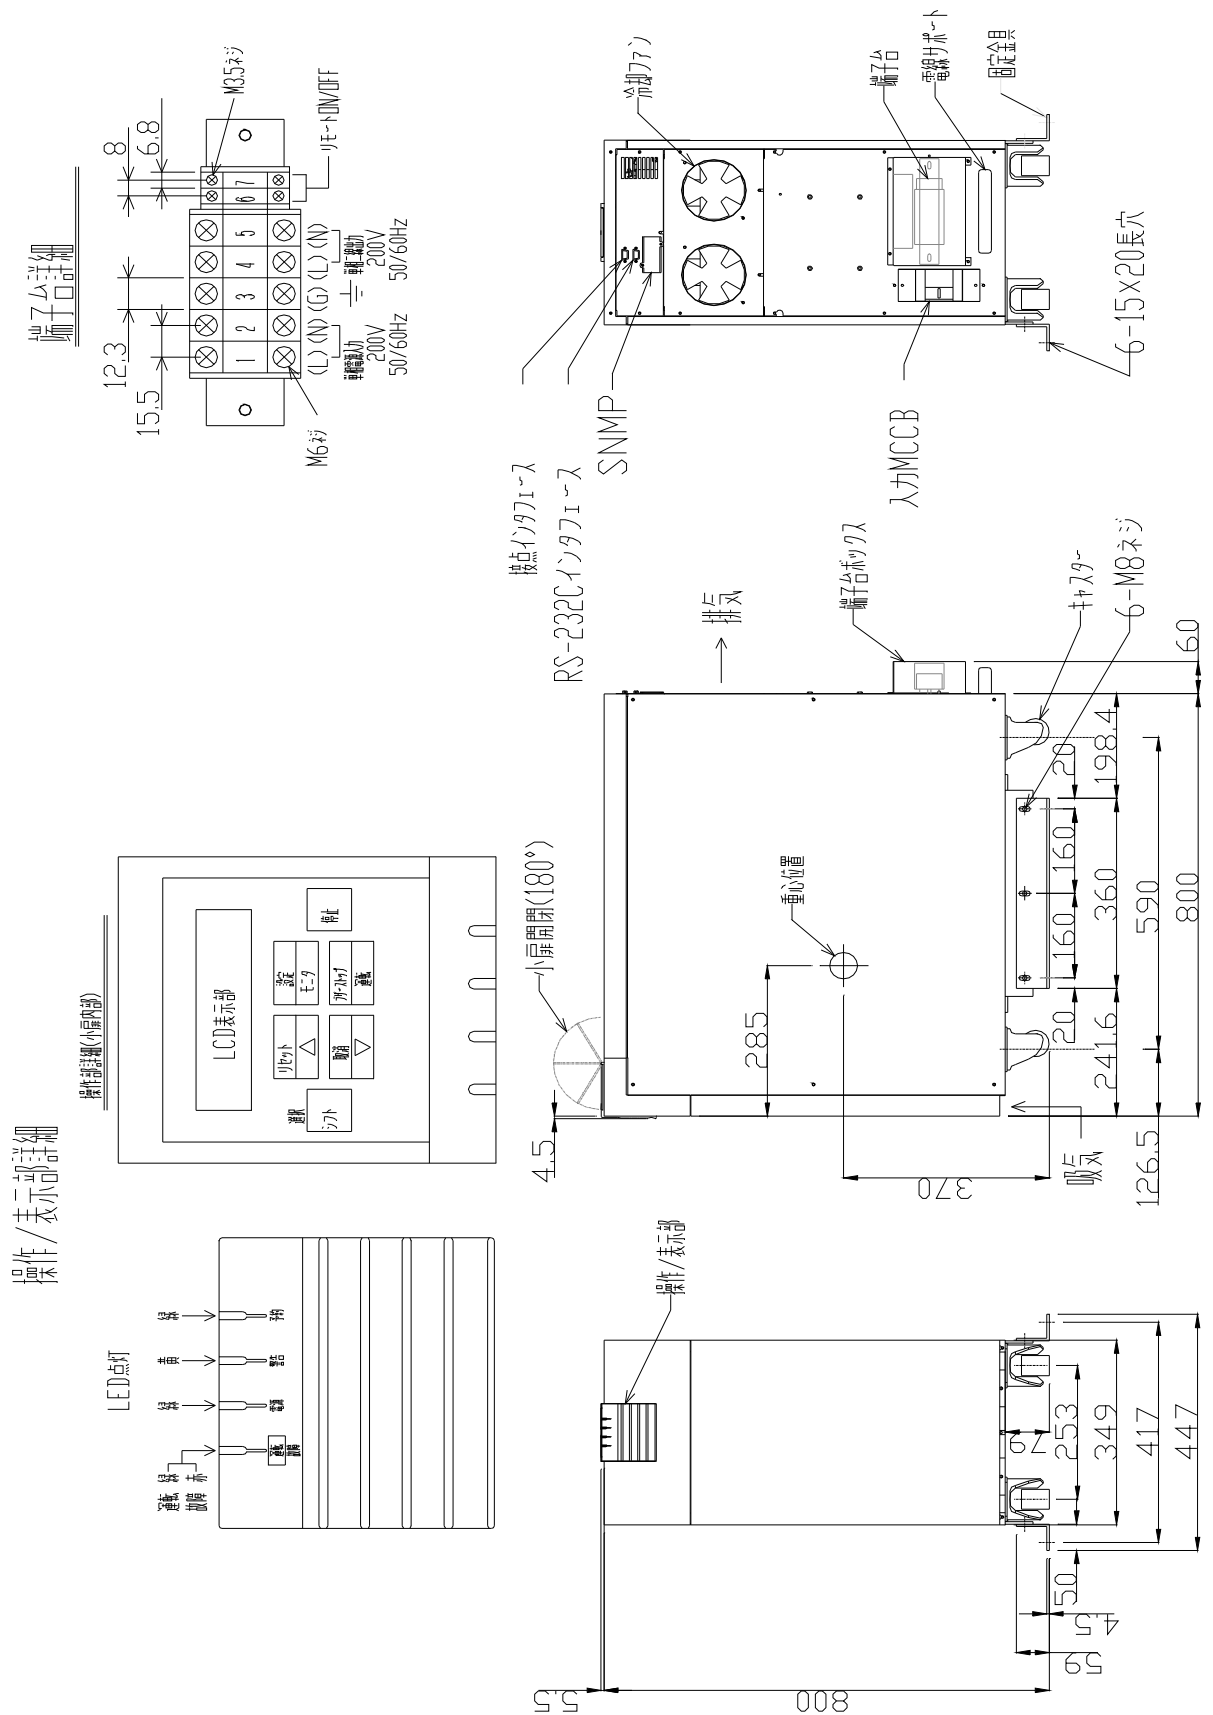

15.4 15kVA の外形詳細図

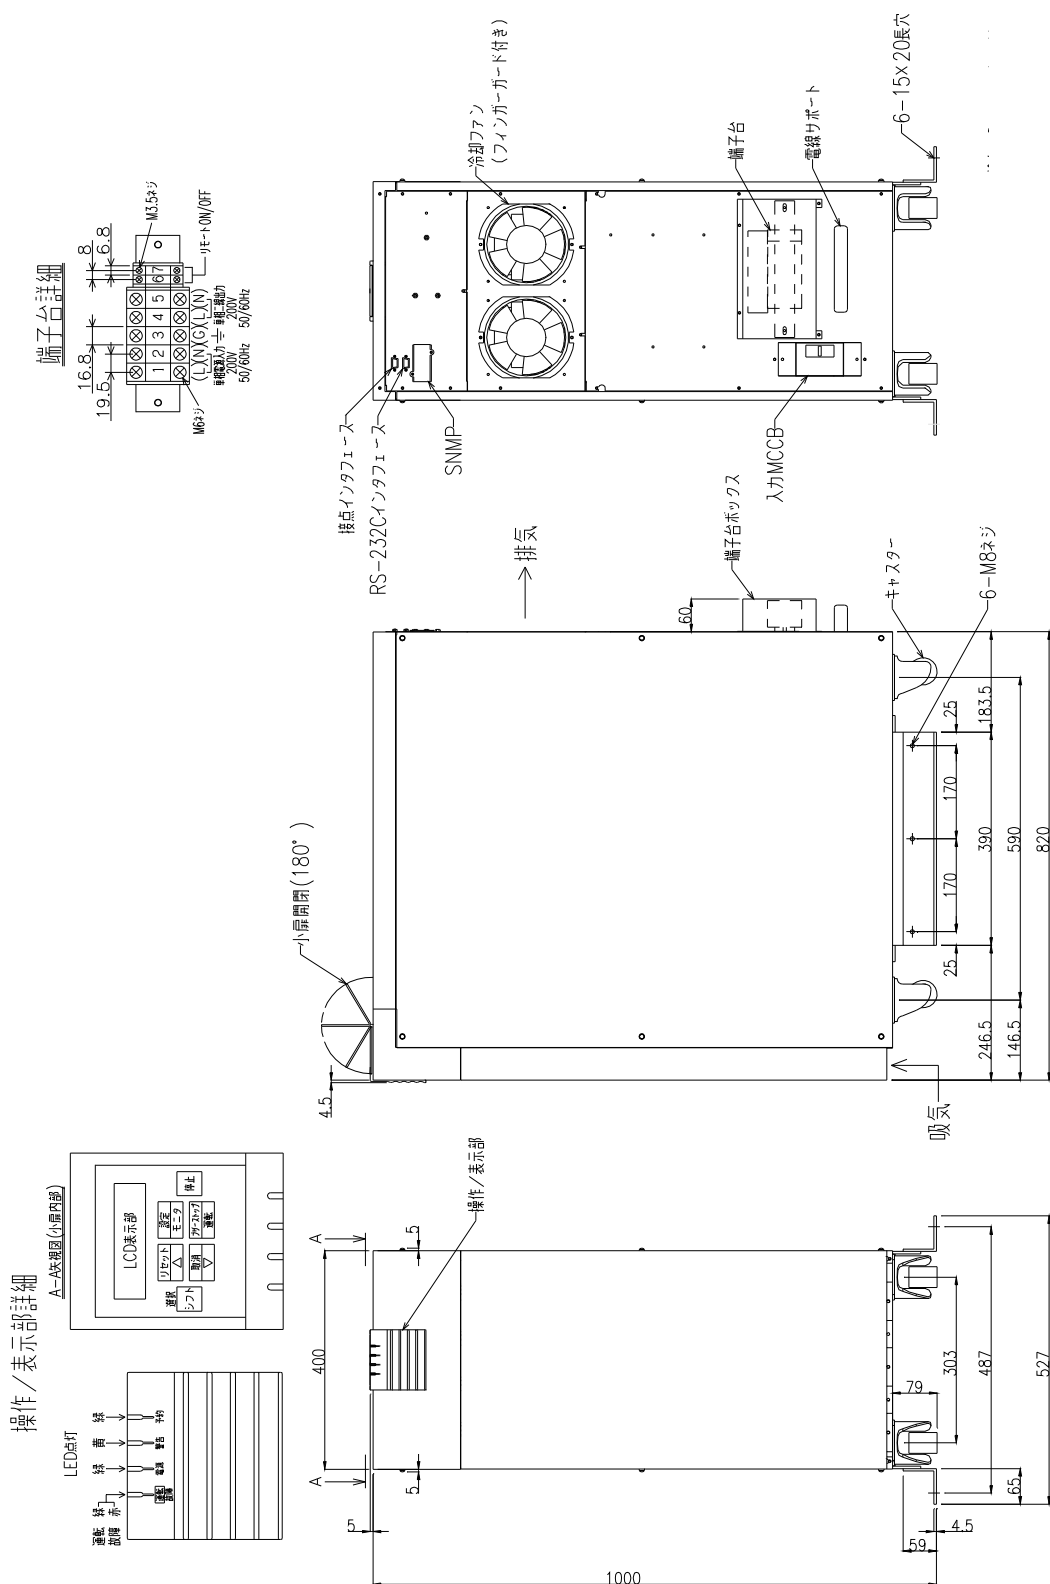





付 録

付 1. UPS 固定パネル（標準仕様）

UPS 本体を床面に固定するためのパネルが付属しています。ただし、アンカーボルトは付属していません。

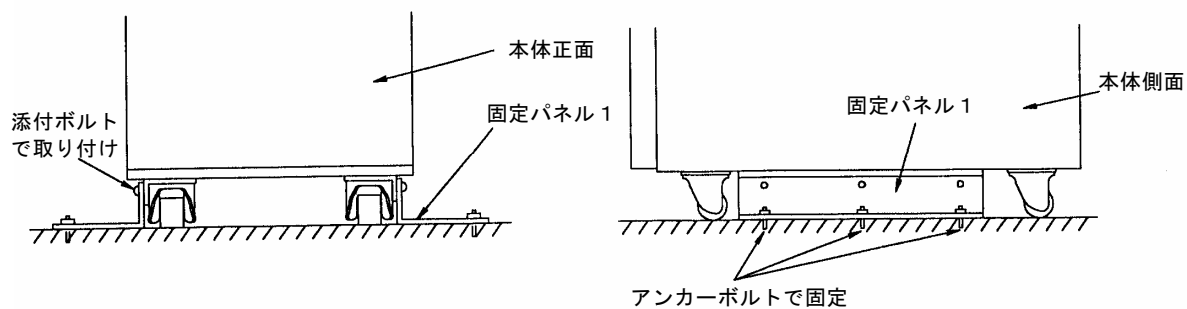

固定するためには床面に以下のような加工が必要です。

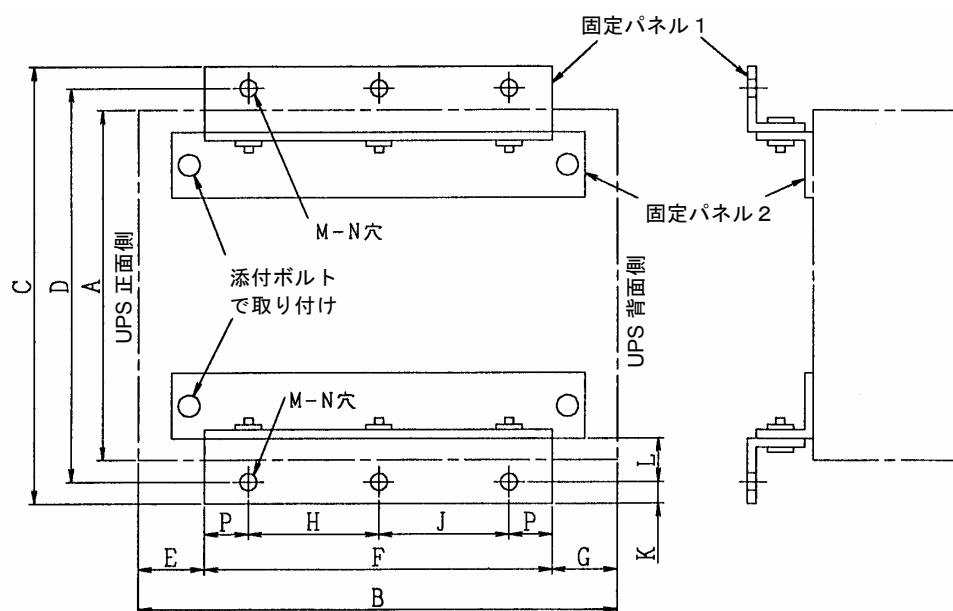


床面加工図

容 量	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	推奨 アンカー ボルト径
7.5/10kVA	350	800	447	417	241.6	360	198.4	160	160	15	35	3	15*20	20	M12
15kVA	400	820	527	487	246.5	390	183.5	170	170	20	45	3	15*20	25	M12
20kVA	520	885	647	607	279	390	216	170	170	20	45	3	15*20	25	M12

付 2. A130 タイプ UPS 形式説明

銘板上の形式の意味は次のとおりです。

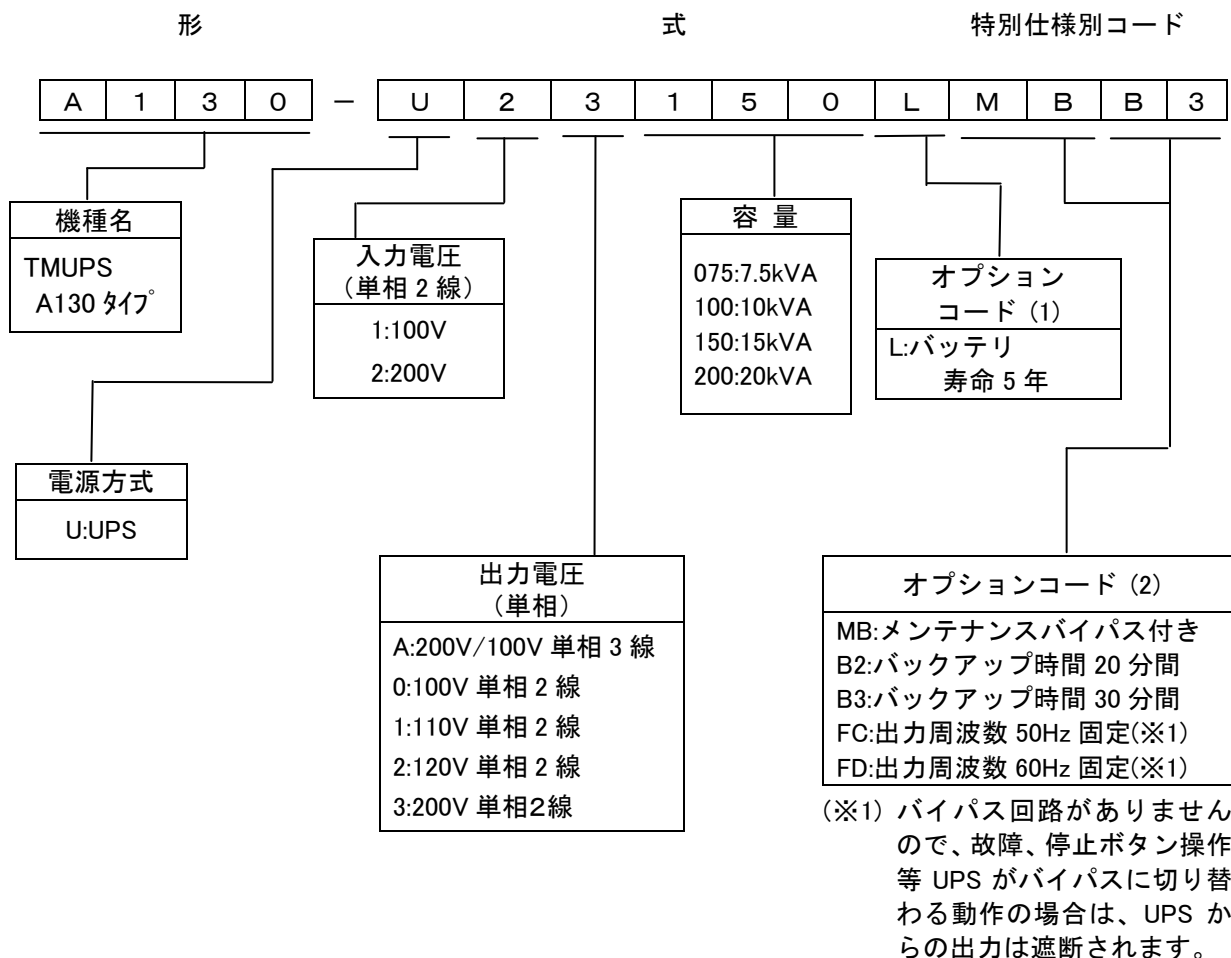

付 3. 各出力電圧負荷配分

本UPSは定格電圧200Vと100Vの電圧が併用出力可能です。
ただし、下表に示すように、200V側に接続している負荷の大きさにより、100V側に接続可能となる負荷の大きさは、限定されてきますので、ご注意ください。
下表の最大使用電流容量を超えないでください。

最大使用電流

負荷接続時には、各接続端子共、最大使用電流を超えないようにしてください。

(最大使用電流値 7.5kVA=37.5A 10kVA=50A 15kVA=75A
20kVA=100A) A+B≤最大使用電流値かつ A+C≤最大使用電流値

出力端子	L1-L3 200V	L1-L2 100V	L2-L3 100V
負荷 配分 (最大使用 電流容量)	100%	0%	0%
	50%	25%	25%
	0%	50%	50%

使用形態（端子 No.）		電流値計算式
L1-L3 (200V)	A	$\frac{\text{負荷 VA}}{200\text{V}}$
L1-L2 (100V)	B	$\frac{\text{負荷 VA}}{100\text{V}}$
L2-L3 (100V)	C	$\frac{\text{負荷 VA}}{100\text{V}}$

東芝三菱電機産業システム株式会社
